

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR GS. 17.300 - No 00
ADRES INSTALLAT 3370 Bo
EIGENAAR :
Adres :
OPDRACHTGEVER
Adres :
INSTALLATEUR :
Adres :
BTW of IK :


DISTRIBUTIEBEHEERDER:
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 7-6-16 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: Woning
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie
Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -
Aansluiting: Spanning 3x400+N V ; Bescherming v/d aansluiting: max 60 A ; Alg. schakelaar: type: MDS 60A/300mA
Netaftakkabel (type & sectie): EX-V5 4x16 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XV5 4x12 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 31 ; Spreidingsweerstand : 6,9 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 5 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

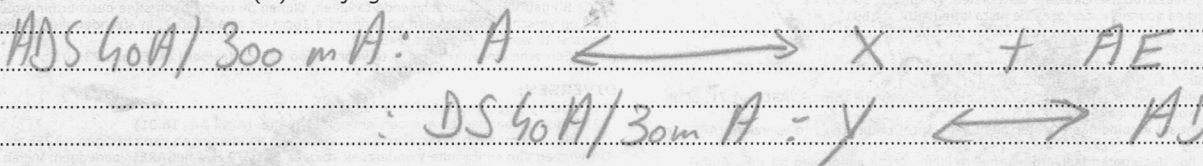

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Nog te plaatsen: licht van mak man, Toestellen, TV-membels, Haard, Omkeuring ledingen verdelbord, Geen isolatie making op het demelica-systeem

VISUM VAN DE VERDELER
.....
uitgevoerd.

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 7-6-2022 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie voldoet voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Steve Goets
Agent-ONDERZOEKER