

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr. :



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: TL03
Verslagnr.: 5949309
Voorl. verslagnr.:
Datum: 12/12/2022

Afdeling: REC

VERIFICATIERAPPORT GASLEIDING

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID: 7638525
Plaats van onderzoek: GROTE BAAN 49 RUMMEN 3454
Datum van 12/12/2022
onderzoek:
Reglementering: K.B. 21/10/1968
Onderzoeker: \ **Aanwezige persoon:**
Eigendom van:

I. INLEIDING

Dit rapport/verslag :

- a) wordt opgesteld daar waar het pijpleidingenattest, waarvan sprake is in het Koninklijk Besluit van 21/10/1968 (en zijn wijzigingen), betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropan, handelsbutaan of mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders, **niet kan worden voorgelegd.**
- b) heeft als doel u in orde te stellen door het bekomen van een conformiteitsattest dat u vervolgens zal worden overgemaakt door een EDTC.
- c) dit rapport beslaat de leiding(en) vanaf de dienstkraan (afsluitkraan van de tank) tot de afsluitkraan van ieder toestel en geplaatst voor 19/05/2008. Hierna is de norm NBN D51-006 van toepassing en is er steeds een pijpleidingenattest te voorzien.

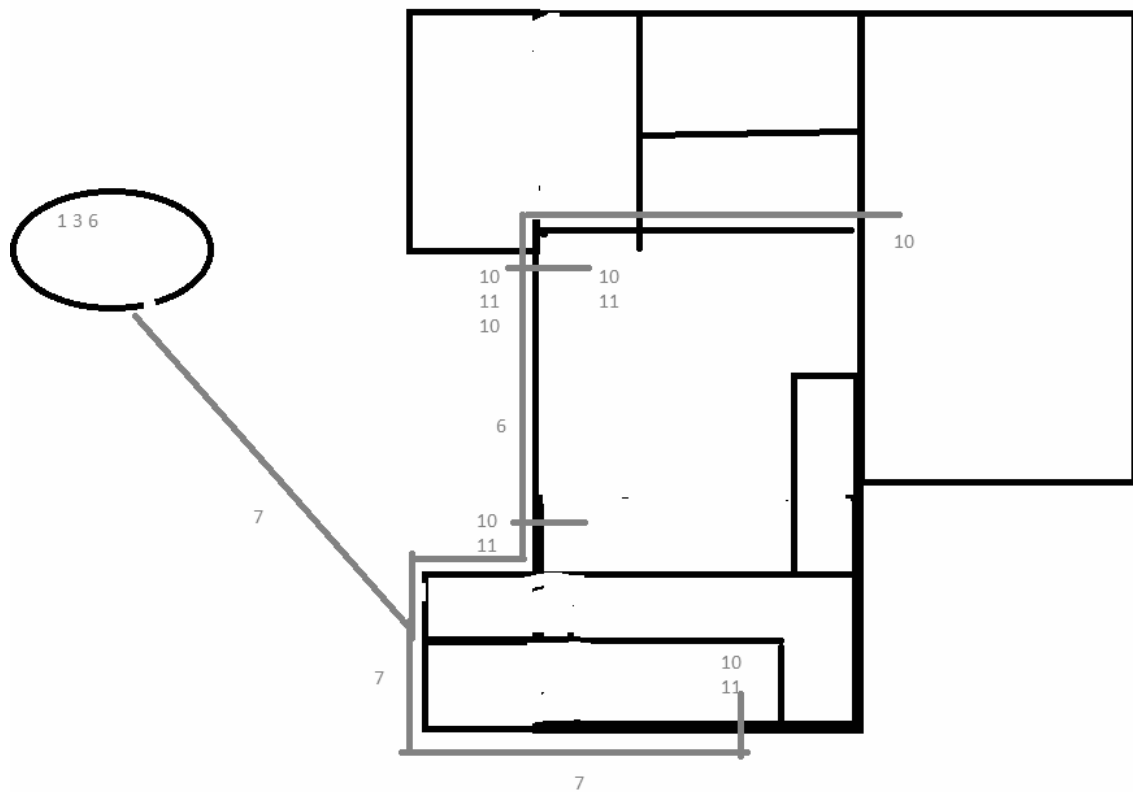
NOTA : dit rapport beslaat onder andere niet :

- De toestellen, hun opstelling, hun werking en de goedkeuring opgenomen in de norm.
- Schouwen, afvoeren en verluchtingen.

II. ALGEMENE GEGEVENS

a) Tankgegevens

Serienummer tank : 7638525
Constructeur tank : VAN LEER
Bouwjaar : 1976

b) Schets

1X KOOKVUUR + 2X GASKACHEL + 1X WARMWATER BOILER

c) Legende

Dienstkraan	(1)	Leiding ondergronds	(7)
Meetpunt	(2)	Leiding in gebouw	(8)
Eerstetrapsdrukregelaar	(3)	Algemene afsluiter	(9)
Drukbegrenzer	(4)	Individuele afsluiter	(10)
Expansiekrul	(5)	Tweedetrapsdrukregelaar	(11)
Leiding bovengronds	(6)		

III. CONTROLE VAN DE LEIDINGEN EN HUN TOEBEHOREN

Dienstkraan (1) aanwezig	☒ ja	☐ neen	
Meetpunt (2) aanwezig	☐ ja	☒ neen	☐ zichtbaar ☐ niet zichtbaar
Eerstetrapsdrukregelaar (3) aanwezig	☒ ja	☐ neen	☐ regelbaar ☒ niet regelbaar
aanwezigheid manometer indien regelbaar	☐ ja	☒ neen	☐ ja ☒ neen
druk > 1.5 bar	☐ ja	☒ neen	☐ ja ☒ neen
Drukbegrenzer (4) aanwezig	☐ ja	☒ neen	
Expansiekrul (5) aanwezig	☐ ja	☒ neen	
Leiding bovengronds (6) aanwezig	☒ ja	☐ neen	☒ zichtbaar ☐ niet zichtbaar
Materiaal	☒ koper	☐ staal	☐ andere :
diameter:	12 mm	werkdruk:	1,5 bar
Verbindingen	☐ hard solderen	☐ lasverbindingen	☒ schroefverbindingen
	☐ 3-delige koppeling	☒ knelkoppelingen	

Leiding ondergronds (7) aanwezig ☒ ja ☐ neen ☐ zichtbaar ☒ niet zichtbaar

Materiaal ☒ koper ☐ staal ☐ andere :
 diameter: 12 mm werkdruk: 1,5bar lengte : 15m

Leiding in gebouw (8) aanwezig ☒ ja ☐ neen ☒ zichtbaar ☐ niet zichtbaar
 Materiaal ☒ koper ☐ staal ☐ andere :
 diameter: 15mm + 12mm werkdruk: 37mbar lengte : 6m

Verbindingen ☐ hard solderen ☒ persverbindingen ☒ schroefverbindingen
☐ 3-delige koppeling ☒ knelkoppelingen

Algemene afsluiter (9) aanwezig ☐ ja ☒ neen ☐ ☐ zichtbaar ☐ niet zichtbaar
 Individuele afsluiter (10) aanwezig ☒ ja ☐ neen ☐ ☒ zichtbaar ☐ niet zichtbaar
 Tweedetrapsdrukregelaar (11) aanwezig ☒ ja ☐ neen ☐ ☒ zichtbaar ☐ niet zichtbaar

IV. DICHTHEIDSPROEF

- ☐ De dichtheid van de leiding werd nagezien d.m.v. een controlemanometer.
☐ geen drukverlies waargenomen ☐ drukverlies waargenomen
- ☒ De zichtbare verbindingen werden gecontroleerd op dichtheid d.m.v. een zeepoplossing.
☒ geen lekken waargenomen ☐ lekken waargenomen

V. NOTA

Gelieve een Tstuk te plaatsen ter hoogte van de gastank zodat een controle met manometer mogelijk wordt.

VI. OPMERKINGEN

Opmerkingen die een onveilige situatie kunnen teweegbrengen en die niet behoren tot de controle.

- Conformiteit verbruikstoestellen ☐ ja ☐ neen ☒ niet van toepassing
 Ontluchting ☐ ja ☐ neen ☒ niet van toepassing
 Ventilatie ☐ ja ☐ neen ☒ niet van toepassing
 Afvoer van de verbrandingsgassen ☐ ja ☐ neen ☒ niet van toepassing

VII. INBREUKEN

BESLUIT

- De installatie voldoet ☒ ja ☐ neen
 De leidingen voldoen ☒ ja ☐ neen
 De materialen zijn aangepast ☒ ja ☐ neen
 De verificatie van de installatie is conform ☒ ja ☐ neen
 De installatie mag verder gebruikt worden ☒ ja ☐ neen

Handtekening + naam exploitant.