

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20171126-020-017 Datum onderzoek: 17/11/2017 Agent: Meesdom K. HK: 17/11/2042 CFM: ☒ 1/1

ALGEMENE GEGEVENS


Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Varendrieskouter 84 ,9031 Drongen
 Opdrachtgever: Hoste Pascal, Krommehamlaan 4, 9031 Drongen
 Bedrijf: Hoste Ond nr / IDnr: BE0588704282
 Eigenaar: Verhelle Maria , Varendrieskouter 84 , 9031 Drongen
 Type lokalen: Woning
 Doel onderzoek: 270 - Wijziging/uitbreiding

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:	<u>0011716</u>	Continuïteitsmeting:	<u>ok</u>
Nominale spanning:	<u>3 x 230V</u>	ADS testknop:	<u>ok</u>
Hoofdbeveiliging:	<u>40A</u>	ADS foutlus:	<u>ok</u>
Voedingsleiding:	<u>4 x 10 mm2 XVB</u>	Bescherming RA OA:	<u>ok</u>
		R isolatie:	<u>OK, > 0,5 MΩ</u>
Elektrode type:	<u>Pen</u>	R aarde:	<u>22,2 ohm</u>
Aantal borden:	<u>1</u>	Schema's:	<u>ok</u>
Aantal stroombanen:	<u>8</u>	Staat vast	
Waarde ADS:	<u>300mA 40A</u>	elektrisch materieel:	<u>ok</u>

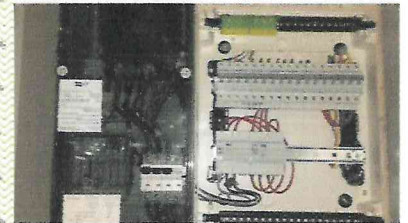

TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 17/11/2042 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: Meesdom K.

Datum vrijgave: 26/11/2017

