



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 20/10/2023

Inspecteur: Alike Dykers

Mentor:

Installateur: E.V.T. (Comm. V.)

ID-label: Bus 2

B.T.W. nr.: BE 0515 966 061

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251353

Datum verslag: 21/10/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Kardinaal Sterckxstraat
Huisnummer: 13
Busnummer: 2
Postcode: 2530
Gemeente: Boechout
Land: België

Eigenaar

Naam: M3Profects
Straatnaam: Kardinaal Sterckxstraat
Huisnummer: 13
Busnummer: 2
Postcode: 2530
Gemeente: Boechout
Land: België

Installateur

Naam: E.V.T. (Comm. V.)
BTW nr.: BE 0515 966 061
Telefoonnummer: +32 496 35 62 06
E-mail: info@e-v-t.be


Type : appartement

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: : 1SAG3100630326

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

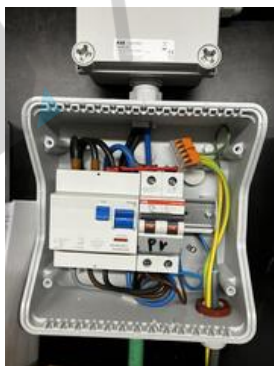

Aard onderzoek:

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Ja

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 16

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 3,40 MΩ

RE: 11,11 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1	C	16	Diff automaat	2	2,5
1	C	32		2	6
8	C	20		2	2,5
2	C	16		2	2,5
2	C	16		2	1,5
1	C	6		2	1,5
1	C	16	Reserve	2	-

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen OK

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

Indirecte aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

Nota: deze keuring omvat de Pv installatie NIET.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 20/10/2048



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.



Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.


De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Alike Dykers



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 20/10/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

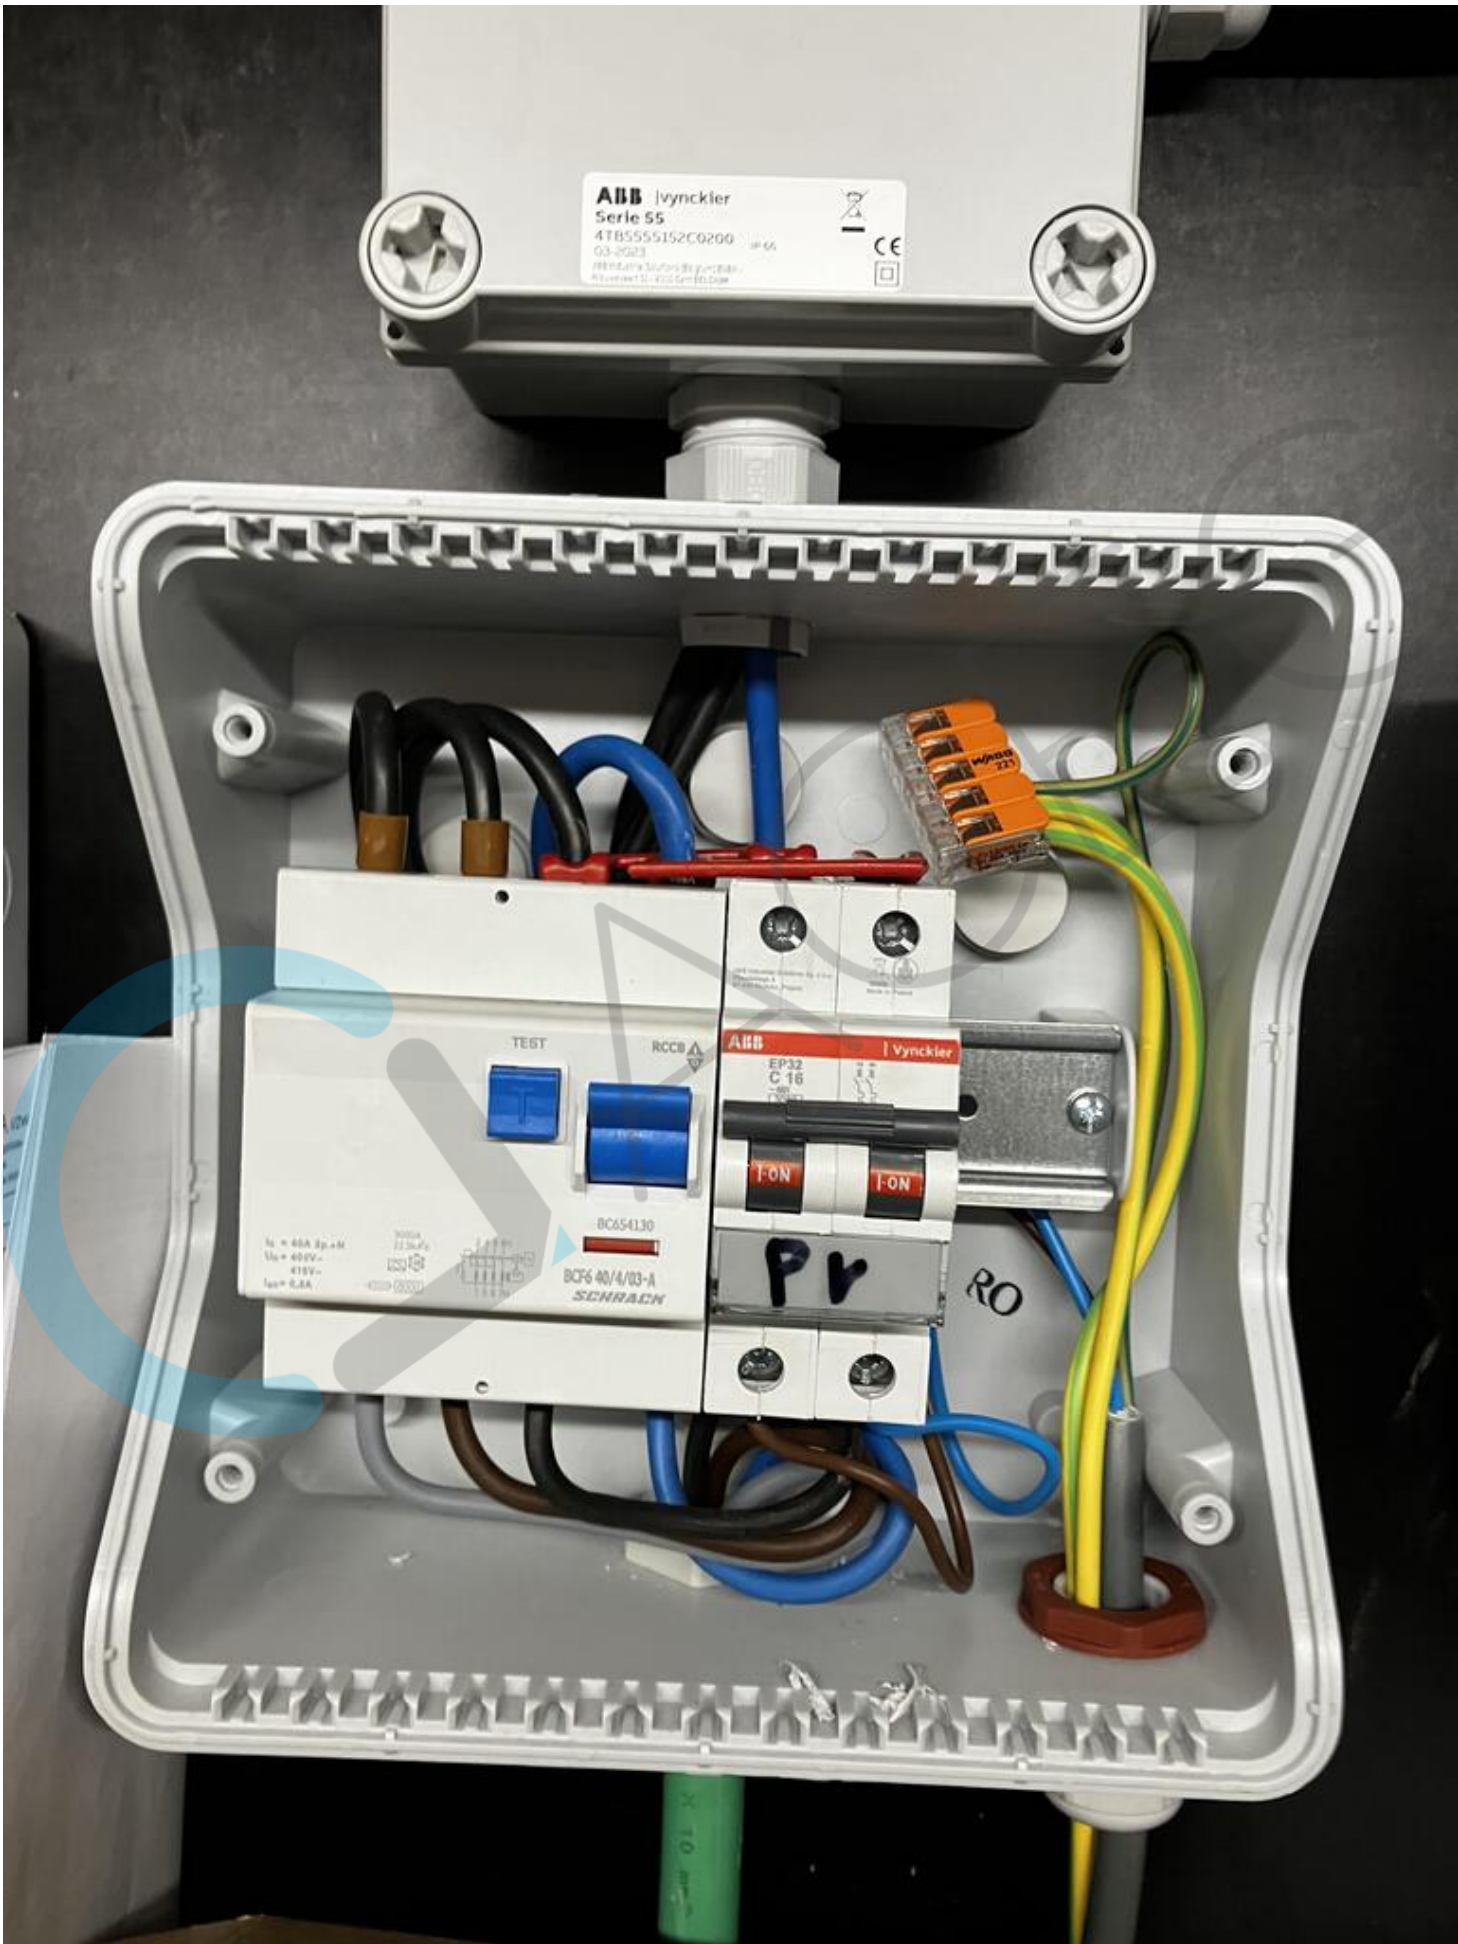

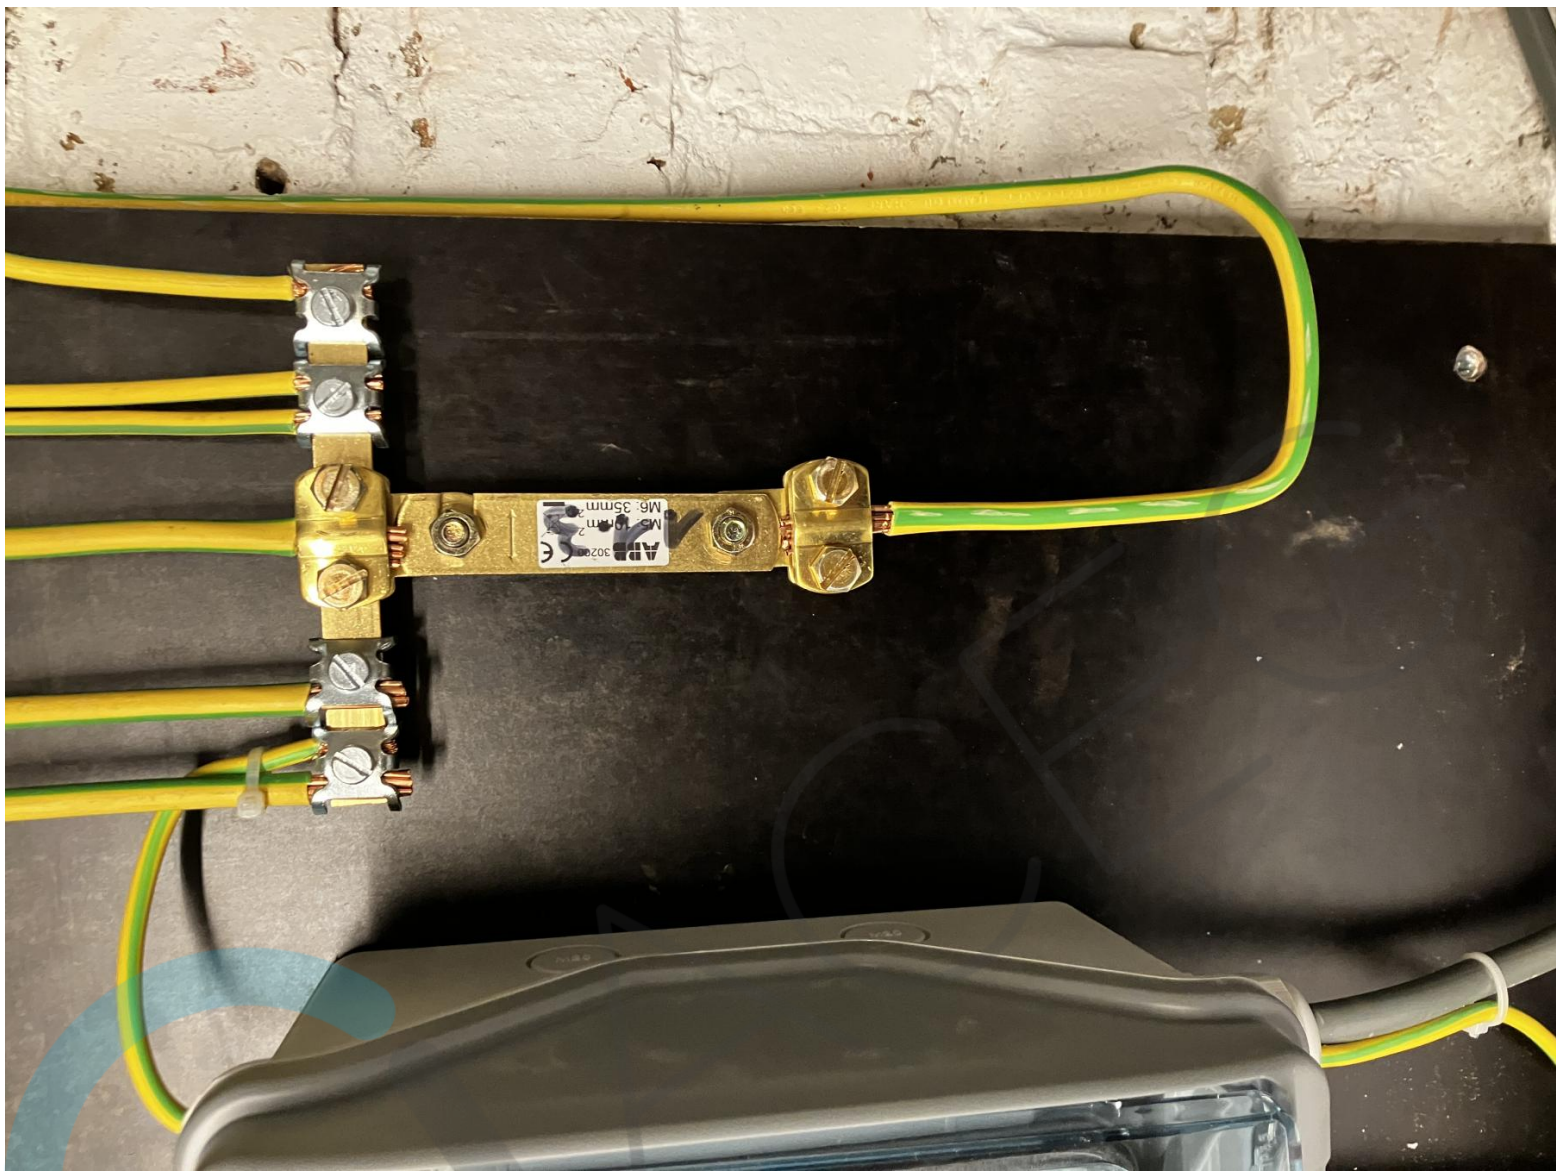




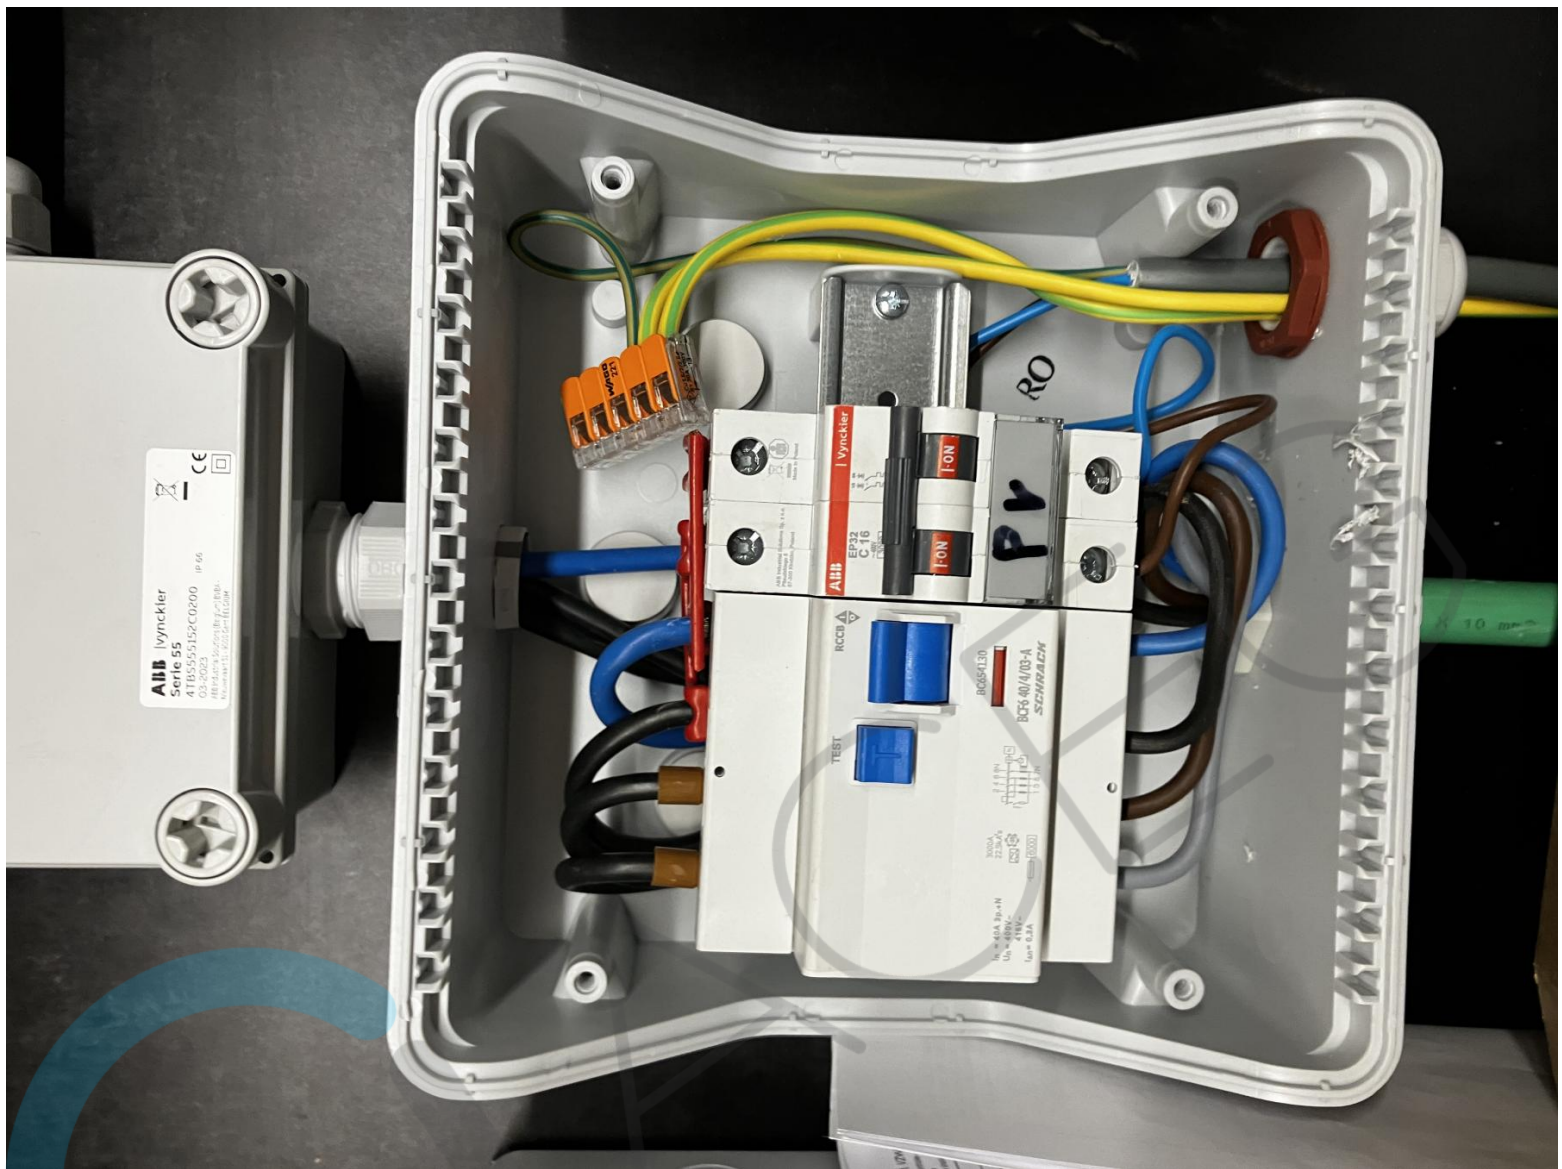






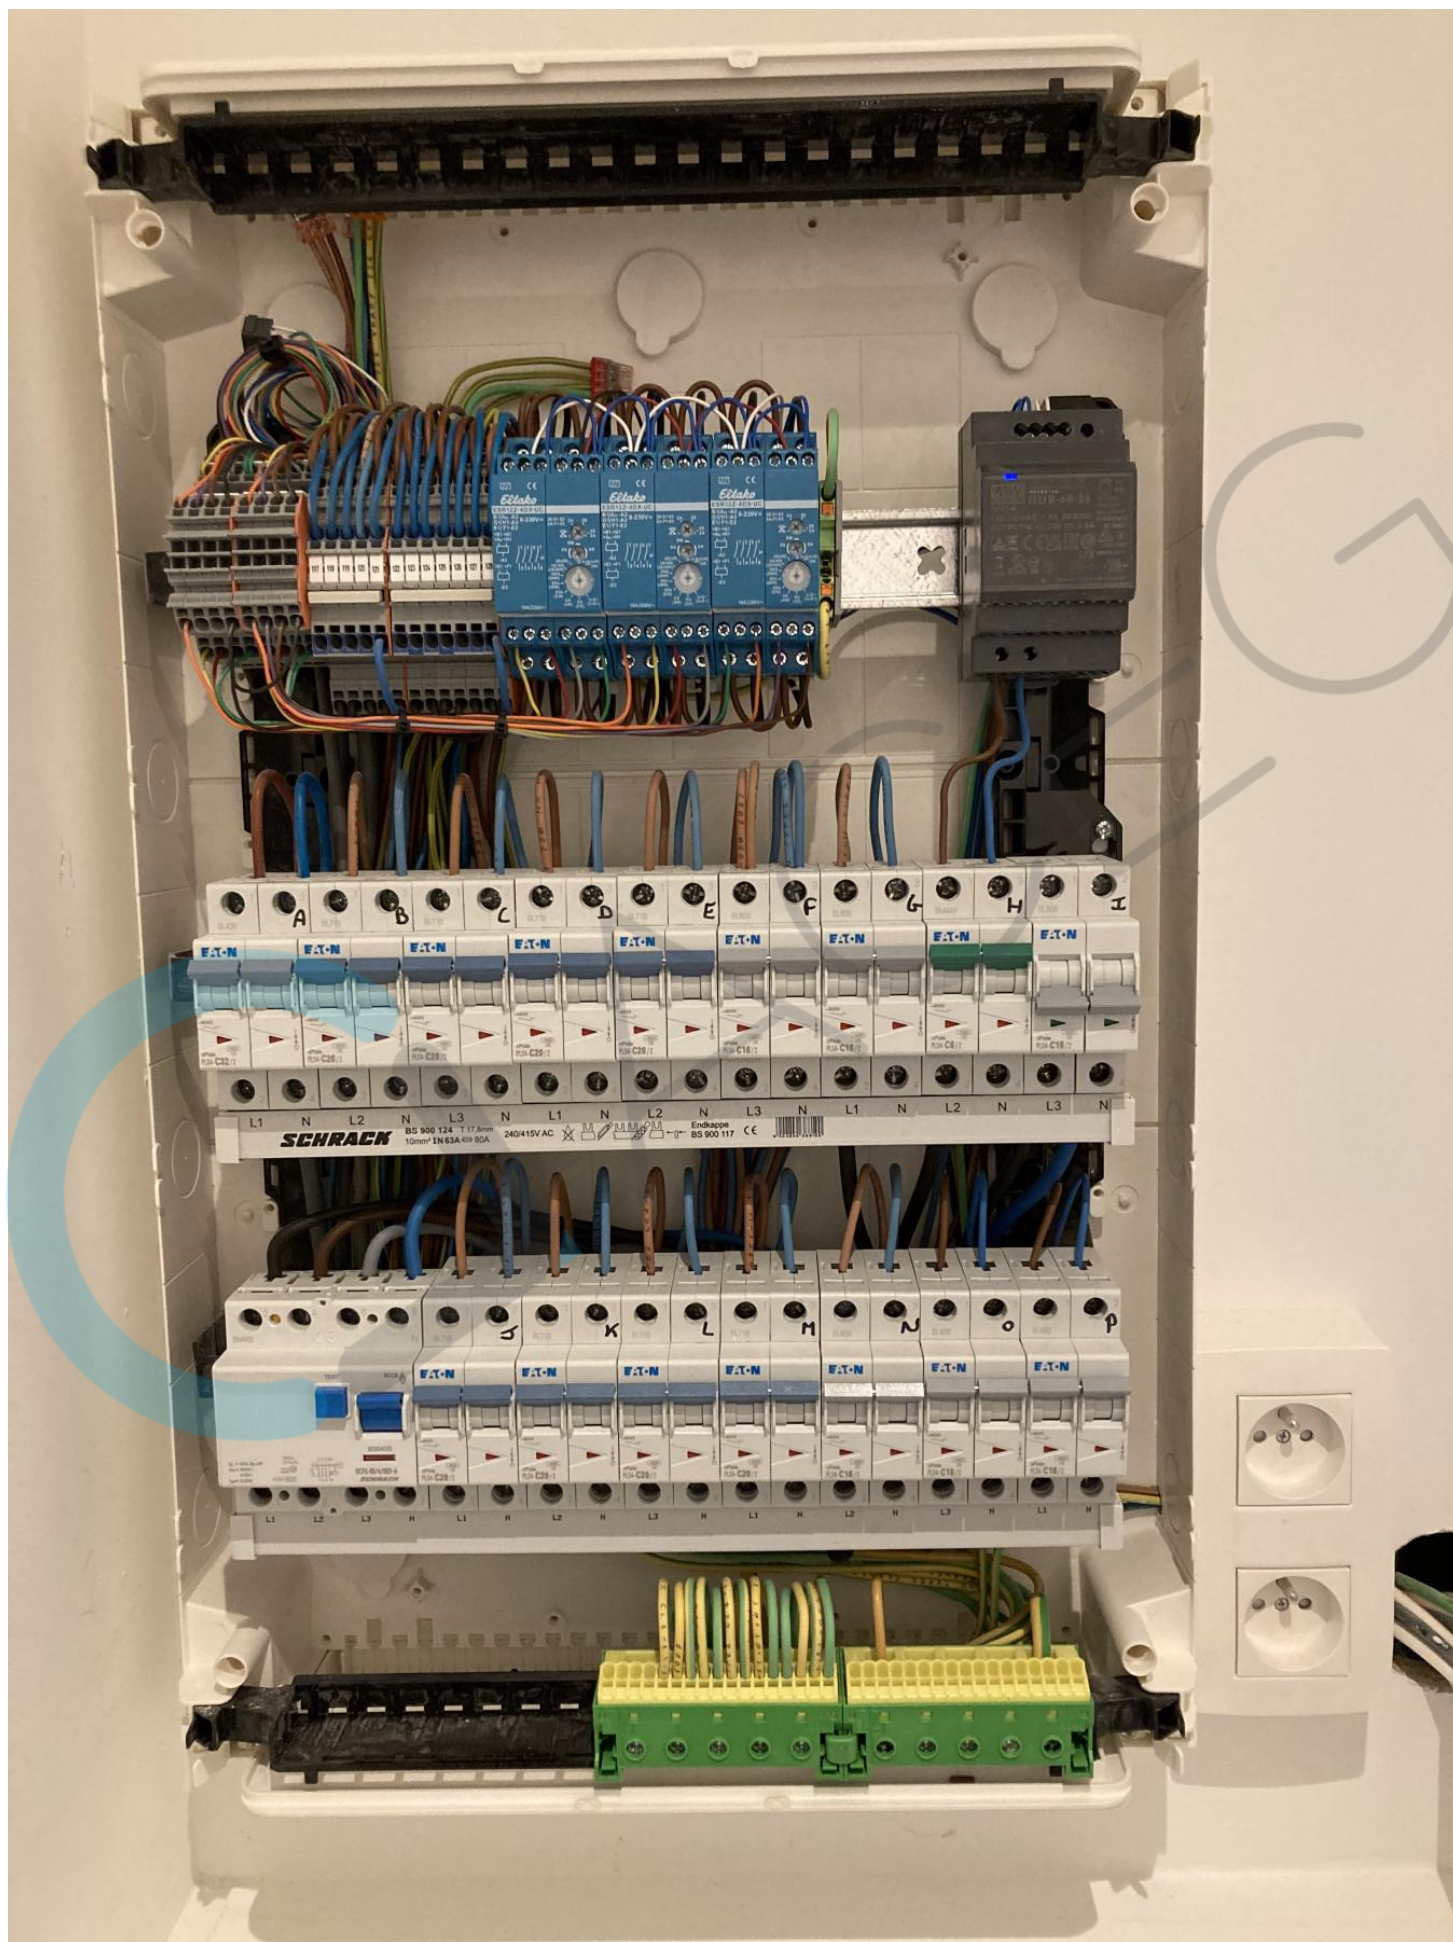










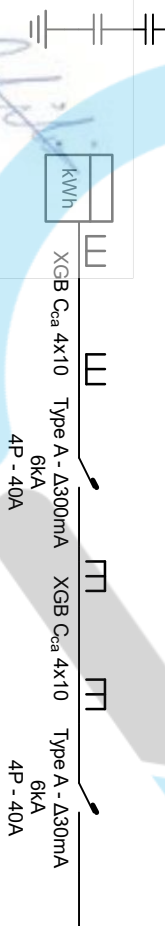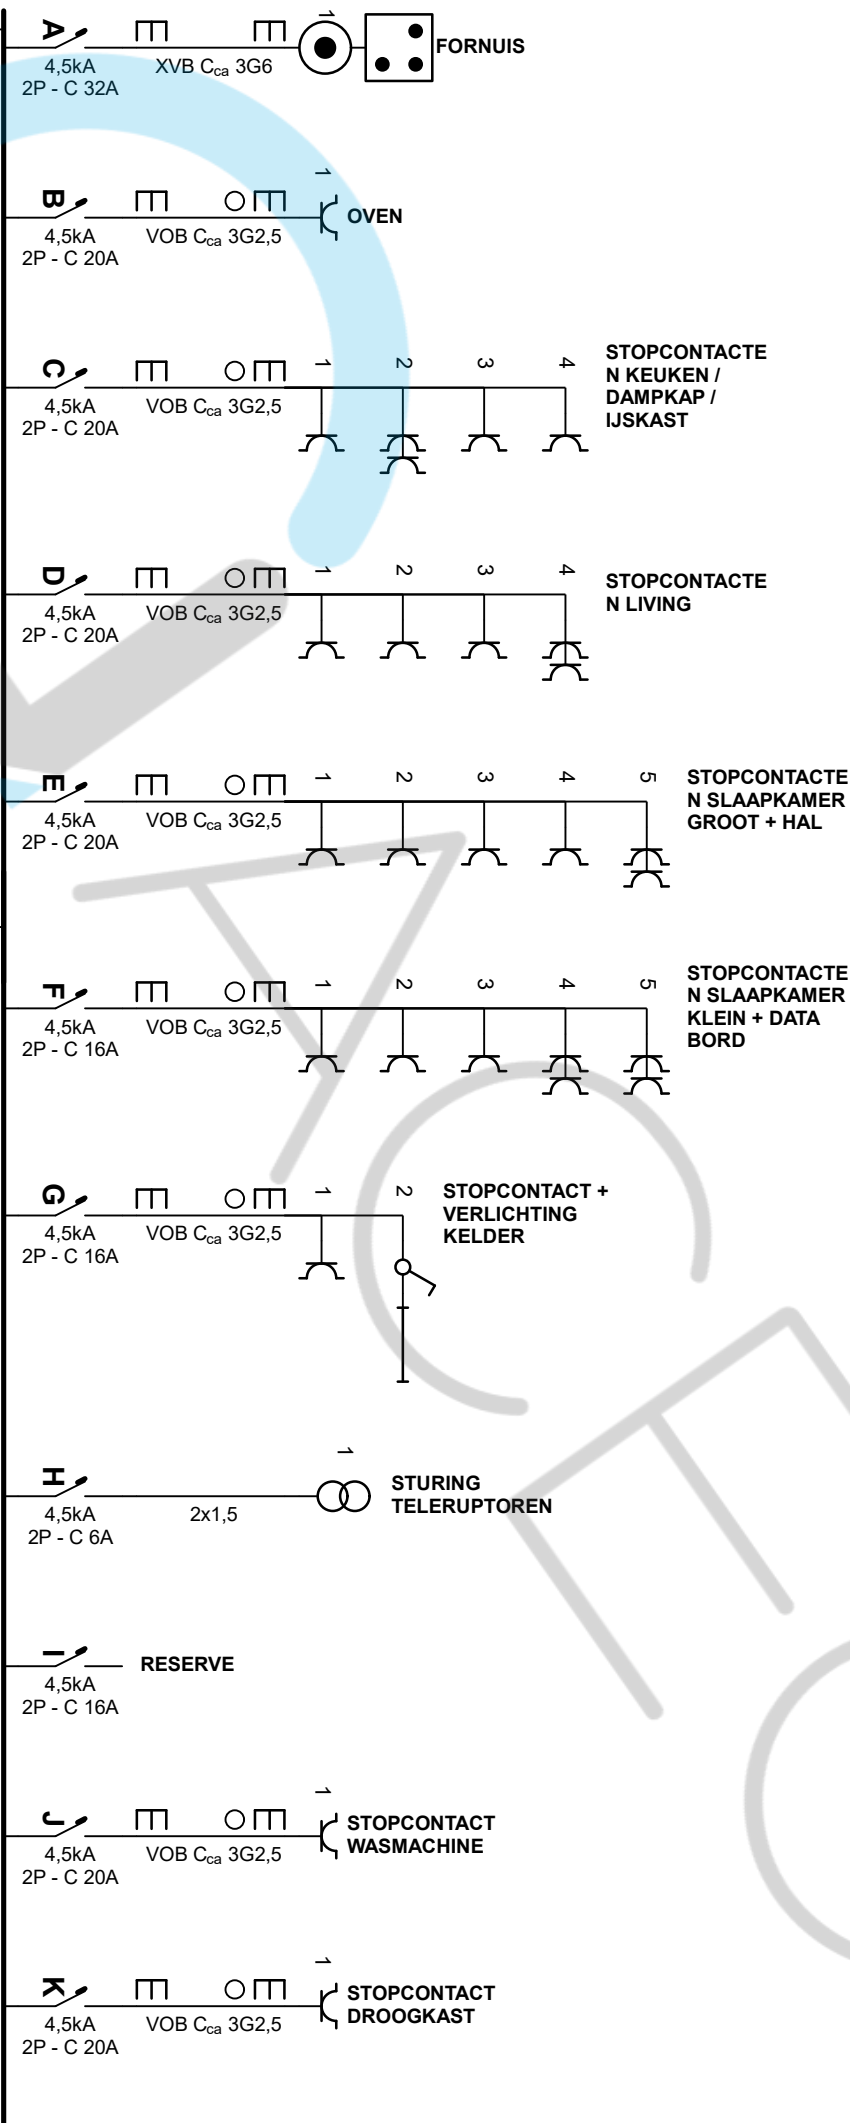

Erkend Organisme

AOEG Antwerpen
Vogelkerkslaan 80
2960 Brecht

Tel.: 03 369 15 94

e-mail: antwerpen@aceg.be

AIKI Dykers

ACEG VZW - #294

Plaats van de elektrische installatie

M3 Projects
Kardinaal Sterckxstraat 13 Bus 2
2530 Boechout
BE-0735.785.085

Installateur

Elektro-en Ventilatie technieken Comm. V.
Dorpsstraat 64
2590 Bertar
GSM: 0496 35 62 06
e-mail: info@e-v-t.be
BTW BE 0515.966.061

BTW BE 0515.966.061

BTW BE 0515.966.061

BTW BE 0515.966.061

BTW BE 0515.966.061



ELECTRICITEIT & VENTILATIE

EVT CommuV


Dorpsstraat 64
2590 Bertar
BE-0515.966.061

p. 1/5
Eendradschema

Datum: 16/10/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2023-10-20 16:53:17

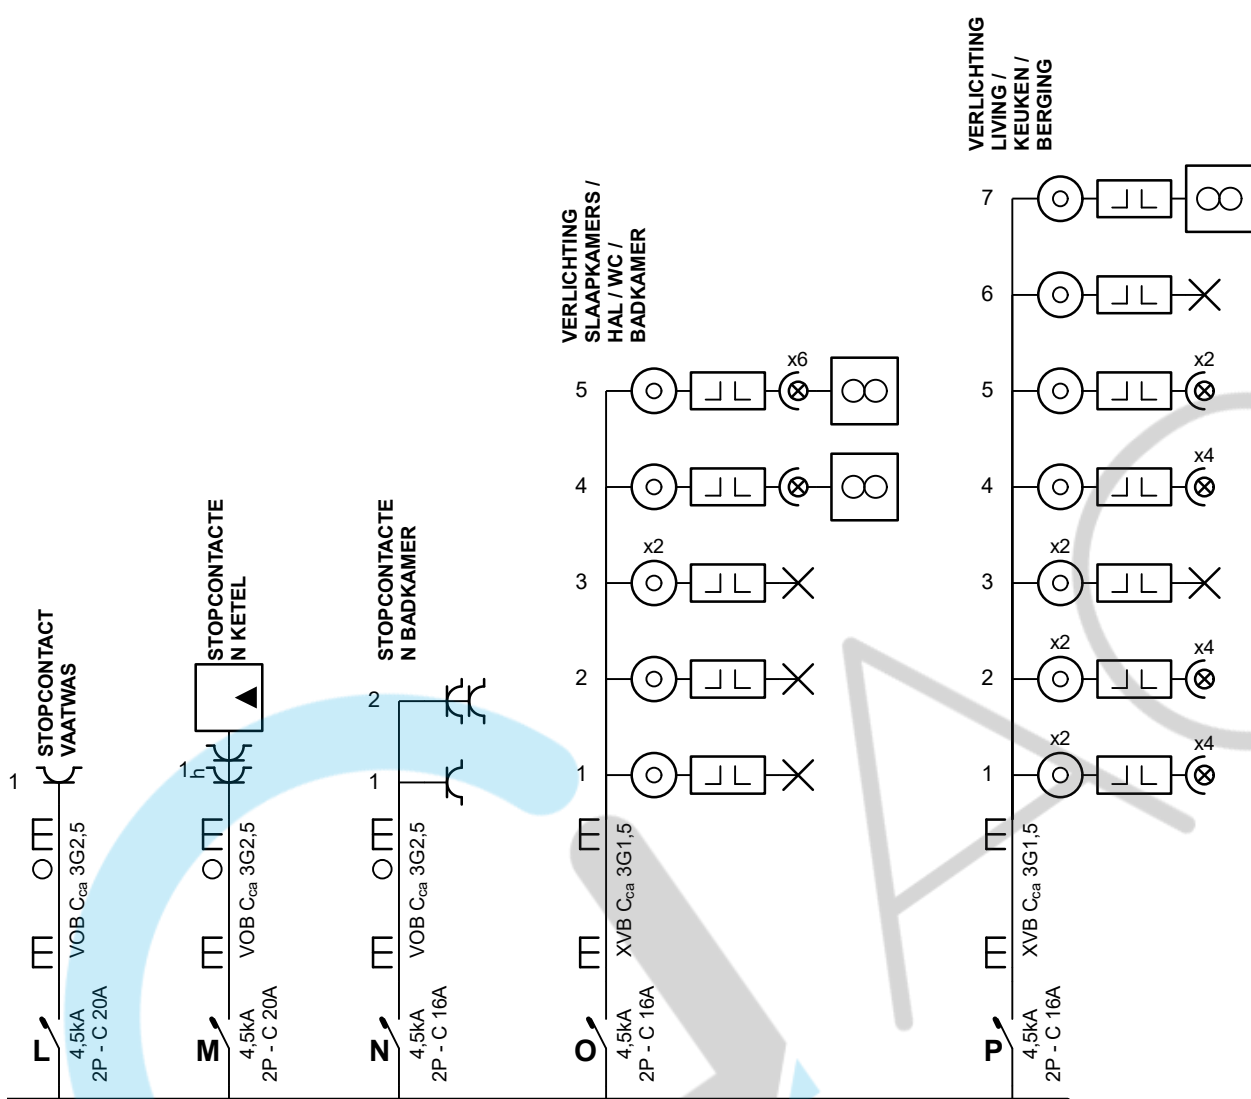

Erkend Organisme
ACEG Antwerpen
Vogelkerslaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@aceg.be
Aliki Dykers
ACEG VZW - #294

Plaats van de elektrische installatie
M3 Projects
Kardinaal Sterckxstraat 13 Bus 2
2530 Boechout
BE-0735.785.085

Installateur
Elektro-en Ventilatietechnieken Comm. V.
Dorpsstraat 64
2590 Berlaar
GSM: 0496 35 62 06
e-mail: info@e-v-t.be
BTW BE 0515.966.061



ELEKTRICITEIT • VENTILATIE


EVT CommV
Dorpsstraat 64
2590 Berlaar
BE-0515.966.061

p. 2/5
Eendraadschema

Datum: 16/10/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2023-10-20 16:53:17

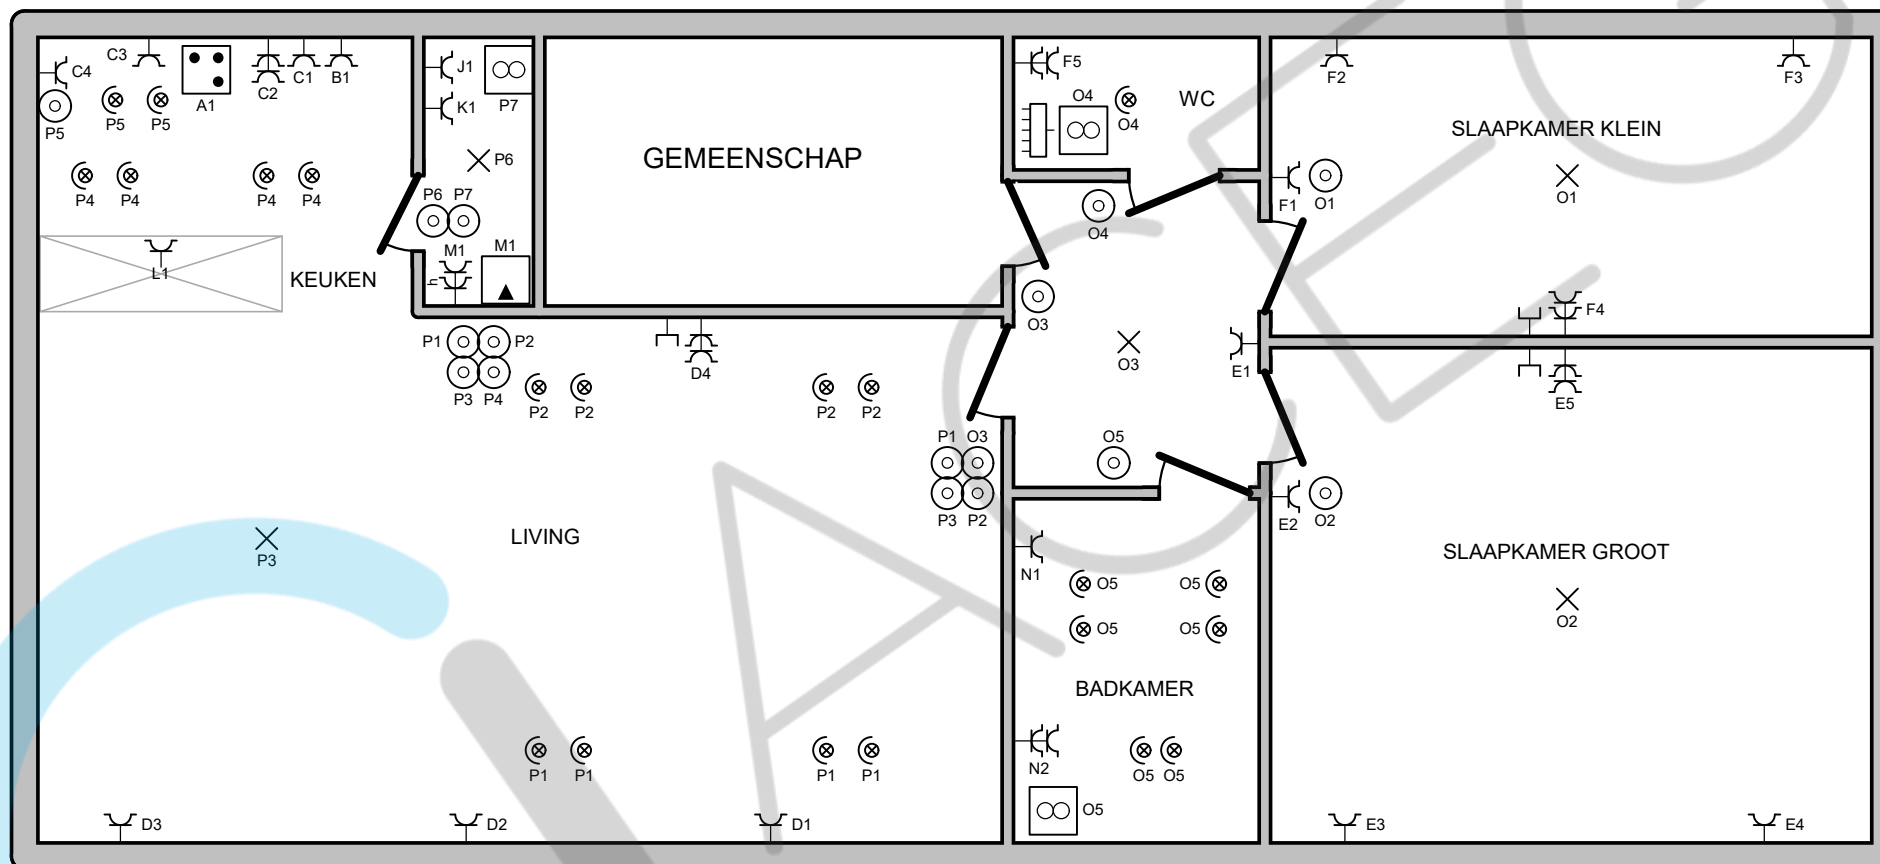

Erkend Organisme
ACEG Antwerpen
Vogelkerslaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@aceg.be
Aliki Dykers
ACEG VZW - #294

Plaats van de elektrische installatie
M3 Projects
Kardinaal Sterckxstraat 13 Bus 2
2530 Boechout
BE-0735.785.085

Installateur
Elektro-en Ventilatietechnieken Comm. V.
Dorpsstraat 64
2590 Berlaar
GSM: 0496 35 62 06
e-mail: info@e-v-t.be
BTW BE 0515.966.061



ELEKTRICITEIT • VENTILATIE


EVT CommV
Dorpsstraat 64
2590 Berlaar
BE-0515.966.061

p. 3/5
Situatieschema

Datum: 16/10/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2023-10-20 16:53:17

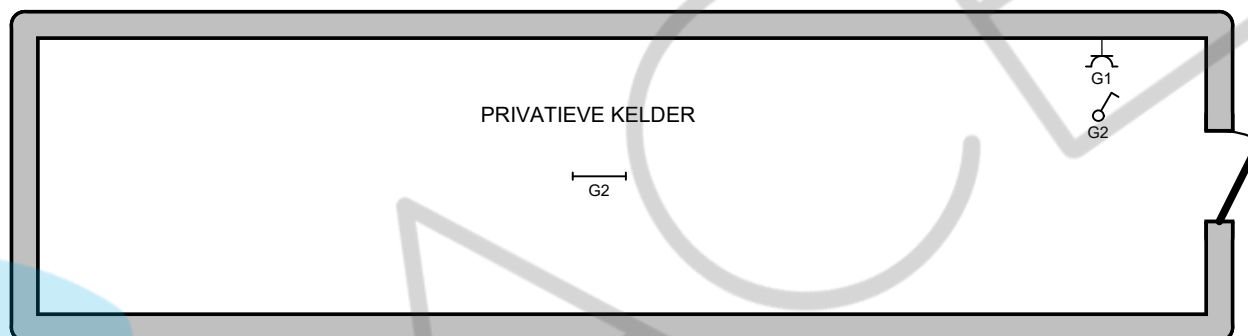

Erkend Organisme
ACEG Antwerpen
Vogelkerslaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@aceg.be

Alike Dykers
ACEG VZW - #294

Plaats van de elektrische installatie
M3 Projects
Kardinaal Sterckxstraat 13 Bus 2
2530 Boechout
BE-0735.785.085

Installateur
Elektro-en Ventilatietechnieken Comm. V.
Dorpsstraat 64
2590 Berlaar
GSM: 0496 35 62 06
e-mail: info@e-v-t.be
BTW BE 0515.966.061



ELEKTRICITEIT • VENTILATIE

EVT CommV
Dorpsstraat 64
2590 Berlaar
BE-0515.966.061

p. 4/5
Situatieschema

Datum: 16/10/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2023-10-20 16:53:17

- A** FORNUIS
- B** OVEN
- C** STOPCONTACTEN KEUKEN / DAMPKAP / IJSKAST
- D** STOPCONTACTEN LIVING
- E** STOPCONTACTEN SLAAPKAMER GROOT + HAL
- F** STOPCONTACTEN SLAAPKAMER KLEIN + DATA BORD
- G** STOPCONTACT + VERLICHTING KELDER
- H** STURING TELERUPTOREN
- I** RESERVE
- J** STOPCONTACT WASMACHINE
- K** STOPCONTACT DROOGKAST
- L** STOPCONTACT VAATWAS
- M** STOPCONTACTEN KETEL
- N** STOPCONTACTEN BADKAMER
- O** VERLICHTING SLAAPKAMERS / HAL / WC / BADKAMER
- P** VERLICHTING LIVING / KEUKEN / BERGING

Erkend Organisme
ACEG Antwerpen
Vogelkerslaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@aceg.be
Alike Dykers
ACEG VZW - #294

Plaats van de elektrische installatie
M3 Projects
Kardinaal Sterckxstraat 13 Bus 2
2530 Boechout
BE-0735.785.085

Installateur
Elektro-en Ventilatietechnieken Comm. V.
Dorpsstraat 64
2590 Berlaar
GSM: 0496 35 62 06
e-mail: info@e-v-t.be
BTW BE 0515.966.061



ELEKTRICITEIT • VENTILATIE

EVT CommV
Dorpsstraat 64
2590 Berlaar
BE-0515.966.061

p. 5/5
Lijst Kringen

Datum: 16/10/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2023-10-20 16:53:17