

**Appartement gelegen te
Robert Schumanlaan 29 bus 23
2660 Hoboken**

**Eigenaar :
Van Tichelen**

**Uitvoerder :
Naegels Elektrotechniek
Steegsebaan 181
2490 Balen**




ELECTRO-TEST

Roel VAN MIERLO

Inspecteur

roel.vanmierlo@electro-test.be
Gemeente D475 75 67 61


[Handwritten signature in blue ink]

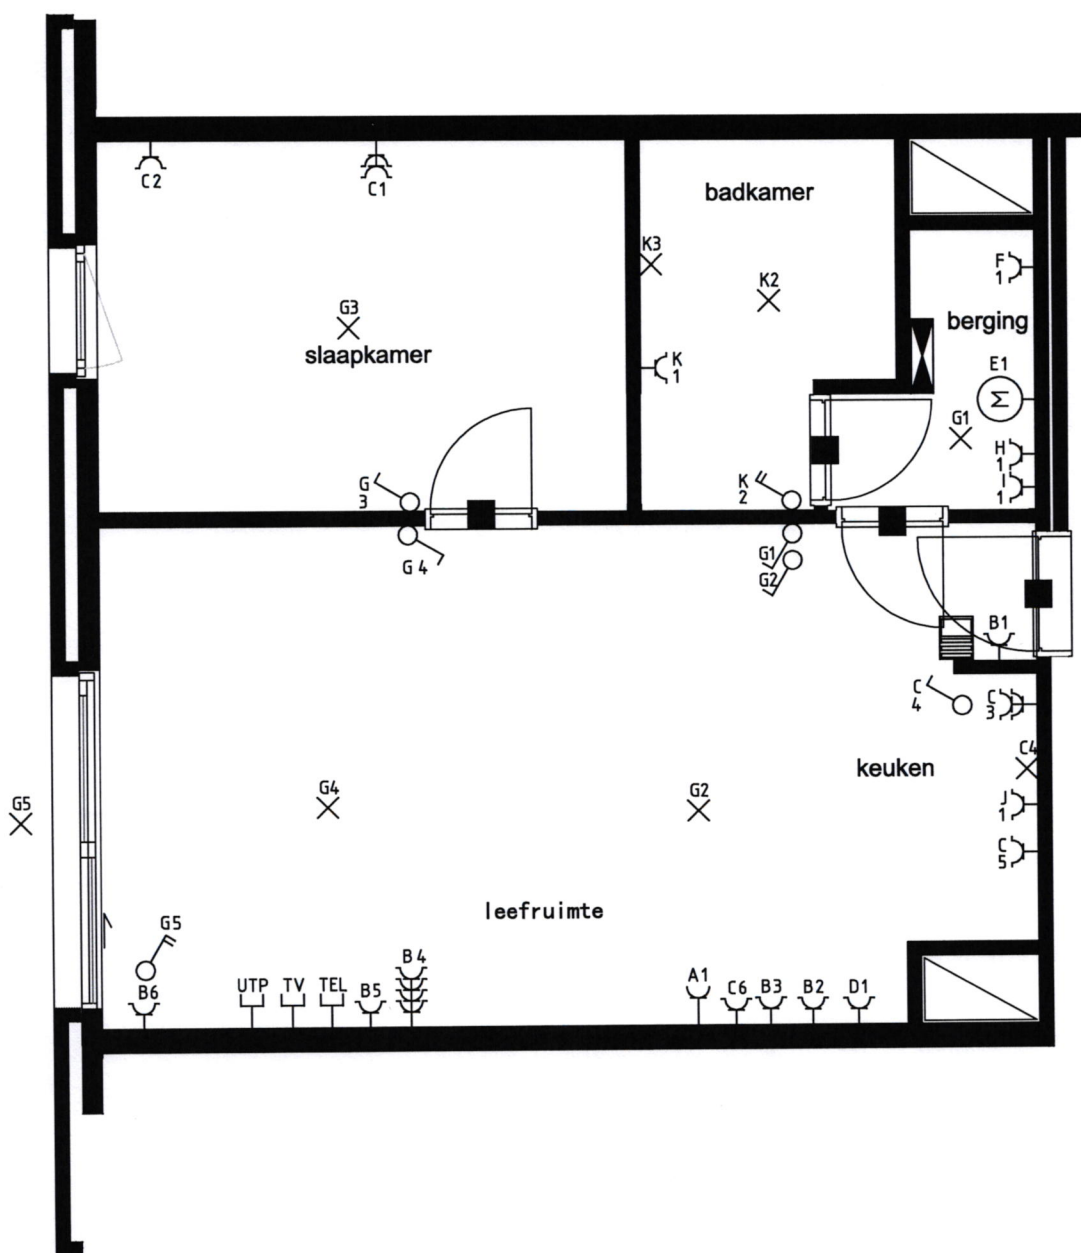

**A2.04
VAN TICHELEN**

Project: Vogelnest	Discipline:			
	Fase: Studie			
	Type: (C)omputer			
Omschrijving: Appartement A2.04 Van Tichelen 29.23	Get.		Gez.	
	Get.		Gez.	
	Get.		Gez.	
Get: DN	Datum: 1/11/13	Schaal: 1:100	Tekeningnr:	Formaat:
Naegels www.elektrotechnieken.com				A4
ELEKTROTECHNIEK				

Project: Vogelnest		Omschrijving: Appartement A2.04 eendraadschema Van Tichelen 29.23		Get: DN		Datum: 1/11/13		Schaal: 1:100		Nagels www.elektrotechnieken.com		ELEKTROTECHNIEK	
Discipline:		Fase: Studie		Type: (C)omputer		Gez.		Gez.		Gez.		Tekeningsnr:	
						Gez.		Gez.		Gez.		Format:	
A4													

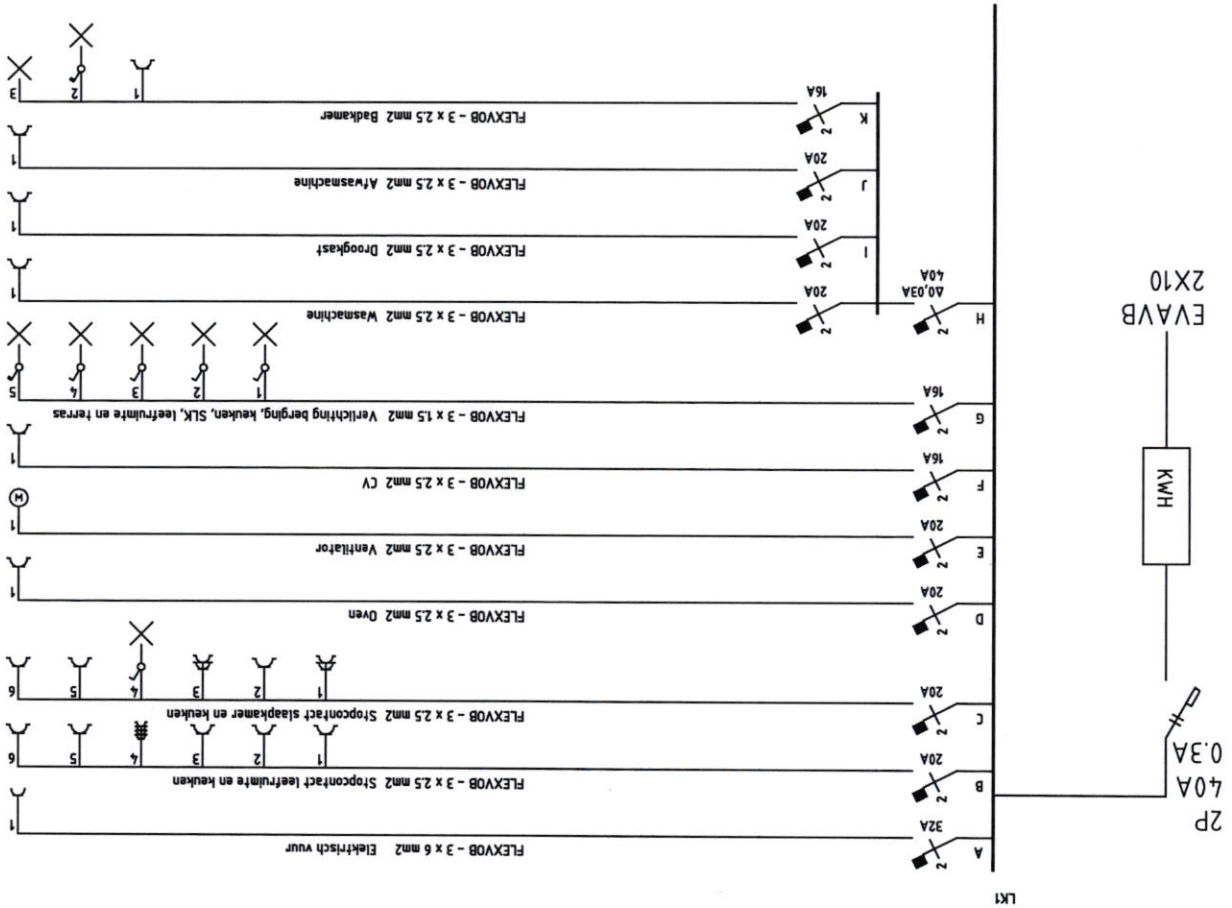

de terre) est insuffisante
élevée en fonction
réalisées ou
otégées 2,5 mm²).

à 40A.

al manquant.

chine à laver...

marques.

as à une hauteur

après en

gé.

éliminées.

air utilisé.

me conducteur

le.

traversées des murs.

es mécaniquement.

eau de sol.

ans le mur, ne suivent

as réglementair.

NT

s à une hauteur

n dans des locaux

de phase.

gré de

d'un label de

de protection

é avec

ont pas encore



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller :
N° comp :Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: 3410 H6138

EAN :
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : XUB2x40	Max. beveiliging : 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelectrode : 4x2	Isolatie : > 12	Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre :	Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 1x		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271 bis	278
40	300	A	1x (A-K) / zie		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	1x (A-K) / schakelaar		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	direkte aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : / /
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	
271 AK		271 HK		
☐		☐		
276 AK		271 HK		
☐		☐		

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier la suite modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du, d'incident ou d'indisponibilité, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



A 0769370

GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB)
VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971

Ondergetekende : Naam : De Vries Voornaam : Koen

Vertegenwoordiger van de onderneming : B.T.W. nr.:

Straat : Nr. : Bus :

Postcode: Gemeente : Tel: Fax:

(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma:

Adres + tel:)

bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie

nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie (het onnodige schrappen) volgens het plan hierna

in het gebouw gelegen te : Straat : P. Schuurman Nr. : 21 Bus : 24 Verdieping: 2

Postcode : Gemeente : Holbeek

Gasmeter merk: Metrax gasmeter nummer: 72325338

voor rekening van : Naam : Voornaam :

Straat : Nr. : Bus :

Postcode : Gemeente :

te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van KVBG en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Alleen gastoeistellen conform de specifieke normen van aardgastoeistellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Voorbehouden aan de installateur:

Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben

☐ ja ☐ neen

indien ja: Cerga nr: 03028924

Voorbehouden aan de DNB:

.....
.....
.....

Datum: 12/12/13

Handtekening

[Handtekening] Model 710628/13

Bijlage(n)

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B,..., het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).

Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

