



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61104141/00/FR/000



040 - INSP

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 8/09/2019) - Direction générale de l'Énergie

Avenue Emile Vandervelde 27 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert



Effectué le : 13/07/2022



Effectué par : THIERRY VANOVERBEKE (2008)

Conforme

IDENTIFICATION DES TIERS

Demandeur du contrôle

Nom, Prénom ALAIN HUYGENS
Adresse Avenue du Val d'Or 42- 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire

Nom, Prénom ALAIN HUYGENS
Adresse Avenue du Val d'Or 42- 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Responsable des travaux

Nom, Prénom ALAIN HUYGENS
Adresse Avenue du Val d'Or 42- 1150 Woluwe-Saint-Pierre

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vincotte 100 099 596
Adresse Avenue Emile Vandervelde 27 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Code EAN Code EAN non communiqué
N° Compteur 59994074
Compteur index jour 1022,8
Type d'installation Inst. DOMESTIQUE

VINCOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 2 674 59 81 buildingcenter@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Date d'émission : 13/07/2022

1 / 8



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61104141/00/FR/000

DONNÉES DU CONTRÔLE

Le contrôle est réalisé suivant les prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. du 28/10/2019), dénommé « Livre 1 » dans ce document.

Type de contrôle suivant	- Contrôle de conformité avant mise en usage - modification/extension importante (6.4.)
Date de réalisation de l'installation	- A partir du 01/10/1981 et avant le 01/06/2020 - A partir du 01/06/2020
Informations sur le contenu	- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
Dérogations	- Néant

DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE


Tension (V)	230
Nature du courant	Monophasée
Type d'électrode de terre	Boucle de terre
Canalisation d'alimentation - Type	VOB
Canalisation d'alimentation - Section (mm ²)	10
Nombre de circuits	14
Type de schéma de mise à la terre	TT
Protection de branchement actuelle (A)	63
Installation conçue pour un courant nominal maximum de (A)	63
Dispositifs (gén.) à courant différentiel installés	2

Différentiel	In(A)	Sensibilité (mA)	Type
Général	63	300	A

Description de l'installation électrique

TD appartement

Nombre de dispositif à courant différentiel-résiduel	1
Nombre de circuits	13

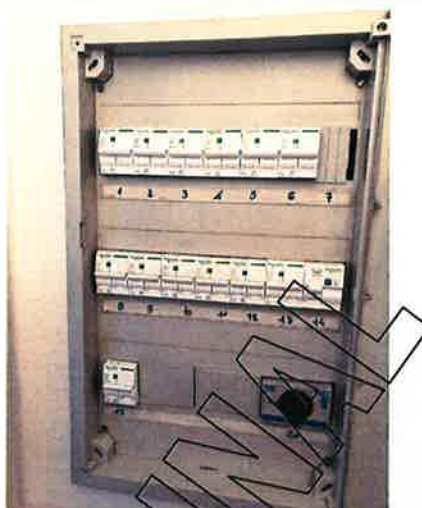

(Photo extérieur)

Tg cave

Nombre de dispositif à courant différentiel-résiduel	1
Nombre de circuits	1



(Photo extérieur)

Type prise de terre	Boucle de terre
Valeur (Ω)	7



SCHÉMAS, PLANS ET DOCUMENTS DE L'INSTALLATION

Schémas de circuits - références	A
Schémas de circuits - version	A
Schéma de circuits - date	13-07-2022
Schémas unifilaires	Voir annexes
Plan de position - référence	A
Plan de position - version	A
Plan de position - date	13/07/2022
Plan de position	Voir annexes

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position	Ok
Etat du matériel électrique d'installation fixe	Ok
Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects	Ok
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	Ok
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	P.A.

Mesures et essais

Résistance(s) de dispersion de la (des) prise(s) de terre (Ω)	7
Valeur du niveau d'isolement général (MQ)	33
Test des dispositifs à courant différentiel (test bouton)	Ok
Test des dispositifs à courant différentiel (test boucle de défaut)	Ok
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles (principale et supplémentaire)	Ok

Infractions constatées

- Néant

Remarques

- Néant



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61104141/00/FR/000

CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 (AR du 08/09/2019) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le 13/7/2047.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellés.

Ing. J. Windey
Directeur Général Vincotte


RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Annexes

Photo des plans de position (1/1)

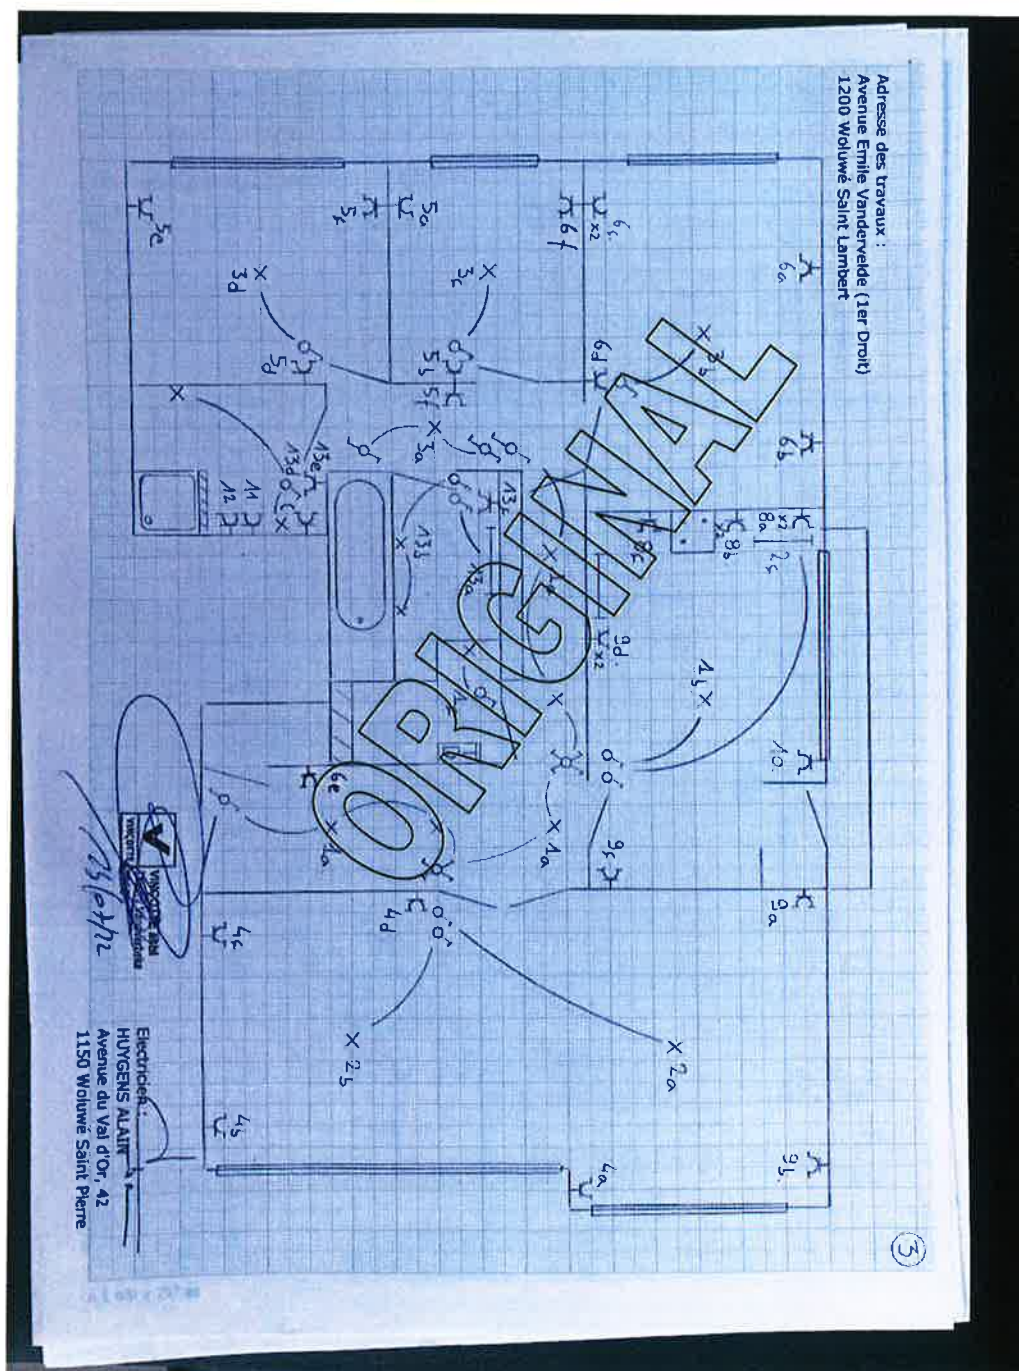



AUD/15/61104141/00/FR/000

Photo des schémas unifilaires (1 / 2)




Photo des schémas unifilaires (2 / 2)



⑤



Adresse des travaux :
Avenue Emile Vandervelde (1er Droit)
1200 Woluwé Saint Lambert

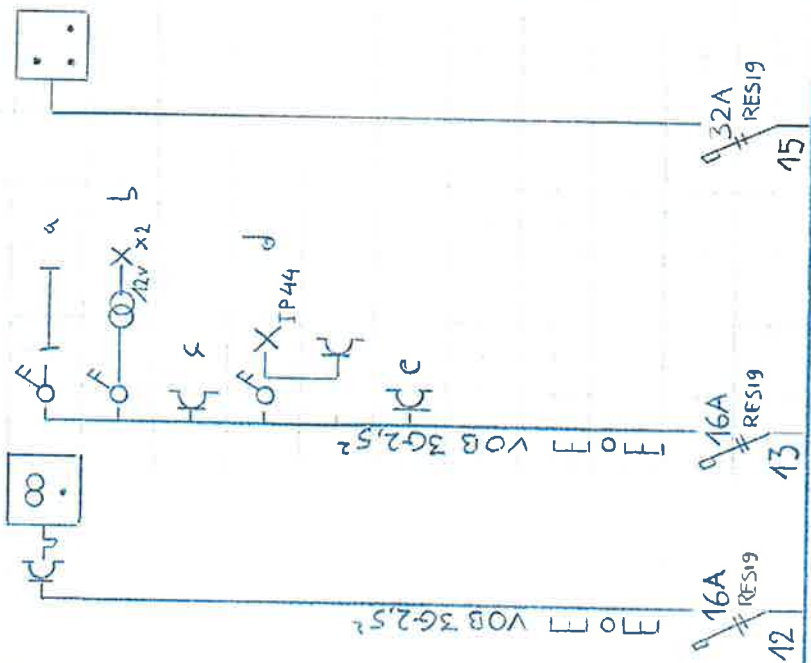

TD



Electricien :
HUYGENS ALAIN
Avenue du Val d'Or, 42
1150 Woluwé Saint Pierre

⑤



Electricity :

HIJGENS AL AIN

Avenue du Val d'Or 42

11150 Woluwé Saint Pierre