



Installation électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 **Lieu du contrôle:** Rue Georges Leclercq 101 1190 Belgique

📄 **Type de contrôle:** Visite périodique (Livre 1 6.5)

📅 **Date du contrôle:**
01/03/2025

📅 **Prochaine visite avant le:**
01/03/2050

👤 **Agent-visiteur:**
Sohail El Oudghiri

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre	
Nom	RM Management
Adresse	Boulevard Edmond Machtens 134, 1080 Molenbeek Saint Jean, Bruxelles, Belgique
Propriétaire, exploitant ou gestionnaire	
Nom	Rue Georges Leclercq 101, 1190 Bruxelles
Adresse	Rue Georges Leclercq 101 1190 Belgique
Installateur	
Nom	
TVA	

Identification de l'installation électrique

Adresse	Rue Georges Leclercq 101 1190 Belgique
Code EAN	
Numéro de compteur	2545429
GRD	Sibelga
Type de locaux	Maison

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambertmont 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



Base(s) Règlementaires



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle	Visite périodique (Livre 1 6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Avant le 01/06/2020 et après le 01/10/1981

Description de l'installation électrique et du raccordement

GRD	Sibelga
Numéro de compteur	2545429
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	XVB 2X10
Tension de service	2 x 230 V
Protection générale	40 2P
Protection maximale admissible	40 2P
Nombre de tableaux	1
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	24
Description de l'installation	Voir schéma

Tableau(x) électrique(s)



Contrôles et essai

Testeur d'installation:

Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielle	OK
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre (Ω)	24
Isolement ($M\Omega$)	57
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----



Infractions

Néant

Remarques



Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur

Sohail El Oudghiri

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.



Annexes


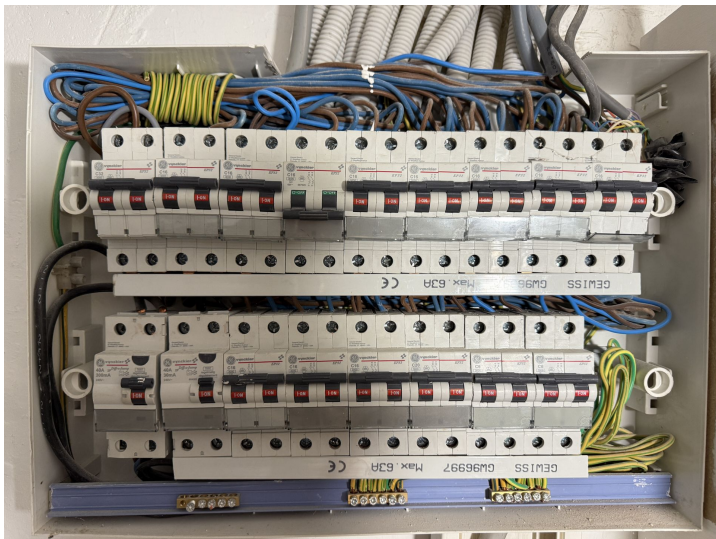


Tableau 1

Libellé	Photo
Isolement	

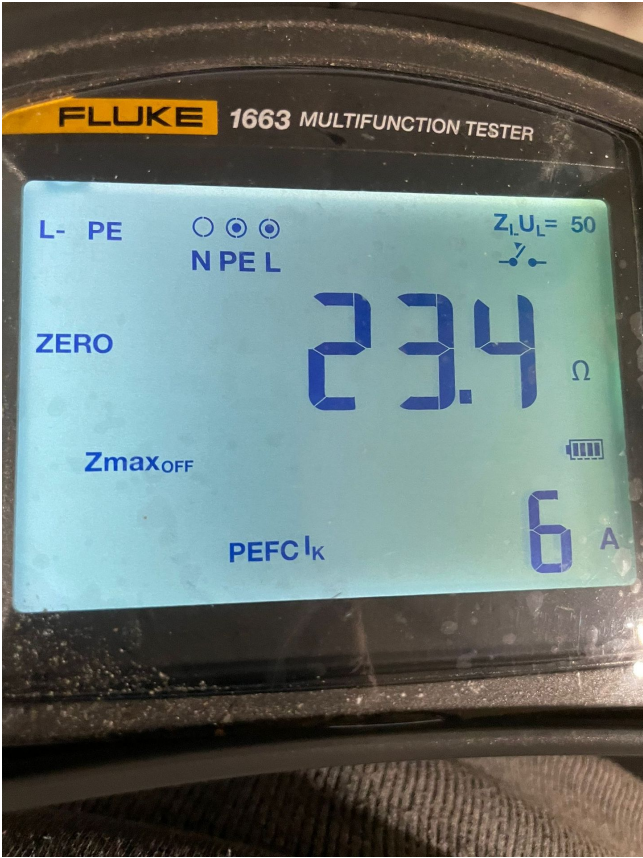

Libellé	Photo
Terre	 A photograph of a Fluke 1663 Multifunction Tester's LCD screen. The screen displays 'L- PE' and 'N PE L' at the top left, with three small circles between them. To the right, it shows 'Z _L U _L = 50' and a ground symbol. The central display shows '23.4' with a large 'Ω' (ohm) symbol to its right. Below the main reading, it says 'ZERO' on the left, 'ZmaxOFF' in the middle, and 'PEFC I _k ' at the bottom left. At the bottom right, it shows a large '6' followed by an 'A' (ampere) symbol. A battery level indicator is visible on the right side of the screen.