







Bijlage aan het verslag nummer °...../ Annexe au rapport n°..... 23/2017/05/12/2

Letter 31360 796      2x230      40A  
 Kabel x09 3x10

Δ 40A 300kV  
 7 lge at 2P  
 Δ 40A 20kV  
 3 lge at 2P

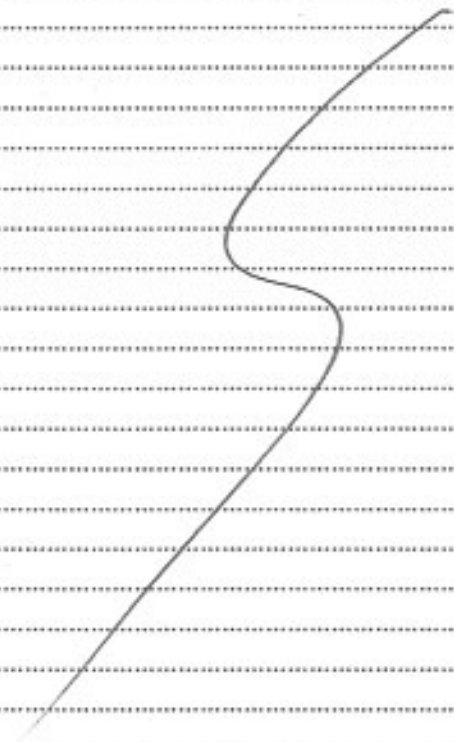

RAPPEL: Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site internet.

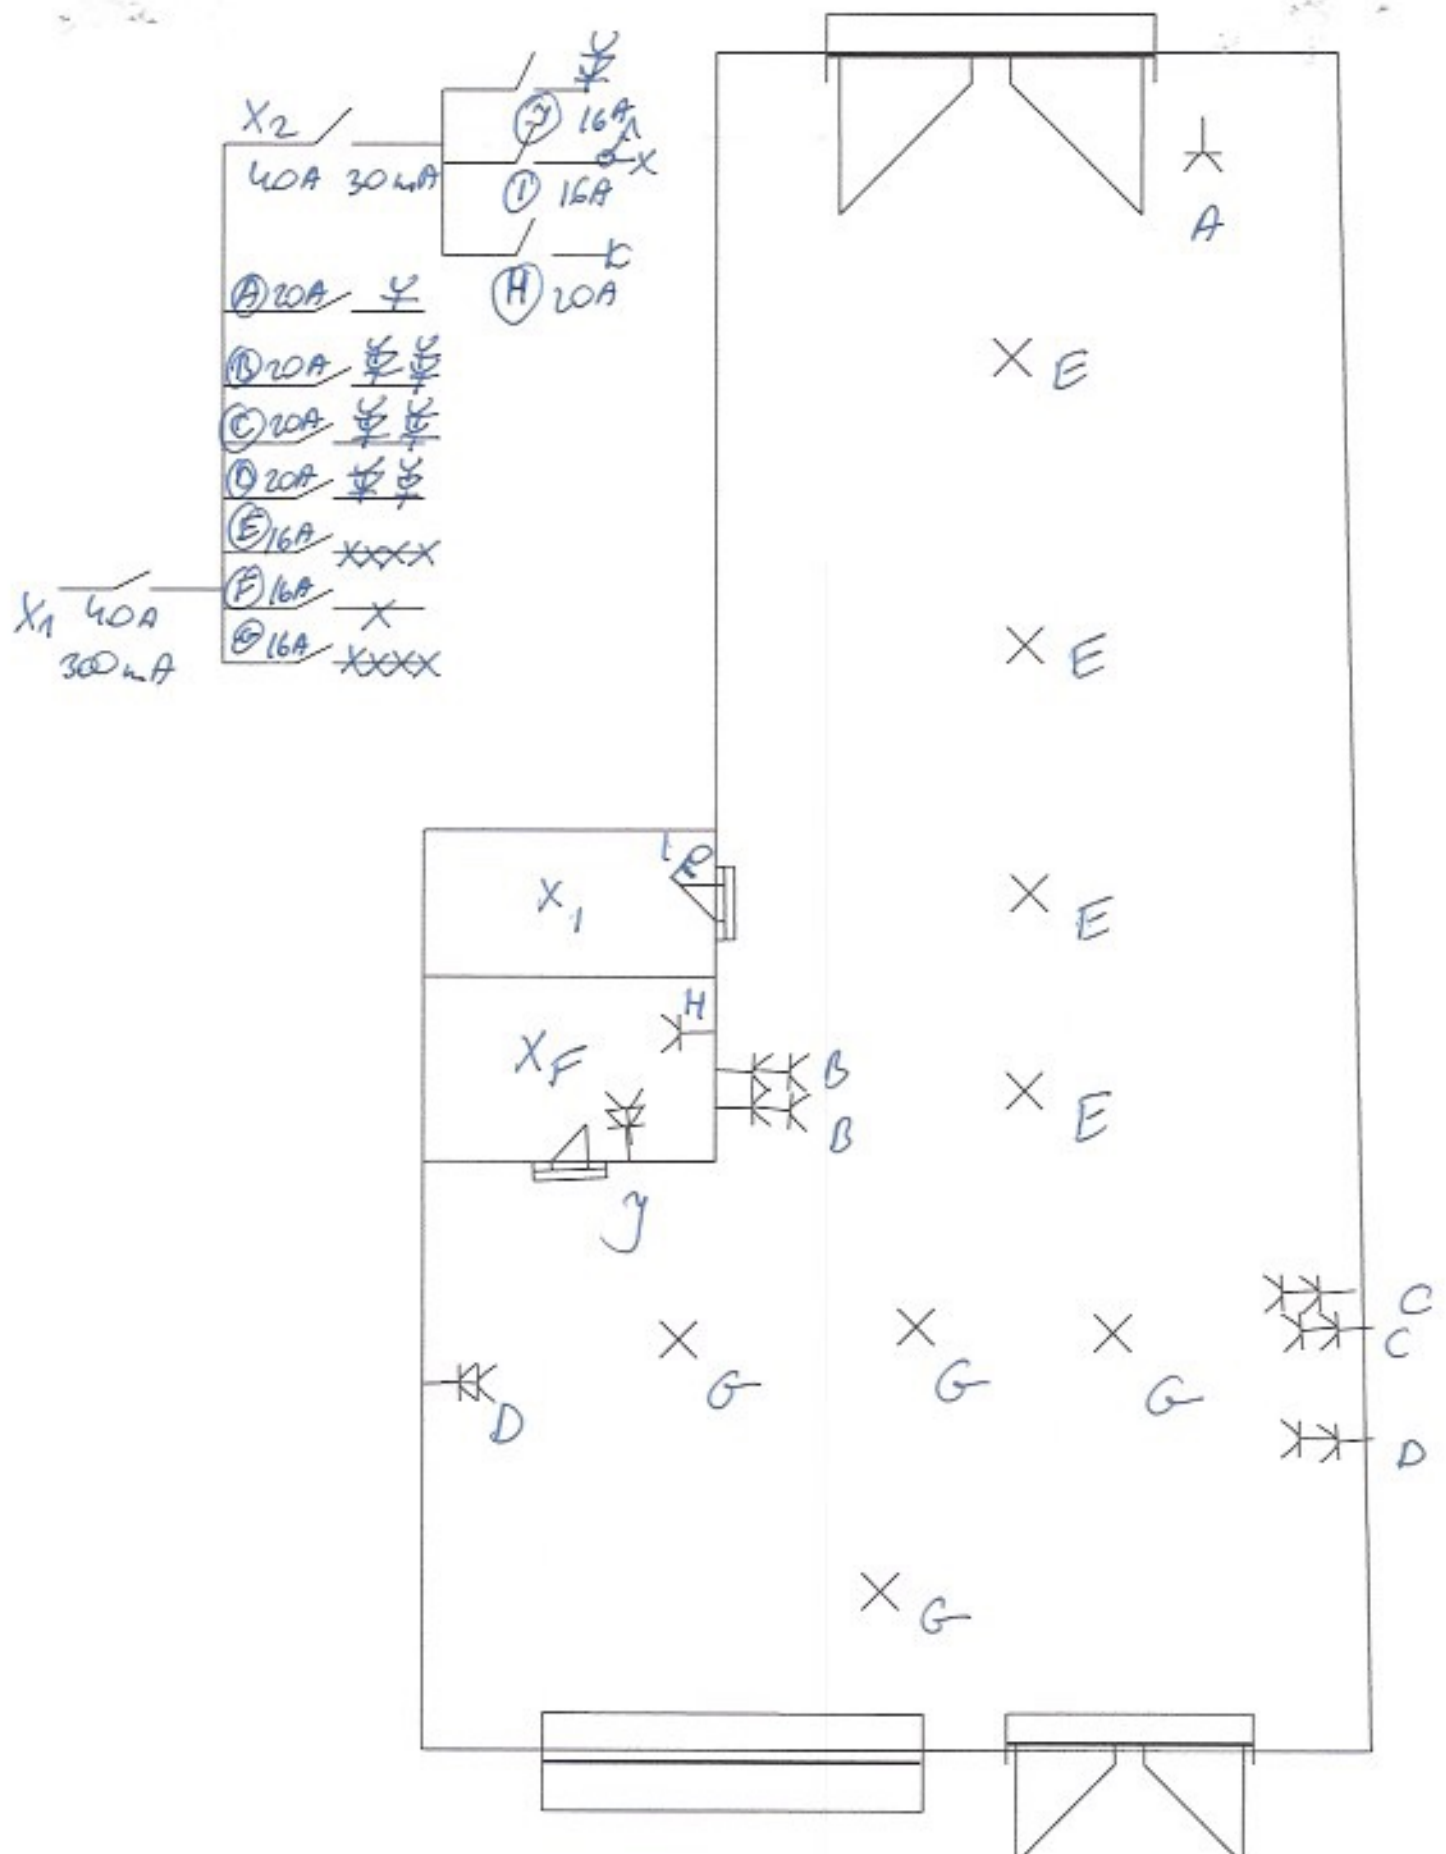

X2 / 40A 30mA  
 ③ 16A  
 ① 16A  
 ④ 20A  
 ② 20A  
 ⑤ 20A  
 ⑥ 20A  
 ⑦ 16A  
 ⑧ 16A  
 ⑨ 16A

X1 40A 30mA  
 A 20A  
 B 20A  
 C 20A  
 D 20A  
 E 16A  
 F 16A  
 G 16A

H 20A  
 X  
 X  
 X  
 X  
 X  
 X  
 X

**FlashJack**  
 REBOUW  
 JUNIORSLAAN 2211EEN  
 BTW 0816 018.030  
 flashjackrebouw@gmail.com