

KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 03/10/2024) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE - HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE**Basis van het onderzoek: Controlebezoek van een bestaande installatie volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.5****Bijkomende / afwijkende beschikking: Bestaande gedeelten van huishoudelijke elektrische installaties oud AREI (Deel 8 hoofdstuk 8.2 afd. 8.2.2)****Ref:** Dossiernr: KEA2600716 **Aanvrager:** PAIR-UP BV
Datum: 09/02/2026 **Verslagnr:** KV23875-AME **Inspecteur:** Axel Mertens

Dit verslag vervangt het verslag met nummer KV23738-AME

Installatie	Eigenaar en/of beheerder	Verantwoordelijke werken
Huishoudelijke installatie Veldstraat 25 9220 Hamme	Cool Veldstraat 25 9220 Hamme Tel:	Onbekend

Bouwjaar van de initiële installatie (*) : Tussen 1981 en 01/06/2020
(*) Volgens verklaring van de klant**De installatie voldoet.**
Dit keuringsattest is geldig tot 09/02/2051**Algemene gegevens elektrische installatie****Gegevens verdeler**EAN: 541448820064075752
kWh meter nr.: 1SAG3100351431Bescherming aansluiting: 25 A
Meterstand dag: 5978 kWh Budgetmeter
Meterstand nacht: kWh**Gegevens installatie**Ontworpen voor: 3N400V
Max nominale stroom: 25 AVoedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm²
Type voedingsleiding: EXVB

Type aardelektrode: pen/baar

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA

Aantal schakelborden: 1

Aantal eindstroombanen: 14

Schakelbord 1: Hoofdbord

9 x 16A - 2P - C

4 x 10A - 2P - C

1 x 25A - 2P - C

Differentiaalschakelaar

300mA - 40 - 4P

Type: A

Differentiaalschakelaar

30mA - 40 - 4P

Type: A



Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Industriepark-West 75
B-9100 Sint-Niklaas
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be



Controles

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Montage | <input checked="" type="checkbox"/> Toestellen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Materieel | <input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede | <input checked="" type="checkbox"/> Schemas | <input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit | <input checked="" type="checkbox"/> Test DSI | <input type="checkbox"/> Differentieelstroomrichting: was niet verzegeld | |

Metingen

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand: 13.07 Ohm | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau: 3.17 MOhm bij 500 V |
|--|--|

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

W020 - Huis was gemeubeld op het moment van het controlebezoek.

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

KEW 0004159: 2.35

Besluit

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 09/02/2051

Bijlagen

1. Eëndraads- en installatieschema (2 pagina's)


**KEA**
Digitaal ondertekend
17/02/2026
Axel Mertens

De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:


1. De goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;
2. De geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;
3. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
4. Een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.


Het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen van de elektrische installatie worden aan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie overhandigd om deel uit te maken van het dossier van de elektrische installatie. Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen worden bewaard gedurende vijf jaar door voormeld erkend organisme zoals vermeld in onderafdeling 6.4.6.1. Gedurende de voormelde periode, kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen mag een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogen de kostprijs van een controle niet overschrijden.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

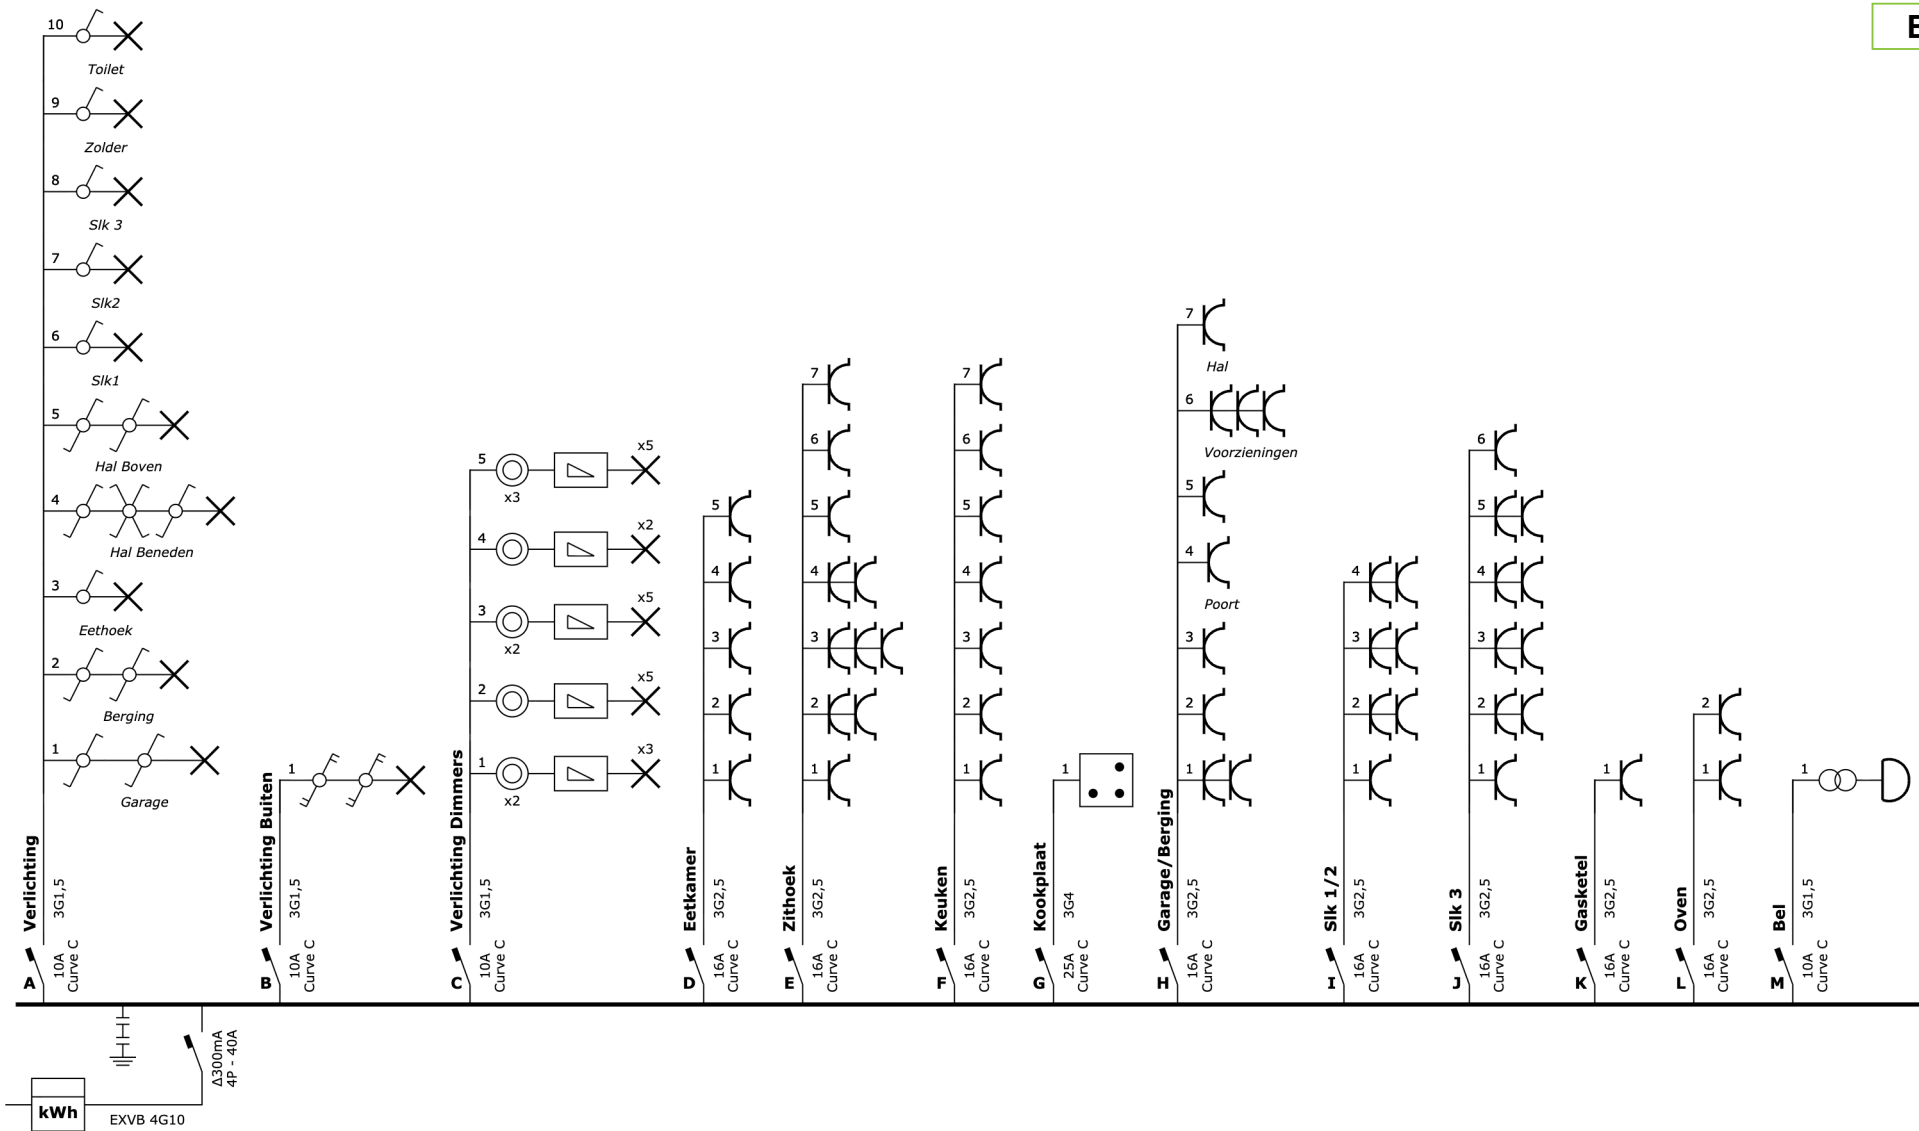

<p>Erkend Organisme</p> <p>KEA VZW AXEL MERTENS</p>	<p>Plaats van de elektrische installatie</p> <p>Gert Cool Veldstraat 9220 Hamme</p>	<p>Installateur</p>	<p>pagina. 1/2 Eendraadschema</p>
<p>Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be</p>			

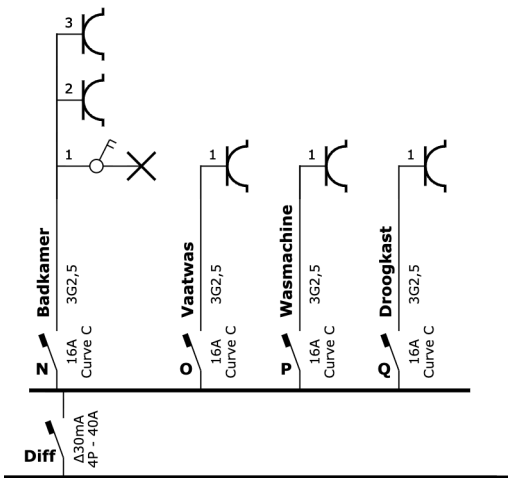

<p>Erkend Organisme</p> <p>KEA VZW AXEL MERTENS</p> 	<p>Plaats van de elektrische installatie</p> <p>Gert Cool Veldstraat 9220 Hamme</p>	<p>Installateur</p>	<p>pagina. 2/2 Eendraadschema</p>
<p>Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be</p>			