Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: EXVB - Doorsnede: 4 x 16 mm²

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 14 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

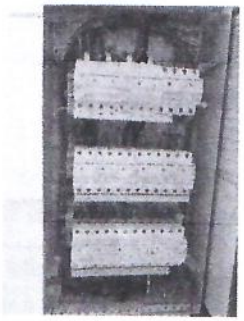

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's
aantal: 1

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: BTV 0878-241014-05

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 16 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 1,2 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

1 De uitvoering van het project of de werkzaamheden zijn aangevangen vóór 01/06/2023; de controle werd uitgevoerd met toepassing van punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1 van Boek 1 (afwijkingen bescherming onrechtstreekse aanraking in HHI).

Besluit van de controle:

Verslagnummer 0525-250804-02

VMA - 66.02

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

BELAC 115 - INSP

Normec BTV

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 4/08/2025 12:20 13:01 **Uitgiftedatum verslag:** 04/08/2025
Verslagnummer: 0525-250804-02

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV

Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 09 252 45 45 E: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0525

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: HVH SUPPORT

Adres: LANGE MINNESTRAAT 67, 9280 LEBBEKE

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: JANSEGERS EDDY

Adres: OUD KERKHOFSTRAAT 2, 9200 GREMBERGEN

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: HVH SUPPORT

Adres: LANGE MINNESTRAAT 67,9280 LEBBEKE

BTW-nummer: 0760350732

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: JANSEGERS EDDY

Adres: OUD KERKHOFSTRAAT 2, 9200 GREMBERGEN

EAN- code:

Nummer teller: 1SAG3200373263

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)

Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 De werking van de differentieelstroominrichting kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
2 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
3 De keuken is nog niet geplaatst.
4 De toestellen zijn nog niet (allemaal) geplaatst.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem
Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

1. Uitgevoerde controles

Tijdens het controlebezoek van huishoudelijke installaties:

a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen;
b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden, ...;
c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
d) de controle van de werking van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen via de eigen testinrichting;
e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroom-beschermingsinrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de contactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

2. Plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater in huishoudelijke installaties

a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole en/of het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

3. Mededelingen

a) Betekenis van:
- inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek 'controle' staat, wat invloed heeft op de besluitvorming. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): vaststelling/ gebrek.
- opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): nota.

b) Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
c) Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen wordt bewaard gedurende vijf jaar door het erkend organisme. Gedurende deze periode kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van een elektrische huishoudelijke installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het verslag van de positieve gelijkvormigheidscontrole, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen.

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem
Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

BELAC 115 - INSP

Normec BTV

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)
Algemene Directie Energie

1. **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 04/08/2050**
   - **De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.**
   - **De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.**

Tijdstip van afwerking:
agent-bezoeker 0525 i.o. van de technisch directeur
04/08/25 13:03

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Verslagnummer 0525-250804-02

VMA - 66.02

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

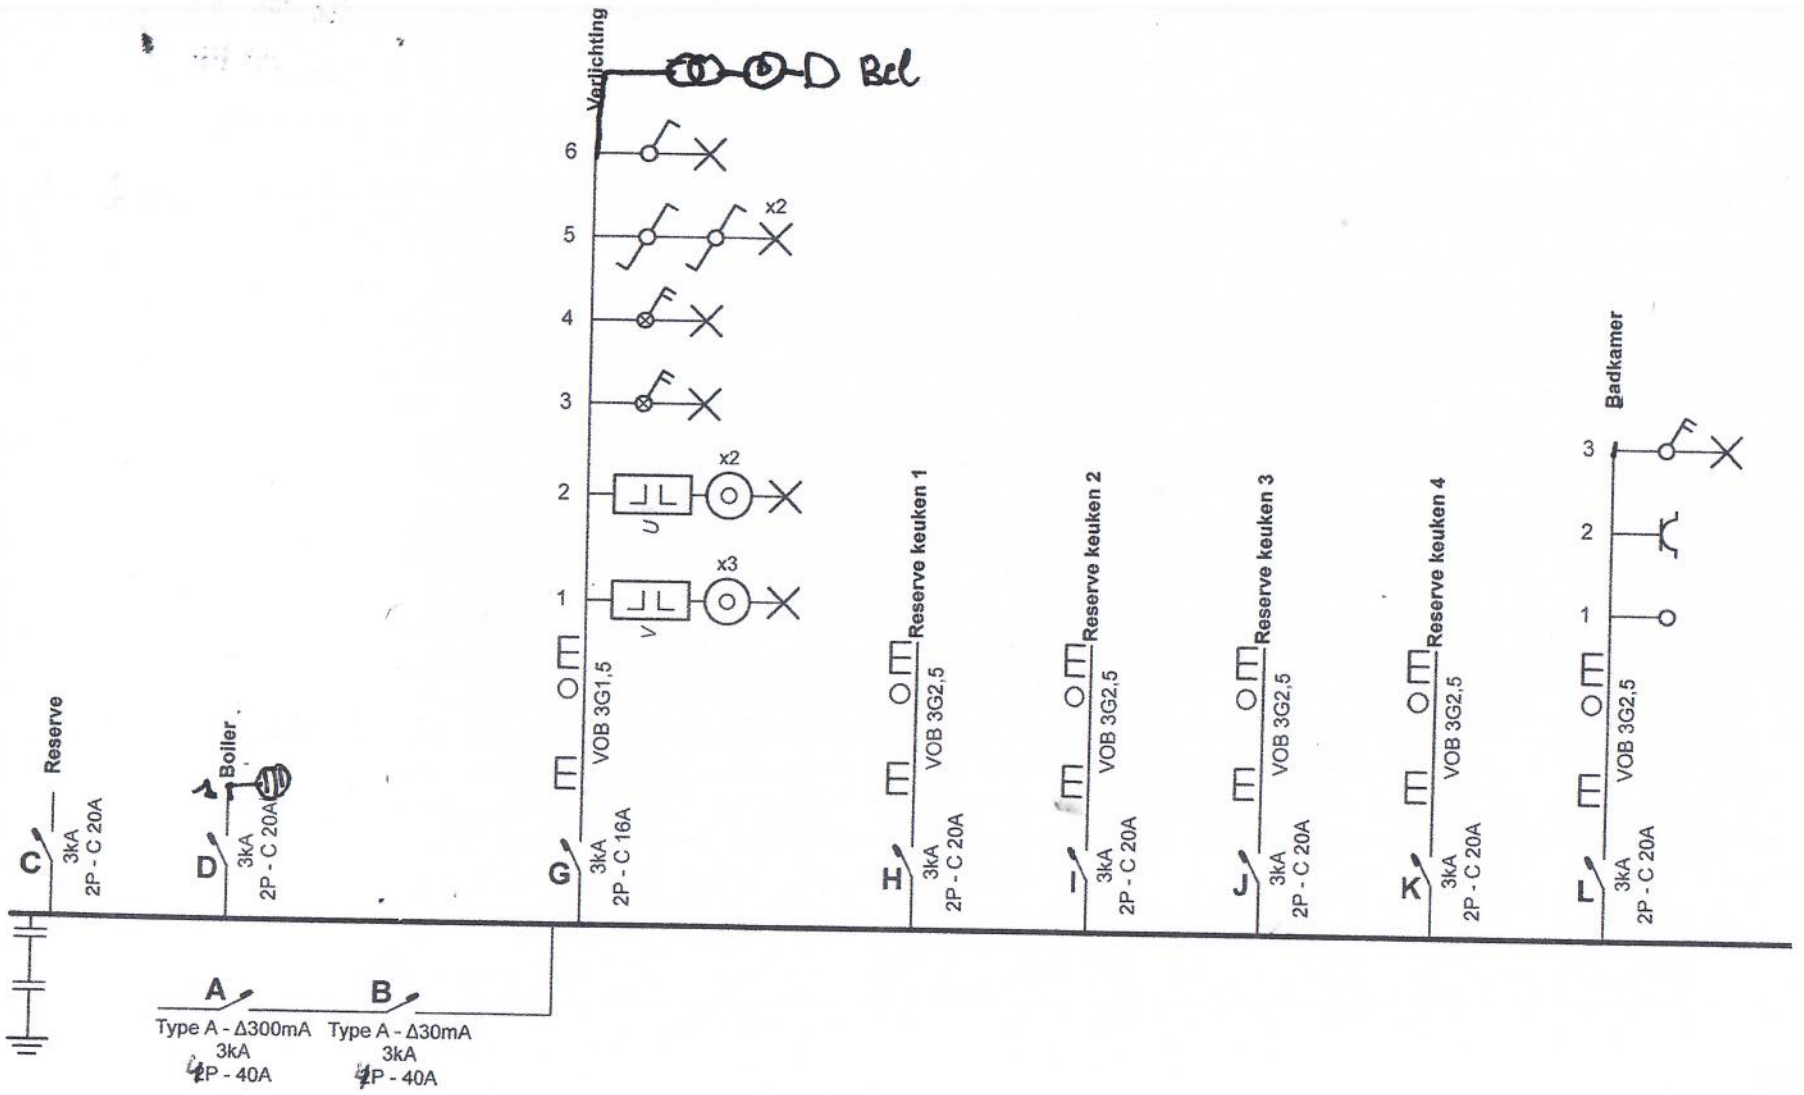

Erkend Organisme
Normec BTV vzw - Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
e-mail: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com
BE 0406.486.616

Normec BTV
04 -08- 2025
SAM VERSTUYFT
525

Plaats van de elektrische installatie
Eddy Jansegers
Oud Kerkhofstraat 2
9280 Lebbeke

Installateur
HVH Support
Lange Minnestraat 67
9280 Lebbeke
GSM: 0472 20 23 06
e-mail: hans.vanhauwermeiren@hotmail.be
BTW BE 0656.606.064

p. 1/5
Eendraadschema

Datum: 1/10/2024

~ 50Hz

3x400V+N

Erkend Organisme
Normec BTV Zw-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
e-mail: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com
BE 0406.486.616 SAM VERSTUYFT 525

04-08-2025

Plaats van de elektrische installatie
Eddy Jansegers
Oud Kerkhofstraat 2
9280 Lebbeke

Installateur
HVH Support
Lange Minnestraat 67
9280 Lebbeke
GSM: 0472 20 23 06
e-mail: hans.vanhauwermeiren@hotmail.be
BTW BE 0656.606.064

Eendraadschema

Datum: 1/10/2024

~ 50Hz

3x400V+N

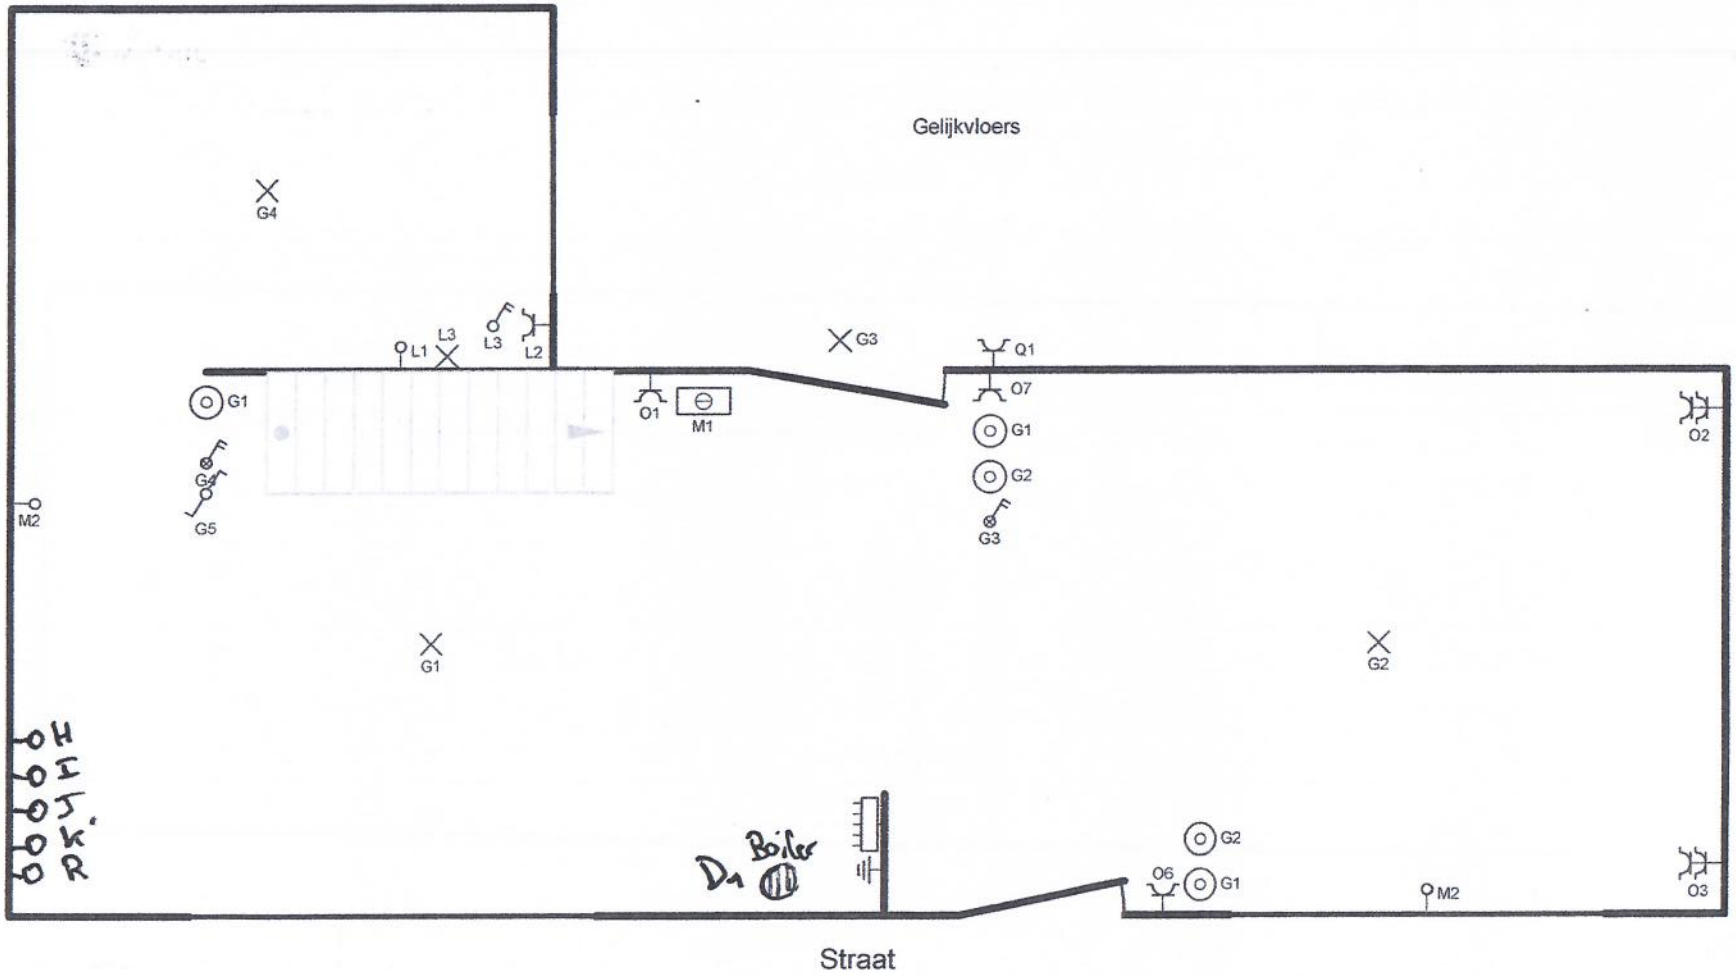

Erkend Organisme
Normec BTV vzw - Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
e-mail: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com
BE 0406.486.616

Normec BTV
04-08-2025
SAM VERSTUYFT
525

Plaats van de elektrische installatie
Eddy Jansegers
Oud Kerkhofstraat 2
9280 Lebbeke

Installateur
HVH Support
Lange Minnestraat 67
9280 Lebbeke
GSM: 0472 20 23 06
e-mail: hans.vanhauwermeiren@hotmail.be
BTW BE 0656.606.064

Datum: 1/10/2024

~ 50Hz

3x400 V + N

A	
B	
C	Reserve
D	Boiler (reserve)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
G	Verlichting
H	Reserve keuken 1
I	Reserve keuken 2
J	Reserve keuken 3
K	Reserve keuken 4
L	Badkamer
M	Verwarming beneden
N	Verwarming boven
O	Stopcontacten beneden en boven zijmuur
P	stopcontacten boven
Q	Stopcontact buiten
R	Reserve kookvuur

Erkend Organisme
Normec BTV vzw - Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
e-mail: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com
BE 0406.486.616

Normec
04-08-2025
SAM VERSTUYFT
525

Plaats van de elektrische installatie
Eddy Jansegers
Oud Kerkhofstraat 2
9280 Lebbeke

Installateur
HVH Support
Lange Minnestraat 67
9280 Lebbeke
GSM: 0472 20 23 06
e-mail: hans.vanhauwermeiren@hotmail.be
BTW BE 0656.606.064

Datum: 1/10/2024

~ 50Hz