

Rapport 11/06/60/1198
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: 34 733 214
Stand I: 000 002,9 Stand II: 000 002,2

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 01 (gelijkvloers, vooraan).
Onderzoeker : Jurgen Moens Datum van onderzoek: 28.06.2011.
Plaats van onderzoek : Slachthuisstraat 5 te 1500 Halle.
Eigendom van : [REDACTED]
Opdrachtgever : bvba T&S Cabling, Halsesteenweg 426 te 9403 Neigem.
Installateur : bvba T&S Cabling, Halsesteenweg 426 te 9403 Neigem.
BTW : BE 0.476.499.434.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: EXVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 4 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 11.
Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen 2A t/m 2F).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.


BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken *OCB*.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28.06.2036, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur.
de onderzoeker.

Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
O.C.B. 1750 Lennik
02.269.07.07 0475/45.23.82

verlichting
keuken
oven
kookformis
stopcontacten
wasmachine
droogkast
vatwas
CV
badkamer
ventilatie

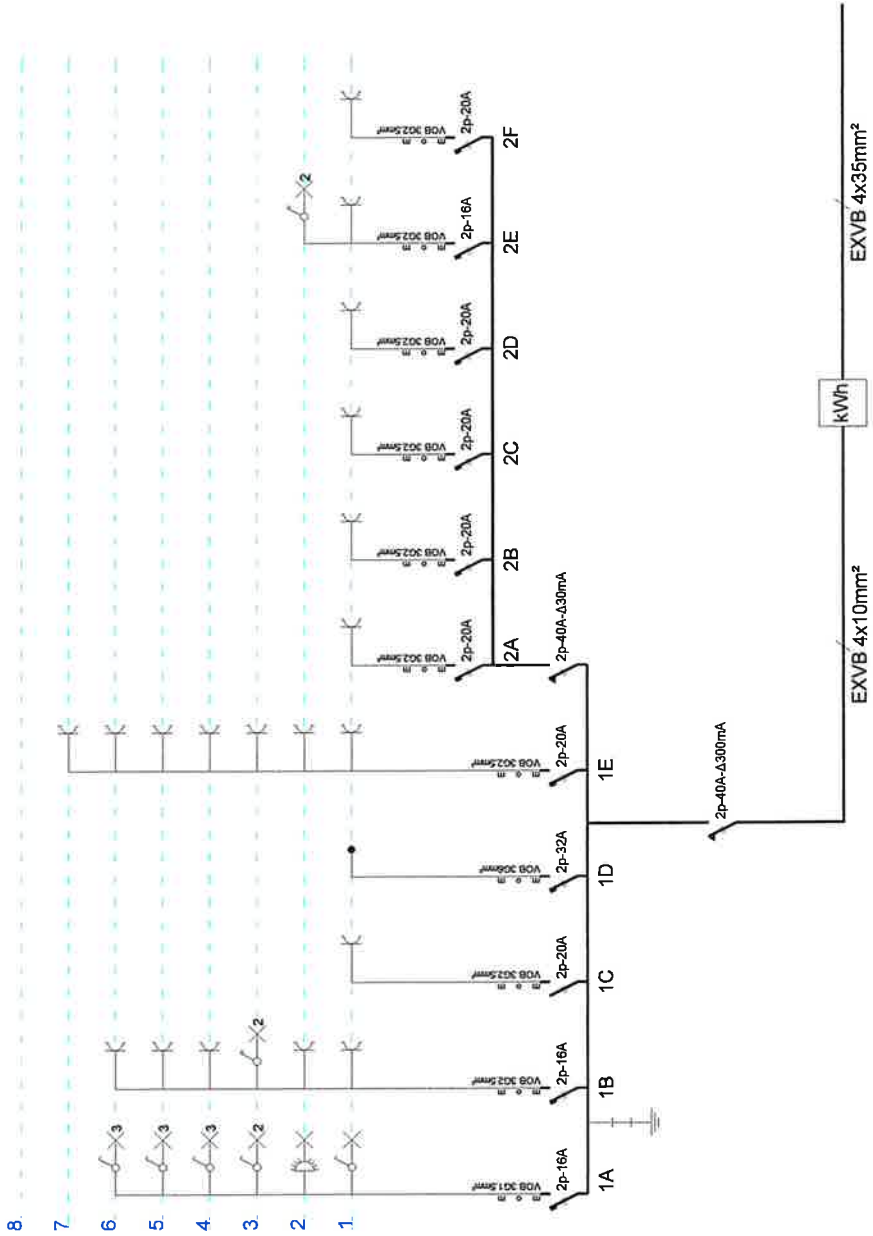

Voor het controleorgaan

Jürgen MOENS
inspecteur
O.C.B.
Kruisakkersstraat 59, 1754 Lennik
☎ 02-289.0767 • 0475-43.2382

Voor de uitvoerder

Bart Tielemans
28-06-2014
Bart Tielemans
Zaakvoerder


Patio
Appartement 01
Slachthuisstraat 5
1500 HALLE

ALGEMENE ELEKTRICITEIT



Halsesteenweg 426
9403 NEIGEM
BTW nr.: BE 0476.499.434

verlichting keuken oven kookfornuis stopcontacten wasmachine droogkast vaatwas CV badkamer ventilatie

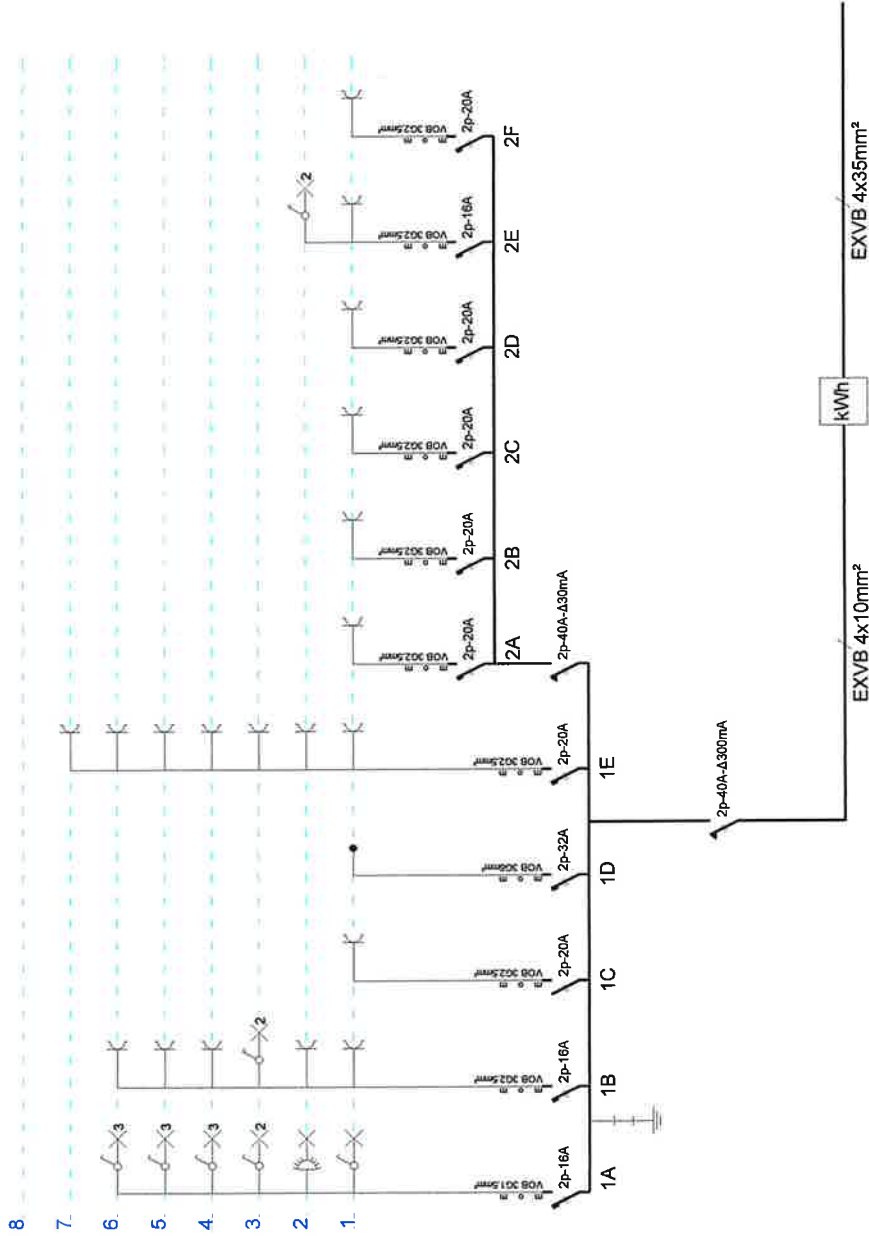

Voor het controleorgaan

Jurgen MOENS
inspecteur
O.C.B.
Kruisvoetsstraat 39 1750 Lennik
☎ 02.269.0707 • 0475 45.23.82

Voor de uitvoerder


Bart Tielemans
28-06-2014
Bart Tielemans
Zaakvoerder

Patio
Appartement 01
Slachthuisstraat 5
1500 HALLE

ALGEMENE ELEKTRICITEIT

T&S *Cabling*

Halsesteenweg 426
9403 NEIGEM
BTW nr.: BE 0476.499.434

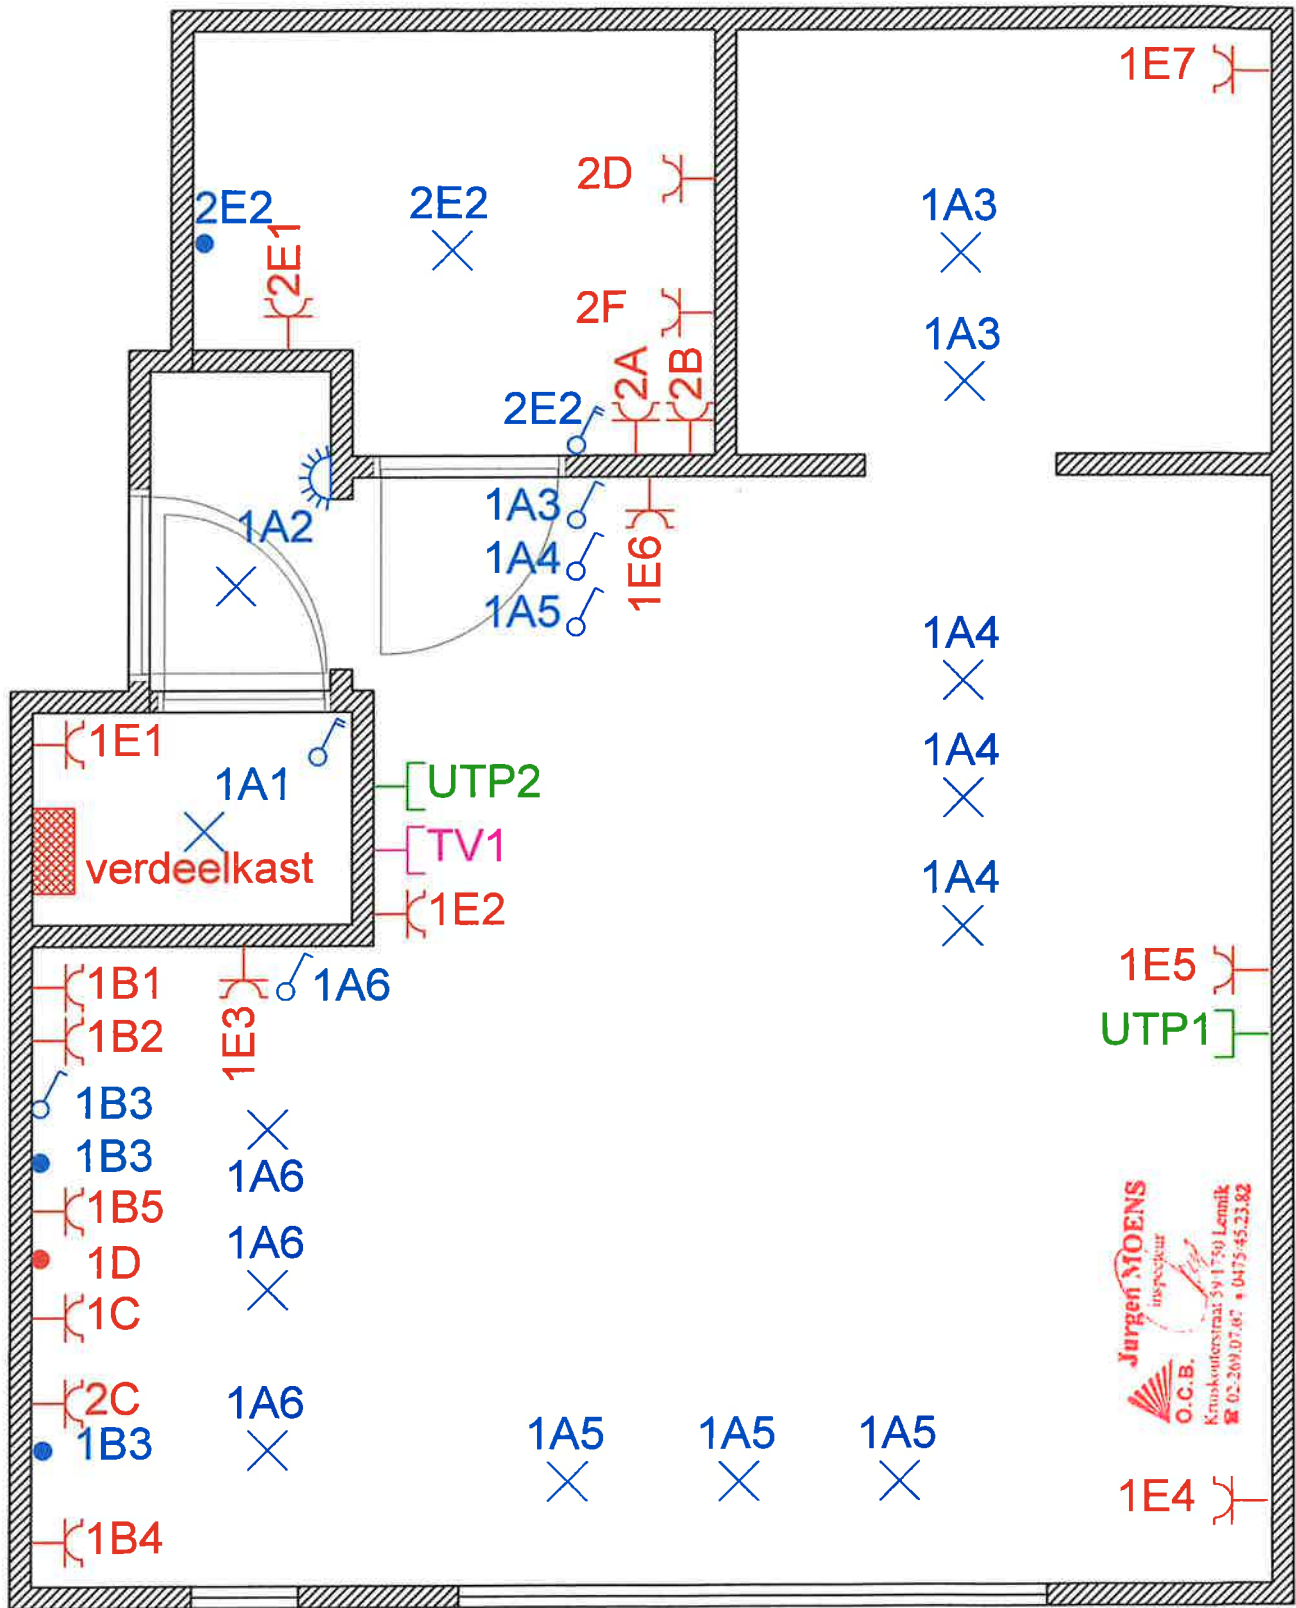

Voor het controleorgaan

Voor de uitvoerder

Bart Tielemans
 28-06-2011
 Bart Tielemans
 Zaakvoerder

Patio
 Appartement 01
 Slachthuisstraat 5
 1500 HALLE

ALGEMENE ELEKTRICITEIT

T&S  *Cabling*
 Halsesteenweg 426
 9403 NEIGEM
 BTW nr.: BE 0476.499.434