



J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK

VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : ... Residentie ... Lindenhof
Plaats van onderzoek : ... J. Jacqminstraat 2 Halle
Installateur : ... NV Elektriek Esenweg 112 bus 2 8600.. Diksmuide
– B.T.W.-nummer :
– of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van
Aard van de inrichting : ... Res/App nummer 0.3 Stroomleveraar ... Electrabel
Agent-Onderzoeker : ... Buysens E Datum van onderzoek ... 10/09/2004

		– Beschrijving van de stroombanen:
– Bedrijfsspanning	3 N 400 V...	
– Doorsnede voedingskabel	4 x 10 mm ² ...	
– Algemene bescherming	max 40 A...	Na 40 A 0.3 A diff.
– Type algemene schakelaar	Aut.	A : 16 A aut.
– Type aardelektrode(s)	Lus.	B, C, E, F : 20 A aut.
– Aardspreidingsweerstand	1,4 ohm...	D : 25 A aut.
– Algemene isoleringsweerstand	2 Mega ohm...	
– Aantal borden en eindstroombanen	1 9	Na 40 A 0.03 A diff.
– Algemene differentieelschakelaar	40 A / 0.3 A...	G, H, I : 20 A aut.
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40 A / 0.03 A...	

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen : ... accumulatoren : AEG : 1 x 5 KW
..... Convectoren : AEG : 1 x 750 W ; 1 x 2 KW

Vastgestelde inbreuken :

GEEN.

Opm. : Enkel de werken van NV Elektriek werden onderzocht
..... Verlichtingsarmaturen , badkamermeubel en keukentoestellen niet geplaatst

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controlebezoek uiterlijk op 10/09/2029

Agent-Onderzoeker,


WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie

Vakje voorbehouden aan de distributeur:

Klantnr. :

Visa: datum:/...../.....

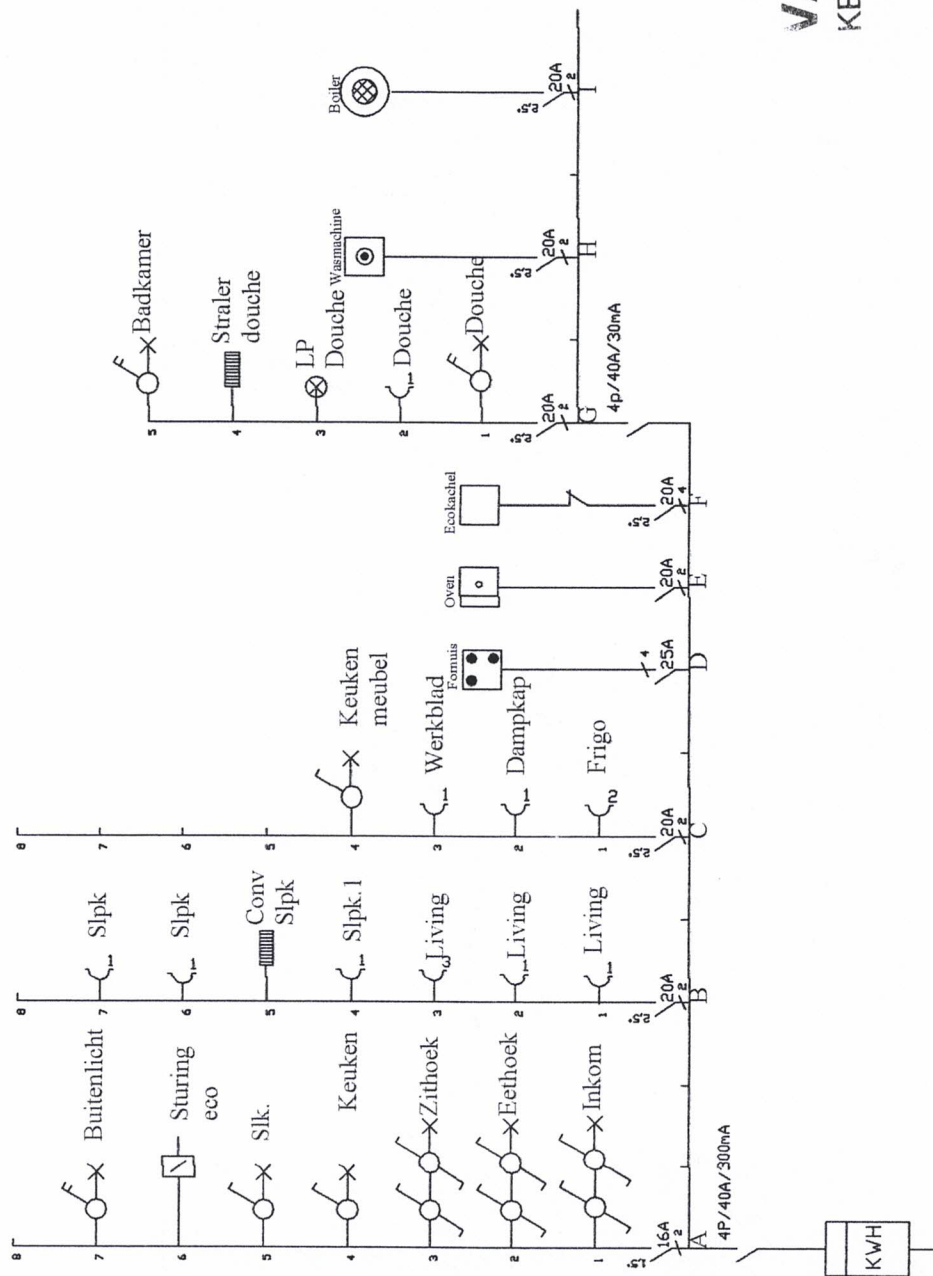

Klant/Client:		Verantwoordelijke uitvoering		Installatie door :	
Datum	Versie	Get. door	Afgev. erkend organisme	Zaak	ELEKTRIEK N.V.
A 26/01/2004	V1	BVdP	/...	LINDENHOF - HALLE	
B 12/07/2004	V2	BVdP	/...	Betreft	GL V03
C/...	V3	..	/...	Dossiernr.	.0362.
D/...	V4	..	/...		
E/...	V5	..	/...		
F/...	V6	..	/...		
G/...	V7	..	/...		

De Coene Construct
Pres. Kennedypark 15
8500 Kortrijk

Esenweg 112 Bus 2, B8600 Diksmuide
Tel 051/50.19.55 Fax 051/51.05.07
Post@Elektriek.be BTW 444.242.578