

ADRES INSTALLATIE: Molenbeekstraat 14, 1653 Beersel-Dorp

EIGENAAR: (naam-voornaam):

Adres: Molenbeekstraat 14, 1653 Beersel-Dorp

OPDRACHTGEVER: Viegels Philippe BVBA

Adres: Varensbos 10, 9920 LOVENDEGEM Belgium

INSTALLATEUR: Viegels Philippe BVBA

Adres:

BTW of IK:

DNB: /	Teller nr: 1993797-2014	Index: 79/46	EAN Code: /
ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET			

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: A0427 Isolatiemeter SGS nr: A0427 Continuïteitsmeter SGS nr: A0427
Netsysteem: TT Technische procedure: ☒ (AREI art.86) TEC EE 102 ☐ (AREI art.87/86) TEC EE 211-212
Controledatum: 15/1/2015

- Aard van onderzoek: ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
☐ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)

Aard van installatie: nieuw

Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere)

Bouwjaar: fundering na 1.10.81 - Elektrische installatie na 1.10.1981- BA4/BA5: nee

Aansluiting: spanning: 3 x 230 V AC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: 40 A - voorzien: A

Voedingskabel hoofdbord: 3 x 16 mm², type VOB; Algemene schakelaar 40 A, type: ADSI 300mA

Type van de aardelektrode: lus

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 22; Ra = 7 Ω; Ri tot = >0,5 MΩ

BESCHRIJVING: ☒ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed
- Bestaat er: ☒ badkamer - ☒ wasmachine - ☒ afwasmachine - ☒ droogkast - ☒ douche/kamer: ja
- Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: ja (als ja, zie in bijlage)
- Plaatsing van ZLVS verlichting: nee
- Plaatsing van elektrische verwarming: nee
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed
- Staat van het elektrisch materiaal: goed
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed
- Vast of vast opgesteld materieel: goed
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed

INBREUKEN - OPMERKINGEN:

Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER: zie keerzijde

BESLUIT: (belangrijke informatie keerzijde). Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

- ☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. ☒ De algemene ADSI is verzegeld. ☒ De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee betrokken personen ondertekend.
- ☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI (zie keerzijde 2). ☐ De ADSI was verzegeld.
- ☐ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor
- ☐ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.
- ☐ De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek op de vastgestelde gebreken moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd.

INSPECTEUR:

Nr+naam+handtekening

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:

Inspecteur gezien op vermelde datum

Voor de technissche directie,

Digitally signed by

Koen Laureyn (306)

SGS Statutory Services Belgium vzw/asbl

Inspector Electricity and ATEX

Pascal De Brandt, Team Leader

Blad LS nr

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SGS Statutory Services Belgium VZW
Zetel

Internationalelaan, 55/D
Grote baan, 76/1
SGS House, Noorderlaan, 87

1070 Brussel
3530 Houthalen
2030 Antwerpen

t +32(0)2 411 60 35
t +32(0)11 80 61 76
t +32(0)3 232 62 03

f +32(0)2 411 38 70
f +32(0)11 80 61 75
f +32(0)3 545 48 89


e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com
e sgs.houthalen.sgsssb@sgs.com
e sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com

Member of the SGS Group
DEXIA 552-2890500-45

RPM/RPR Bruxelles/Brussel TVA/BTW BE 0407 573 610

4. Onderhoudsvoorschriften

Zolder

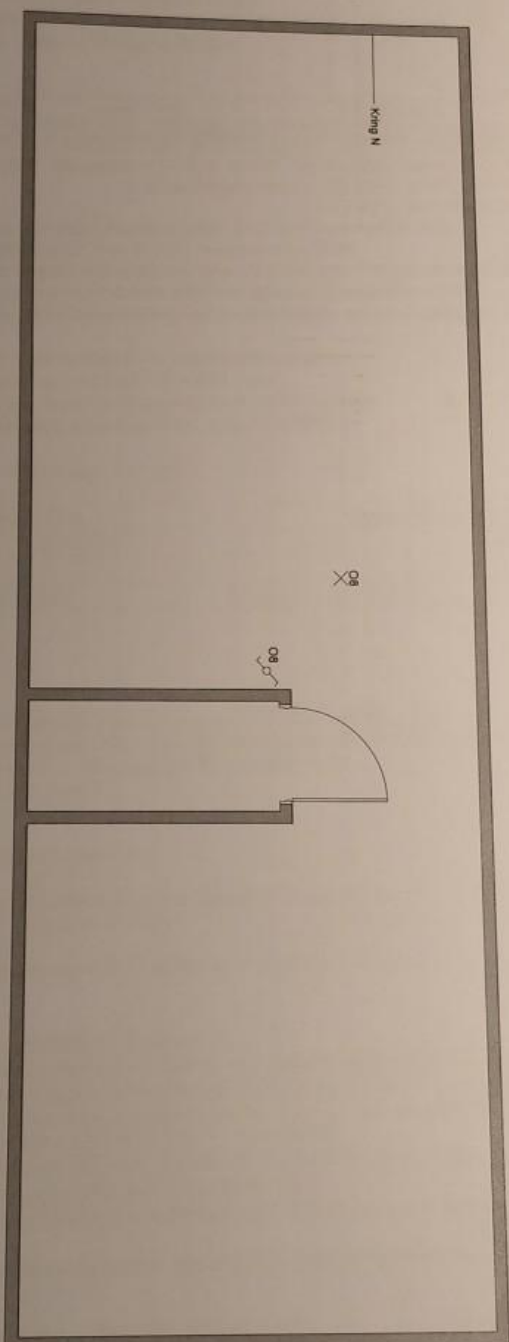

KEURINGSORGANISME

Digitally signed by
Koen Laureyn (2006)
SOS Statutory Services Belgium vzw/asbl
Inspector Electricity and ATEX



INSTALLATEUR

B.V.B.A. Philippe Viegels
Varensbos 10
9920 Lovendegem
BTW BE-0874-943-958

PLAATS

Molenbeekstraat 14
1653 Beersel - Dworp

EIGENAAR

Dhr. & Mevr. Liebert - Derou
Nachttegaallaan 26
1653 Beersel - Dworp

Digitally signed by
Koen Laureyn (306)
SES Statutory Services Belgium vzw/asbl
Inspector Electricity and ATEX


PHILIPPE
B.V.B.A.
INSTALLATEUR

VIEGEL
Niederösterreich
Landesverband

B.V.B.A. Philippe Viegels
Varensbos 10
9920 Löwendegem
BTW BE-0874-943-958


Molenbeekstraat 14
1853 Beersel - Dworp

Dhr & Mevr Liebert - Derou
Nachtegaallaan 26
1653 Beersel - Dworp

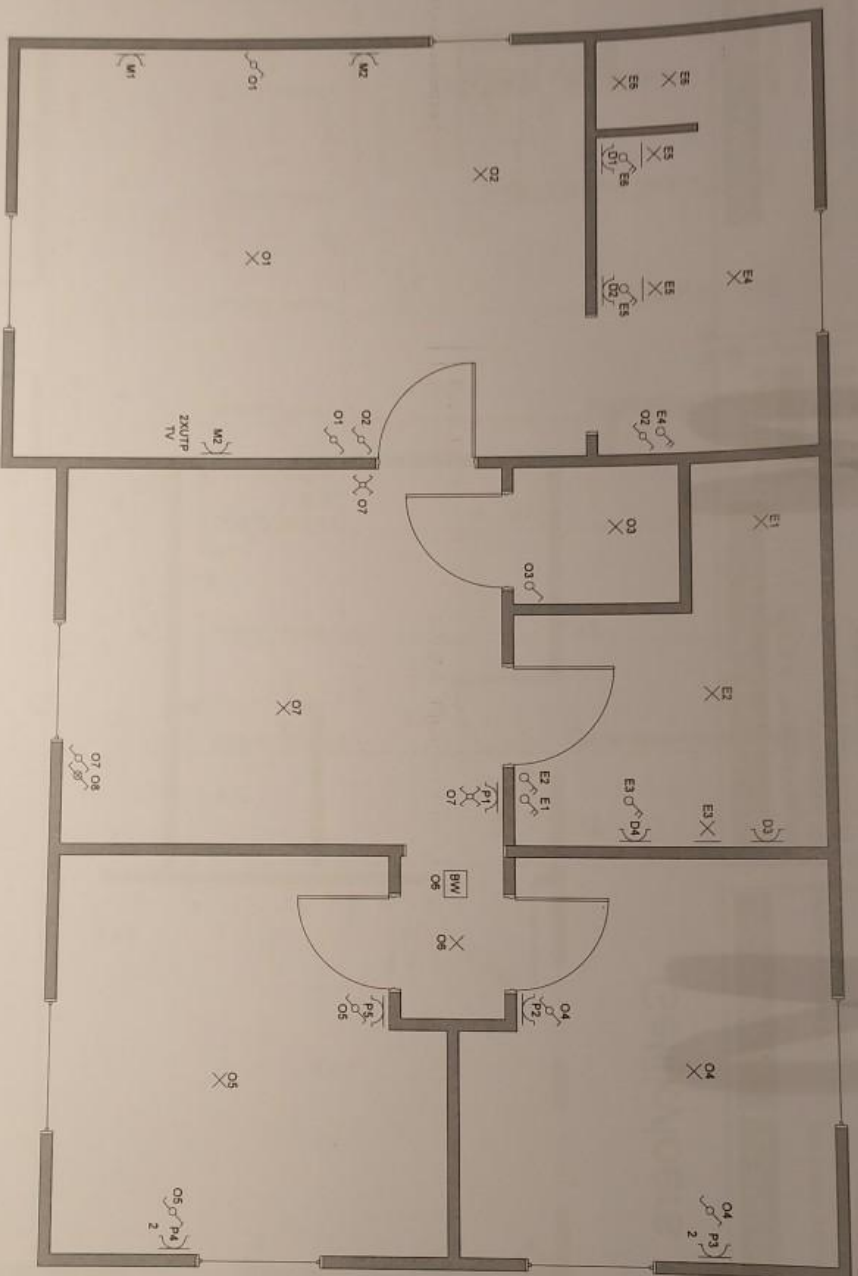

Verdiep

(A) Welch, Vandy, Zylor,
+ Co., Inc.

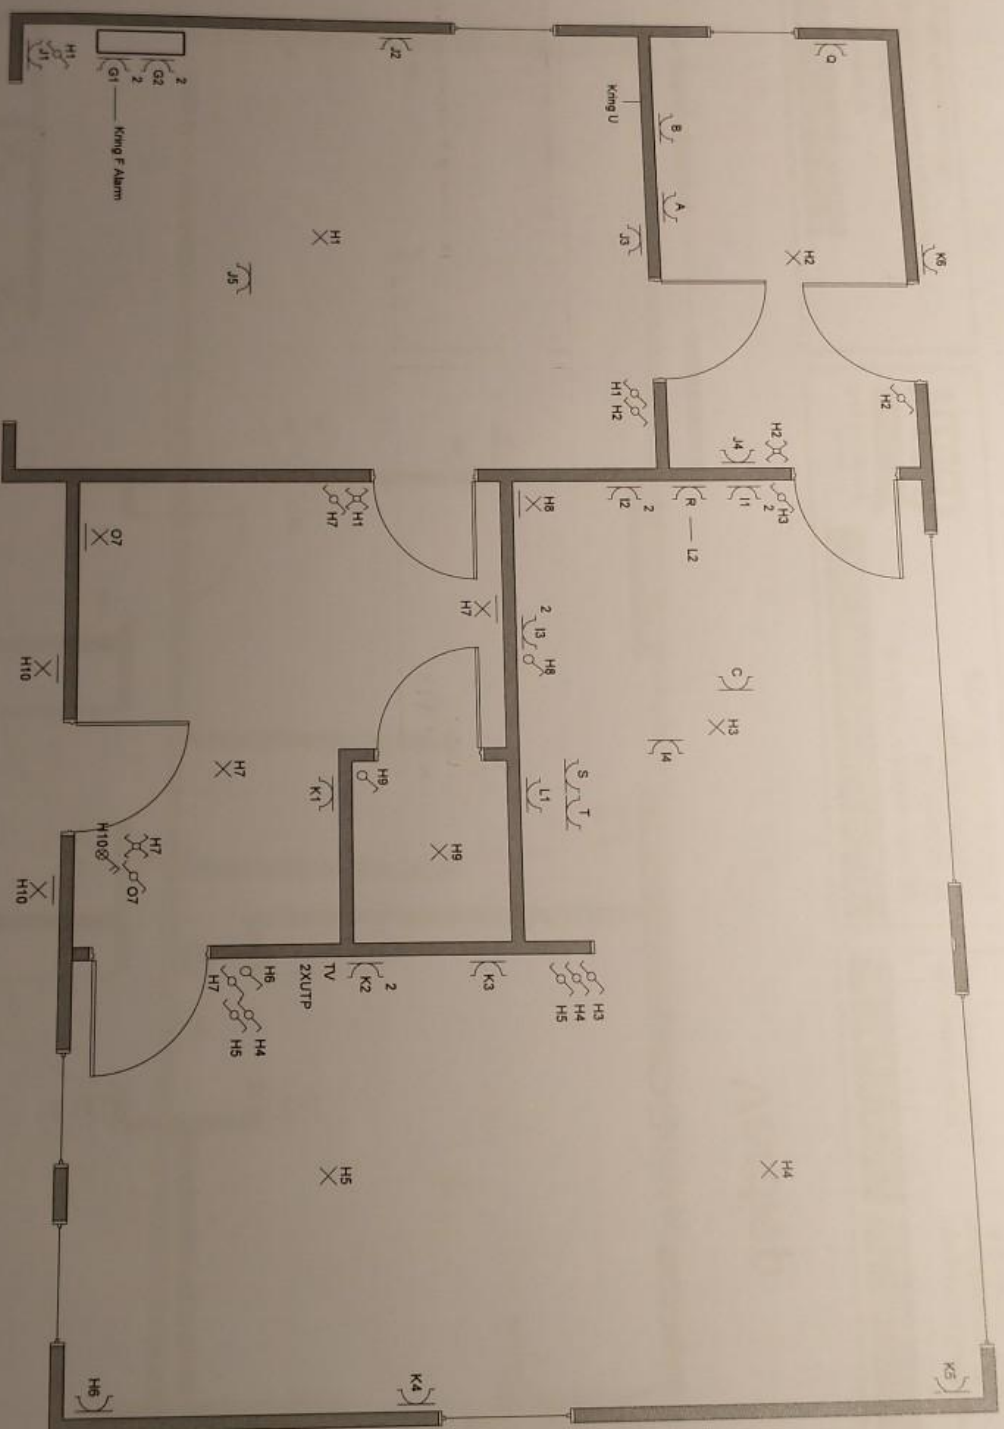

Gelijkvloers

KEURINGSORGANISME

Digitally signed by
Koen Lammyn (006)
505 Statutory Services Belgium vzw/ashl
Inspector Electricity and ATEX

INSTALLATEUR

PHILIPPE VIEGEL
B.V.B.A. Philippe Viegels
Varensbos 10
9920 Lovendegem
BTW BE-0874-943-958

PLAATS

Molenbeekstraat 14
1653 Beersel - Dworp

EIGENAAR

Dhr & Mevr Liebert - Derou
Nachttegaallaan 26
1653 Beersel - Dworp

KEURINGSORGANISME

Digitally signed by

Koen Laureys (306)

505 Statutory Services Belgium vzw/assl

Inspector Electricity and ATEX



INSTALLATEUR

B.V.B.A. Philippe Viegeis

Varensbos 10

9920 Lovendegem


BTW/BE-0874-043-058

PLAATS


Molenbeekstraat 14
1653 Beersel - Dworp

EIGENAAR

Dhr & Mevr Liebert - Derou
Nachtegaallaan 26
1653 Beersel - Dworp

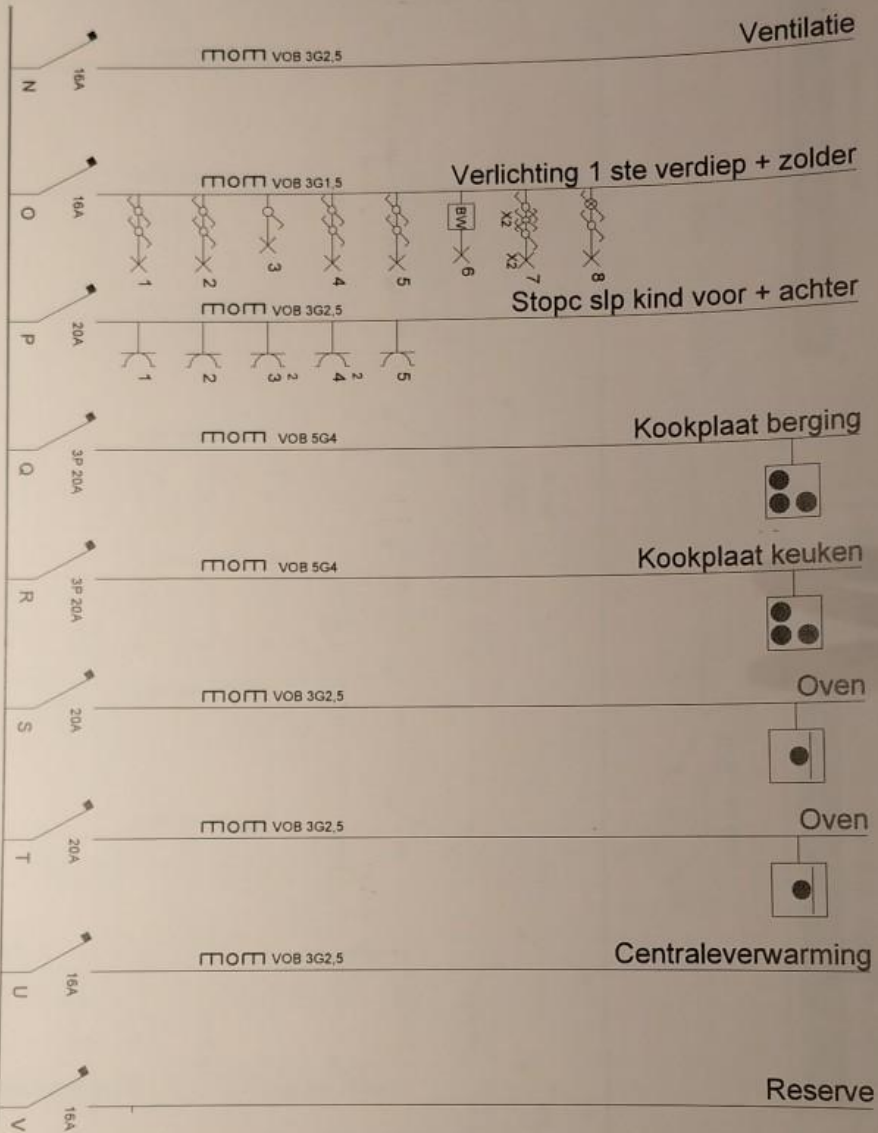

4. Onderhoudsvoorschriften

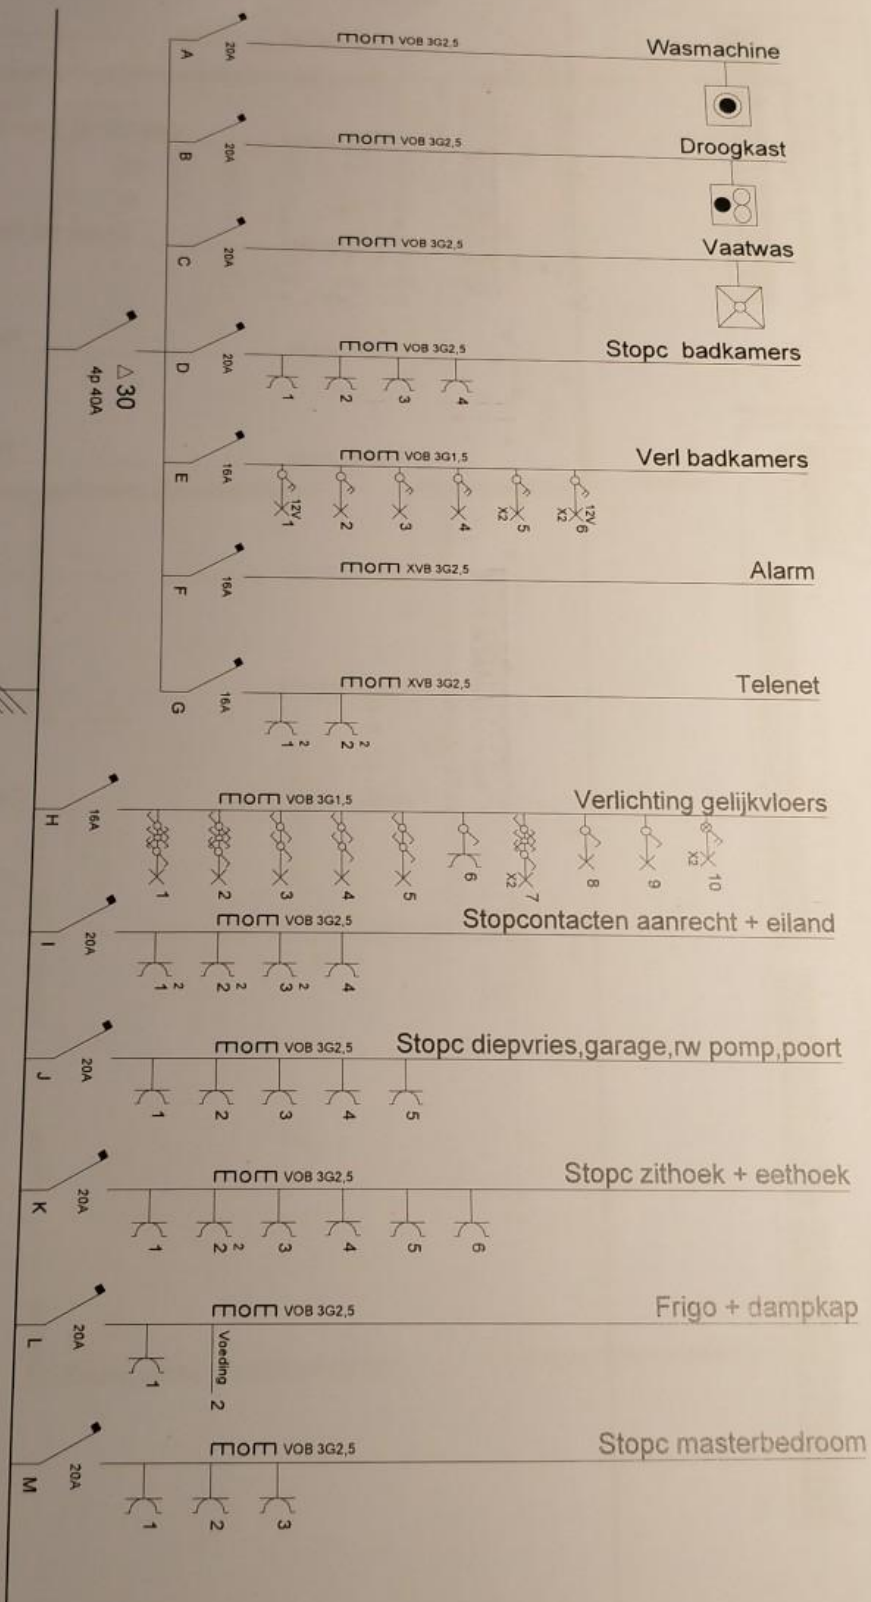

KEURINGSORGANISME

Originally signed by
Kees Langer (2061)
SGS Statutory Services Belgium vzw
Inspector Electricity and ATX

B.V.B.A.
PHILIPPE
LEGEL

INSTALLATEUR

B.V.B.A. Philippe Viegels
Varensbos 10
9920 Lovendegem
BTW BE-0874-943-958

PLAATS

Molenbeekstraat 14
1653 Beersel - Dworp

EIGENAAR

Dhr & Mevr Liebert - Derou
Nachtegaallaan 26
1653 Beersel - Dworp