

Num. rapport: 20200012439-V.1

EXEMPLAIRE ORIGINAL

PROCÈS-VERBAL D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DÉFINITIF ou RÉSIDENTIEL**GENERALITE**

Type d'installation: Nouvelle installation

Lieu d'inspection: Dokter Spitaelslaan 125, 1502 Halle (Lembeek)

Suivant Article: Art. 86, Art. 270

Date d'inspection: 10/12/2019

Propriete de:

Pers.Cont.:

Type de locaux: Maison

Type d'inspection: Examen de conformité

Autres Reglements:

Contrôle suivant: 10/12/2044 ou

T.V.A.: BE0550381364

tel.:

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Numero EAN: /

Compteur: 1962690

Marque:

Index I:

Index II:

Raccordement: souterrain ou aérien

Tension de serv.: 2x230V

Liaison comptage-coffre de repart.

I max. instal.: 40A

Type de cable: XVB

Protection principale:

Nombre de cond.: 2

Section: 10 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Description Installation:

☒ voir les schemas en annexe

Installation executee conformement aux schema's: en ordre

Inventaire des influences externes present et signe: p.a

Protection contre les chocs electriques:

Fonctionn. bouton d'essai: p.a

Contrôle Boucle de default: p.a

Electrode de terre:

type: piquets

Continuite PE et liaison equipotentielle: en ordre

Matériel fixe ou mobile: en ordre

Inter.Diff.General: 2p 40A/300mA

est plombé par scelles: en ordre

Pas encore places:

Nombre de tableaux: 1

☒ schema unifilaire et schema de position ont ete signes pour approbation

Etat du materiel_electrique: en ordre

Contact direct: en ordre

Contact indirect: en ordre

Resist. d'isolement general: 278,97

Mohm

Section: 16 mm²

Resistance de dispersion: 17,91 Ohm

Diff. supplém.: 2p 40A/30mA

Nombre de circuits terminaux: 15

CONCLUSION**L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE**

L'installation peut rester/ être mise en service. L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, telle que prévu par Art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

L'inspecteur,


CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11 - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..

N12 - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

N13 - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.


Num. rapport: **20200012439-V.1****EXEMPLAIRE ORIGINAL**

INFORMATIONS GENERALES

Le propriétaire de l'installation électrique en présence ou son gérant est tenu par les prescriptions réglementaires suivantes, conformément à AM du 06.12.2006

Art273-7

1. l'obligation de conserver le rapport de conformité dans le dossier de l'installation électrique.
2. l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation et l'obligation de faire procéder à un contrôle de conformité de toute modification ou extension importante de l'installation électrique soit par un organisme agréé soit par l'autorité habilitée ou chargée de le faire selon les prescriptions de l'article 275.
3. l'obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant la Sécurité du Travail dans ses attributions et le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
4. l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations domestiques.

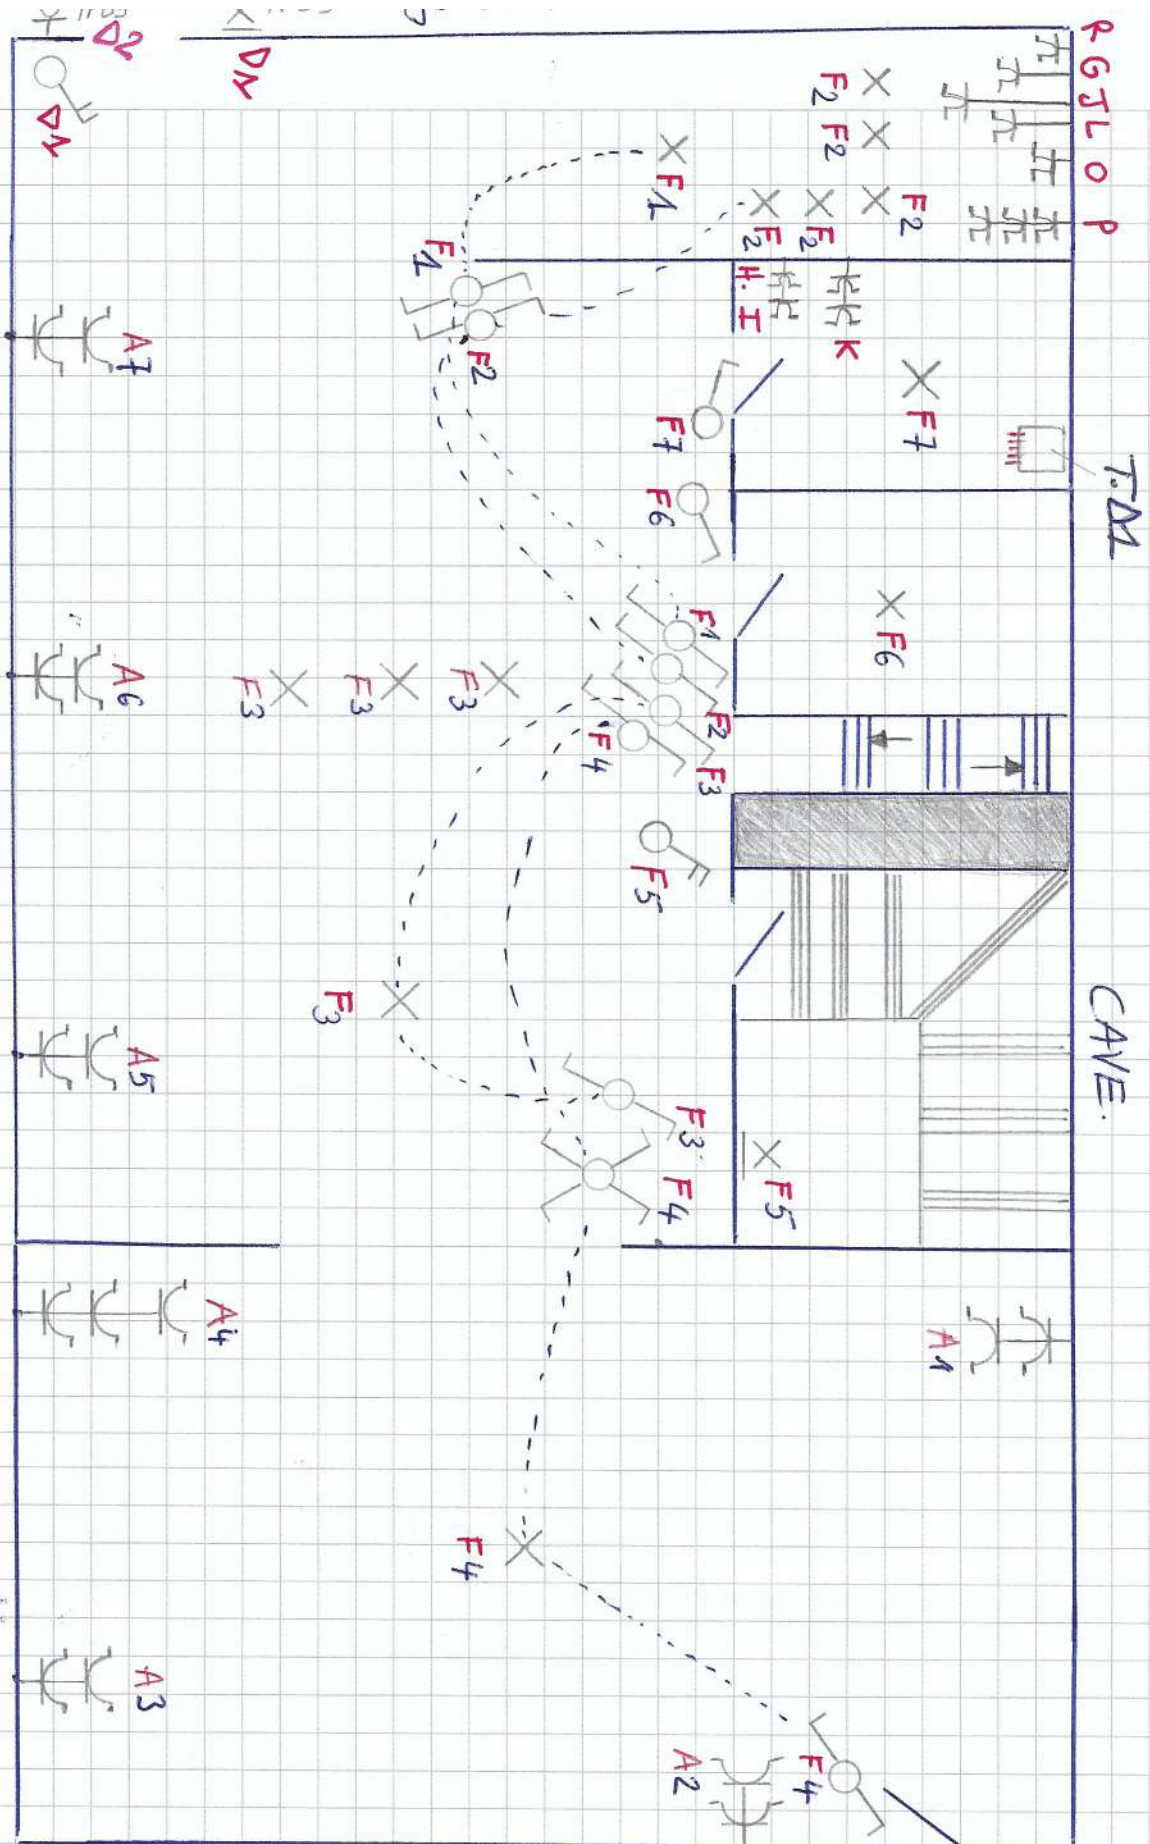

DOCTER SP. TEARS ME 125
1502 LEMBEK.

ENTRER


MAISON

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:



Avenue Eiffel 9 - 1200 Brussels - 010/280 577
Inspecteur : [redacted]
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

[Signature]

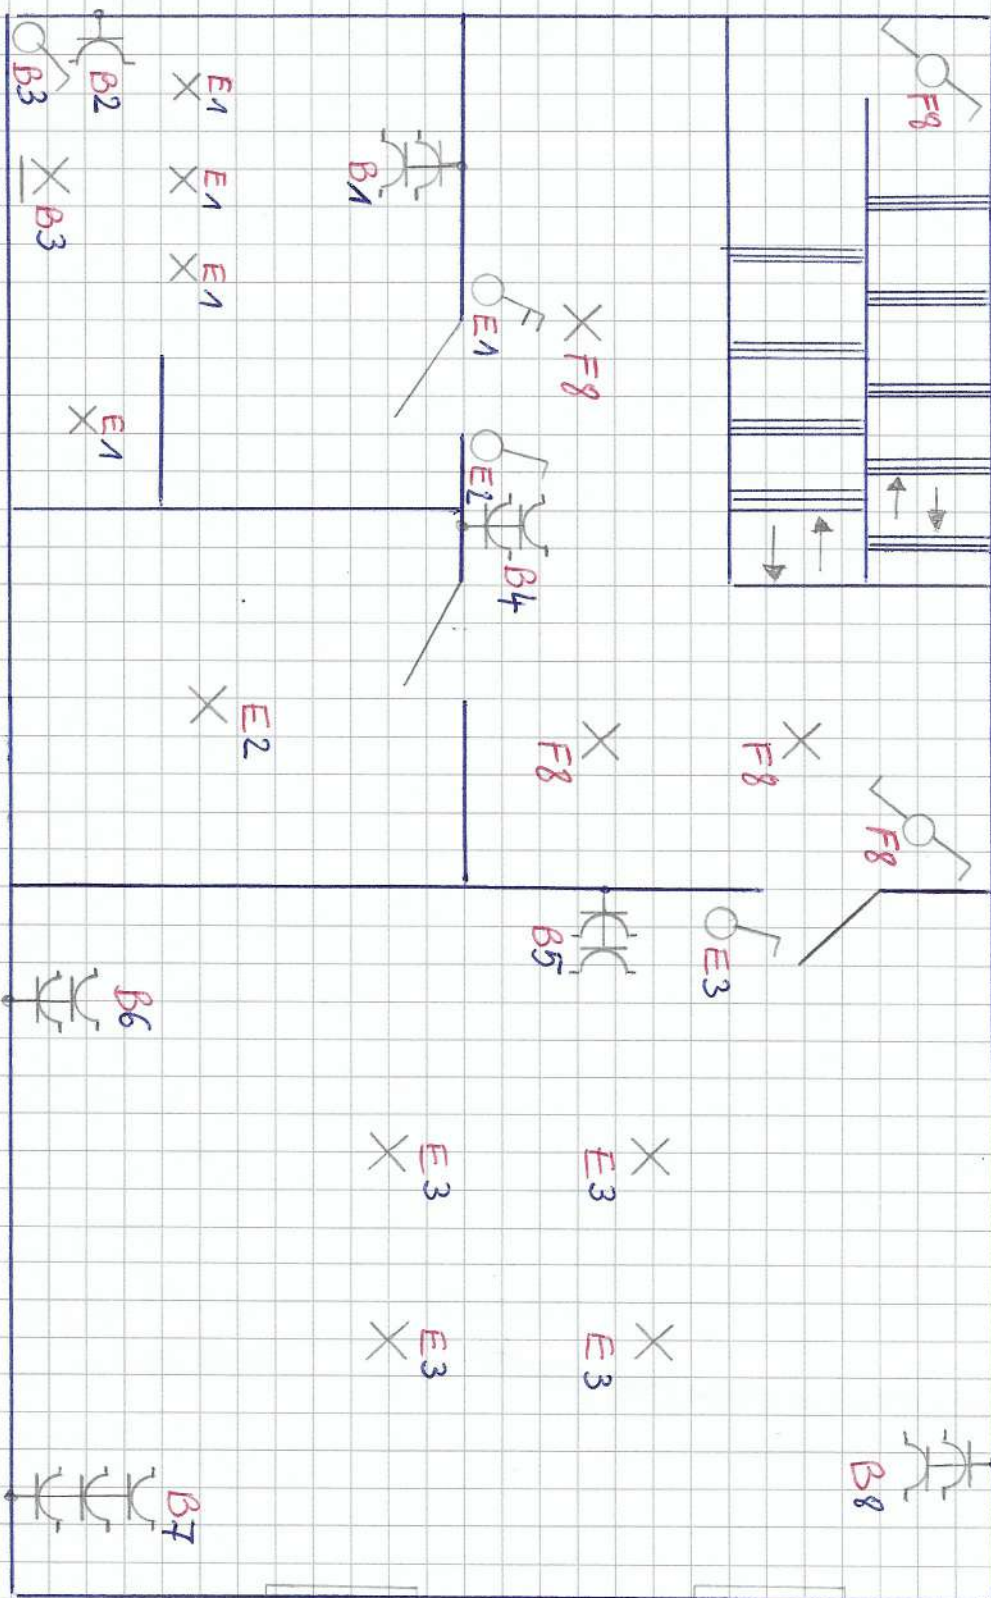

Dokter SPITERS n° 125 1502 Lembeek

Verloos

chambre


S. Verloos



Installation contrôlée par:
Installatie gecontroleerd door:

Avenue Eiffel 8 - 1200 Brussels - 010/280 577
Inspecteur: [Redacted]
Date / Datum: [Redacted]
PV-n°: [Redacted]
Signature / Handtekening: [Redacted]

GRENIER.

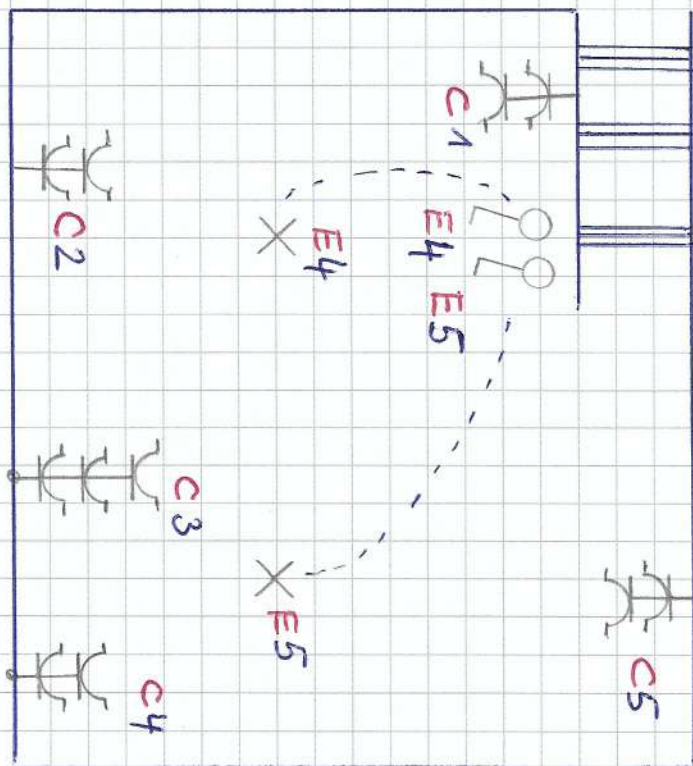


DOKTER SP: teals n° 115

1502 lembek

CAVE sous sol.

GARZ 6mm² V/5

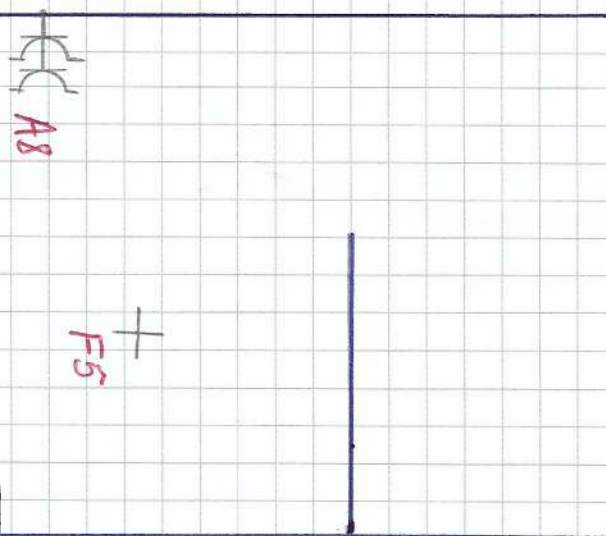
INSPECT
BELGIUM

 Installation contrôlée par :
 Installatie gecontroleerd door:

 Avenue Eiffel 010/280 577
 Inspecteur
 Date / Datum :
 PV n° :
 Signature / Handtekening :