

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 03/07/2019 Inspecteur: Fabio Van Londersele Mentor: - Installateur: De Gand Bvba
ID-label: Nijvelsesteenweg Bus 24 Client reference:
B.T.W. nr.: BE 661 845 945 IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nrr: 2202036

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Nijvelsesteenweg
Huisnummer 455 Bus 24
Postcode 1500
Gemeente Halle
Type appartement

Eigenaar:

Naam La Residence
Straatnaam Nijvelsesteenweg
Huisnummer 455 Bus 24
Postcode 1500
Gemeente Halle

EAN : 541448860018076145

Teller Nr.: 4078977

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 11 Isolatie: 500 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 6.83 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	Ok	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK		Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK		schema in bijlage door Aceg vzw ☒
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK	niet van toepassing	☐ in afwachting		
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK	☐ NVT	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

02 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 4/10/2043
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Fabio Van Londersele

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREB

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtsreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie -- algemene directie energie, afdeling gas -- elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 4/10/2043	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



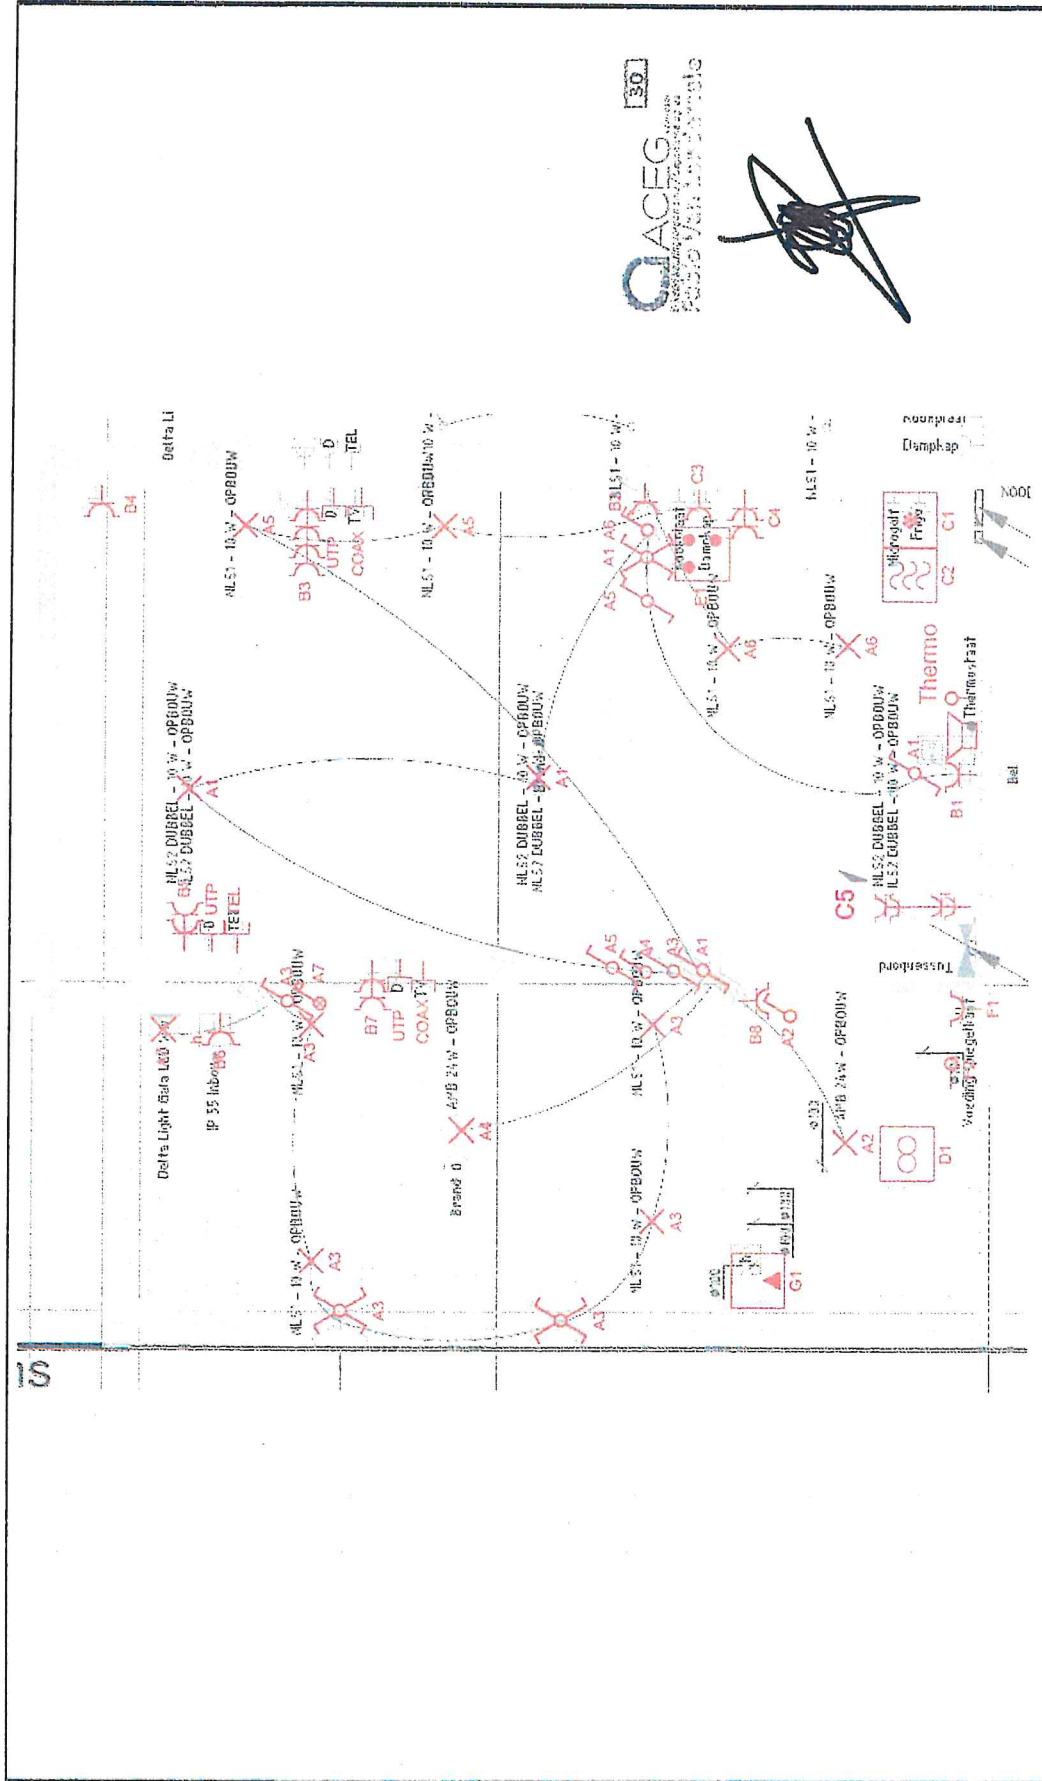

Erkend Organisme ACEG Formeletoetsweg 504 / 260 1650 Crombeke-Bever Tel: 02 810 68 10 e-mail: info@aceg.be	Plaats van de elektrische installatie La Residence Nijvelsesteenweg 455 Bus F209 1500 Halle	Installateur De Gand BVBA Dreefakker 14 5041 Oostakker GSM: 0488130060 0661645945	A. 3/4 Situatieschema Datum: 8/01/2018 1 x 400V + N - 50Hz
Schéma's getekend door: Consument - Plus B.V.B.A. - BTW BE 8849.824.519			

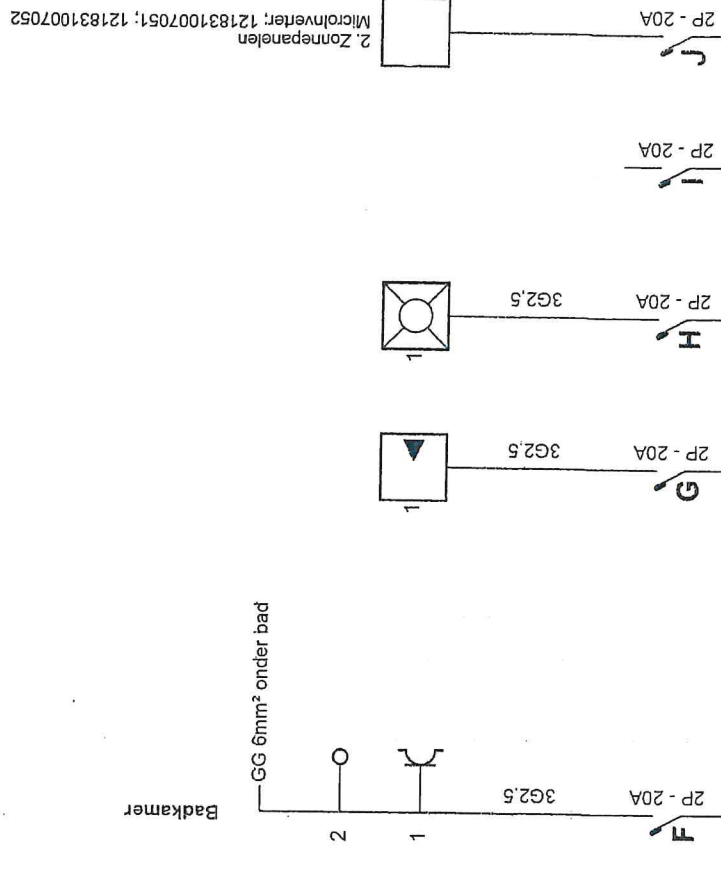

Installateur
De Gand BVBA
Dreefakker 14
9041 Oostakker
GSM: 0468/130080
0661845945

Datum: 8/01/2018

1 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: Consonant - Plus B.V.B.A. - BTW BE 0849.834.519