

## Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 **Plaats van het onderzoek:** FLEURBEEKSTRAAT 69 1620 DROGENBOS België

📅 **Aard onderzoek:** Periodieke inspectie (Boek 1 6.5)

📅 **Datum van het bezoek**  
24/03/2026

📅 **Volgend controlebezoek:**  
24/03/2027

👤 **Agent-bezoeker**  
Jonas Devos

## BESLUIT : NIET CONFORM

### Identificatie van derden

| Opdrachtgever                   |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Naam                            | Certoo Srl                               |
| Adres                           | Industrielaan 36, 1740 Ternat, België    |
| Eigenaar, uitbater of beheerder |                                          |
| Naam                            | /                                        |
| Adres                           | FLEURBEEKSTRAAT 69 1620 DROGENBOS België |
| Installateur                    |                                          |
| Naam                            | Onbekend                                 |
| BTW                             |                                          |

### Identificatie van de elektrische installatie

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Adres             | FLEURBEEKSTRAAT 69 1620 DROGENBOS België |
| Nr Teller         | 1SAG3105225818                           |
| Netbeheerder naam | Fluvius                                  |
| Gebouw            | Huis                                     |

#### Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: [office@atlascontrole.be](mailto:office@atlascontrole.be)

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

## Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

|                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aard onderzoek:</b>                            | Periodieke inspectie (Boek 1 6.5)                                                     |
| <b>Datum van de uitvoering van de installatie</b> | Na 01/06/2023<br>Voor 01/06/2023 en na 01/06/2020<br>Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981 |
| <b>Funderingen</b>                                | vanaf 81                                                                              |

## Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

|                                                    |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netbeheerder naam</b>                           | Fluvius                                                                                                                                                          |
| <b>Nr Teller</b>                                   | 1SAG3105225818                                                                                                                                                   |
| <b>EAN-code</b>                                    | 541448820049108673                                                                                                                                               |
| <b>Meter/bord verbinding</b>                       | VFVB 4X10                                                                                                                                                        |
| <b>Net spanning</b>                                | 3 x 400 V + N                                                                                                                                                    |
| <b>Algemene bescherming</b>                        | 32A 4P                                                                                                                                                           |
| <b>Maximum beveiliging</b>                         | 32A 4P                                                                                                                                                           |
| <b>Aantal verdeelborden</b>                        | 2                                                                                                                                                                |
| <b>Hoofd differentieelschakelaar</b>               | 300mA - 40A - type A                                                                                                                                             |
| <b>Type van aardelektrode</b>                      | Aardingslus                                                                                                                                                      |
| <b>Waarde (<math>\Omega</math>)</b>                | 1,38                                                                                                                                                             |
| <b>Beschrijving van de elektrische installatie</b> | Beschrijving installatie<br><br>Voor een correcte beschrijving van de installatie heb ik schema's nodig die volledig overeenkomen met de opgestelde installatie. |

## Resultaten van de controle

### Testapparatuur:

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Schema's en situatieplannen                        | NOK  |
| Equipotentiale verbindingen                        | NOK  |
| DK Test van DSR                                    | NOK  |
| $\Delta I_n$                                       | NOK  |
| Controle van de staat                              | NOK  |
| Waarde ( $\Omega$ )                                | 1,38 |
| Isolatiemeting ( $M\Omega$ )                       | 0,97 |
| Opgesteld materieel                                | NOK  |
| Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking   | NOK  |
| Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking | NOK  |
| Beschermingsinrichtingen tegen overstroom          | NOK  |

## Schema's, plannen en documenten van de installatie

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Schema's en situatieplannen | NOK |
|-----------------------------|-----|

## Inbreuken

Nihil

## Opmerkingen

De inspectie heeft zich beperkt tot de delen van de installatie die door de klant ter plaatse zijn aangeboden en die zonder verplaatsing van meubels, demontage van vaste constructies of andere ingrijpende handelingen direct en veilig toegankelijk waren. Delen van de installatie die zich bevinden achter of in meubels, wanden, plafonds, vloeren of andere afwerkingen zijn niet geïnspecteerd. Het is mogelijk dat zich op deze niet-toegankelijke plaatsen afwijkingen of inbreuken bevinden die tijdens deze inspectie niet konden worden vastgesteld. Voor dergelijke verborgen gebreken kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard. Binnen de door de klant aangeboden en bereikbare delen zijn de vereiste metingen uitgevoerd en zijn de beschikbare schema's gecontroleerd en geverifieerd, voor zover dit technisch en praktisch mogelijk was binnen de omstandigheden van de inspectie.

## Besluit van de controle

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet niet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Een aanvullend bezoek moet door Atlas Controle worden uitgevoerd vóór 24/03/2027 . De werkzaamheden die nodig zijn om de geconstateerde overtredingen op te heffen, moeten onverwijld worden uitgevoerd.

Bezoekagent




## Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.


De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

## Bijlagen

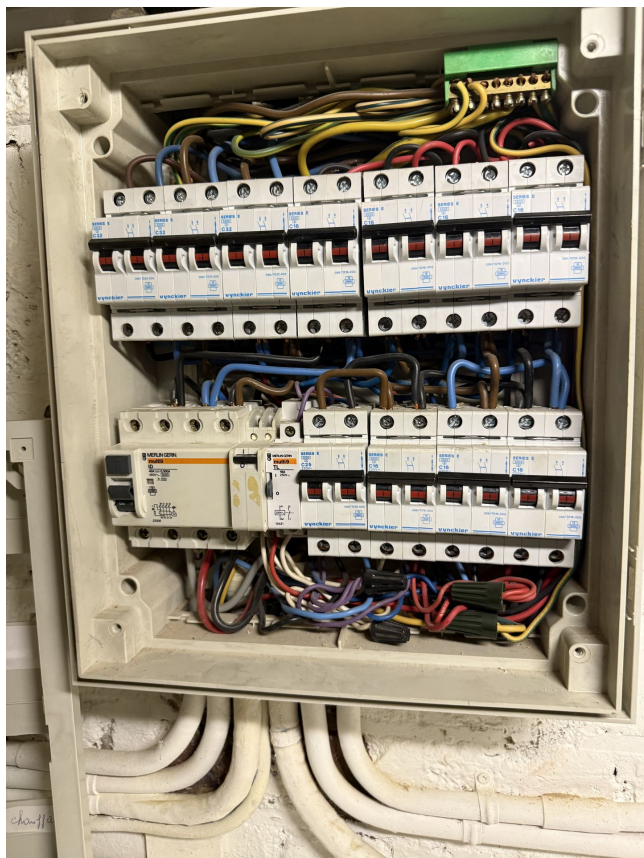

1

Bord

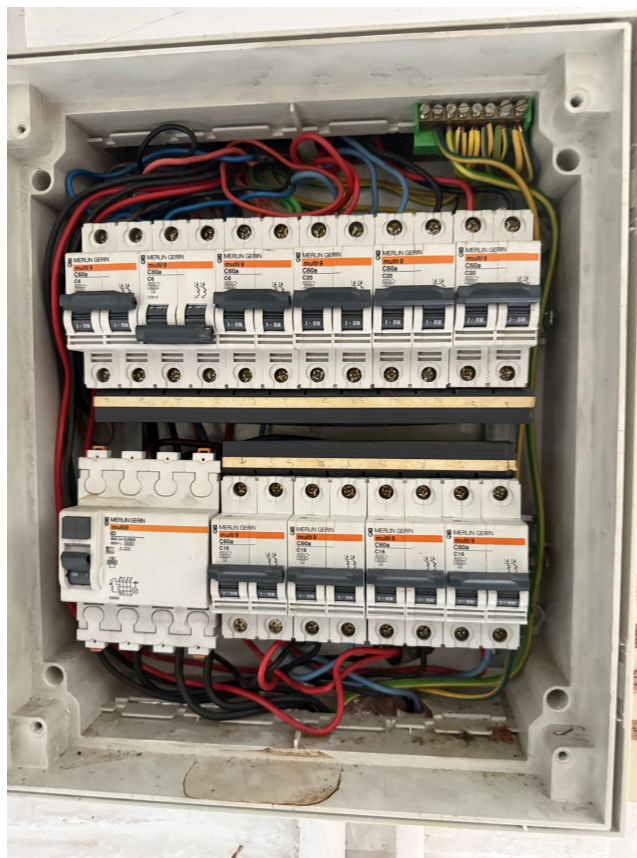

2

Bord