

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 29/04/2024

ID-label:

Inspecteur: Vincent Draye

Mentor:

Installateur: Peter VAN DEN BULTE

B.T.W. nr.:-

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481275

Datum verslag: 29/04/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Dokter Spitaelslaan
334
A
1502
Lembeek
Belgie

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Liam Van den Bulte
Dokter Spitaelslaan
334
A
1502
Lembeek
Belgie

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

Peter VAN DEN BULTE
-
+32 54 43 55 15
Peter.vandenbulte@telenet.be


Type : woning

EAN : 54

Niet meegedeeld

Teller Nr. : A remplacer

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

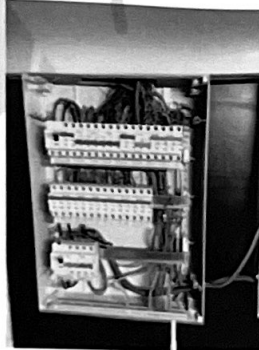

Aard onderzoek:

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Ja

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1-230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 17

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 68,2 MΩ

RE: 19,15 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Tout	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	Voir schema	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
12	C	20		2	2,5
3	C	16		2	1,5
1	C	32		2	6
1	C	6		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT
		Indirecte aanraking	OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 29/4/2049
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.
Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Vincent Draye

Le travailleur,

