

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van het onderzoek: BRUSSELSESTEENWEG 206 1500 HALLE België

📅 Aard onderzoek: Periodieke inspectie (Boek 1 6.5)

📅 Datum van het bezoek
18/08/2026

📅 Volgend controlebezoek:
Niet van toepassing

👤 Agent-bezoeker
Kamal Ben Moussa

BESLUIT : NIET CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever	
Naam	Certoo Srl
Adres	Industrielaan 36, 1740 Ternat, België
Eigenaar, uitbater of beheerder	
Naam	Werner Michiels - Tania Agneessens
Adres	BRUSSELSESTEENWEG 206 1500 HALLE België
Installateur	
Naam	
BTW	

Identificatie van de elektrische installatie

Adres	BRUSSELSESTEENWEG 206 1500 HALLE België
Nr Teller	1SAG3200081363
Netbeheerder naam	Fluvius
Gebouw	Niet-huishoudelijk Atelier

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Aard onderzoek:	Periodieke inspectie (Boek 1 6.5)
Datum van de uitvoering van de installatie	Voor 01/06/2023 en na 01/06/2020 Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981
Funderingen	vóór 81

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Netbeheerder naam	Fluvius
Nr Teller	1SAG3200081363
EAN-code	541448820058581498
Meter/bord verbinding	EXVB 4X10
Net spanning	3 x 230 V
Algemene bescherming	63 4P
Aantal verdeelborden	1
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 63A - type A
Type van aardelektrode	Aardingspen
Waarde (Ω)	14.9
Beschrijving van de elektrische installatie	Zie schema's

Resultaten van de controle

Testapparatuur:

Schema's en situatieplannen	OK
Equipotentiale verbindingen	OK
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	OK
Waarde (Ω)	14.9
Isolatiemeting ($M\Omega$)	0.44
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK

Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's en situatieplannen	OK
-----------------------------	----

Inbreuken

NL De isolatieweerstand van elke stroomkring moet minstens 0,5 MΩ bedragen. Indien deze waarde niet wordt bereikt, moeten de nodige maatregelen worden genomen om de installatie conform te maken. AREI – Boek1, bepalingen betreffende de meting van de isolatieweerstand van elektrische installaties. FR La résistance d'isolement de chaque circuit doit être d'au moins 0,5 MΩ. Si cette valeur n'est pas atteinte, il faut prendre les mesures nécessaires pour rendre l'installation conforme. RGIE – Livre1, dispositions relatives à la mesure de la résistance d'isolement des installations électriques.

NL Document betreffende de uitwendige invloedsfactoren ontbreekt. AREI Boek 1, hoofdstuk 2.4 (uitwendige invloedsfactoren). FR Absence du document relatif aux facteurs d'influences externes. RGIE, Livre1, chapitre 2.4 (facteurs d'influences externes).

NL Het zoneringsdossier ontbreekt, indien een gevarenzone moet worden vastgesteld. AREI Boek 1, bepalingen betreffende gevaarlijke ruimten en zonering. FR Absence du dossier de zonage lorsqu'un zonage est requis. RGIE, Livre 1, dispositions relatives aux emplacements dangereux et au zonage.

Opmerkingen

Besluit van de controle

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet niet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

De werkzaamheden die nodig zijn om de geconstateerde overtredingen op te heffen, moeten onverwijld worden uitgevoerd.

Bezoekagent



02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476
663-INSP


Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

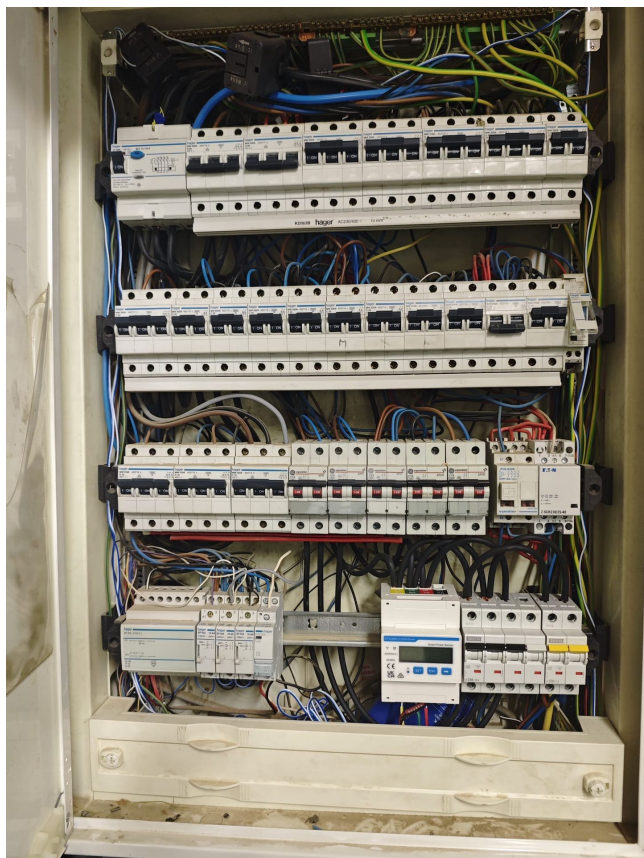

Bord

1