

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van de inspectie: DROGENBOSSESTEENWEG 118, 1180 UKKEL

📄 Inspectietype: Periodieke Inspectie (6.5)

📅 Datum van het bezoek:
24/07/2026

📅 Volgend controlebezoek:
24/07/2027

👤 Agent-bezoeker:
Kamal Ben Moussa

BESLUIT: NIET CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever	
Naam	Certoo Srl
Adres	Industrielaan 36, 1740 Ternat, België
Eigenaar, Uitbater of Beheerder	
Naam	
Adres	DROGENBOSSESTEENWEG 118, 1180 UKKEL
Installateur	
Naam	
BTW	

Identificatie van de elektrische installatie

Adres	DROGENBOSSESTEENWEG 118, 1180 UKKEL
Meternummer	52 572 622
Distributienetbeheerder (DNB)	Sibelga
Gebouwtype	Huis
EAN-Code	NC

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Inspectietype	Periodieke Inspectie (6.5)
Datum van de uitvoering van de installatie	Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981
Funderingen	Vóór 81

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Verbinding Meter-Verdeelkast	EXVB 4X10
Bedrijfsspanning	3 x 230 V
Algemene Beveiliging	40 3P
Aantal Verdeelborden	1
Aarding	Aardingspen
Spreidingsweerstand	22 Ω
Isolatie	>0.5 M Ω


Differentieel(en)

Description	Type	Nominale Stroom	Gevoeligheid
A-40A-30mA	A	40 A	30 mA
A-40A-300mA	A	40 A	300 mA

Elektrische Borden

Aantal Circuits	Bescherming	Doorsnede	Referentie	Type
17	TD1			

Foto

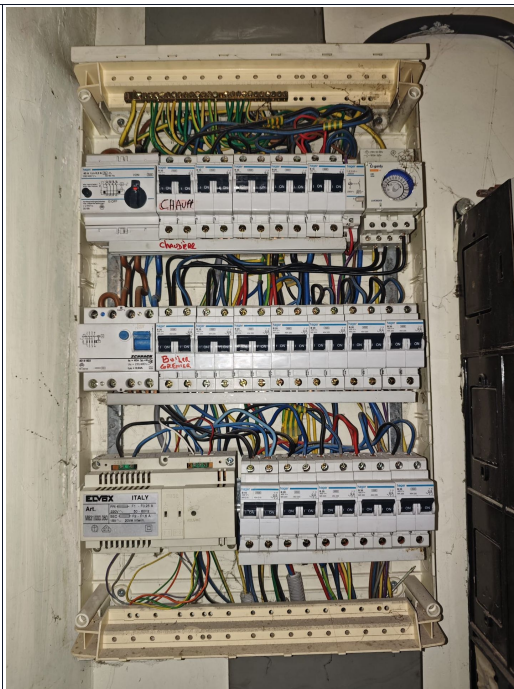

Resultaten van de controle

Testapparatuur: FLK-TI-017 / 5786042

Schema's/Plannen	NOK
Equipotentiale Verbindingen	OK
Testknop van de DAR (ΔI_n)	OK
Nominale Verschilstroom van de DAR (ΔI_n)	OK
Algemene Staatcontrole	NOK
Aansluitingen	OK
Vast Materiaal	OK
Bescherming Tegen Directe Aanraking	OK
Bescherming Tegen Indirecte Aanraking	OK
Bescherming Tegen Overstroom	OK

Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's/Plannen	NOK
------------------	-----

Inbreuken

NL : Het eendraadsschema ontbreekt en het situatieschema is onvolledig. AREI Boek 1, onderafdeling 3.1.2. FR :
Absence de schéma unifilaire et schéma de position incomplet. RGIE Livre1, sous-section3.1.2.

NL : De identificatie van de stroombanen is onvolledig. Gelieve deze te vervolledigen. AREI Boek1, onderafdeling 3.1.3.

FR : L'identification des circuits est incomplète. Veuillez compléter celle-ci. RGIE Livre1, sous-section3.1.3.

NL : De beschermingsgraad (IP) van het verdeelbord is onvoldoende. Deze moet minstens IPXXB bedragen. AREI Boek
1. FR : Le degré de protection (IP) du tableau est insuffisant. Celui-ci doit être au minimum IPXXB. RGIE Livre1.

Opmerkingen

Besluit van de controle

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet niet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Een aanvullend bezoek moet door Atlas Controle worden uitgevoerd vóór 24/07/2027. De werkzaamheden die nodig zijn om de geconstateerde overtredingen op te heffen, moeten onverwijld worden uitgevoerd.

Bezoekagent

Kamal Ben Moussa



02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476
663-INSP

Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen