



a **kiwa** company

Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61727768/00/NL/000

Origineel



Uw klantnummer: 100456576

Contractnummer: 2225645/114000



040 - INSP

Verslag van controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Windmolenstraat 8, 9700 Oudenaarde



Uitgevoerd op:

19/08/2026 12:45 - 14:09



Uitgevoerd door: JAN LADON (5749)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Naam, Voornaam	Peter Verschueren
Adres	Windmolenstraat 8 - 9700 Oudenaarde
Opdrachtgever van de controle	
Naam, Voornaam	Elektro VDS VOF
Adres	Doornikse Heerweg 100, 9700 Oudenaarde

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vincotte ID	100 508 874
Adres	Windmolenstraat 8, 9700 Oudenaarde
EAN-code	541448820069158948
Nr Teller	1LGZ0581690032
Index 1.8.1 verbruik dag	1170
Index 1.8.2 verbruik nacht	1647
Gecontroleerde installatie	- Wooneenheid
Type installatie	Huishoudelijke installatie

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 2 674 57 11 contact@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Basis van onderzoek	- AREI - Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28/10/2019)
Type controle	- 6.5. Controlebezoek
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vóór 01/10/1981 - Vanaf 01/10/1981 & vóór 01/06/2020
Aardverbindingssysteem	TT
Toegepaste afwijkingen	- Deel 8

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Voeding	Via meters DNB
Bescherming aansluiting	- Nominale waarde van de geplaatste bescherming - Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting
Nominale waarde van de geplaatste bescherming (A)	40
Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Type van de algemene schakelaar	- Differentieelscheidingsschakelaar
Doorsnede leiding voeding bord (mm ²)	10
Voedingsleiding - Type	XVB
Spanning (V)	- 3x230 V AC


BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LS-bord: Bord badkamer

Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	4



(Elektrisch bord)

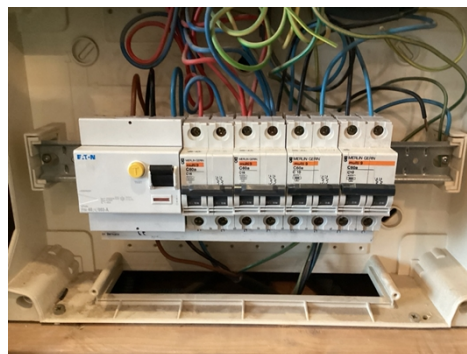

(Elektrisch bord - binnenkant)


LS-bord: Bord garage

Plaats van opstelling	In de garage
-----------------------	--------------

Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	6



(Elektrisch bord)

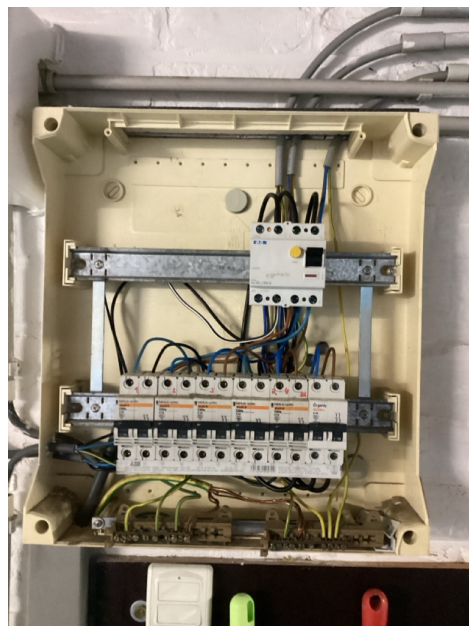


(Elektrisch bord - binnenkant)

LS-bord: Bord keuken

Plaats van opstelling	In de keuken
Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	14



(Elektrisch bord)

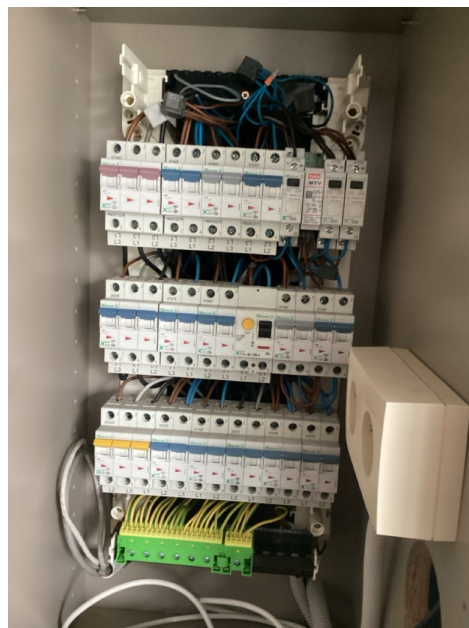


(Elektrisch bord - binnenkant)

LS-bord: Bord zolder

Plaats van opstelling	Zolder
Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	3



(Elektrisch bord)

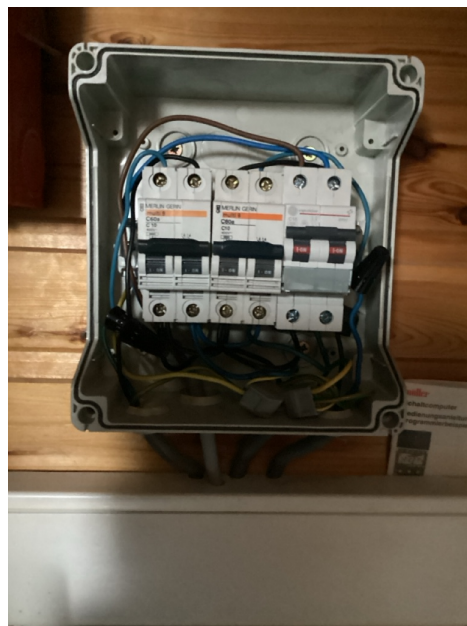


(Elektrisch bord - binnenkant)

LS-bord: Hoofdbord

Plaats van opstelling	Inkomhal naast de teller
Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	9
Min. gemeten isolatieweerstand per kring (Mohm)	2.46



(Elektrisch bord)

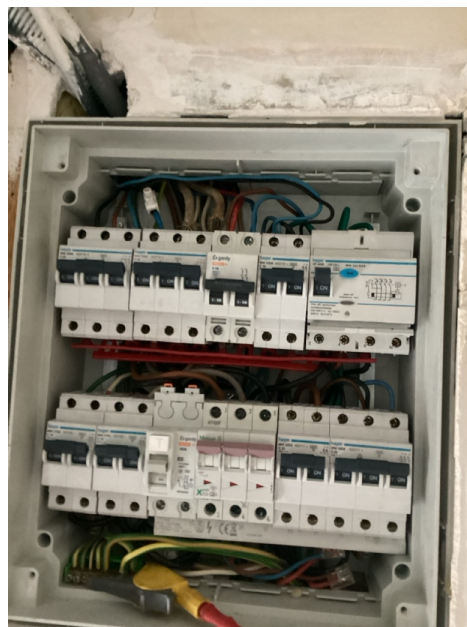

(Elektrisch bord - binnenkant)

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Eendraadsschema's	Referentie	A
	Datum	2026/08/29
Eendraadsschema's	Versie	1
Situatieplannen	Referentie	A
	Datum	2026/08/19
	Versie	1

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK (visuele controle)
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	OK
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	OK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Niet van toepassing / nazicht niet mogelijk
Beschermingsmaatregelen rechtstreekse aanraking	OK
Beschermingsmaatregelen onrechtstreekse aanraking	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK
Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen	OK

De eventuele foto's ter illustratie van bv. inbreuken, opmerkingen, nota's, ... worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.

Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.

Metingen en beproevingen

Type van aardelektrode	Verticaal in de grond gedreven geleiders / staven / pennen
Meting spreidingsweerstand	Meting waarde van Re (Ohm) is mogelijk
Aardingsweerstand LS - Re (Ohm)	21.7

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De in dit verslag beschreven installatie voldoet aan de voorschriften vermeld in de rubriek "gegevens van de controle".

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 19/8/2051.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden reeds verzegeld.




Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN


Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.


Bijlagen

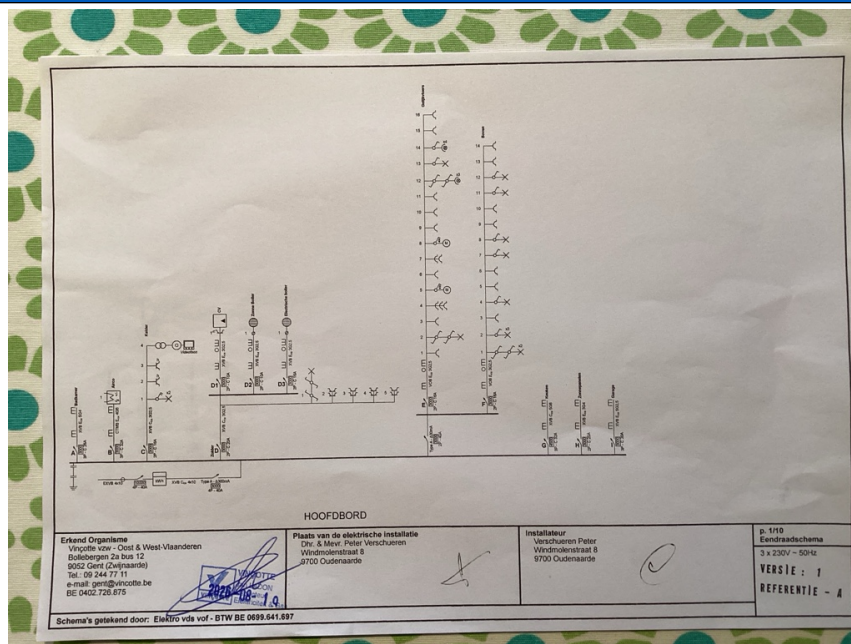


Eendraadsschema's

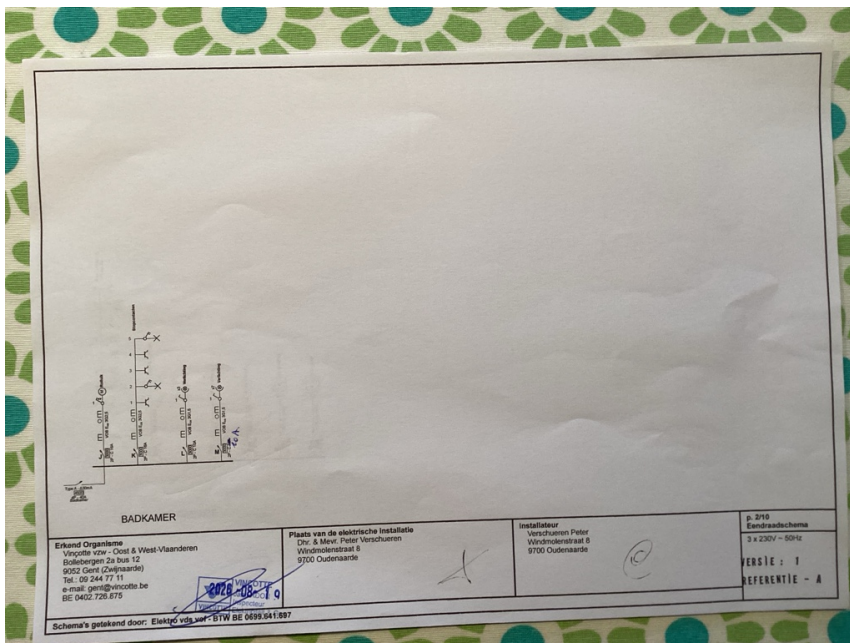


Eendraadsschema's

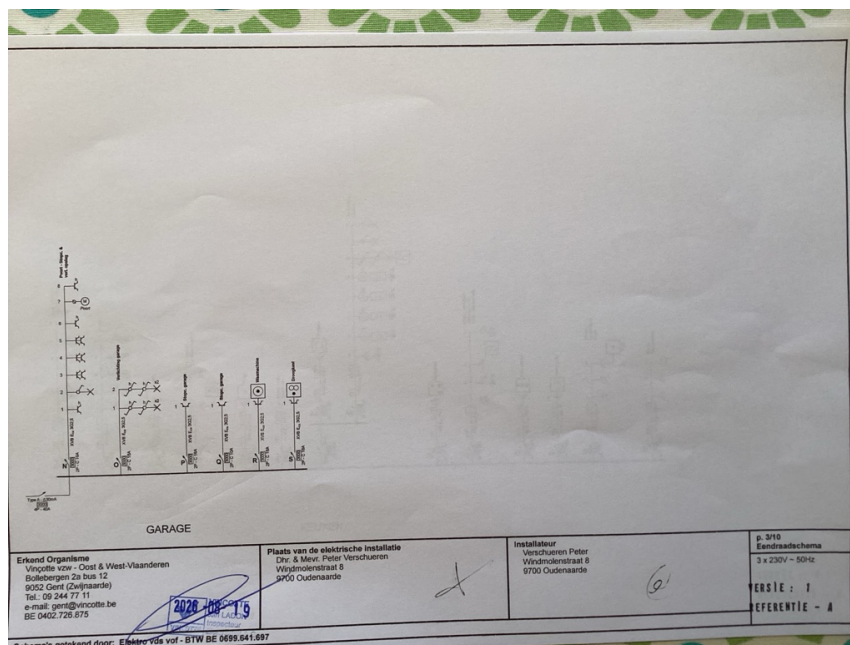


Eendraadsschema's

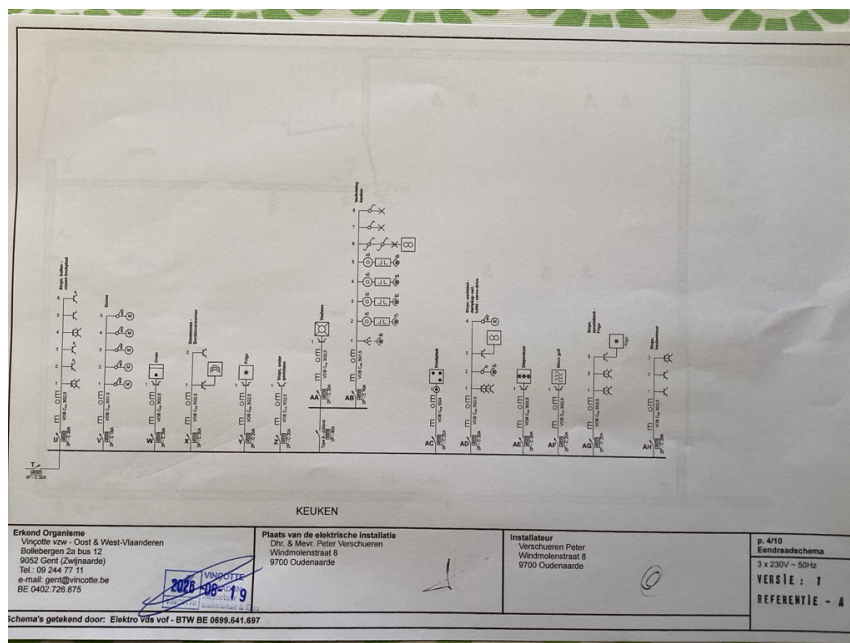


Eendraadsschema's

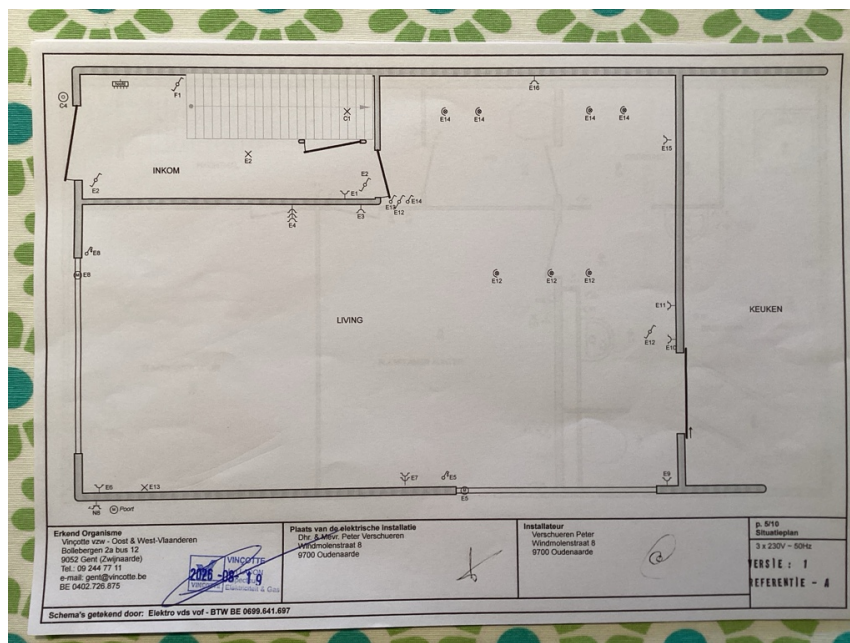


Situatieplannen

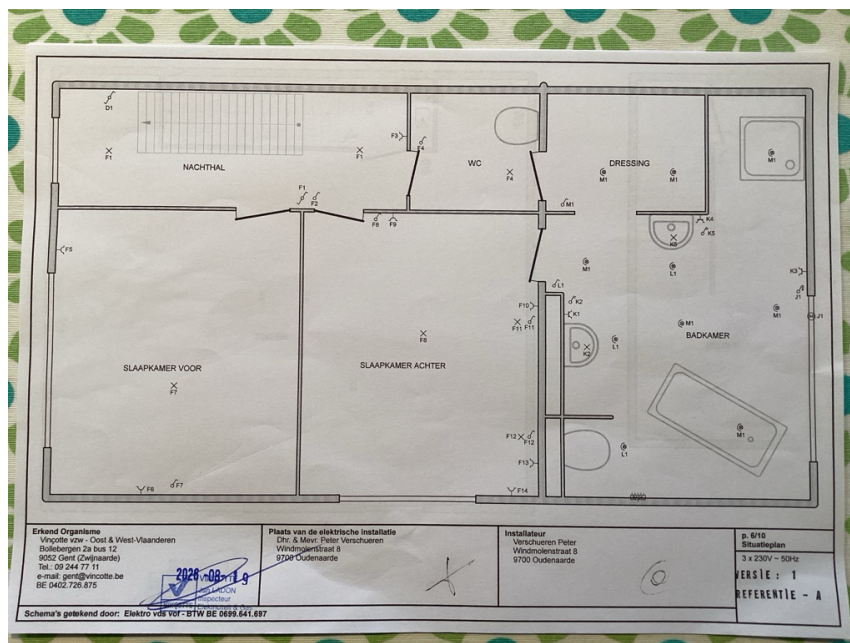


Situatieplannen

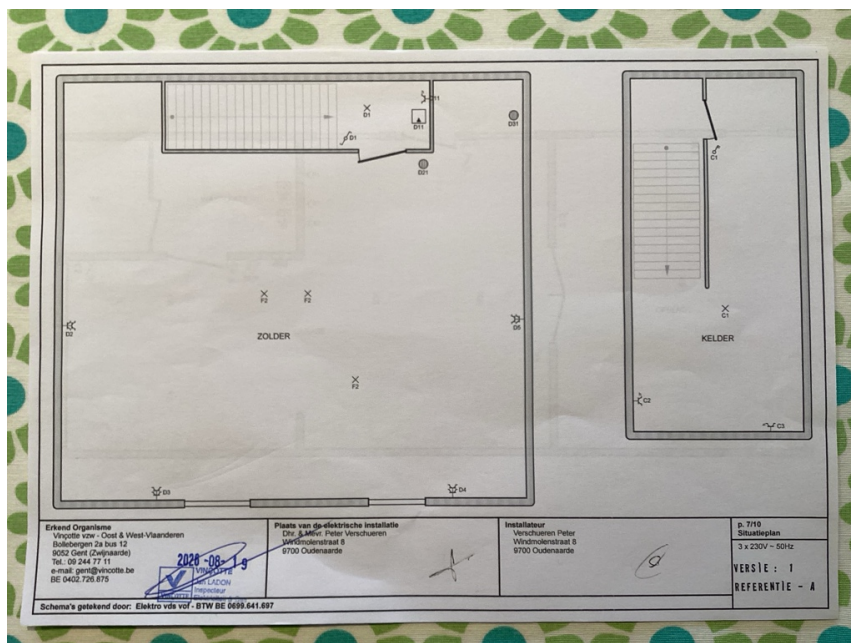

Situatieplannen

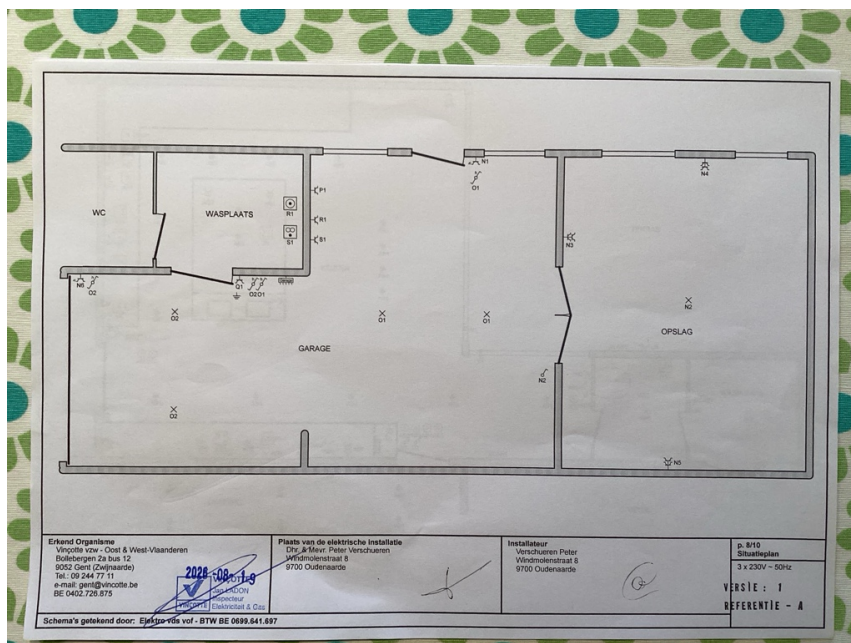

Situatieplannen

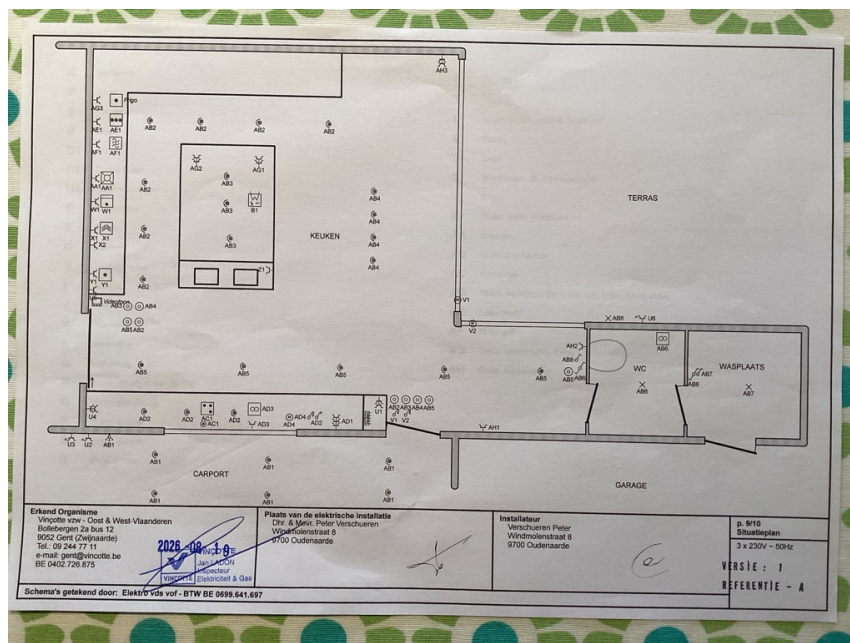

Situatieplannen