Kea Keuringen en Energie Advies vzw
Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706
TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be
BELAC 498-INSP

KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE (HUISHOUDELIJK)

Basis van het onderzoek: Controlebezoek van een bestaande installatie Volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.5

Ref:
Datum: 02/09/2020

Dossiernr: 20-0807
Verslagnr: KV10237-MCH

Aanvrager: Jo Temmerman
Inspecteur: Mounier Chebil

Installatie
Wooneenheid
Wolvenstraat 5 app E2
9620 Zottegem

Eigenaar
Jo Temmerman
Wolvenstraat 5 app E2
9620 Zottegem
Tel: 0479 93 60 10

Verantwoordelijke werken
Onbekend

Bouwjaar: >1981 en < 01/06/2020

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 02/09/2045

Algemene gegevens elektrische installatie

Gegevens verdeler

EAN: niet meegedeeld
kWh meter nr.: 24564353
Bescherming aansluiting: 40 A
Meterstand dag: 23909 kWh
☐ Budgetmeter
Meterstand nacht: 18169 kWh

Gegevens installatie

Ontworpen voor: 230V (1N400V)
Max nominale stroom: 40 A
Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm^2
Type voedingsleiding: XVB
Type aardelektrode: aardingslus

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroomrichting: 40 A / 300 mA
Aantal schakelborden: 1
Aantal eindstroombanen: 13

Schakelbord 1
2 x 16A - 2P
10 x 20A - 2P
1 x 32A - 2P

Differentiaalschakelaar
300mA - 40 - 2P
Type: A
Differentiaalschakelaar
30mA - 40 - 2P
Type: A

Verslag gemaakt met software versie 1.8

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelenen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar meer vormt voor personen of goederen. Indien bij nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Digitaal ondertekend door Mounier Chebil

Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be

BELAC 498-INSP

Controles

- ☑ Rechtstreekse aanraking
- ☑ Onrechtstreekse aanraking
- ☑ Montage
- ☑ Toestellen
- ☑ Materieel
- ☑ I>/doorsnede
- ☑ Schemas
- ☑ Controle foutlus
- ☑ Aardingscontinuïteit
- ☑ Test DSI
- ☑ Differentieelstroomrichting: was verzegeld

Metingen

- ☑ Aardingsweerstand: 6.64 Ohm
- ☑ Algemeen isolatieniveau: 3.78 MOhm bij 500 V

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.
De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

KEW 8126350: 29

Besluiten

De nieuwe installatie voldoet

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 02/09/2045


Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (5 pagina's)

KEA
Digitaal ondertekend
18/09/2020
Mounier Chebil

Bijlage 1.1

20-0807

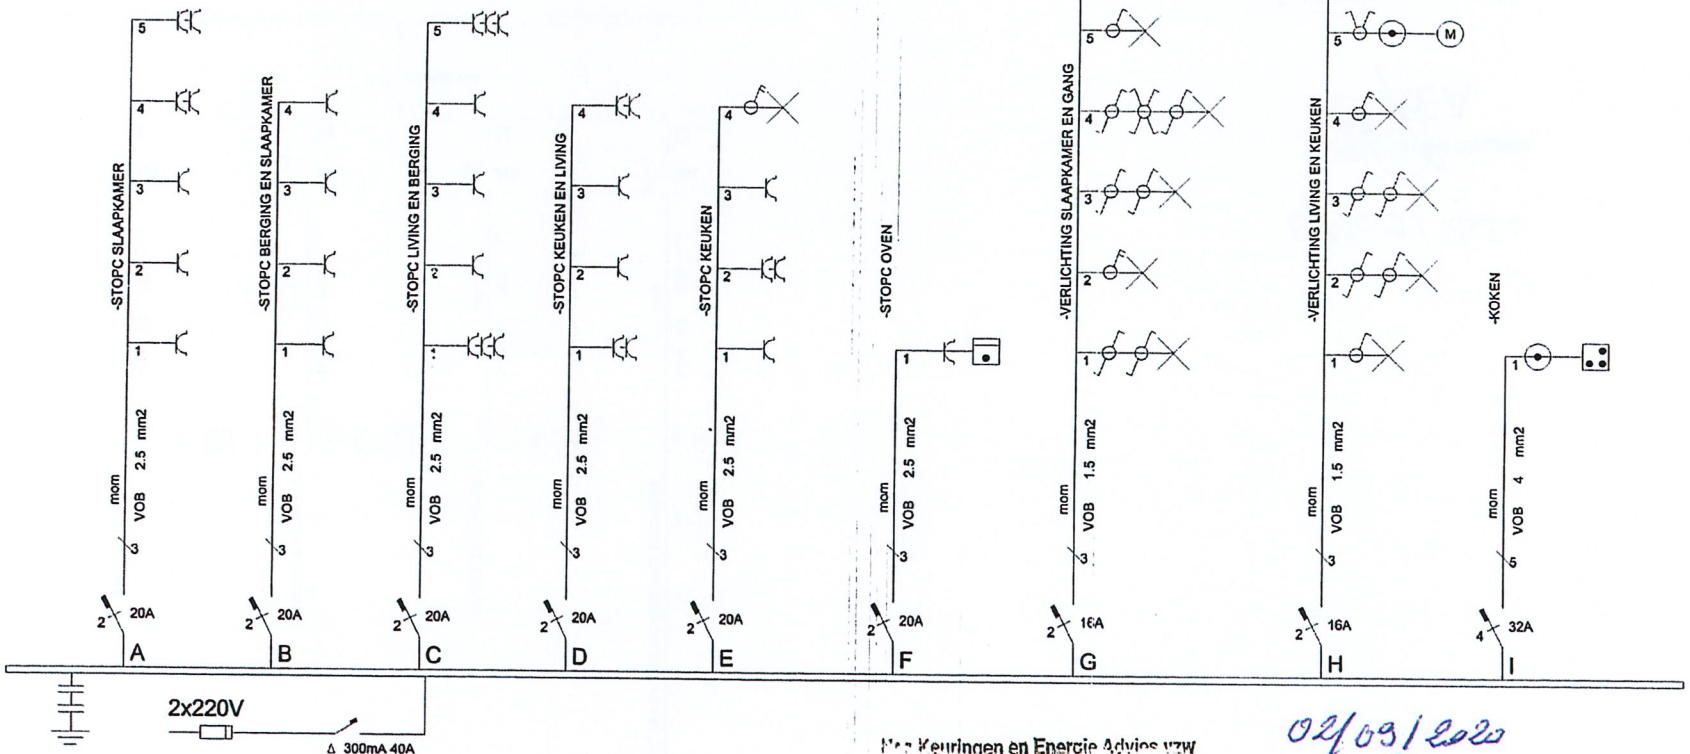

Vlaamse Keuringen en Energie Advies vzw
Kantoor de Rudderstraat 48a - 9950 Lievegem
tel/fax 09 282 58 88 - gsm 0478 43 43 51
www.vlaamsekeuringen.be - info@vlaamsekeuringen.be
BTW BE0821 773 706

02/09/2020


Chebil Mounier

KEA

Afgev. erkend organisme	ROMULUS E2 WOLVENSTRAAT 9620 ZOTTEGEM	Verantw. uitvoering	HOLDERBEKE GUY
10/7/1998	i.o. mesdagh	9/7/1998	Gentse Steenweg 55 9620 Zottegem Tel: 09/360.44.72 BTW: BE 649.204.073

Digitaal ondertekend door Mounier Chebil
Pagina 3/7
Verslagnr: KV10237-MCH
Dossiernr: 20-0807

Bijlage 1.2

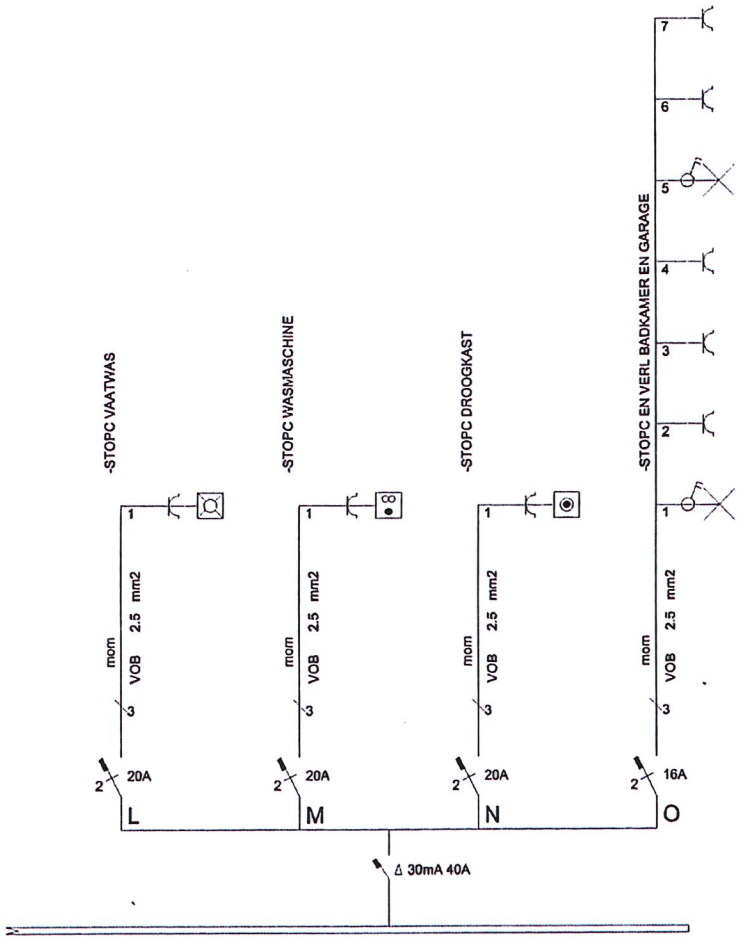

02/09/2020


Chebil Mounier

KEA

Kea Keuringen en Energie Advies vzw
Renaat de Rudderstraat 48a - 9850 Landegem
tel/fax 09 282 58 86 - gsm 0474/72 43 51
www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be
BTW BE0821 773 706

Afgev. erkend organisme	ROMULUS E2 WOLVENSTRAAT 9620 ZOTTEGEM	Verantw. uitvoering	HOLDERBEKE GUY Gentse Steenweg 55 9620 Zottegem Tel: 09/360.44.72 BTW: BE 649.204.073
1.1./1998	i.o. Mesdagh	1.1./1998	

Bijlage 1.3

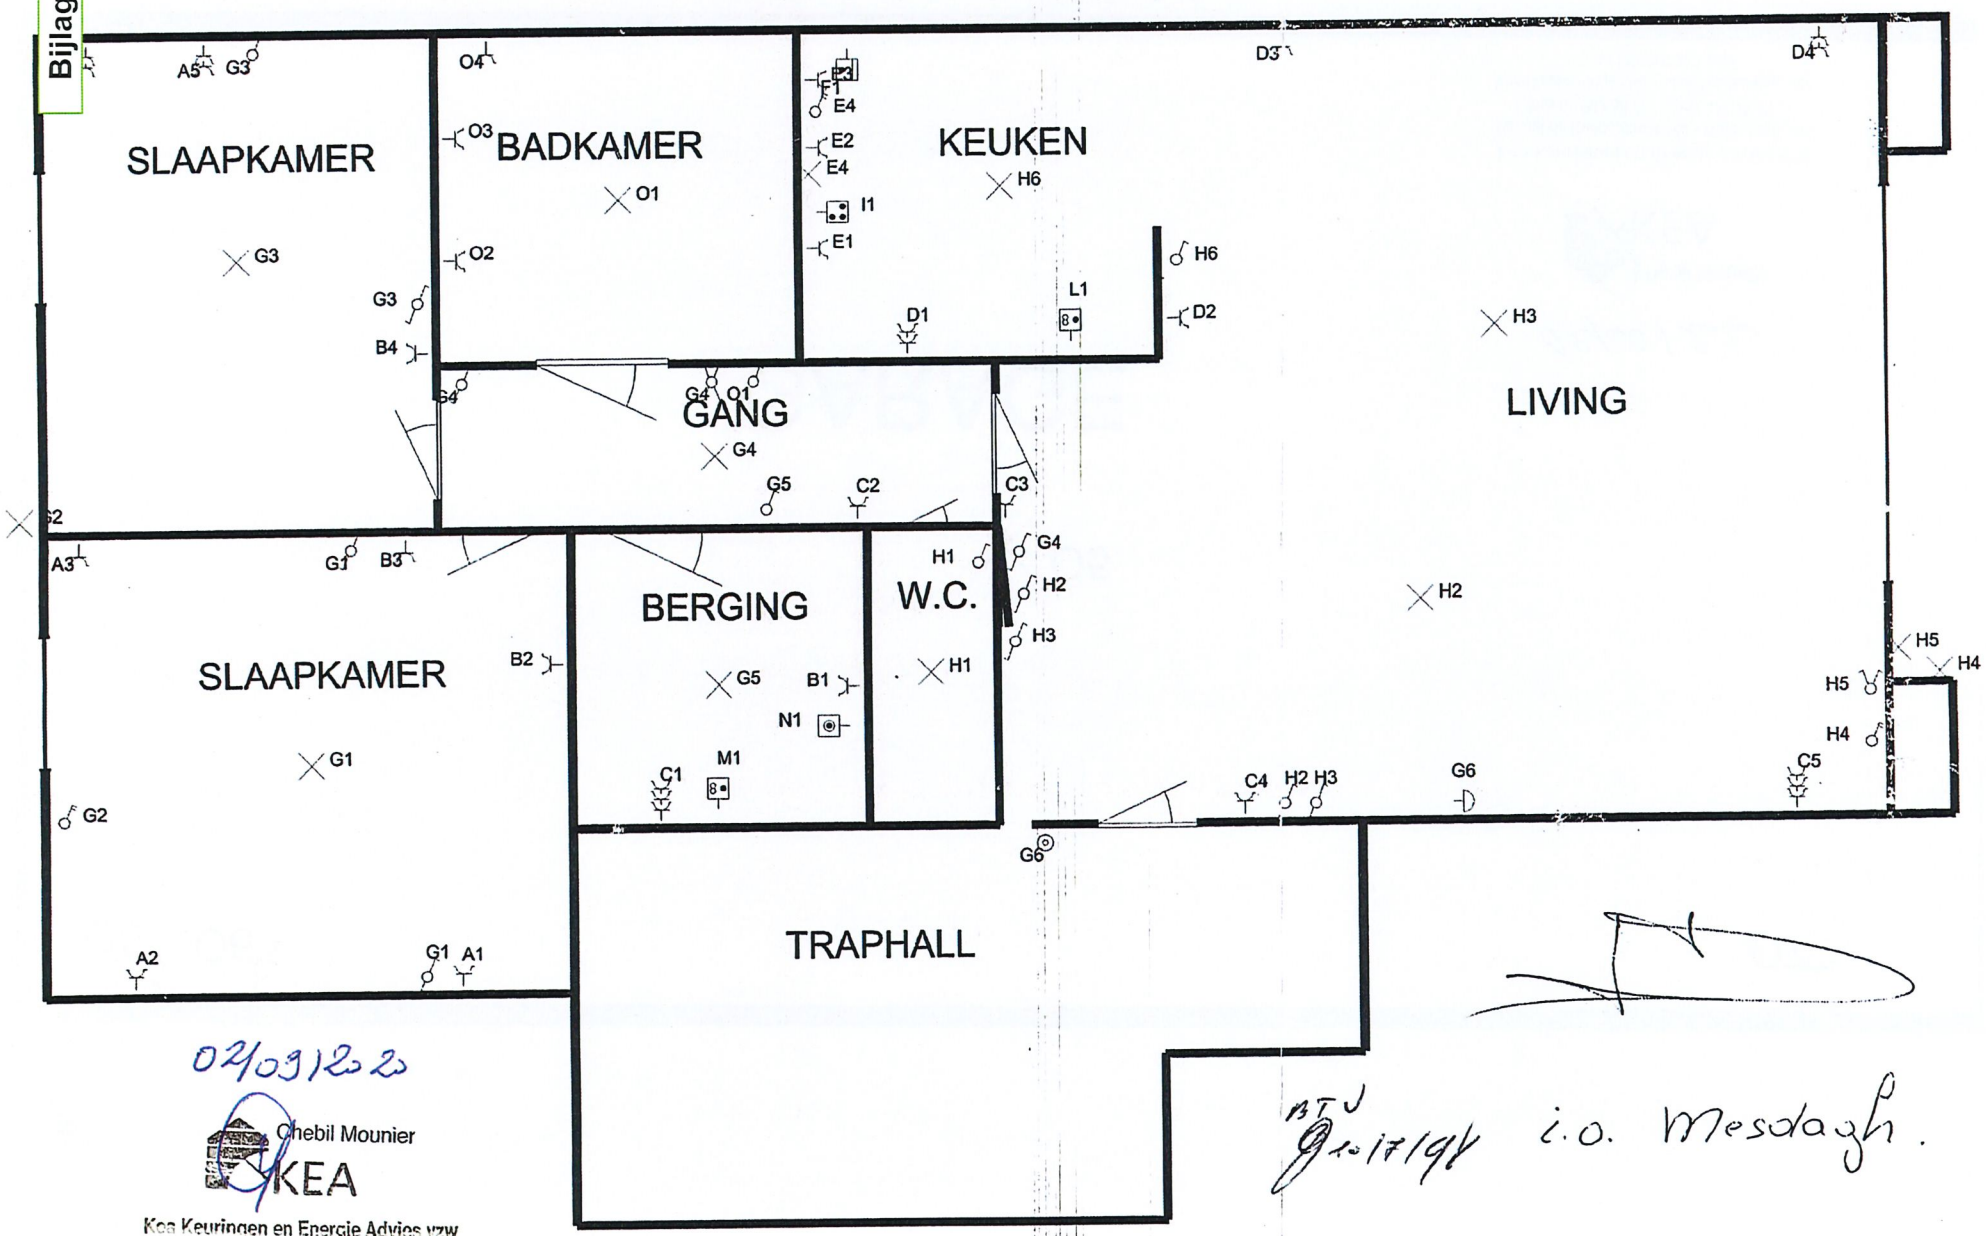

02/09/2022

Chebil Mounier

KEA

Kea Keuringen en Energie Advies vzw
Reneat de Rudderstraat 48a - 9850 Landegem
tel/fax 09 282 58 86 - gsm 0474/72 43 51
www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be
BTW BE0821 773 706


BTJ 9-10-17/9L i.o. Mesdagh.

Digitaal ondertekend door Mounier Chebil

Verslagnr: KV10237-MCH

Dossiernr: 20-0807

Bijlage 1.4

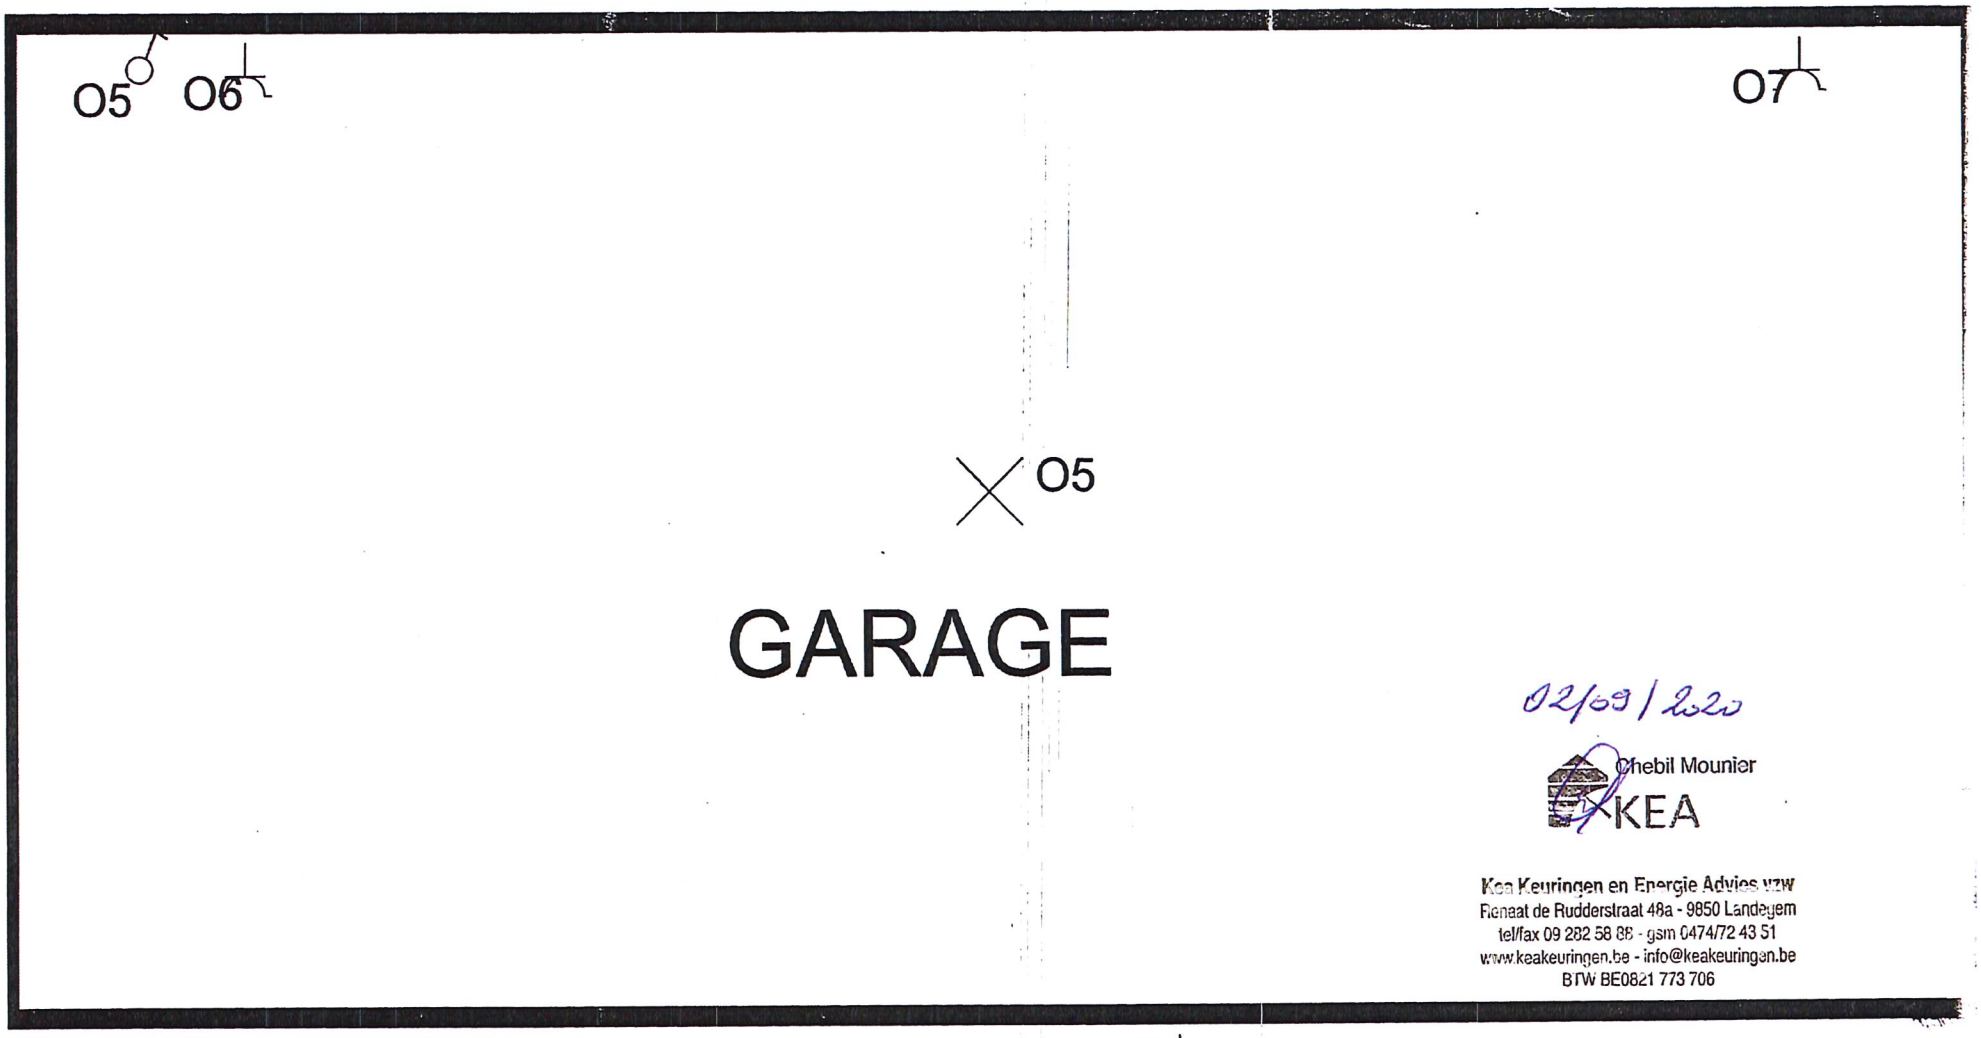

02/09/2020

Chebil Mounier
KEA

Kea Keuringen en Energie Advies vzw
Reneat de Rudderstraat 48a - 9850 Landegem
tel/fax 09 282 58 85 - gsm 0474/72 43 51
www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be
BTW BE0821 773 706

BTW BE0821773 98

i.o. Mesdagh

Digitaal ondertekend door Mounier Chebil

ROMULUS E2

WOLVENSTRAAT

9620 ZOTTEGEM

Bijlage 1.5

Lijnomschrijvingen

A -STOPC SLAAPKAMER
B -STOPC SLAAPKAMER EN BERGING
C -STOPC BERGING GANG EN LIVING
D -STOPC KEUKEN EN LIVING
E -STOPC KEUKEN
F -STOPC OVEN
G -VERLICHTING SLAAPKAMER EN GANG
H -VERLICHTING LIVING EN KEUKEN
I -KOKEN
J -VERLIESSTROOMSCHAKELAAR ALGEMEEN
K -VERLIESSTROOMSCHAKELAAR VOCHTIGE RUIMTEN
L -STOPC VAATWAS
M -STOPC WASMASCHINE
N -STOPC DROOGKAST
O -STOPC EN VERLICHTING BADKAMER EN GARAGE
P -BELTRANSFO
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -

02/09/2020

Chebil Mounier
KEA

Kea Keuringen en Energie Advies vzw
Reigaat de Rudderstraat 48a - 9850 Landegem
tel/fax 09 282 58 86 - gsm 0474/72 43 51
www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be
BTW BE0821 773 706