

CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

OPDRACHTGEVER		EIGENAAR		INSTALLATEUR	
Naam	CRIEL JO BVBA BELSELE	Naam		Naam	CRIEL JO BVBA BELSELE
Adres	Weverstraat 4 9111 BELSELE	Adres		Adres	Weverstraat 4 9111 BELSELE
				BTW/IK nr.	

Aard van het onderzoek

Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) volgens technische procedure (AREI art.86) TEC EE 102

Gebruikte meettoestellen: standaard toestellen van de inspecteur

Inspecteur(s): Erwin Caeijnt - Datum bezoek: 31/01/2020

Details van de installatie

Adres installatie		kiemerstraat 155 bus 5, 9100 Sint-Niklaas							
Type installatie		Bediende lokalen				Bouwjaar installatie		Bouwjaar fundering	
nieuwe		wooneenheid (appartement)				Na 01/10/1981		Vóór 01/10/1981	
Type aardelektrode		Aardverbindingssysteem		Aantal borden		Aantal eindstroombanen		Ra	Ri tot
pennen		TT		2		3+16		19 Ω	0,65 MΩ
Teller nr.	Index	DNB	Zegel	Spanning	Bestaande bescherming	Te voorziene bescherming	Voedingskabel (hoofd)bord		Algemene schakelaar
32458220	D=25956		124969	2x230V	40A		4 6 mm² - XVB		40A- ADSI
Beschrijving: zie documenten in bijlage - Elektrisch schema Dirk Antheunis - Elektrisch schema uitbreiding van 2 zekeringen garage						Installatie onder spanning tijdens de controle?			
						Ja			
Verbruikers: Badkamer, Wasmachine, Vaatwasser, Droogkast, Koelkast, Oven,									

Besluit

De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd vóór 31/02/2045 (of binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn).

De algemene ADSI is verzegeld.

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

Het (de) eendraads- en opstellingsschema('s) zijn door de inspecteur voor gezien getekend.

Voor de technische directie,
Elektronisch ondertekend door

Erwin Caeijnt-ECA-484

Algemene informatie

Plichten van de eigenaars - beheerders - huurders

- Het dossier van de elektrische installaties dient in het bezit te zijn van de eigenaar, beheerder of huurder, overeenkomstig de beschikkingen, vastgelegd door de Minister die de Energie onder zijn bevoegdheid heeft.
- De eigenaar, beheerder of huurder van een elektrische installatie dient bovendien:
 - het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
 - elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden in het elektrisch dossier;
 - te zorgen voor het onderhoud van de installatie of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
 - te zorgen dat de geschikte maatregelen getroffen worden opdat de voorschriften van het huidig reglement op ieder ogenblik nageleefd worden;
 - de directie "Elektrische Energie" van het Ministerie van Economische Zaken onmiddellijk te waarschuwen bij ongelukken waarvan personen het slachtoffer zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Nota's bij het besluit

1. Toepassing van artikel 274 van het AREI (KB 10/03/1981): installaties die bij het **gelijkvormigheidsonderzoek** of het **controlebezoek** in overtreding zijn met de voorschriften van het AREI :
 - Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor overtredingen tegenover dit reglement worden vastgesteld tijdens het gelijkvormigheidsonderzoek mag in gebruik worden genomen.
 - Het nazicht op de verdwijning van de overtredingen wordt verricht door hetzelfde erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
 - De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, wordt door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd binnen een termijn van één jaar ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.
2. De werken, nodig om de inbreuken te doen verwijderen die opgemerkt werden tijdens het periodieke controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden, en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Behoudens andersluidende overeenkomst werden de inspecties uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van SGS Statutory Services Belgium (SSB). Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden aan u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS SSB op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS SSB is enkel aansprakelijk t.a.v. haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de transactiedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.


Bevindingen


Gecontroleerd


Onderdeel	Besluit	Extra informatie
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen	Goed	
Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting of via de opwekking van een foutstroom	Goed	
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en in het bijzonder die voor klasse I toestellen	Goed	
Staat van het vast geïnstalleerd, vast opgesteld en verplaatsbaar elektrisch materiaal	Goed	
Bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Goed	
Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's	Goed	


Opmerkingen/Inbreuken


Onderdeel	Besluit	Extra informatie
uitvoering van herkeuring en uitbreiding van installatie 2 zekeringen in bord teller , naar stopcontacten in garage	Opmerking	

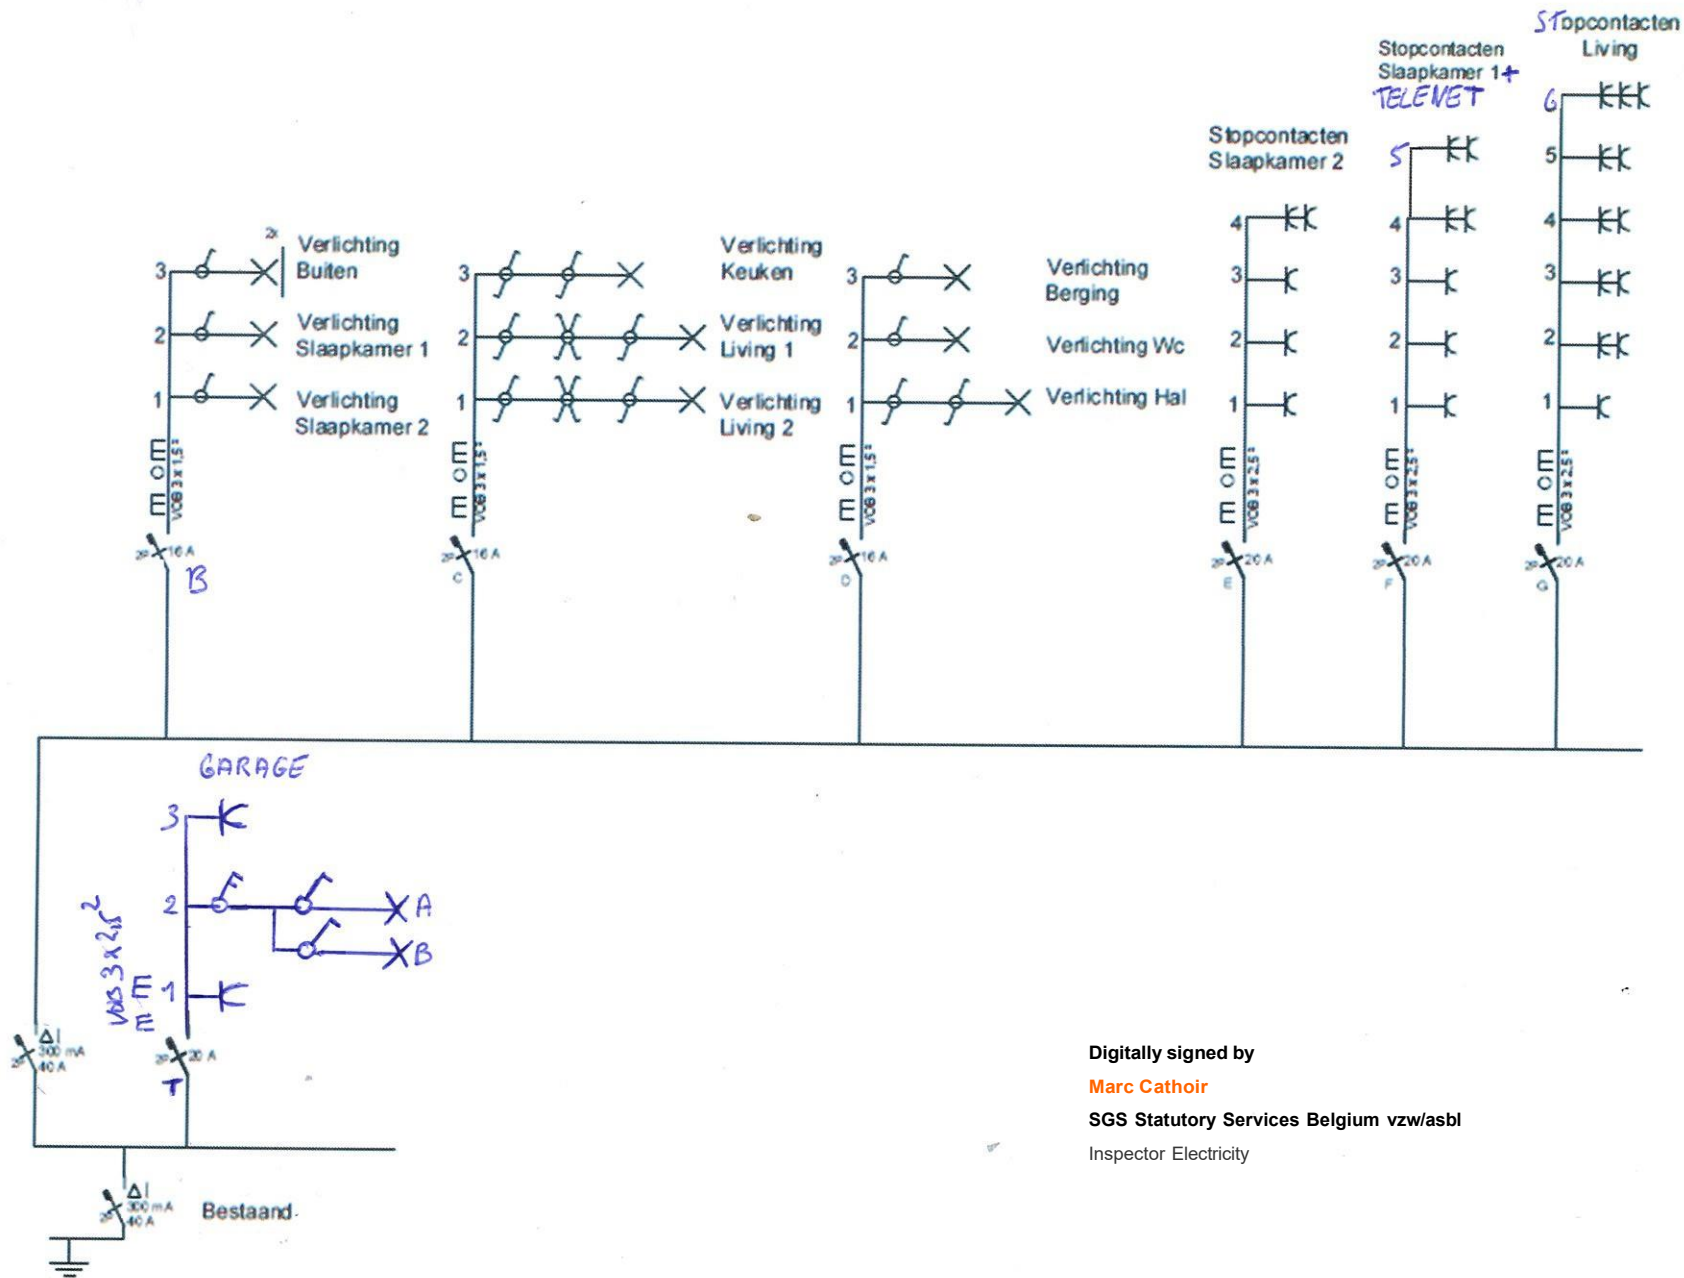

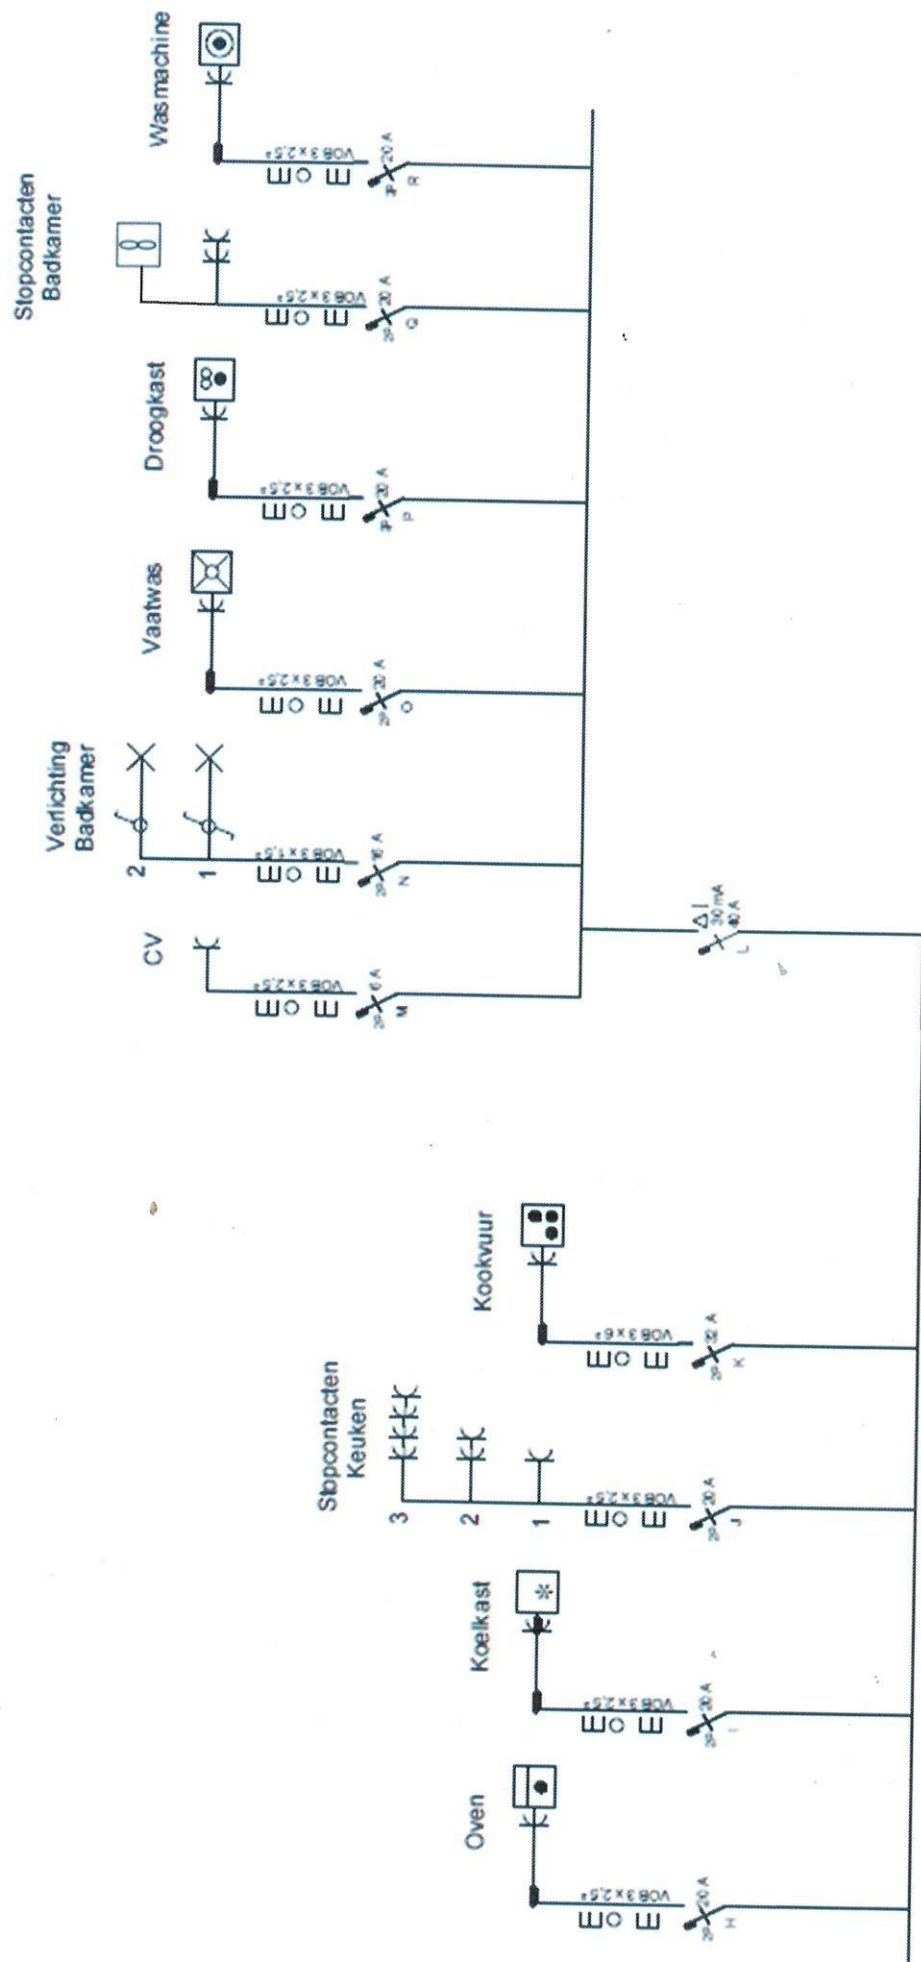

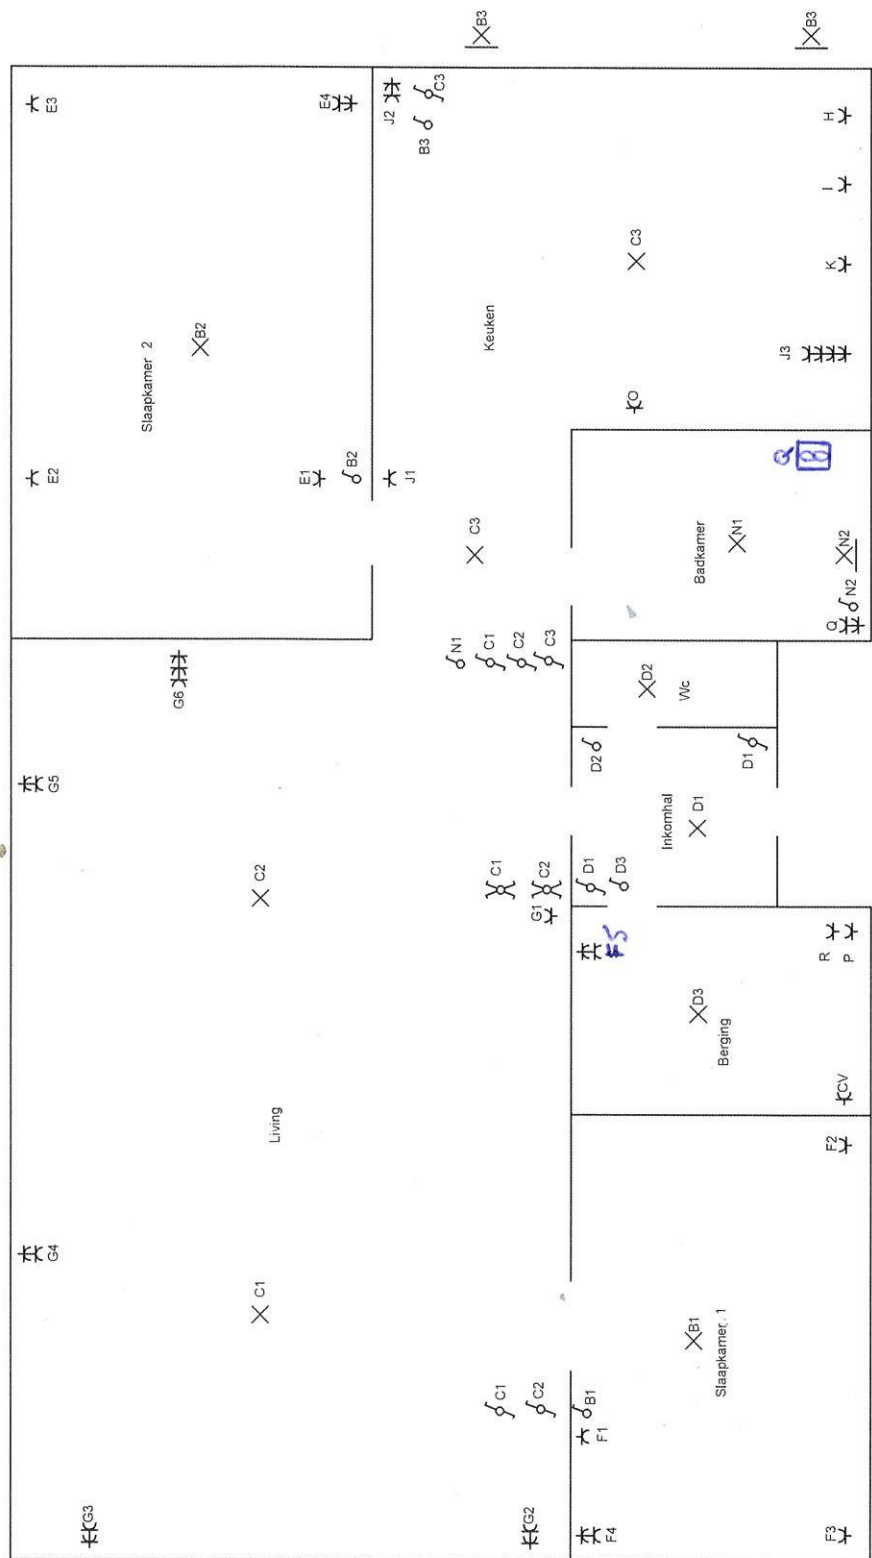


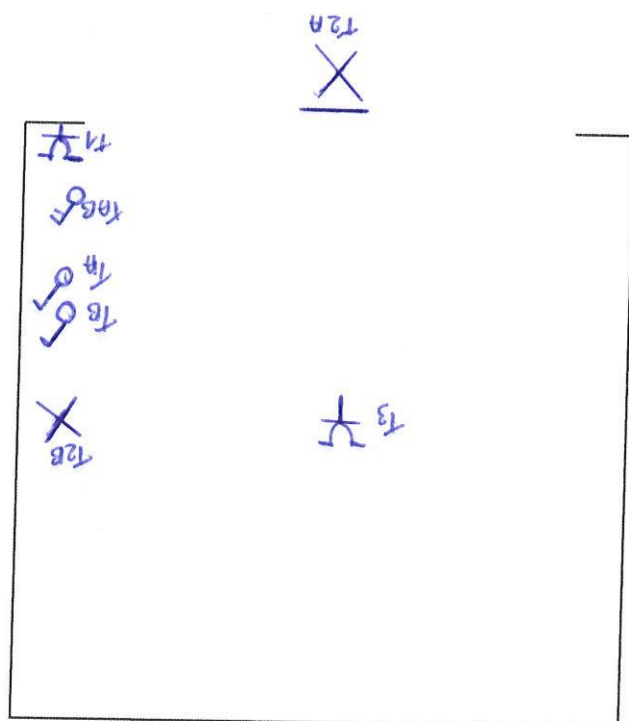

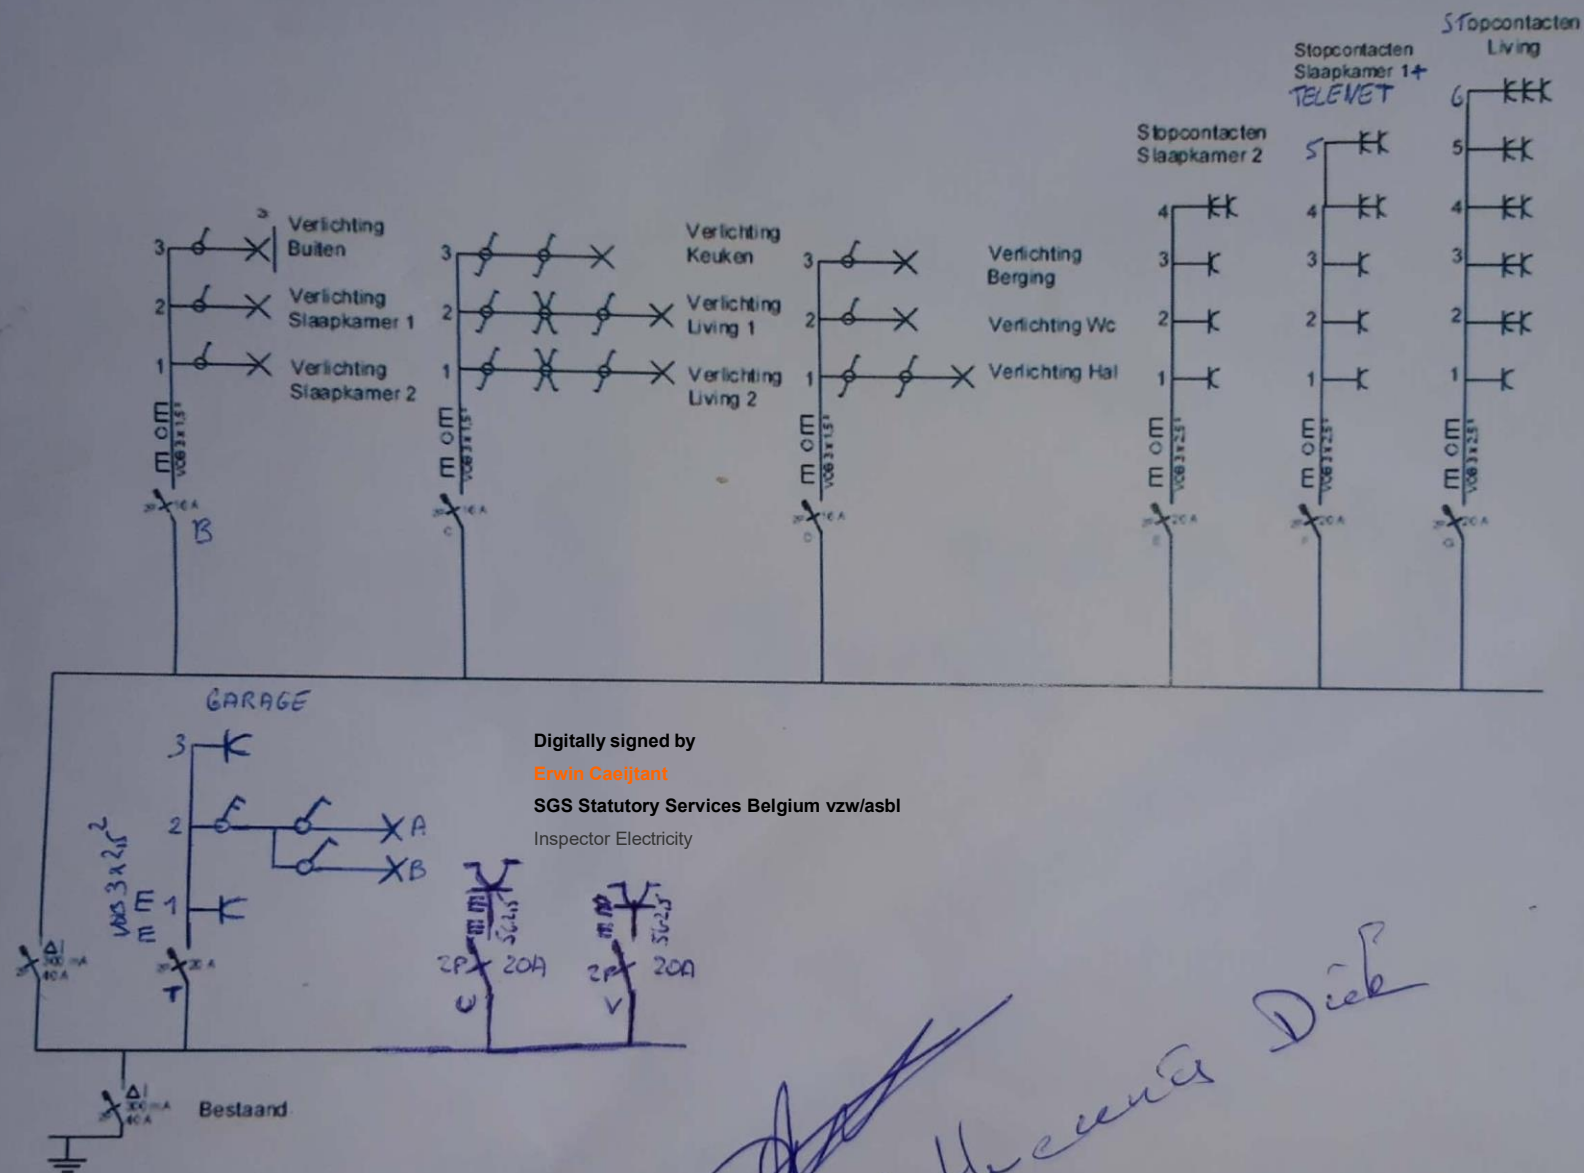

Digitally signed by
 Erwin Caeijlant
 SGS Statutory Services Belgium vzw/asbl
 Inspector Electricity

Aubrecht Dieb

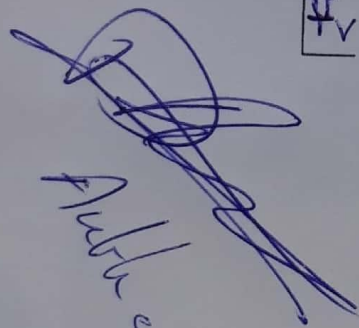
Authentics Dijk

