



N° de rapport : 11.15.6.11.5
 Concerne : ☒ contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle périodique
 Type d'habitation : ☒ maison ☐ appartement ☐ autres :
 Demandeur : Six S.F. T. J. Lc
 Personne sur place : M. Muscat code EAN de l'installation :
 Adresse de la visite : Rue de la Case 23 Walleffe HC
 Date de visite : Date d'émission : Références client :
 Référentiel réglementaire : RGIE art. ☒ 271 ☒ 276 bis et dérogations ☒ 271 bis ☐ 278
 Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-E-11

Tension d'utilisation : 230 V
☒ 3N400 V ☒ 3x230V ☒ 2x230V ☐ 1N400V

Protection générale du branchement : 40 A
 Nombre de tableaux : 1 nombre de circuits terminaux : 14

Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou déroq.
Correspondances des schémas à l'installation	✓		
Etat du matériel électrique installé	✓		
Mesures de protection contre les contacts directs	✓		
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable ☒ à nouveau plombé	✓		
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	✓		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	✓		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	✓		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle	✓		
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations			✓
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : 26 MΩ	✓		
Résistance de dispersion de la prise de terre : 13 Ω	✓		

Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individuel de l'agent SOCOTEC BELGIUM asbl.

Managements / Notes :


plant
notes: acceptances management
support provided as a

Conclusion :


- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- ☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme après mise en conformité ☐ au terme de 18 mois après signature de l'acte de vente.
- ☐ Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier.

Nom et visa du demandeur pour réception :


 $\frac{1}{2}$

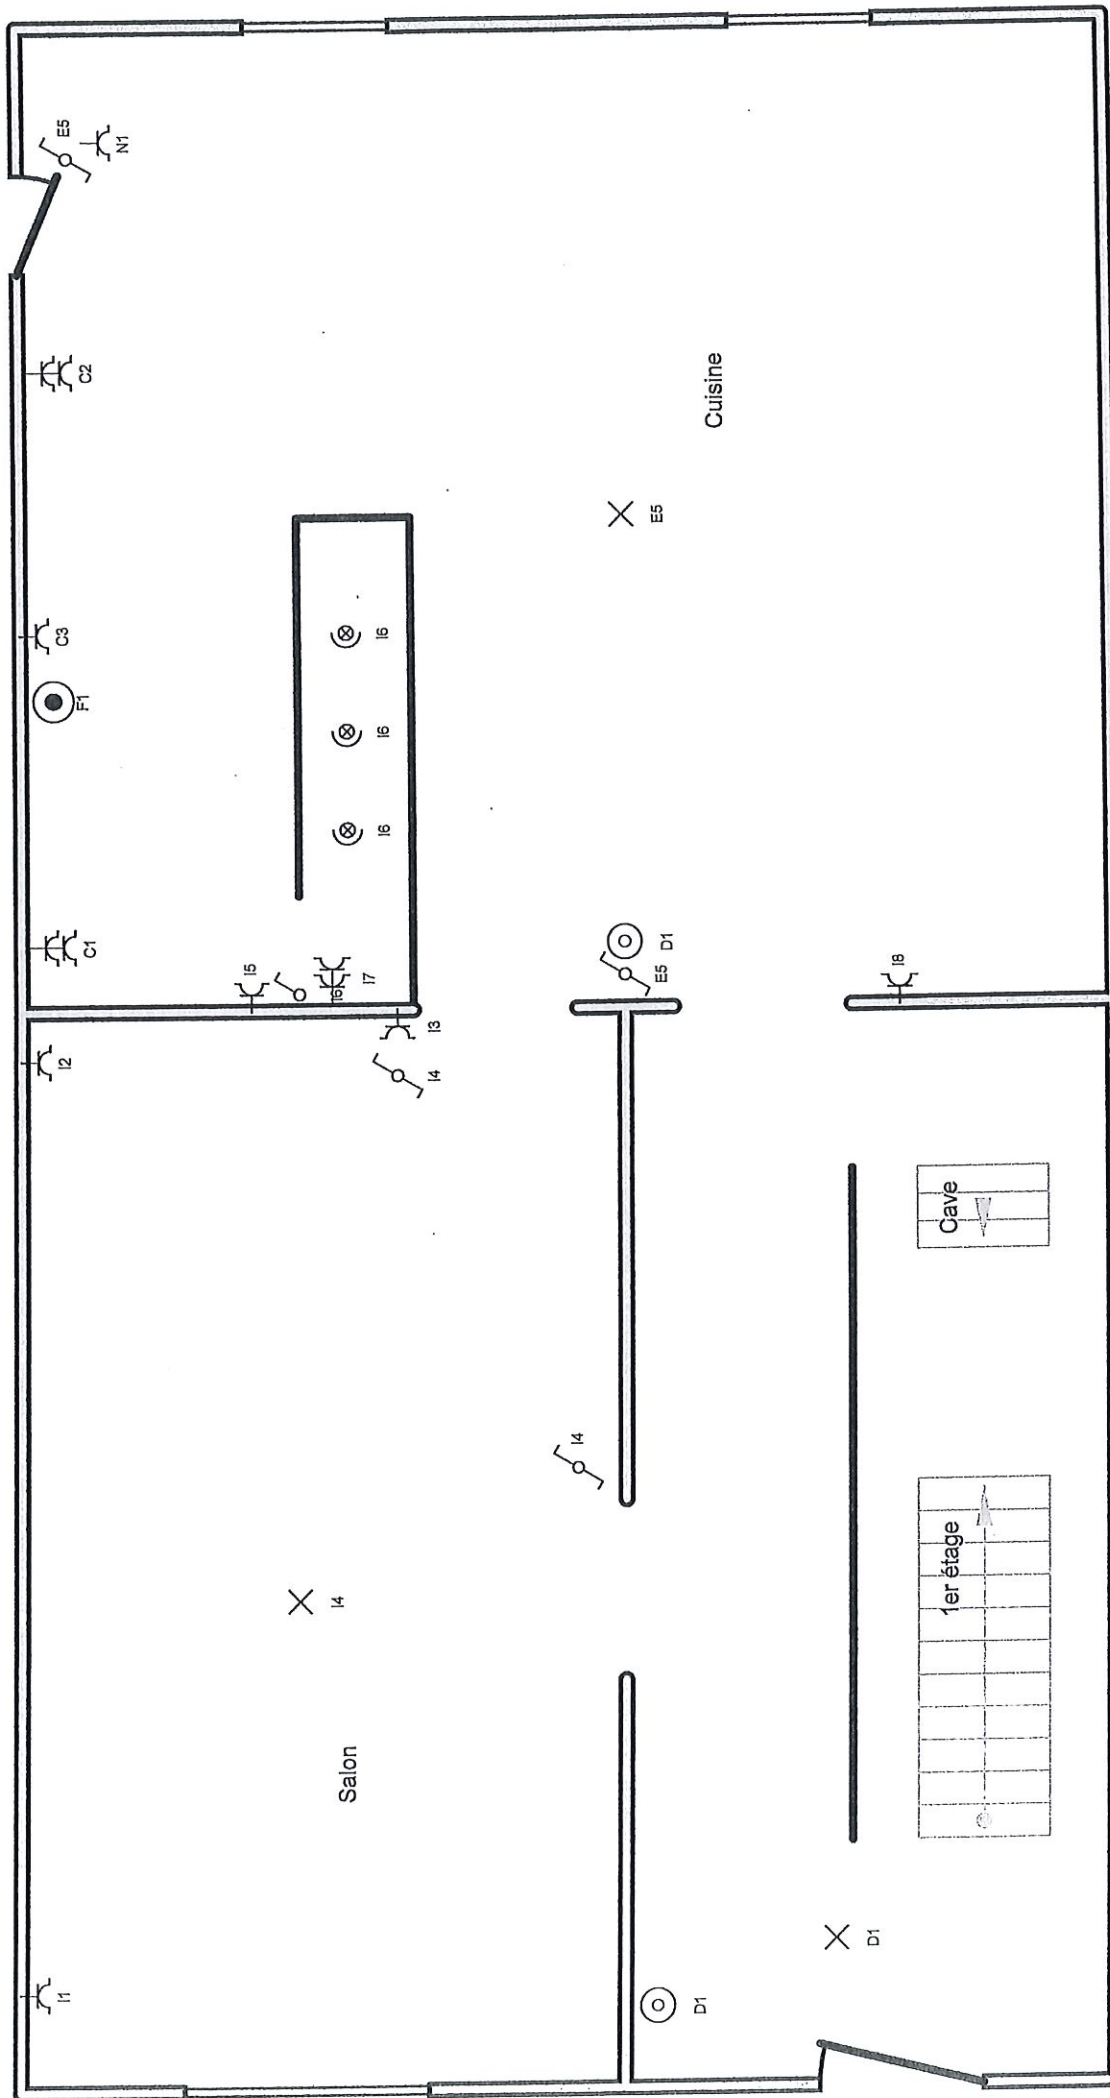


p. 3/7 Schéma de position 2 x 230V ~ 50Hz	Adresse de l'installation électrique	Installateur
Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -

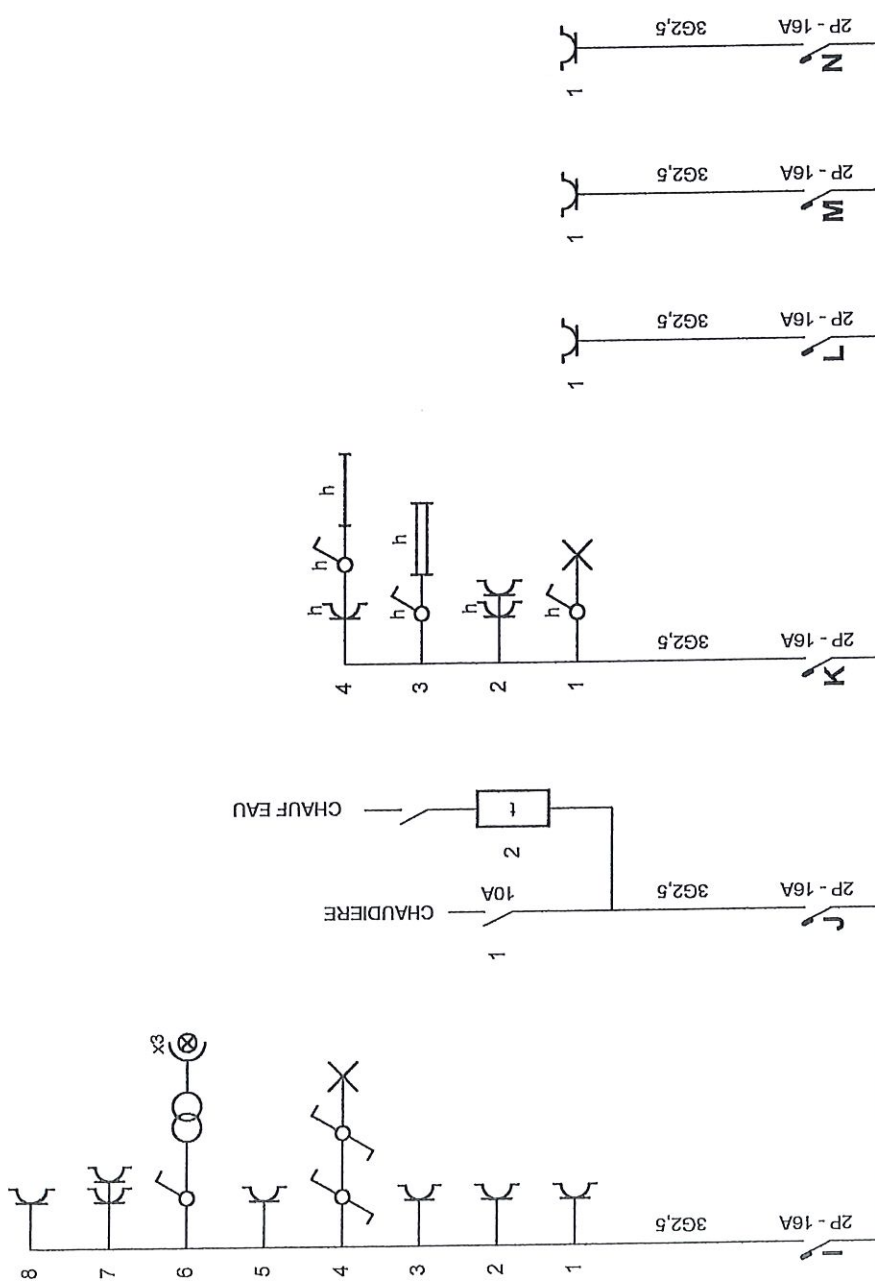

p. 2/7 Schéma unifilaire 2 x 230V ~ 50Hz	Installateur Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Adresse de l'installation électrique 01 30 30 30 30 01 30 30 30 30 01 30 30 30 30 Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -
---	--	--

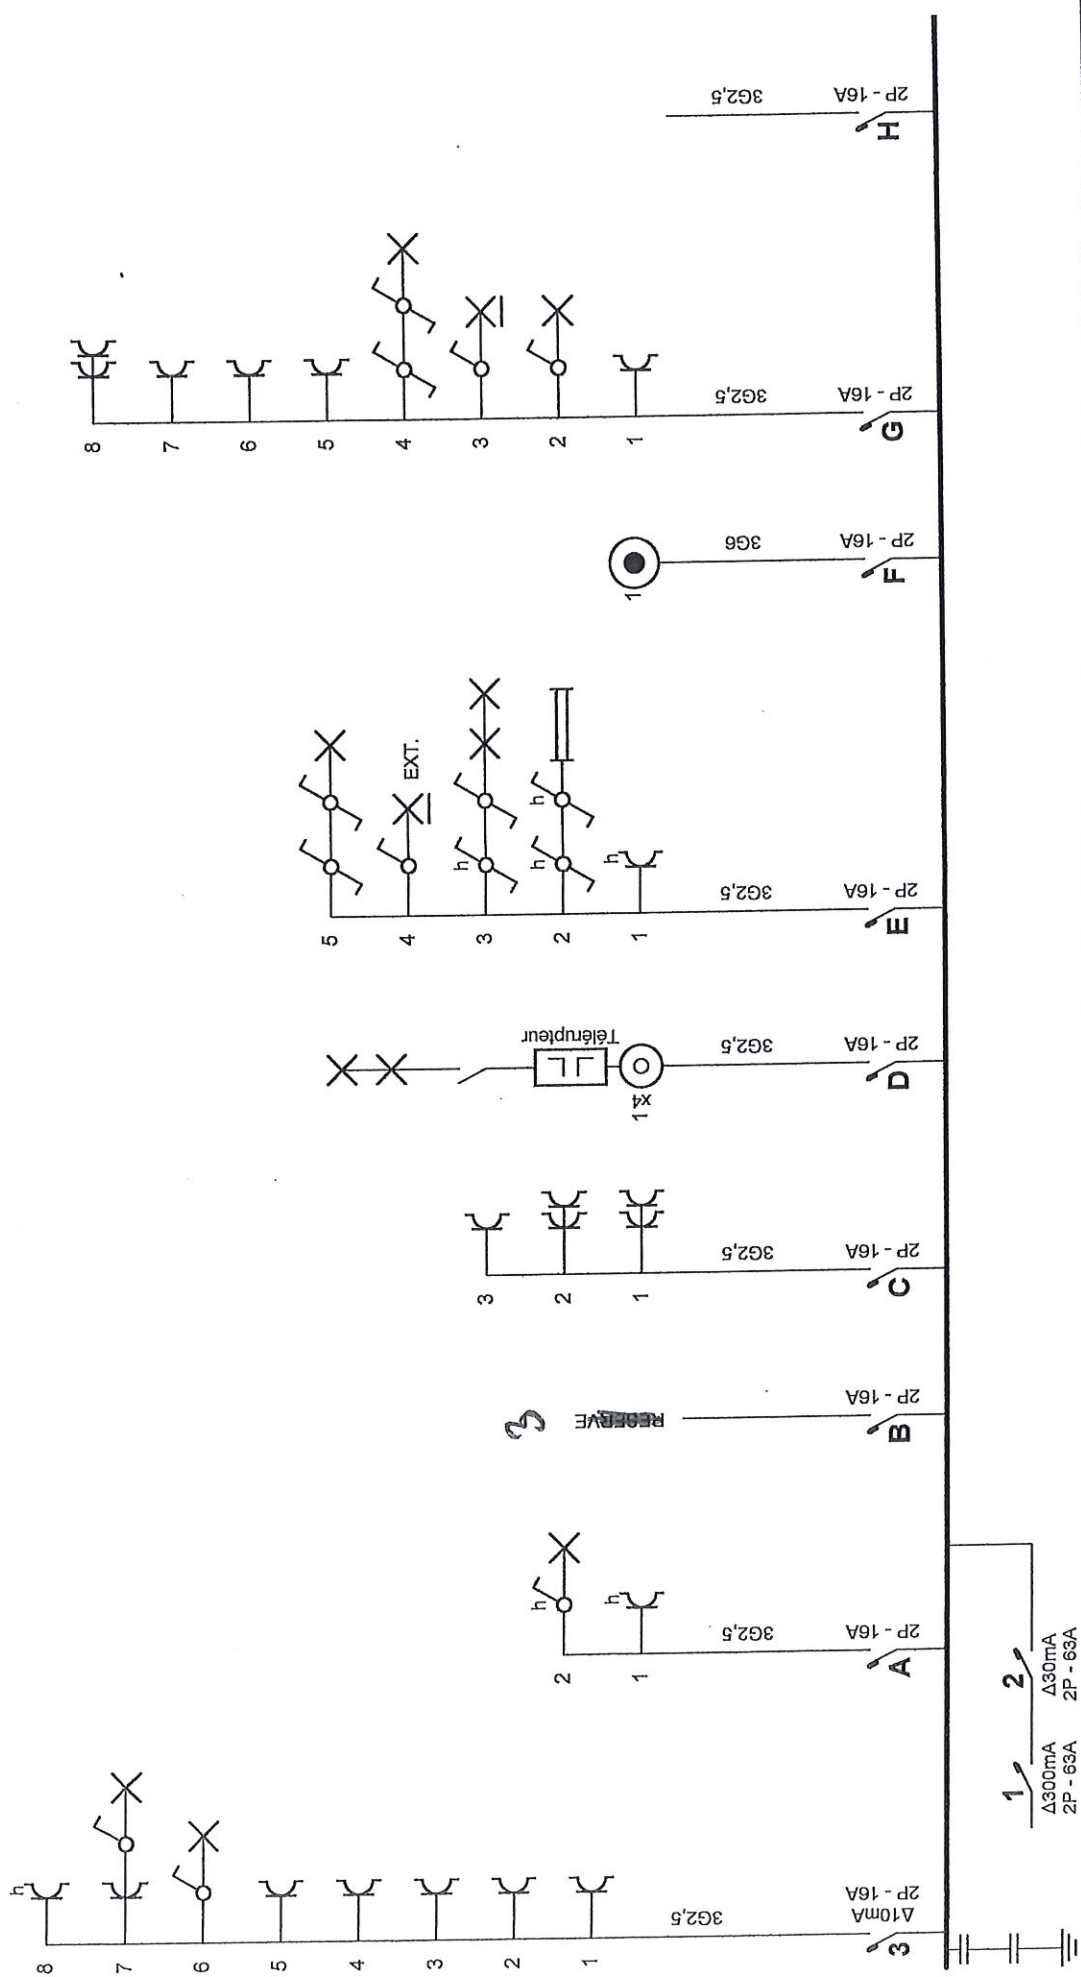

p. 1/7 Schéma unifilaire 2 x 230V ~ 50Hz	
Adresse de l'installation électrique C-1-B 01 44 235 L. DUBOIS	Installateur Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -

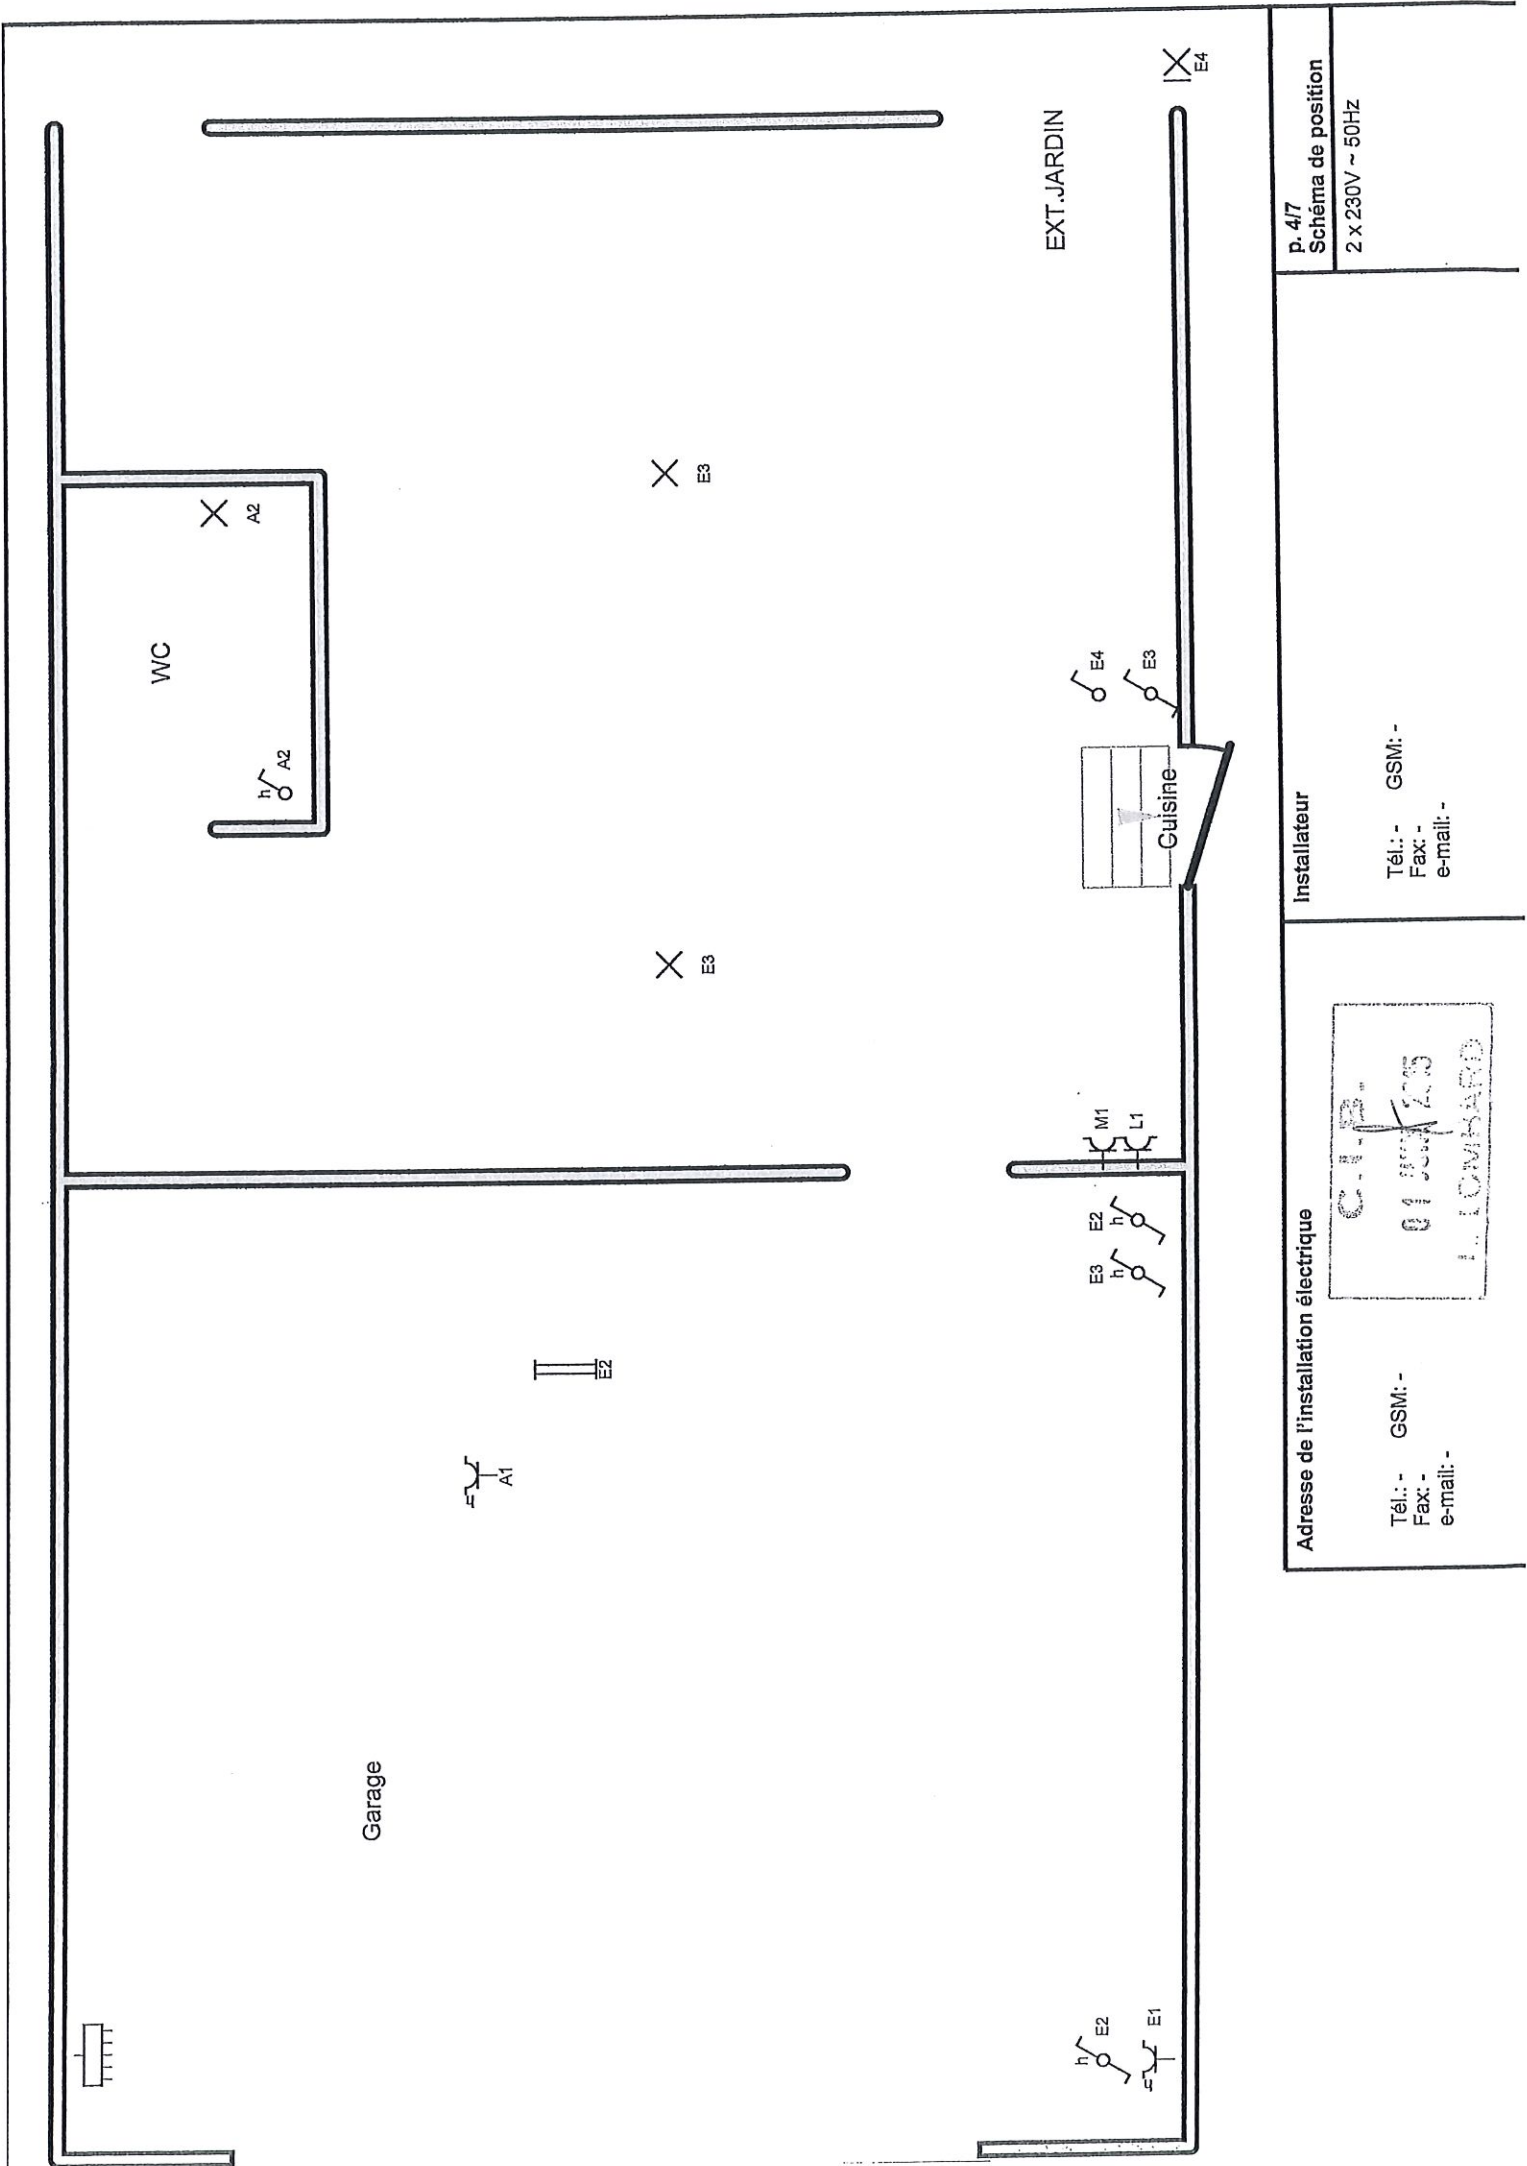

p. 4/7 Schéma de position 2 x 230V ~ 50Hz	
Adresse de l'installation électrique	Installateur
Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -

C. B. 01 30 30 23 L. LOMBARDO

1: _____

2: _____

3: _____

A: _____

B: _____

C: _____

D: _____

E: _____

F: _____

G: _____

H: _____

I: _____

J: _____

K: _____


L: _____

M: _____

N: _____

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

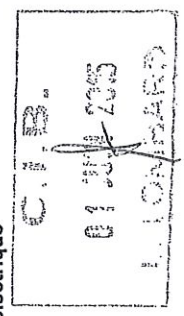

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

CHAUFERIE


J

h
K4

h
K4
K4

h
K3


X
K1

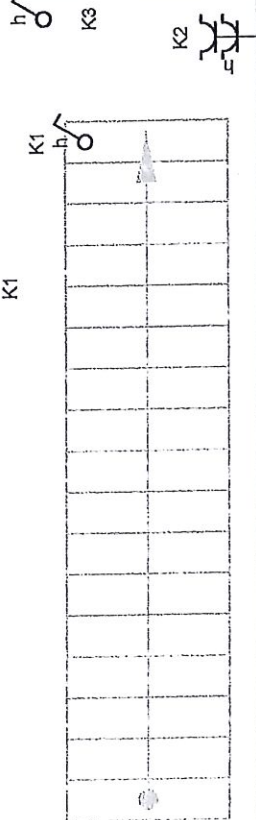

p. 7/7
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique
C.I.S.
01 20 25
12/01/2000
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

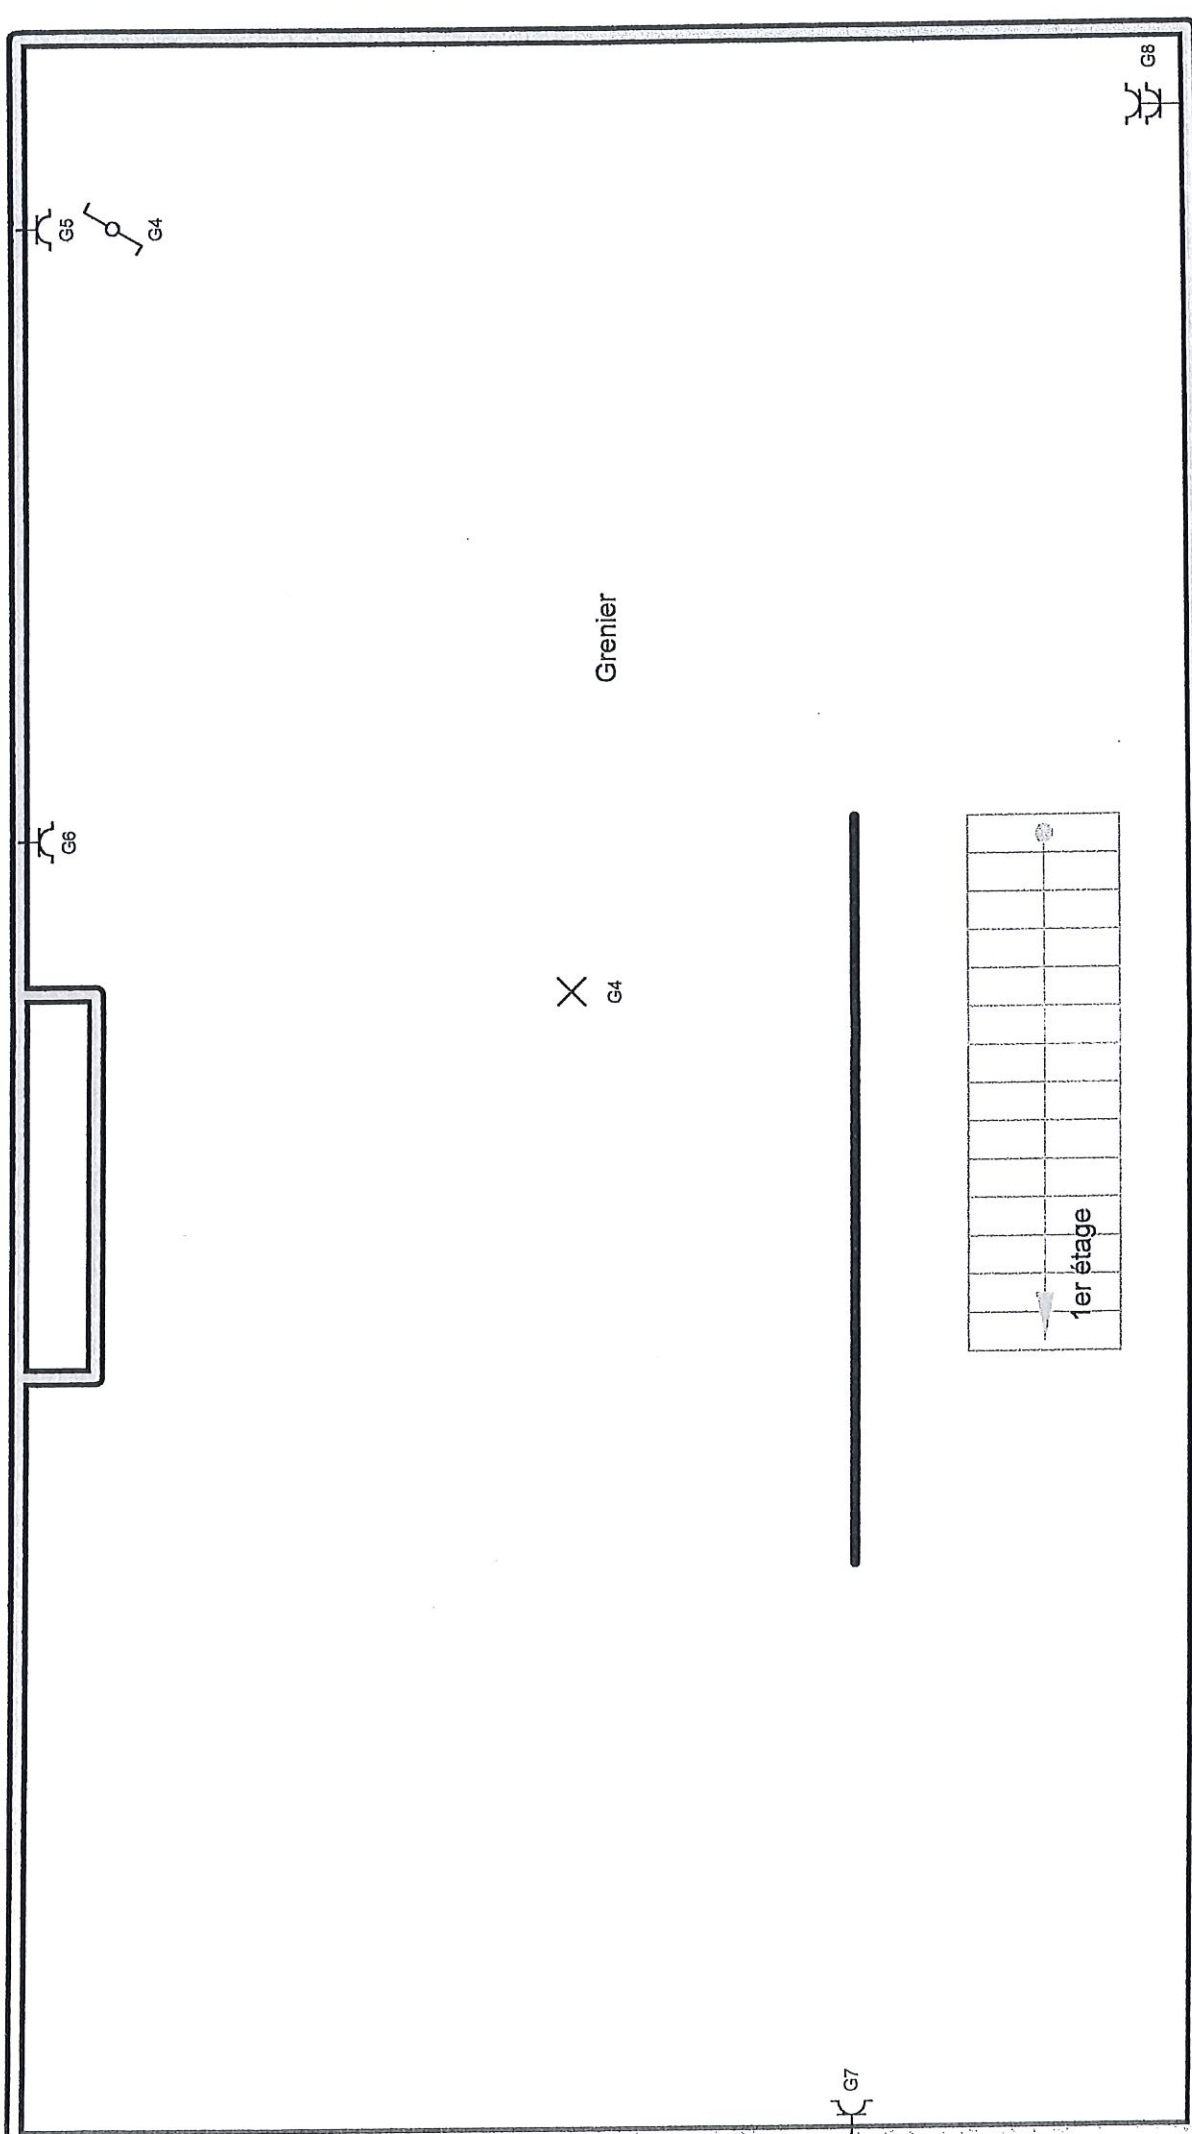

Adresse de l'installation électrique

Installateur

p. 6/7
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz



Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

