



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n°:

7010960

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent  
☐ Jan Olieslagerlaan 35, 1800 Vilvoorde  
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen  
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11

Tel: +32 2 674 57 11

Tel: +32 3 221 86 11

Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be

brussels@vincotte.be

antwerpen@vincotte.be

gembloux@vincotte.be



040-INSIP

F 0954

Rési code: [ ]

## PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

|                           |               |                    |  |                            |  |
|---------------------------|---------------|--------------------|--|----------------------------|--|
| Responsable des travaux : |               | Installation :     |  | Propriétaire / Locataire : |  |
| Nr                        | Nom, Prénom : | HABITATION         |  |                            |  |
|                           | Adresse       | Rue de Bonlez 19   |  |                            |  |
| N° carte d'identité :     | CP + Commune  | 4313 LES WALLEFRES |  |                            |  |
| N° TVA : BE               | Tél.          | 4313 LES WALLEFRES |  |                            |  |

|                                                                                |                                                                      |                                       |                                    |                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) |                                                                      |                                       |                                    |                                            |                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Art 270                                    | <input checked="" type="checkbox"/> mise en usage                    | <input type="checkbox"/> modification | <input type="checkbox"/> extension | <input checked="" type="checkbox"/> Art 86 | <input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation            |
|                                                                                | <input type="checkbox"/> mobile                                      | <input type="checkbox"/> temporaire   |                                    | <input type="checkbox"/> Art 87            | <input checked="" type="checkbox"/> Unité de travail / domestique |
| <input type="checkbox"/> Art 271                                               | <input type="checkbox"/> périodique                                  | <input type="checkbox"/> contrôle     | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> Art 88            | <input checked="" type="checkbox"/> Parties communes              |
| <input type="checkbox"/> Art 276 : renforcement                                | <input type="checkbox"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation |                                       |                                    | <input type="checkbox"/> Art               | <input checked="" type="checkbox"/> Unité de travail              |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données générales de l'installation électrique :   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Données distributeur                               | EAN 541456700001507140 <input checked="" type="checkbox"/> EAN non communiqué <input checked="" type="checkbox"/> Compt. kWh non p                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    | Compt. kWh n° : ..... Index jour : ..... nuit : ..... <input type="checkbox"/> Compt. kWh exclusif nuit : .....                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | Protection branchement (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> n° : ..... Index nuit : .....              |
| Données installation                               | Conçue pour U <sub>N</sub> : <input checked="" type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> ..... Type de prise de terre : <input checked="" type="checkbox"/> boucle de terre <input type="checkbox"/> barres / pi                                                |
|                                                    | Courant nominal maximum (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input checked="" type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> |
|                                                    | Câble d'alimentation tableau principal : 4 x 10 mm <sup>2</sup> - Type : Famb                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Description installation                           | Dispositif diff. gén. : 63 A 30 mA Nombre de tableaux : 4 Nombre de circuits terminaux : 20                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voir annexe(s) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                         |                                             |                                              |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                         |                                             |                                              |                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contacts dir.                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Contacts indir.    | <input checked="" type="checkbox"/> Montage             | <input type="checkbox"/> Appareils          | <input checked="" type="checkbox"/> Matériel | <input checked="" type="checkbox"/> I>/section |
| <input type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Isolation générale | <input checked="" type="checkbox"/> Continuité de terre | <input type="checkbox"/> Contrôle bcl de dé | <input type="checkbox"/> Test dispositif d   |                                                |
| Le dispositif différentiel général : <input type="checkbox"/> était plombé <input checked="" type="checkbox"/> a été plombé <input type="checkbox"/> n'a pas été plombé <input type="checkbox"/> ne peut pas être plombé |                                                        |                                                         |                                             |                                              |                                                |


Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Infractions Nouvelle Installation         |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Néant |                                                       |
| Infractions Installation existante        |                                                       |
| <input type="checkbox"/> Néant            |                                                       |
| Remarques                                 | Salle de Bain En ATTENTE de Plomb. (TUB)              |
| <input type="checkbox"/> Néant            | Environnement Plomb + Ténacité au ATTENTE de Plombage |

|                                                                           |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Conclusion(s) :                                                           | L'installation électrique doit être contrôlée avant            |
| <input checked="" type="checkbox"/> La nouvelle installation est conforme | 18/07/2017                                                     |
| <input type="checkbox"/> L'installation existante est conforme            | <input type="checkbox"/> par le même organisme de contrôle (*) |

|                                                                           |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Agent visiteur :                                                          | Pour le Directeur Général : Signature                           |
| Nom : LALOU                                                               |                                                                 |
| Agent n° 3892                                                             | Date : 18/07/2017                                               |
| Annexe(s) : <input checked="" type="checkbox"/> Schéma(s) de position : 4 | <input checked="" type="checkbox"/> Schéma(s) unifilaire(s) : 3 |

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation électrique.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité des éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- (\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes les mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. En cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

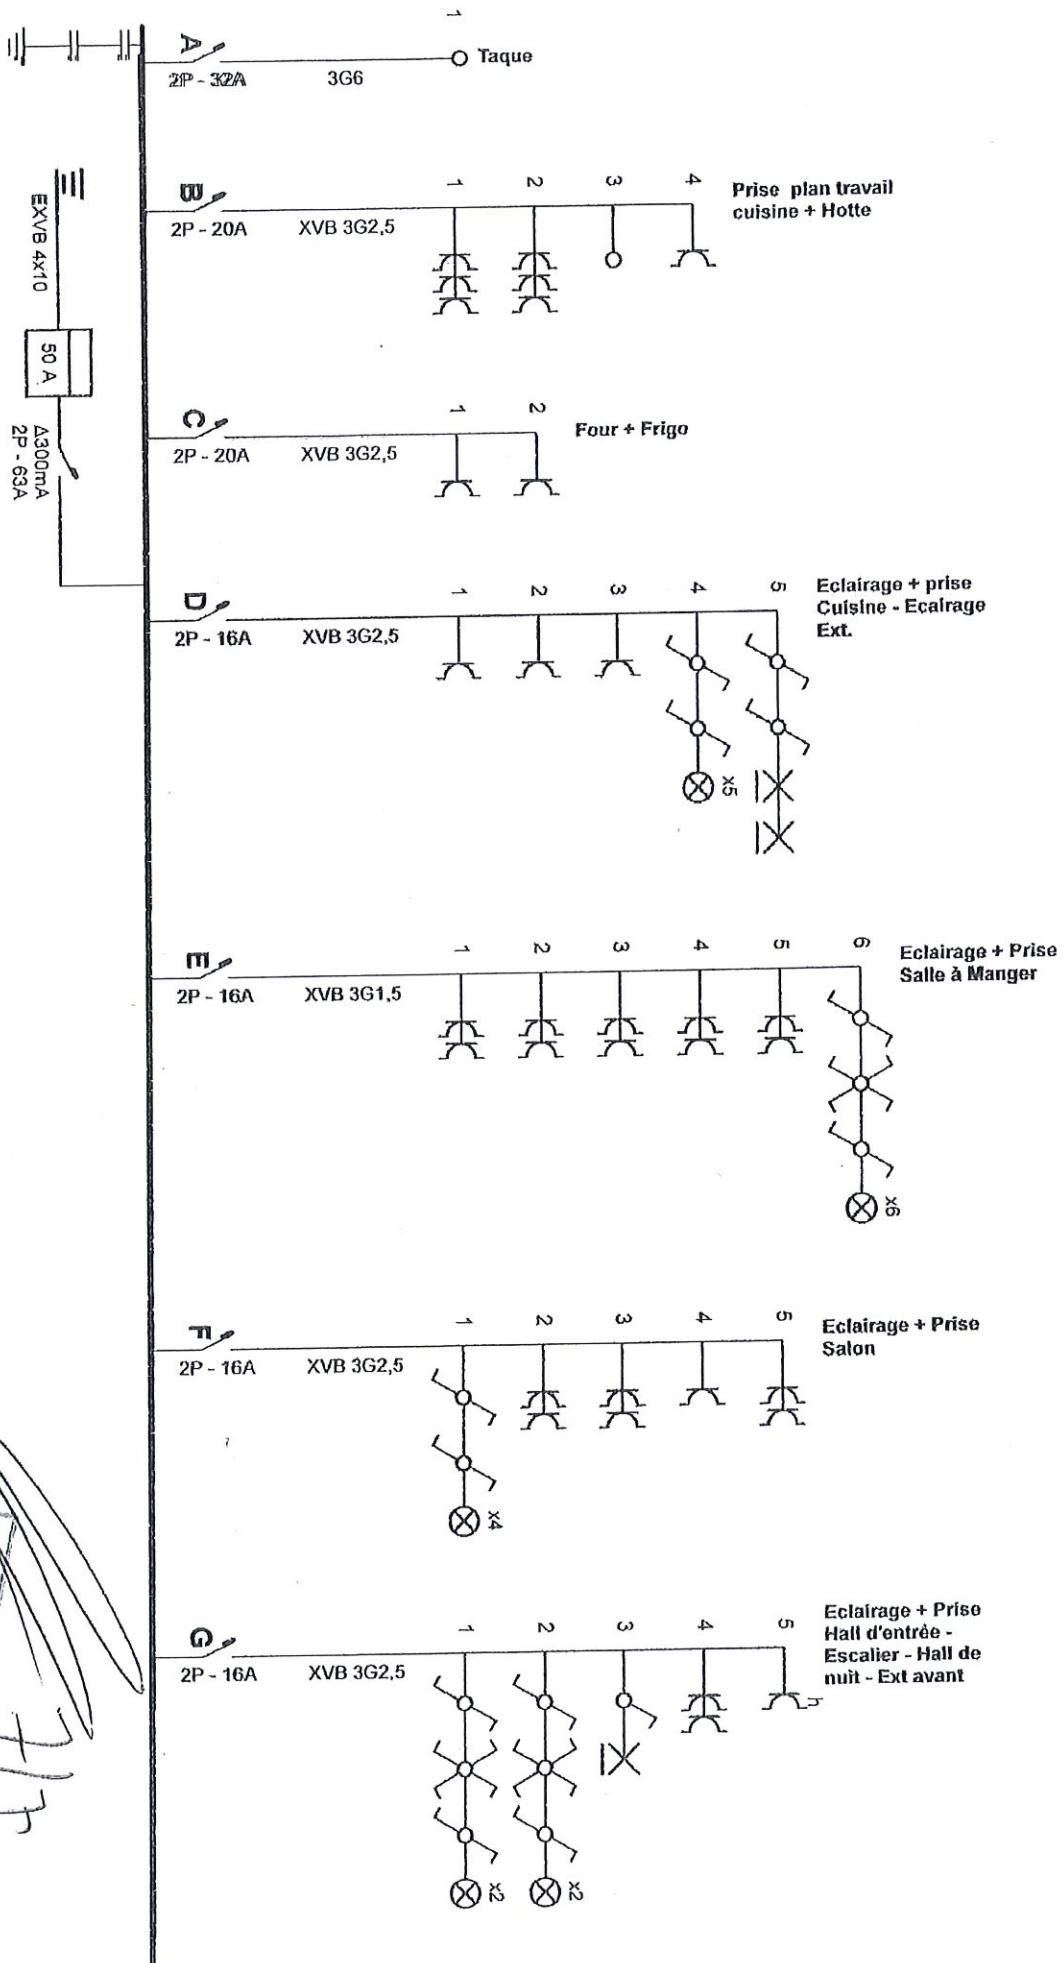

Adress de l'installation électrique

Installateur

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -




VINCENT LAURENT LÉVY  
3892

7/7

P. 17  
Schéma unifilaire  
2 x 230V ~ 50Hz



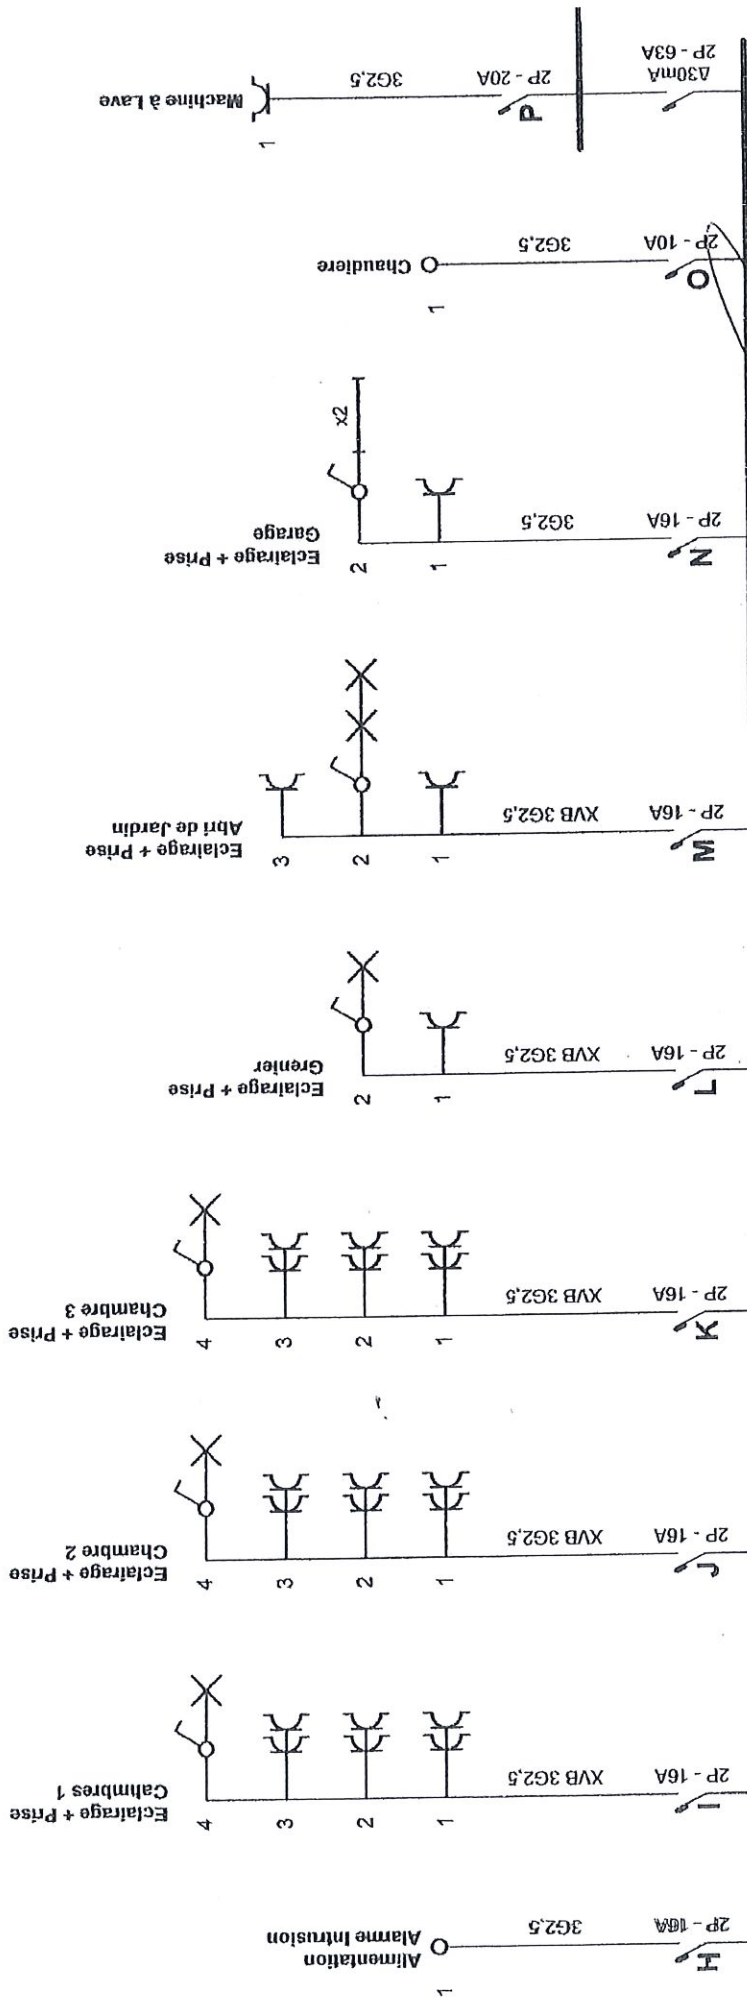


p. 2/7  
Schéma unifilaire  
2 x 230V ~ 50Hz


Installateur

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

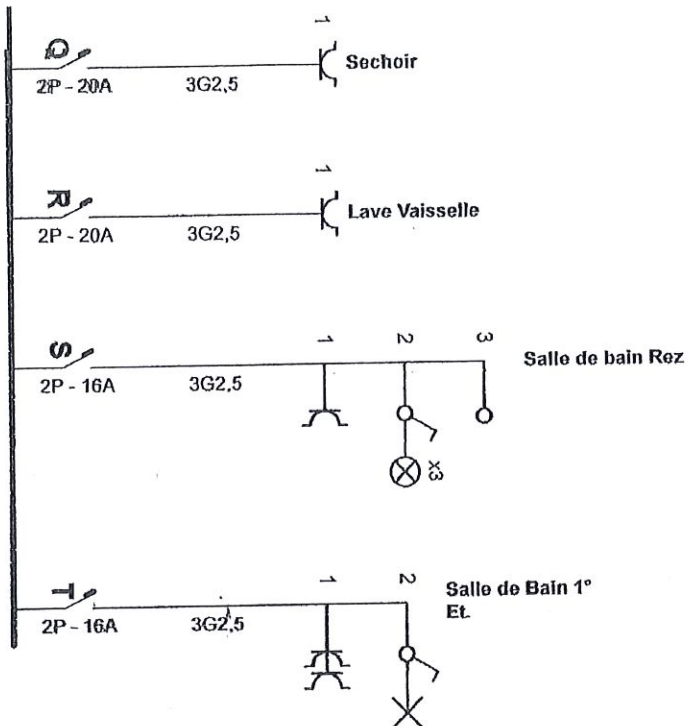

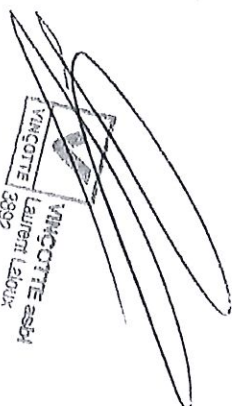  
 VINCENT Lehoux  
 3892


Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

p. 3/7  
 Schéma unifilaire  
 2 x 230V ~ 50Hz

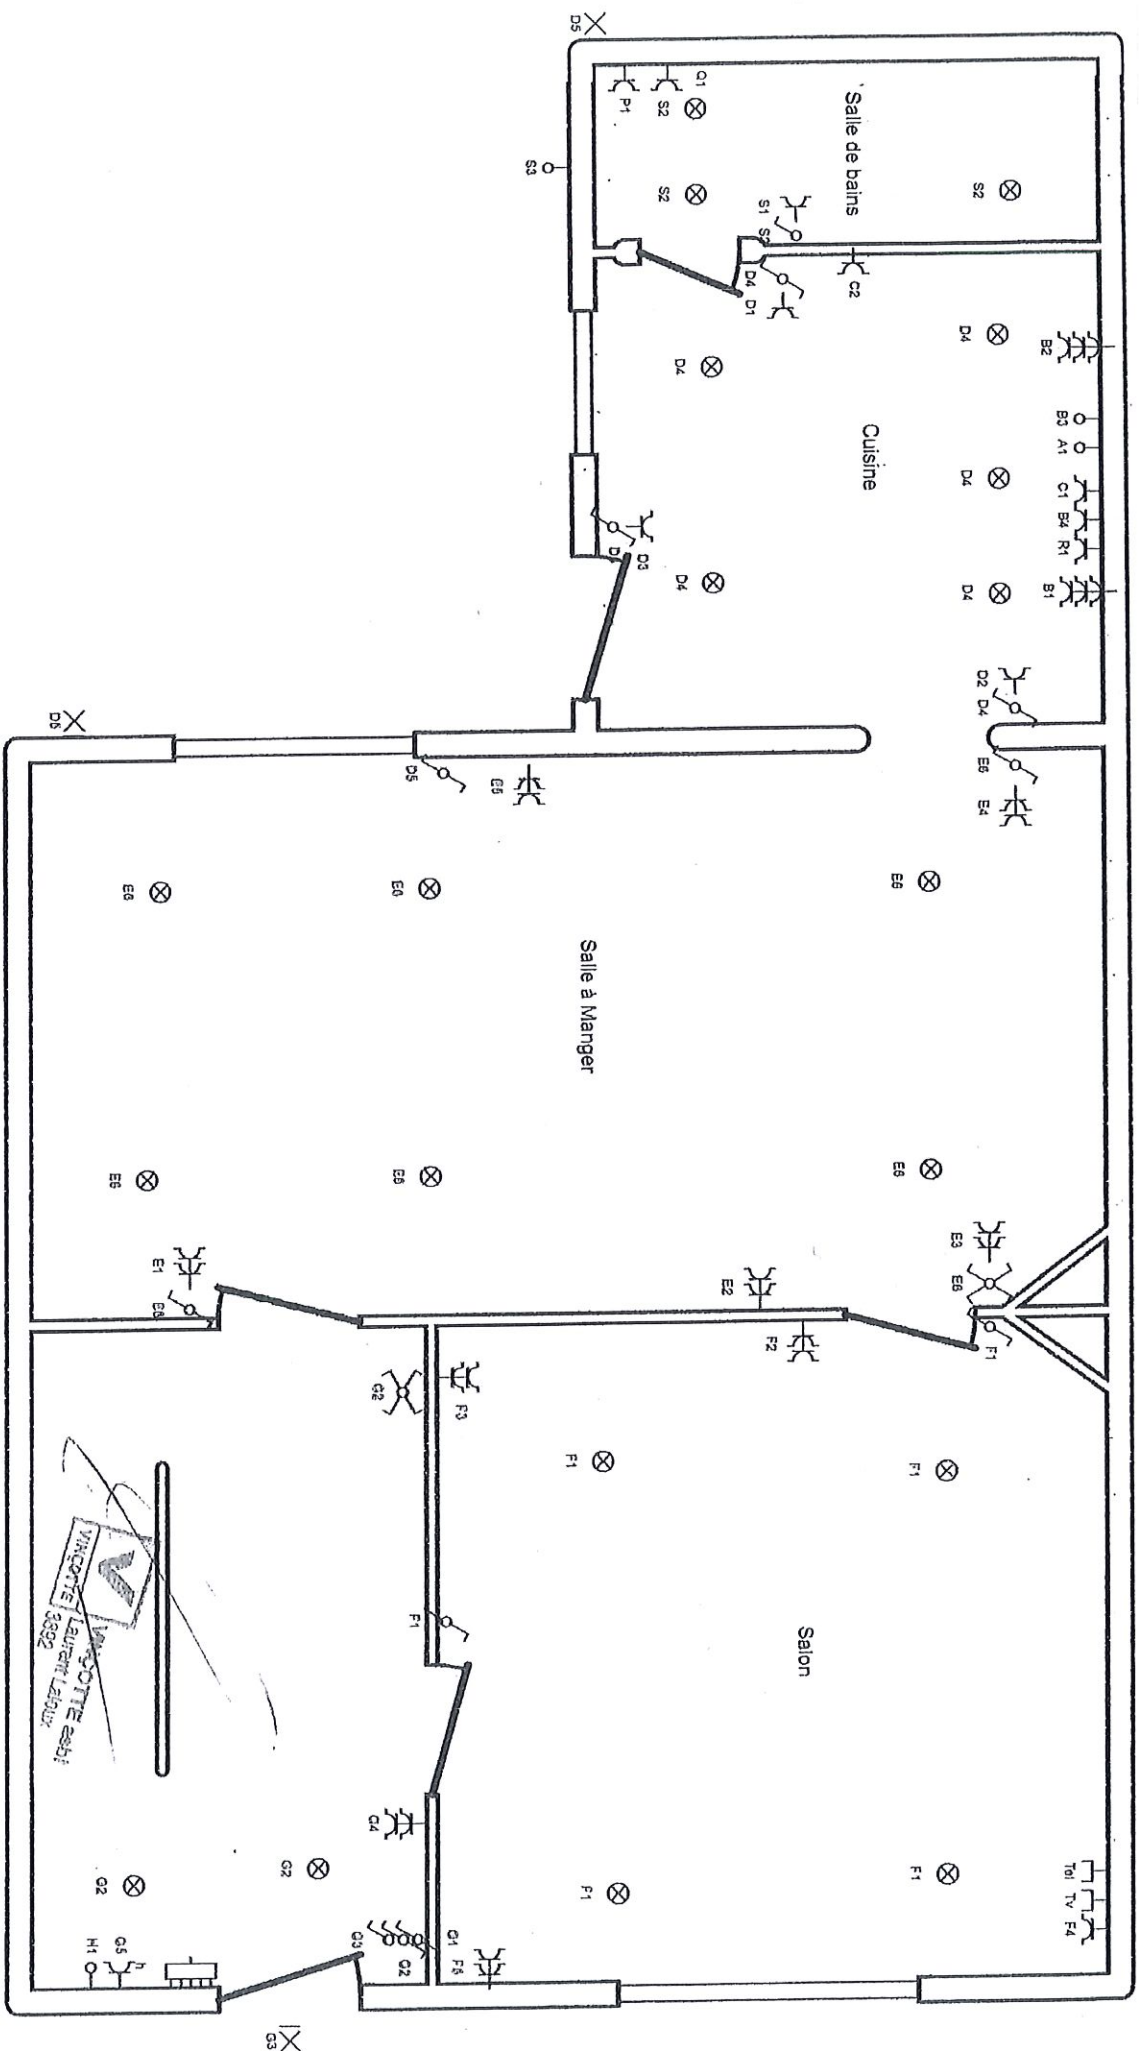


Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

P. 4/7  
Schéma de position  
2 x 230V ~ 50Hz

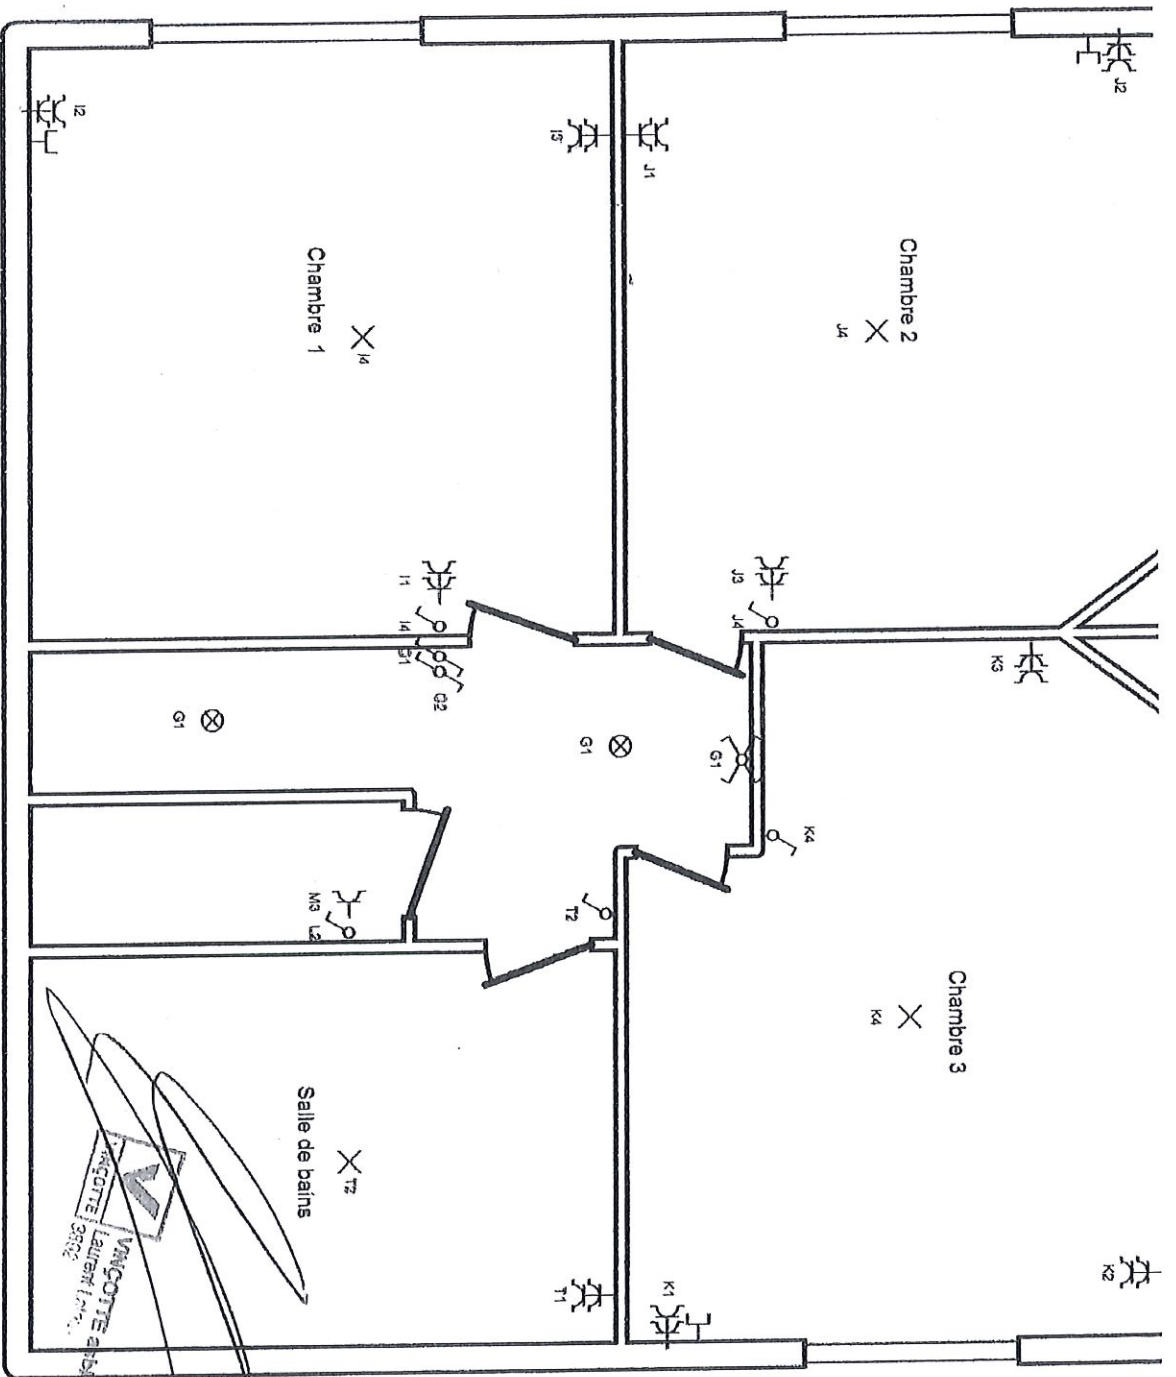

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

P. 5/7  
 Schéma de position  
 2 x 230V ~ 50Hz

Grenier

X<sub>L2</sub> X<sub>L1</sub>

  
L'INCOTTE ASSOCIÉS  
VINCENT / Laurent LAMIN  
3892

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -



Installateur

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

P. 6/7  
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz



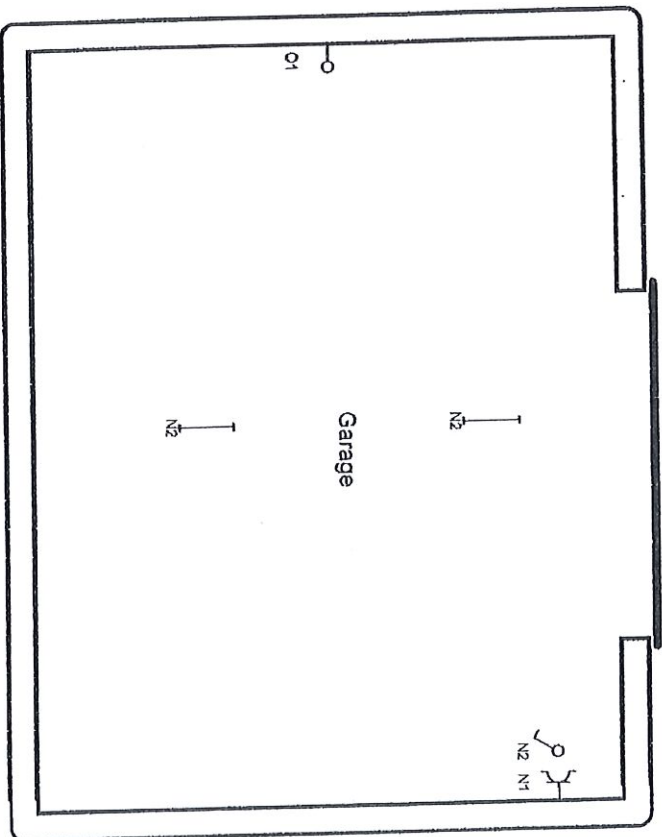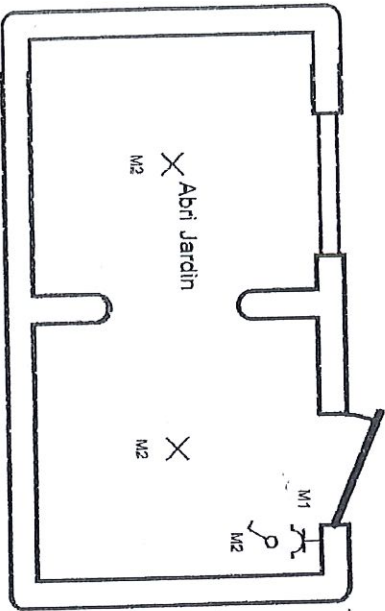

*[Signature]*  
VINCENT  
Laurent / 3552

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

P. 7/7  
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz