

X Delcuve trazegnies BTV.pdf



Beter gekend
Bien vérifié

**L'INSTALLATION EST CONFORME**

Date(s) du contrôle:	28/09/2021	Date d'émission du rapport:	28/09/2021
Rapport N°:	0643-210928-01		

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbruggen

Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles

T: 064 33 64 55 E: btv.hainaut@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0643

Identification des tiers:

Client: SDM CONCEPT

Adresse: CHAUSSÉE DE NIVELLES 130, 6041 GOSSELIES

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: DELGUE

Adresse: RUE JULES DESTREE 44, 6183 TRAZEGNIES

Responsable des travaux: SDM CONCEPT

Adresse: CHAUSSÉE DE NIVELLES 130, 6041 GOSSELIES

Numéro de TVA: 0847027160

Identification de l'installation électrique:

Nom: DELGUE

Adresse: RUE JULES DESTREE 44, 6183 TRAZEGNIES

Code EAN:

Numéro compteur: 33633622

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Visite de contrôle (6.5)

Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu contrôle:

1 Les appareils ne sont pas (tous) encore installés.

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

RE06_01-08_01 09-21

N° Rapport: 0643-210928-01



1 / 3



Beter gekend als de elektricien van de toekomst. Beter gekend als de elektricien van de toekomst.

Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous.

**Données de l'installation électrique:**

Tension et nature du courant: Mono 230V

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: VFVB - Section: 4 x 10 mm²

Type d'électrode de terre: Barre de terre

Nombre de tableaux: 2

Valeur nominale de la protection du branchement: 40A


Type de coupure générale: 2P 40A/300mA

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 8 + 2 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 2P 40 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

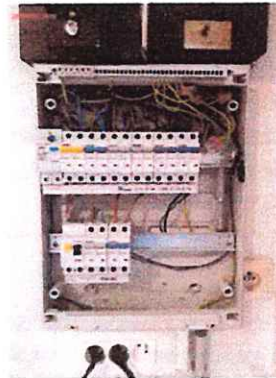

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

Résultats du contrôle:**Mesures et essais:**

Résistance de dispersion de la prise de terre: 17 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 3 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 28/09/2046
 - Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
 - Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellées.



RE06_01-08_01 09-21

N° Rapport: 0643-210928-01

2 / 3



Beter gekoppeld met energie en met gas en water
Bien vérifié Pour plus de confort et de sécurité



Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0643 p.o. du directeur technique

28/09/21 13:41

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum

Référence aux prescriptions réglementaires:

1. Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu:

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, soient en tout temps observées;
- c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.


Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

RE06_01-08_01 09-21

N° Rapport: 0643-210928-01



3 / 3

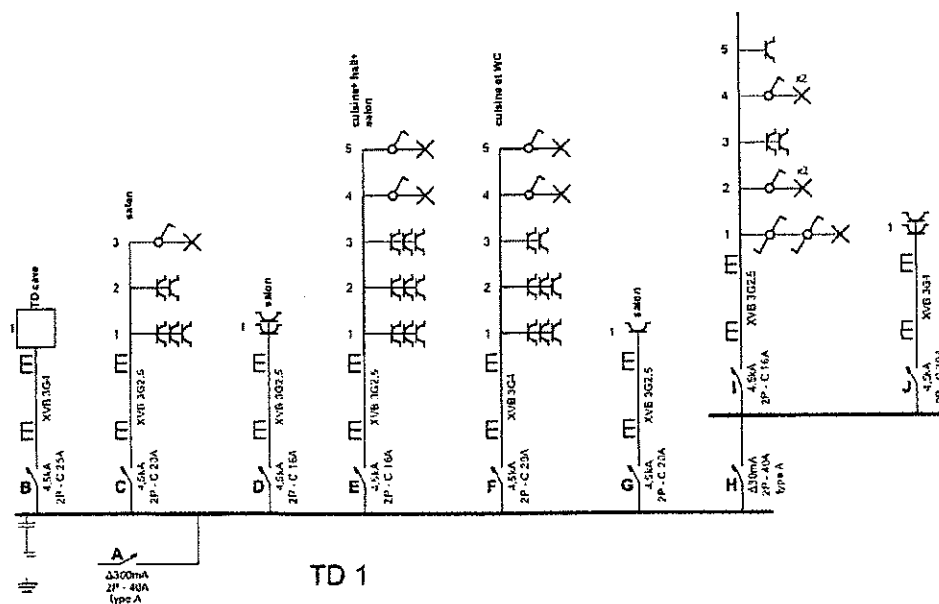


TD 1

Adresse de l'installation électrique
dolcuve
rue Jules Desfrée 44
6083 Hazegones

Installateur
S.D.M. Concept sprl
Chaussée de Nivelles 130
6041 Gosseries
GSM: +32 477 29 93 03
e-mail: info@sdmconcept.be
IVARE 0847.027.160

p. 1/6
Schéma unifilaire
2 x 230V - 50Hz

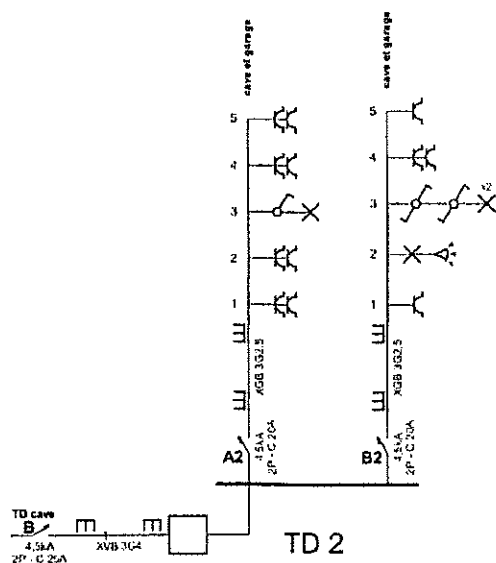


TD 2

Adresse de l'installation électrique
de l'ave
rue Jules Desbats 44
6083 Tragny

Installateur
S.D.M. Concept srl
Chaussée de Nivelles 130
6041 Gossehes
GSM: +32 477 29 93 03
e-mail: info@sdmconcept.be
TVA BE 0847.027.150


p. 2/6
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

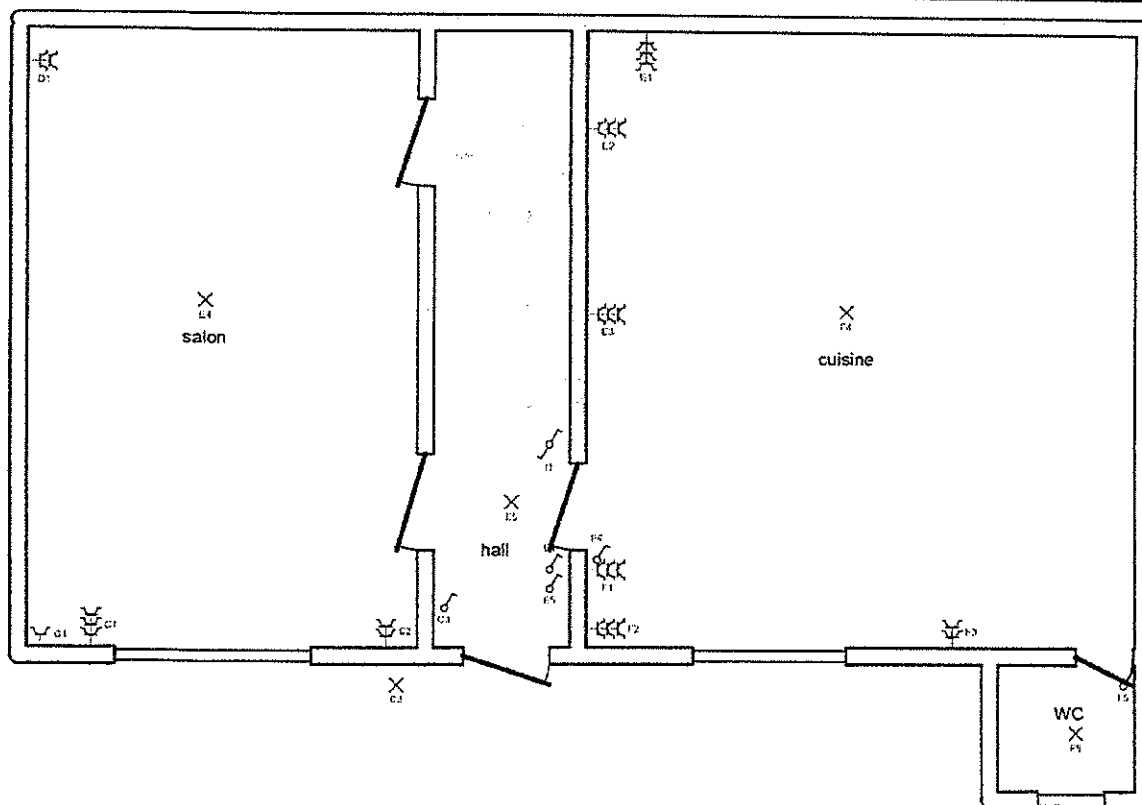

Adresse de l'installation électrique
doluve
rue jules desirée 44
6083 Imzeignes

Installateur
S.D.M. Concept sprl
Chaussée de Nivelles 130
6041 Gosselies
GSM: +32 477 29 93 03
e-mail: info@sdmconcept.be
IVA BE 0847.027.150


p. 3/6
Schéma de position
2 x 230V - 50Hz

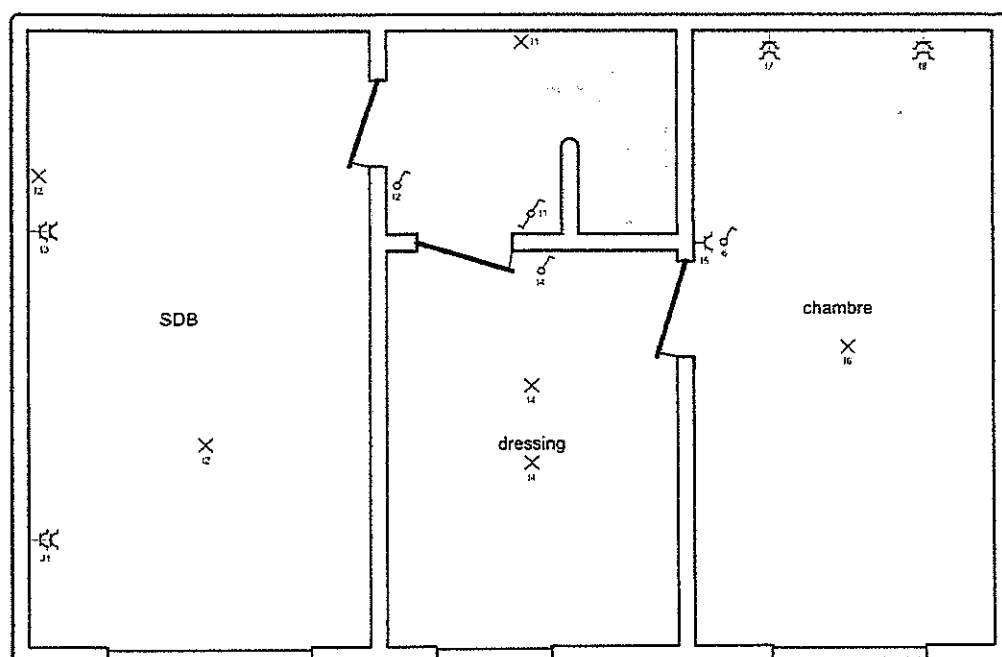

Adresse de l'installation électrique
doluve
rue jules desirée 44
6083 Imzeignes

Installateur
S.D.M. Concept sprl
Chaussée de Nivelles 130
6041 Gosselies
GSM: +32 477 29 93 03

p. 4/6
Schéma de position
2 x 230V - 50Hz

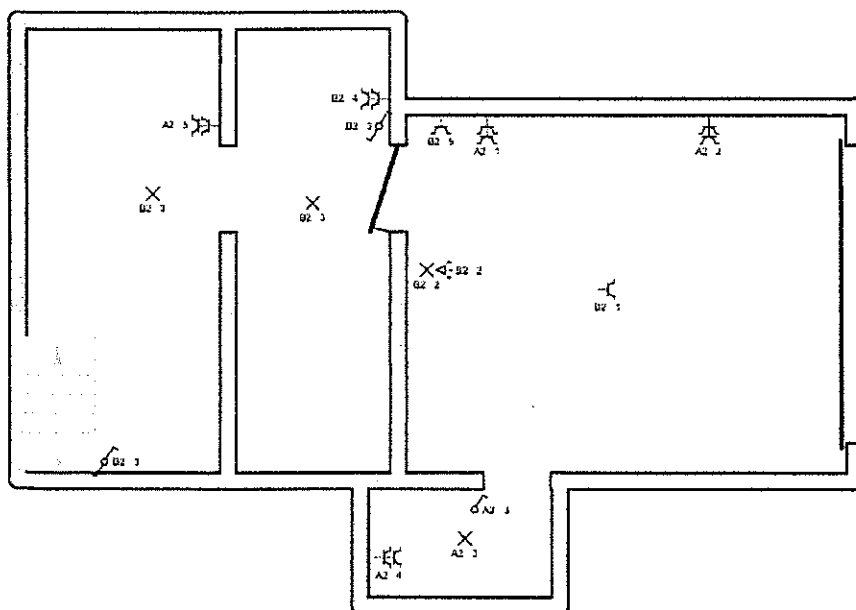

Adresse de l'installation électrique
delaive
rue Jules destrie 44
6083 tazeignies

Installateur
S.D.M. Concept sprl
Chaussée de Nivelles 130
6041 Gosselies
GSM: +32 477 29 93 03
e-mail: info@sdmconcept.be
TVA BE 0847.027.160

p. 5/6
Schéma de position
2 x 230V - 50Hz

- A
- B TD cave
- C salon
- D salon
- E cuisine+ hall+ salon
- F cuisine et WC
- G salon
- H
- I SDB dressing chambre et palier
- J
- A2 cave et garage
- B2 cave et garage

Adresse de l'installation électrique
delaive
rue Jules destrie 44
6083 tazeignies

Installateur
S.D.M. Concept sprl
Chaussée de Nivelles 130
6041 Gosselies
GSM: +32 477 29 93 03
e-mail: info@sdmconcept.be
TVA BE 0847.027.160

p. 6/6
Liste des circuits
2 x 230V - 50Hz