

26

M-05-2016

EK 1 | Documentnummer 48790 | Nederlandsstalige versie: VEK1_4_NL_20160215 | Origineel exemplaar



Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
tel. 02 880 8890
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 11-05/2016 Inspecteur: Werner Notelaers Mentor: - Installateur: Electro Blesmans bvba
Datum verslag: 11-05/2016 B.T.W. nr. BE0472 026 843 I.K. nr. -
Merk en type meettoestel: Fluke Serie Nr. 2916068 Toestel mag gebruikt worden tot 05/01/2017

Plaats van het onderzoek:

Stratnaam Rue de Petit Roche
Huisnummer 113 bus 10
Postcode 4000
Gemeente Luik
Type appartement

Eigenaar:

Naam Wicana N.V. Chateau Bismont
Stratnaam Rue de Petit Roche
Huisnummer 113
Postcode 4000
Gemeente Luik

EAN 54

Teller Nr.: 65393048

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86

Netbeheerder:

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveliging: 63 A

Aantal borden: 3

Aantal kringen: 11

Aardelektrode: Lus pen weerstand 4,8 Ω

Isolatie 500 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

Δ	In	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	63 A	22.5kA2s (3000A)	A	11	.	-
30 mA	40 A	22.5kA2s (3000A)	A	5	.	-
30 mA	40 A	22.5kA2s (3000A)	A	5	.	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming	Curve	IN	P	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Curve	IN	P	Sectie
zie schema's					mm²						mm²
voir les schémas					mm²						mm²
					mm²						mm²
					mm²						mm²

Visueel nazicht (algemeen)

☒ OK ☐ NOK

Directe aanraking

☒ OK ☐ NOK

Indirecte aanraking

☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen

☒ OK ☐ NOK

Correcte schema's

☒ OK ☐ NOK

 schema in bijlage door Aceg vzw ☒

Equipotentiale verbindingen

☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting

Continuïteit

☒ OK ☐ NOK

Verlichting / toestellen

☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

02 Geen inbreuken vastgesteld.

Contrôle installation électrique

CONCLUSIE

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 11/05/2041
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 1

VOOR DE TECHNISCHE DIRECTEUR ELEKTRICITEIT

Werner Notelaers

WERNER NOTELAERS
Erkend Keuringorganisme

ACEG vzw

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meldgemaakt te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie - algemene directie energie, afdeling gas - elektriciteit


Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

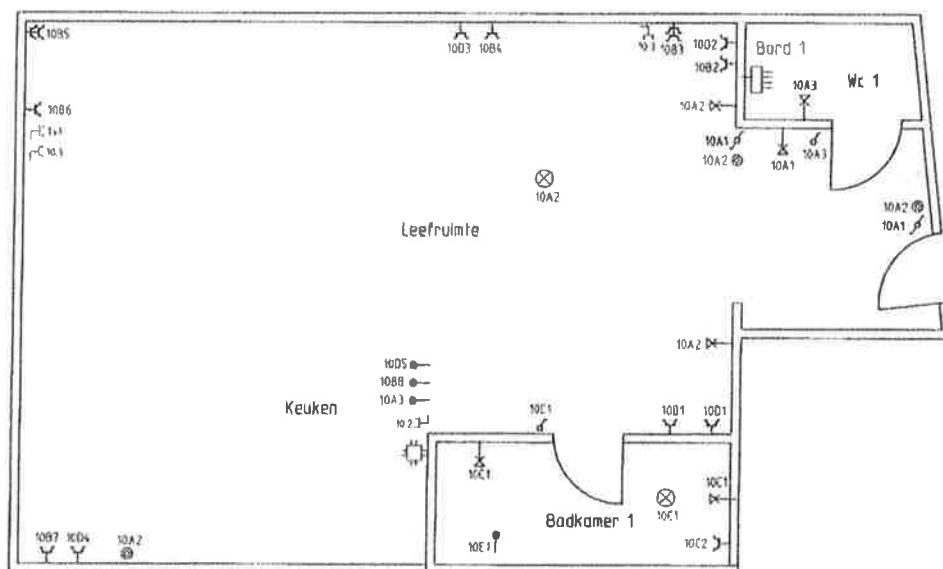


Appartement 10
Niveau 2

 biesmans VERLICHTING & INSTALLATIE Luksemburgweg 57 • D-1700 Tongeren • www.alstrabiesmans.be • 0112 21 04 21		Project: S41456700004123936	
		Schema	Situatieschema
Tekeningsnummer		Naam	Van Rysselberghe
Datum		Adres	Rue de Petit Roche 113 4000 Liège
Tekenaar		Tel	
1	van &	12/05/2016	Thomas
		Erna	

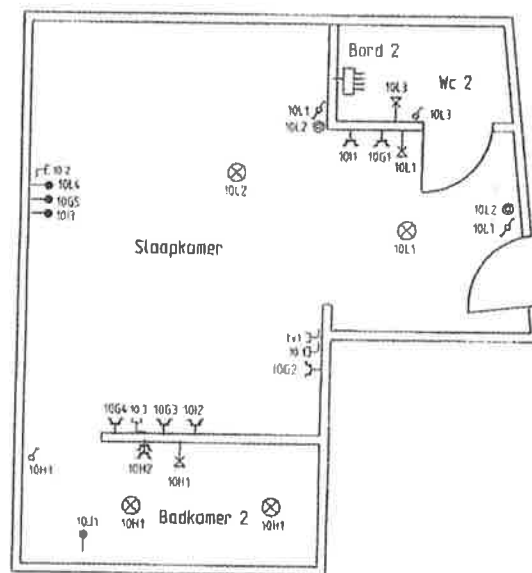

Appartement 10
Niveau 1


 biesmans VERLICHTING & INSTALLATIE Vinkensteegweg 97 3121KD Tangeren www.electrobiesmans.be 012 21 04 21		Project: 541456700004123936	
		schema	Situatieschema
Tekeningsnummer		Naam	Van Rysselberghe
2		Adres	Reu de Petit Roche 113 4000 Liège
van 6		Tel	
12/05/2016		Tekenaar	Thomas
		Tel	Enak

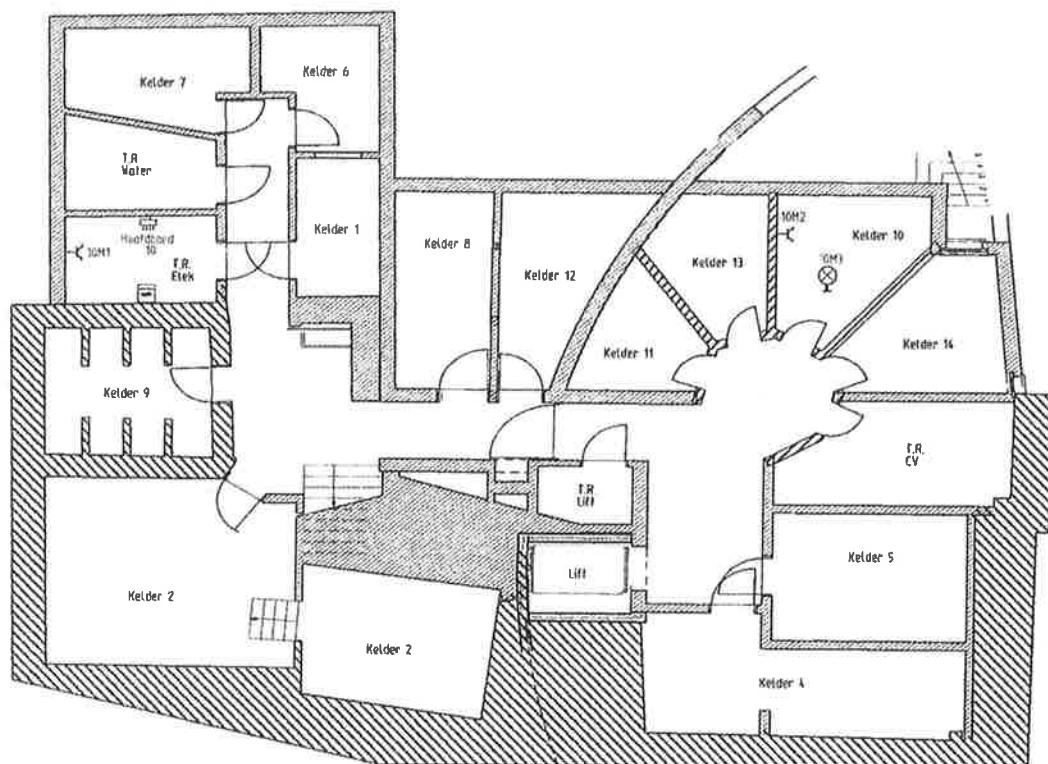

Appartement 10


 biesmans VERLICHTING & INSTALLATIE 11 Vorstlaanweg 37 - B 2700 Tongeren www.electrobiesmans.be 013 21 04 21		Project: 541456700004 123936	
		Schema	Kelder
Tekeningsnummer		Naam	Van Rysseberghe
Datum		Adres	Rue de Petit Roche 113 4000 Liège
Tehenaar		Tel	
3 van 6		Thomas	Enax
12/05/2016			

Appartement 10

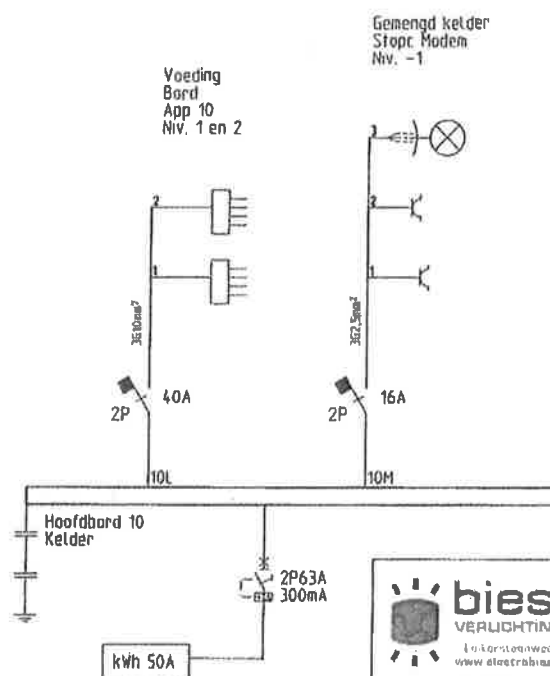


 biesmans VERLICHTING & INSTALLATIE Industrieweg 97 13700 Tangeen www.electriebiesmans.be 012 21 04 21			Project: 541456700004123936	
			schema	Eendroadschema
			Naam	Van Rysselberghe
			Adres	Rue de Petit Roche 113 4000 Liège
Tekeningsnummer		Datum	Tekenaar	Tel.
1 van 4		12/05/2016	Thomas	Ema


Verlichting
Hal
Leefruimte
Wc 1
Keuken

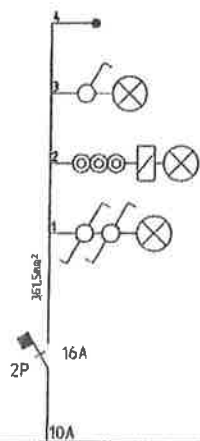

Stop.
Leefruimte
Keuken




Gemengd
Badkamer 1

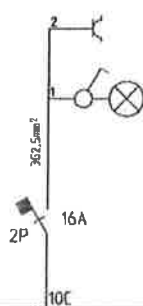


Stop.
Leefruimte
Keuken



Voeding
Airco




Reserve



Bord 1

Appartement 10
Niveau 2



Hoofdbord
Niv. -1



biesmans
VERLICHTING & INSTALLATIE

Leidschendamweg 37 - b 1700 Tengerlo
www.nlectrobiesmans.be 012 3115431

Tekeningnummer	Datum	Tekenaar	Tel
5	van 6	12/05/2016	Thomas

Project: 541456700004123936


schema Eendraadschema

Naam Van Rysselberghe


Adres Rue de Petit Roche 113
4000 Liège

Tel Email


Stopc.
Slaapkamer




Gemengd
Badkamer 2

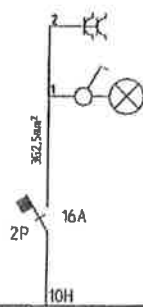


Stopc.
Slaapkamer



Voeding
Airco




Verlichting
Nachtal
Slaapkamer

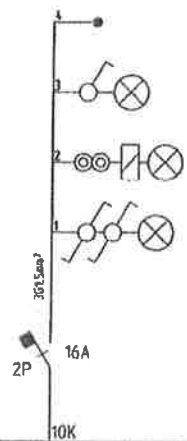

Bord 2

Appartement 10
Niveau 1



biesmans
VERLICHTING & INSTALLATIE
Luchtverlichting 97 0 3101 Tongeren
www.electrobiesmans.be 017 21 14 21

Tekeningnummer		Datum		Tekenaar	Tel
6		12/05/2016		Thomas	Emael

Project: 541456700004123936
schema
Eendroadschema
Naam
Van Rysselberghe
Adres
Rue de Petit Roche 113
4000 Urge