

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 26/08/2021 Uitgiftedatum verslag: 26/08/2021
Verslagnummer: 0346-210826-01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0346

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: FILANTROPIE
Adres: MECHELSESTEENWEG 45, 2550 KONTICH
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: FILANTROPIE
Adres: MECHELSESTEENWEG 45, 2550 KONTICH
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: /
Adres: ,
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: FILANTROPIE
Adres: MECHELSESTEENWEG 45, 2550 KONTICH
EAN- code:
Nummer teller: 4376064
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: werkeenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



RE06_02-08_01-15 09/20

1 / 4

gegevens van de elektrische installatie:


Spanning en aard van de stroom: 3 x 230V
Voedingsleiding hoofdbord: Type: VFVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
Type aardelektrode: Onbekend
Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 63A
Type algemene schakelaar: 4P 63A/300mA
Type aardverbindingssysteem: TT
Aantal stroombanen: 8+11 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

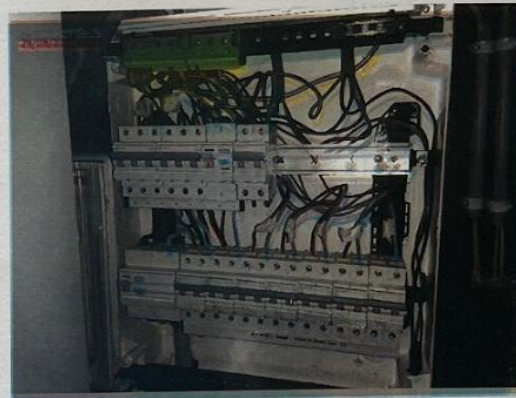

Document met uitwendige invloeden: zie bijlage
Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld
Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld
Situatieplan van de aardverbindingen: zie bijlage

Resultaten van de controle:

Metingen en proeven:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 6 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 6,97 MOhm
Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:


- 1 Dit verslag kan gebruikt worden voor verzwaaring.


Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 26/08/2026



Zekeringkast 1

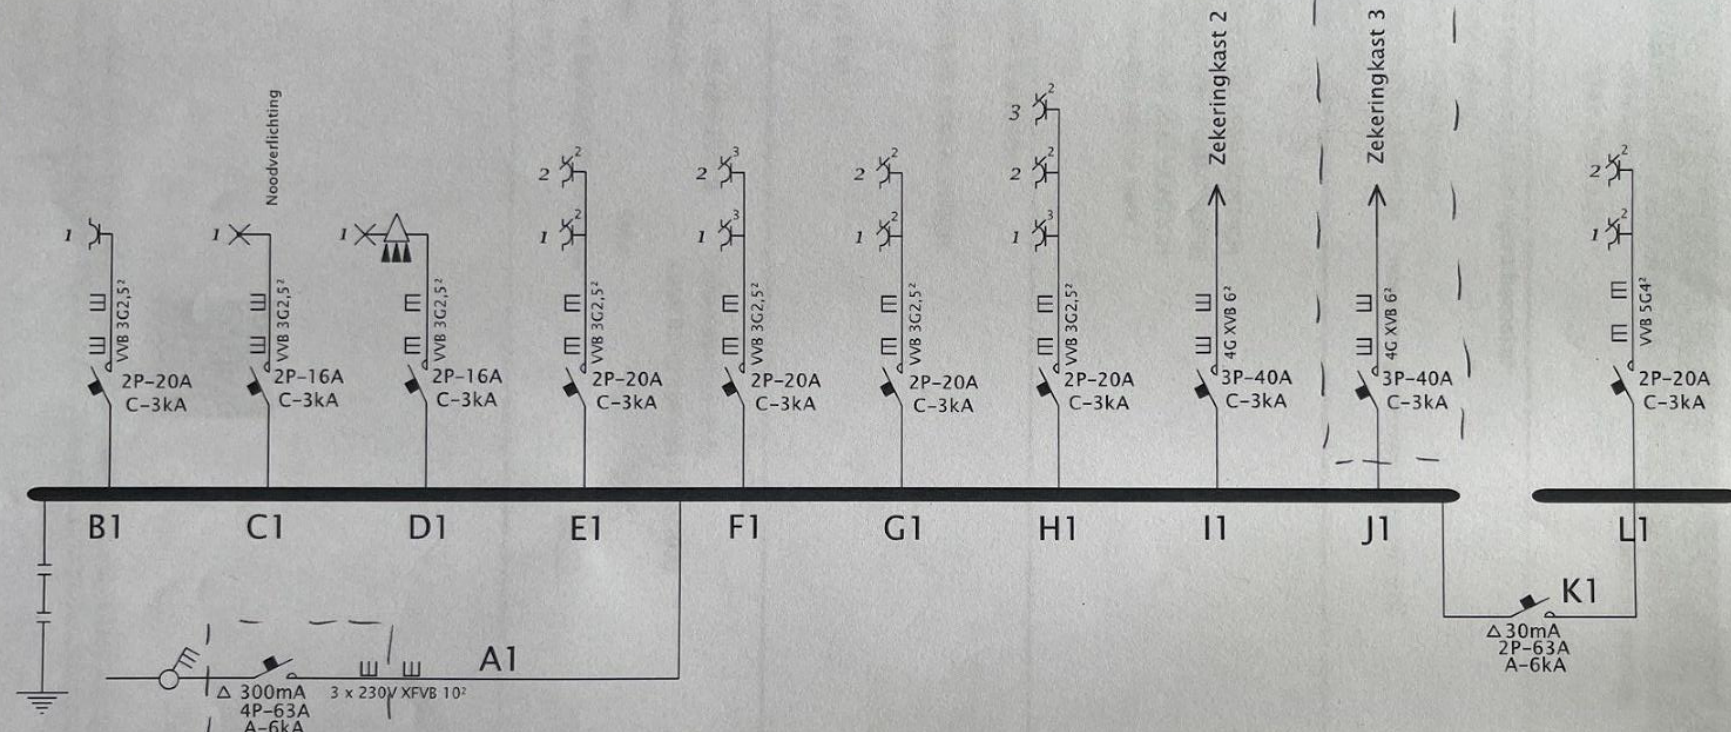

Eendraadschema		3 x 230V - 50Hz	Mechelsesteenweg 45 2550, Kontich	1/3
De afgevaardigde van het erkende organisme,		De verantwoordelijke voor de uitvoering v/h werk,		
 261618081		TOBIAS Goyvaerts Eigenaar & verantw. 