

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Kruishofsraat 142 app E9 bus 105, 2020 Antwerpen
 Naam eigenaar
 Adres eigenaar
 Type object appartement
 EAN-code
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek herkeuring



Het onderzoek is verricht op 4/02/2015 volgens artikel art 271 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3 x 230 (3f)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300x2 en 30
\varnothing voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	2
In hoofdbeveiliging (A)	20	Aantal stroombanen per verdeelbord	12

Metingen

Ra / Zs (Ω)	9,37 /	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatieweerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981
 Voor de omschrijving van de installatie zie schema's. De schema's zijn steekproefsgewijs gecontroleerd.


Besluit

De installatie is conform het AREI.
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 4/2/2040, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 4/2/2015

Naam agentonderzoeker: Gokhan Ozturk

Handtekening:

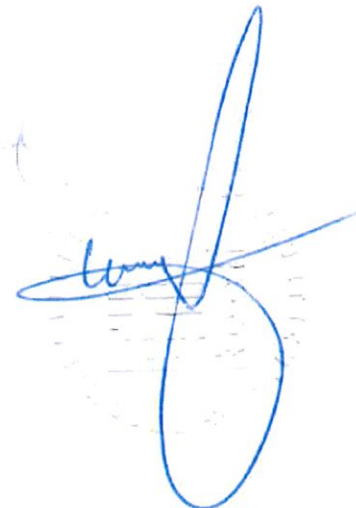

Rechtsopmerkingen


1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeval aan personen overkomen, rechtsdreeks of onrechtsdreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Res. Akropolis
 Kruis hofstraat 142
 E 9 B. 105
 2020 Antwerpen

Schema Zeheringbord.

KEURTECH
 OZTURK GOKHAN
 BOOMSESTEENWEG 2 BUS 1
 2627 SCHIJN
 GOKHAN.OZTURK@KEURTECH.BE
 WWW.KEURTECH.BE

04/08/2015

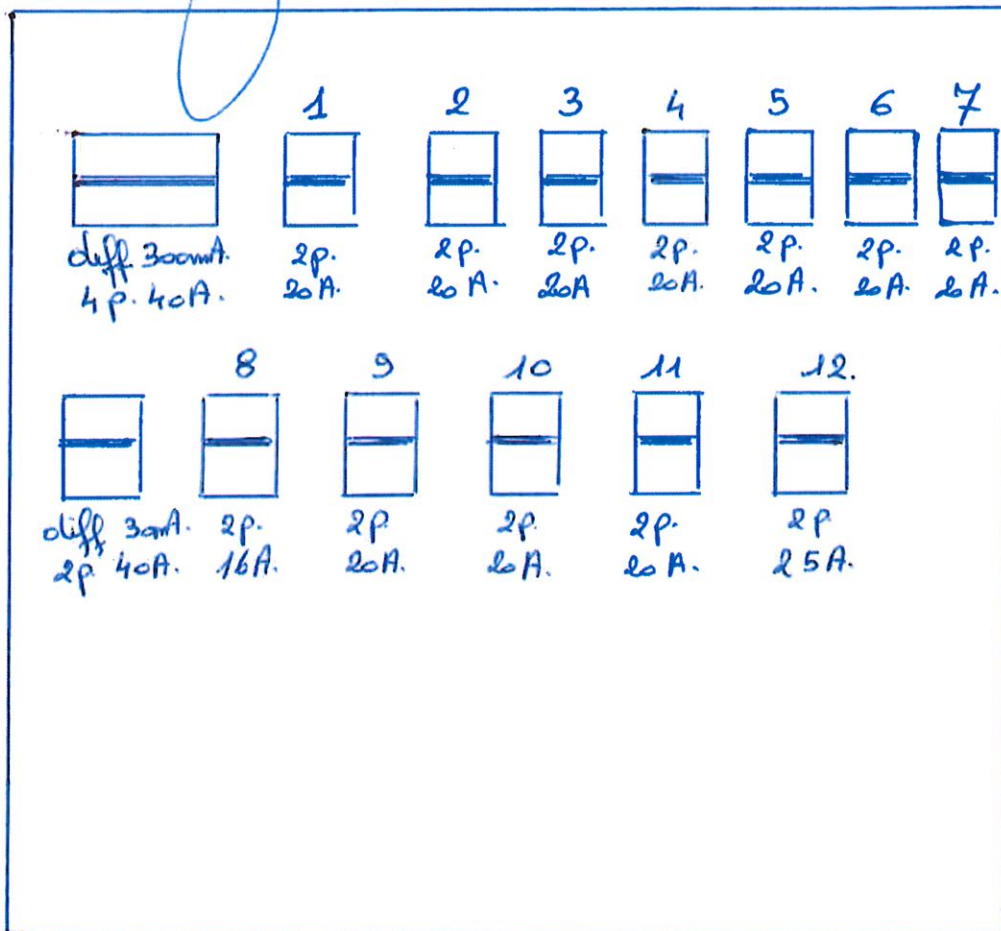


- Kring 1: Verl: Hall + Keuken + living + eetkamer.
- Kring 2: Verl: Hall + WC + Slpk + Berging.
Stapk: Slaapk. + berging.
- Kring 3: Stapk: werkblad keuken.
Verl: werkblad keuken.
- Kring 4: Stapk: living + keuken.
- Kring 5: dampkap.
- Kring 6: Stapk: Micro + ys. kast.
- Kring 7: Stapk: living + Hall.
- Kring 8: Stapk: badkamer
Verl: badkamer.
- Kring 9: Stapk: wasmachine + ohaag kast.
- Kring 10: Stapk: diepvries.
- Kring 11: Stapk. Vaatwas.
- Kring 12: Kookplaat + OVEN.


①

Eenddraadschema.

Res. Akrupolis
Kruishefstrook 142.
E9 B.105
20 20 Antwerpen

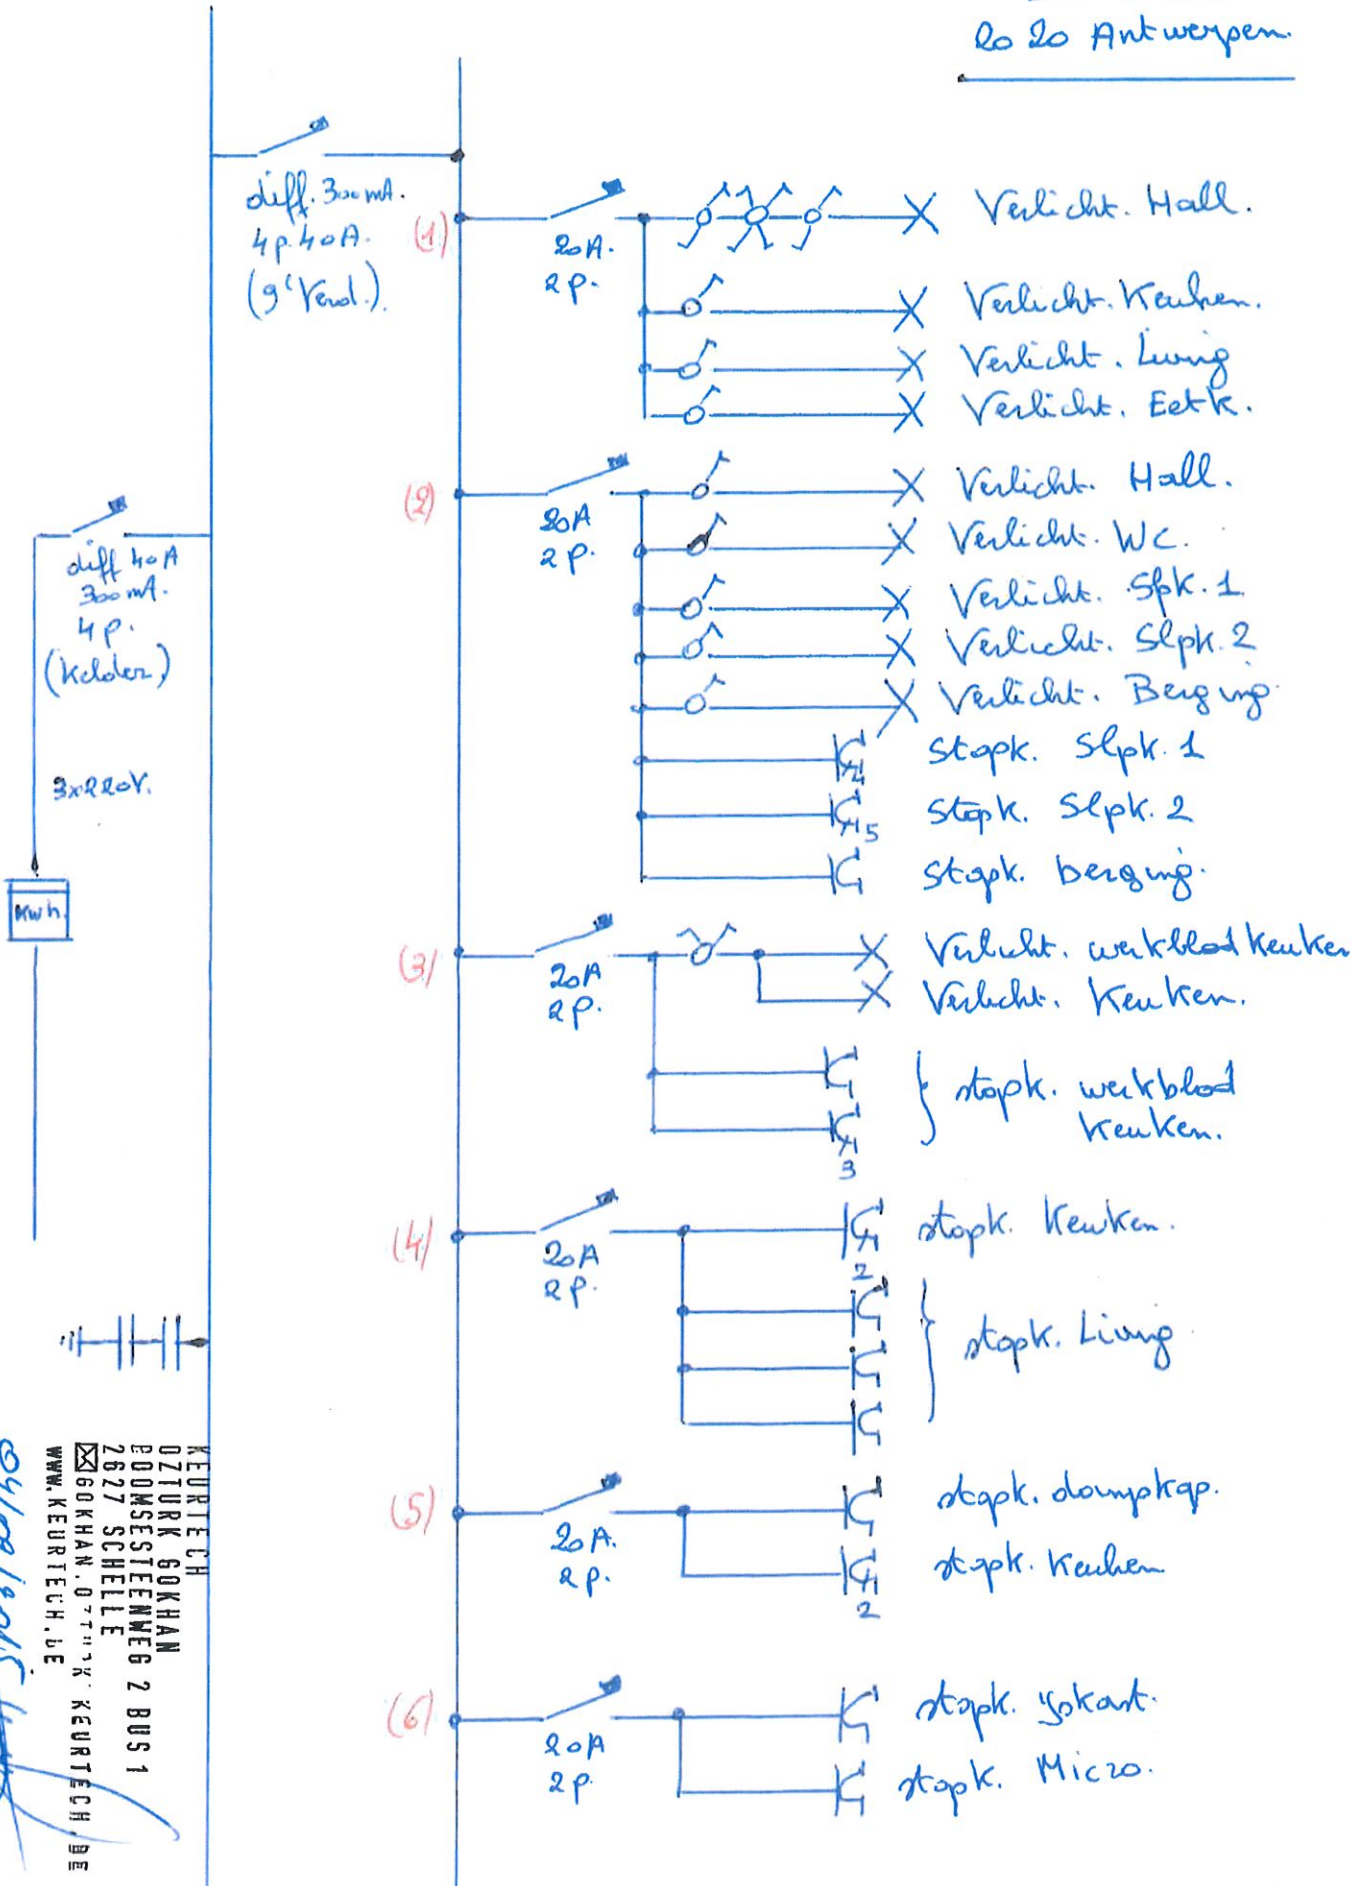

2

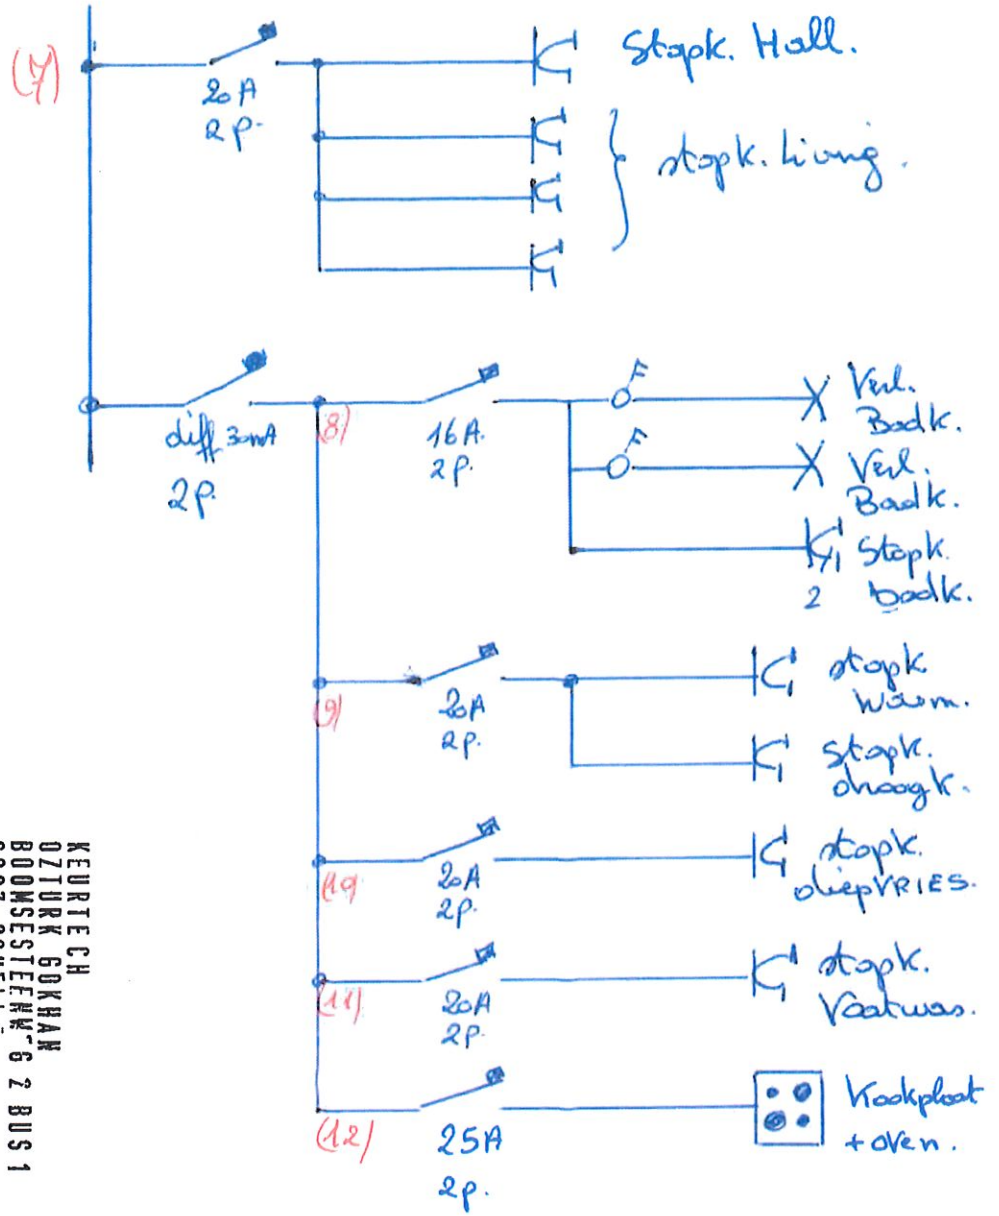

KEURTECH
 OZTURK GOKHAN
 BOOMSESTEENWEG 2 BUS 1
 2627 SCHELLE
 ☒ 60K94N.O.TURK@KEURTECH.BE
 WWW.KEURTECH.BE

04/02/2015