




ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

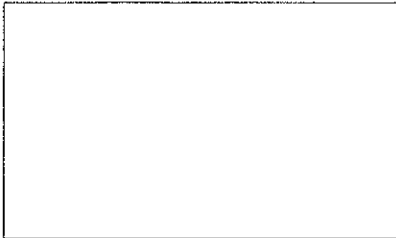

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Akkerste 7  
2620 Hemiksem

EIGENAAR : Kiers Rose

Adres : idem

OPDRACHTGEVER : idem

Adres : \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

BTW of IK : \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : 24.02.2009 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - conformiteitsonderzoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (R.B. 26 2008) (T.P. art. 234) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Uitbreiding - Wijziging - Vooelopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : woning

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - ~~1.10.88~~ AREI art.86 \_\_\_\_\_

Aansluiting : Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A automaat

Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm<sup>2</sup> Aig. schakelaar : type APS map

Type van de aardelektrode : h - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT \_\_\_\_\_

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 12 ; RA : 26 Ohm; RI tot 25 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING :  
Situatie en eendraadschema  
zie plannen

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso \_\_\_\_\_

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : - Geen -

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam :	
handtekening :	

Nota: Keuring na verkoop 18/08/2009/08 op 9.12.2008

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.02.2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2 De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER nr. + naam + handtekening B. Aystemin

De directeur,