

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 47/10022/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Antwerpen
Kaanstraat, 1

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Darleg

Adres: Prins Leopoldstraat 78

INSTALLATEUR: 2140 Antwerpen

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 28/07/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Studio 617

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A aut. max

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 16 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40A/100mA

Type van de aardelektrode: Ius - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 4; RA: 5 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: - Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/07/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-06/2009

De directeur,

Borgerhout, 27 maart 2013

Elektrische schema's

- *Algemeenheden
- *Situatieschema
- *Leidingschema
- *Opmerkingen
- *Documentatie
- *Historiek

Locatie :


Eigenaar

Dhr Silva Ryan
Kaasstraat 1 , studio 617
2000 Antwerpen
Tel :

Installateur : **DARLEC** ELEKTRICITEITSWERKEN

Huybrechts Frank
Prins Leopoldstraat 38

Tel : +32 476 327532

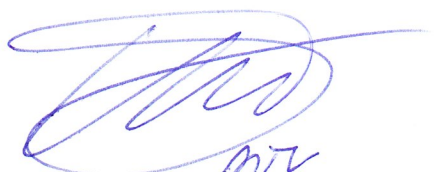

MIV
28/07/2012



DARLEC

ELEKTRICITEITSWERKEN

Situatieschema

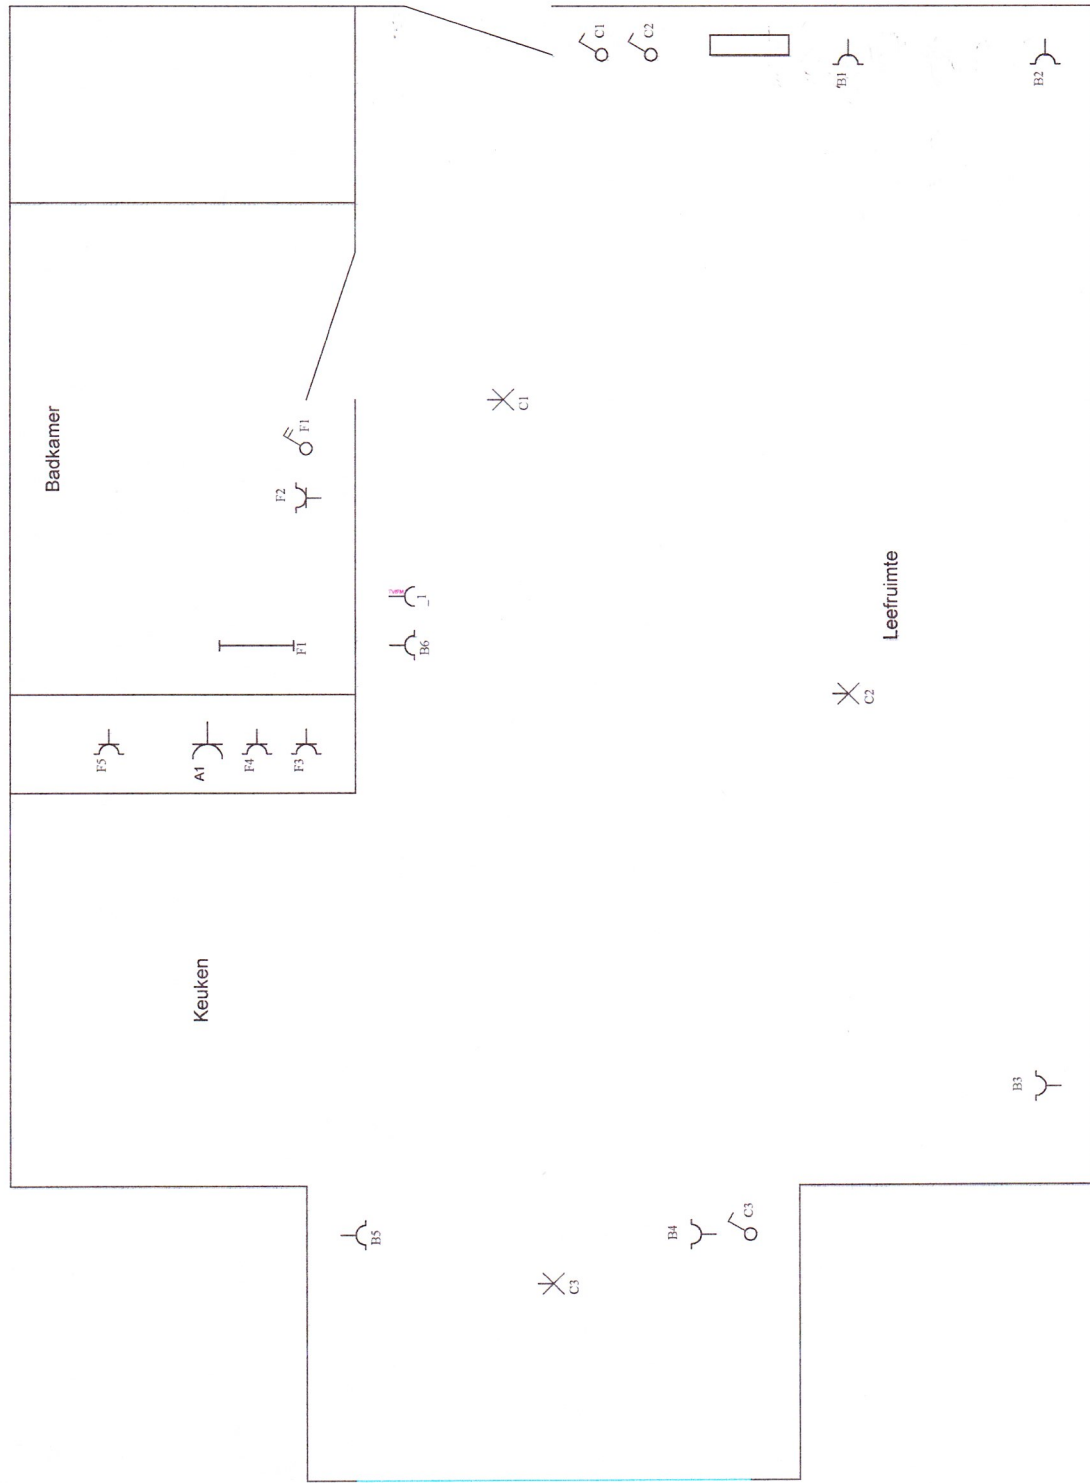


Studio 617

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom Huybrechts Frank BTW / TVA BE 701.570.811 Datum/Date 27-03-2013 Handtek/Sign	Organis. BTW Naam/Nom Kurt Van Assche Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Silva Ryan Straat/Rue Kaasstraat 1, studio 617 Gemeen/Comm Antwerpen Handtek/Sign	FIX-O-CAD  02541

Eendraadschema

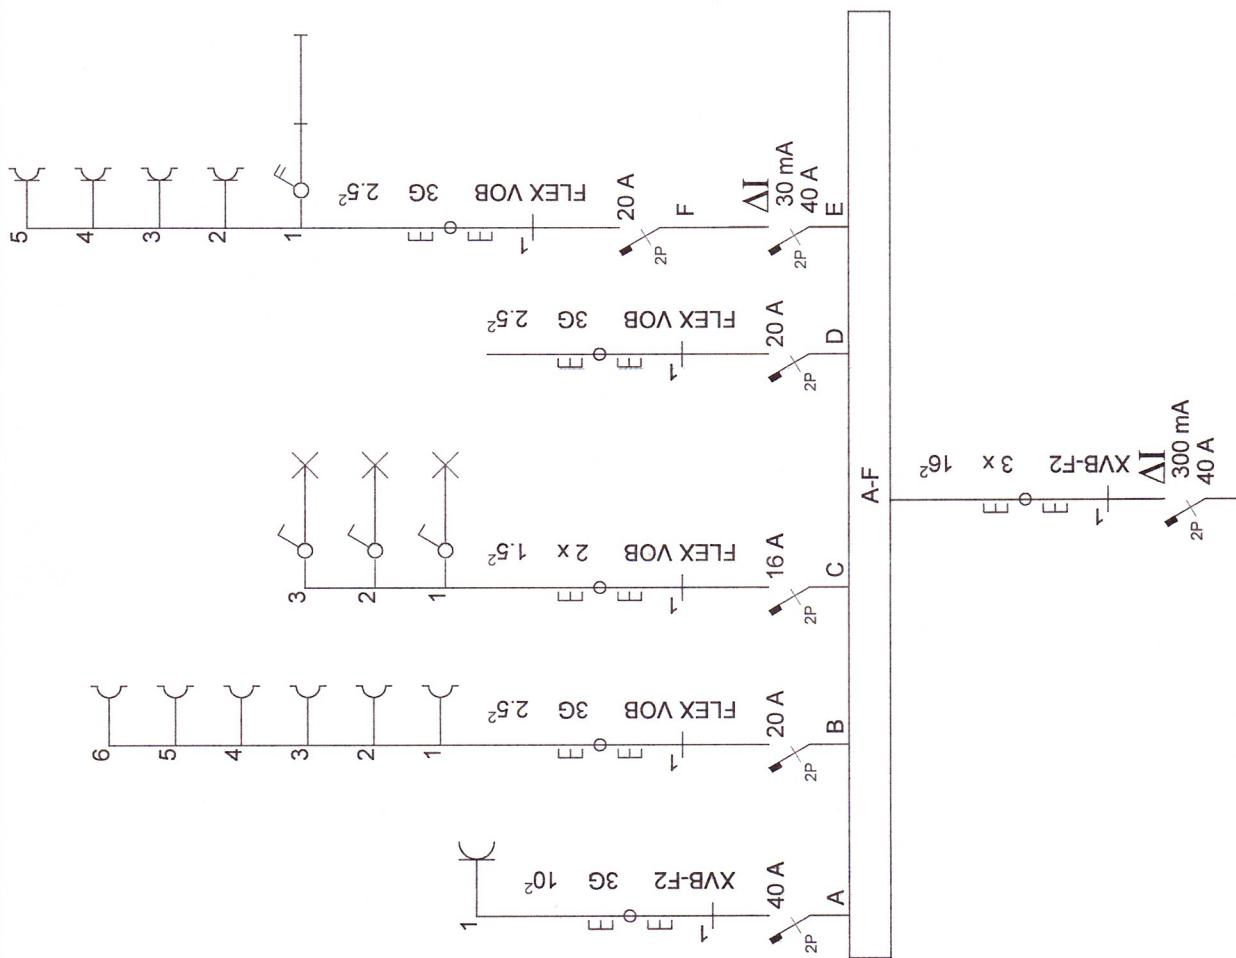

Studio 617

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom Huybrechts Frank BTW / TVA BE 701.570.811 Datum/Date 27-03-2013 Handtek/Sign	Organisme BTW Naam/Nom Kurt Van Assche Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Silva Ryan Straat/Rue Kaasstraat 1, studio 617 Gemeen/Comm Antwerpen Handtek/Sign	FIX-O-CAD 02541

Algemeenheden

Stud. 617 Hoofddifferentieel 300 mA / 40 A	40 A A Kookplaat Keuken	40 A B Stopcontacten Leefruimte Slaapkamer	20 A C Verlichting Leefruimte Slaapkamer Keuken	16 A 20 A	20 A Stopcontacten Badkamer	F Stopcontacten Badkamer	E Gevoelige diff. 30 mA / 40 A
---	--------------------------------------	--	--	--------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------