

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

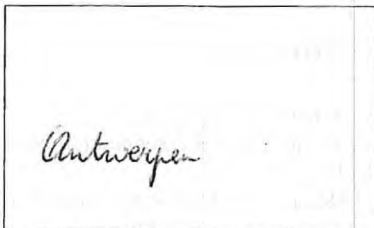

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 195/2003/17/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 1600 Berchem
Vredestraat

EIGENAAR: bvba Luxius

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: EMB bvba

Adres: 2530 Brasschaat

INSTALLATEUR: P. Reyniers 116/13

Adres: _____

BTW of IK: 0466 104 853

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 17/03/10 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI-art. 270) (AREI art. 271) (AREI-art. 276) (AREI-art. 276bis) (ARAB-art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R.-art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: appartement 3^e verd

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting aut. uitsch. 10 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type ADS 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 8

RA: 14 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: *ADS 40A/300mA*

2 draden CP

Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF ~~NOTES~~ *geen*

Nota overlichtingstoestellen en keuken ventilatie nog niet geplaatst

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/03/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 195 Van Bant R.
nr. + naam + handtekening

De directeur,

Robin Van Bant