

16

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: lvsteenwinkel@hotmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5377629
Voorl. verslagnr.:
Datum: 14/04/2020

Klant / Opdrachtgever:
Van Steenwinkel Luc
Nachtegaallaan 12 bus:13
2660 HOBOKEN (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: VAN STEENWINKEL LUC NACHTEGAALLAAN 12 bus:13 HOBOKEN (ANTWERPEN) 2660
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 270
Datum onderzoek: 14/04/2020 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/04/2045 Onderzoeker: AKCAOGLU ATILLA
Eigendom van: Van Steenwinkel
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 287489 Stand I: 1460 Stand II 1
Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nvt
Dienstspanning: 3 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XGB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: baren sectie: 16 mm² spreidingswaarde: < 10 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 50 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 17

Zie schema's in bijlage

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N 1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
3. Bij een keuring "verkoop wooneenheid" volgens AREI art. 276 bis dienen verkoper en koper verplichtingen na te komen. Lees meer hierover via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota_overdracht_eigendom.pdf
Geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.


De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

Clad 2/2.

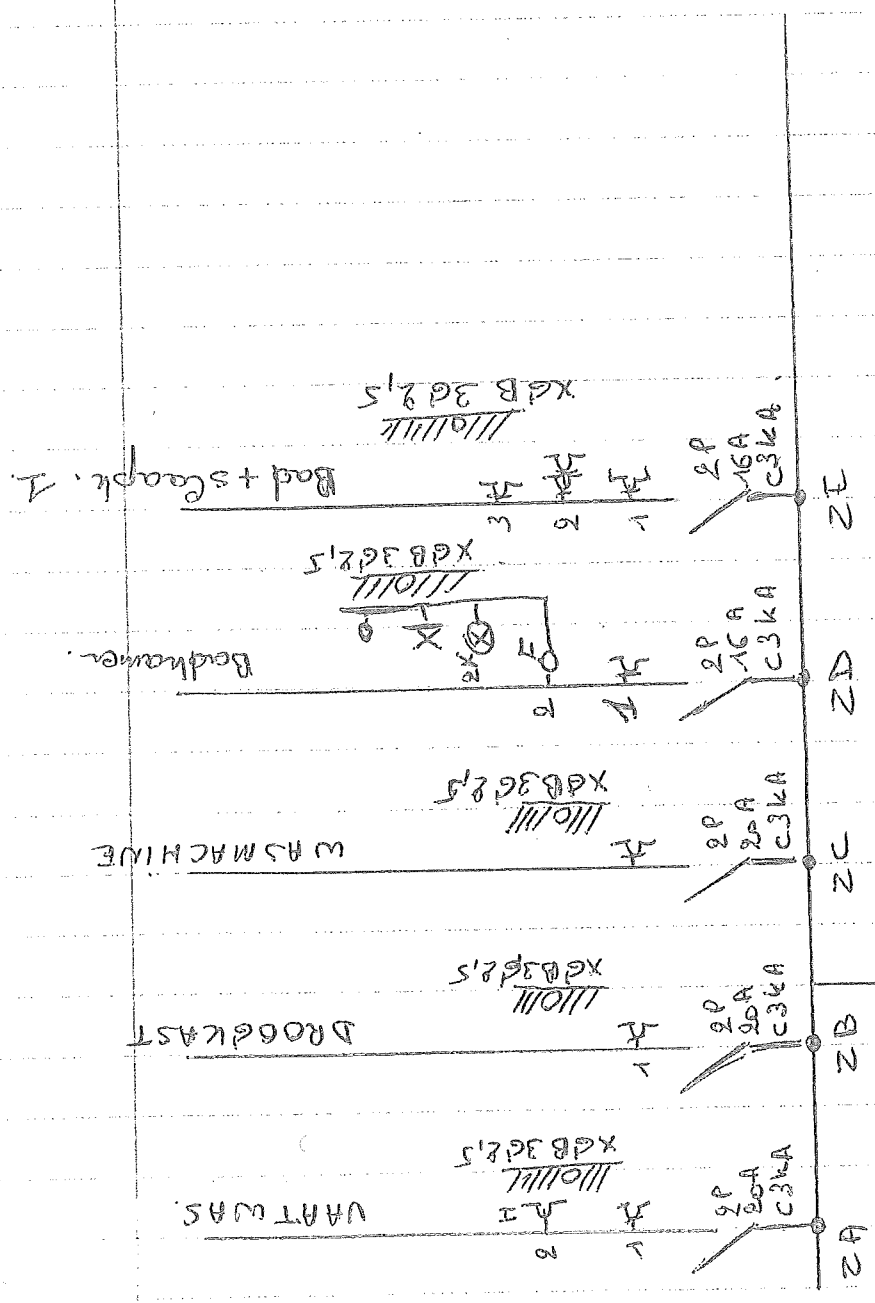

STX 129
ANCAOGLU 12/12
CSN: 0493/49/132
16-04-2022

Van Steenwinkel - Faes.

Adres: Nachtegaal Caan 12 Bus 13 te 2660 Hoboken.

Wetker - Berging

Living

LIVING - keuken

WC - Berging
Hout -
Scaap 1+2.

voeding screw


KOOPPLAAT
XGB 566

keuken

OVER

MODERN INTERIET

RESERVE

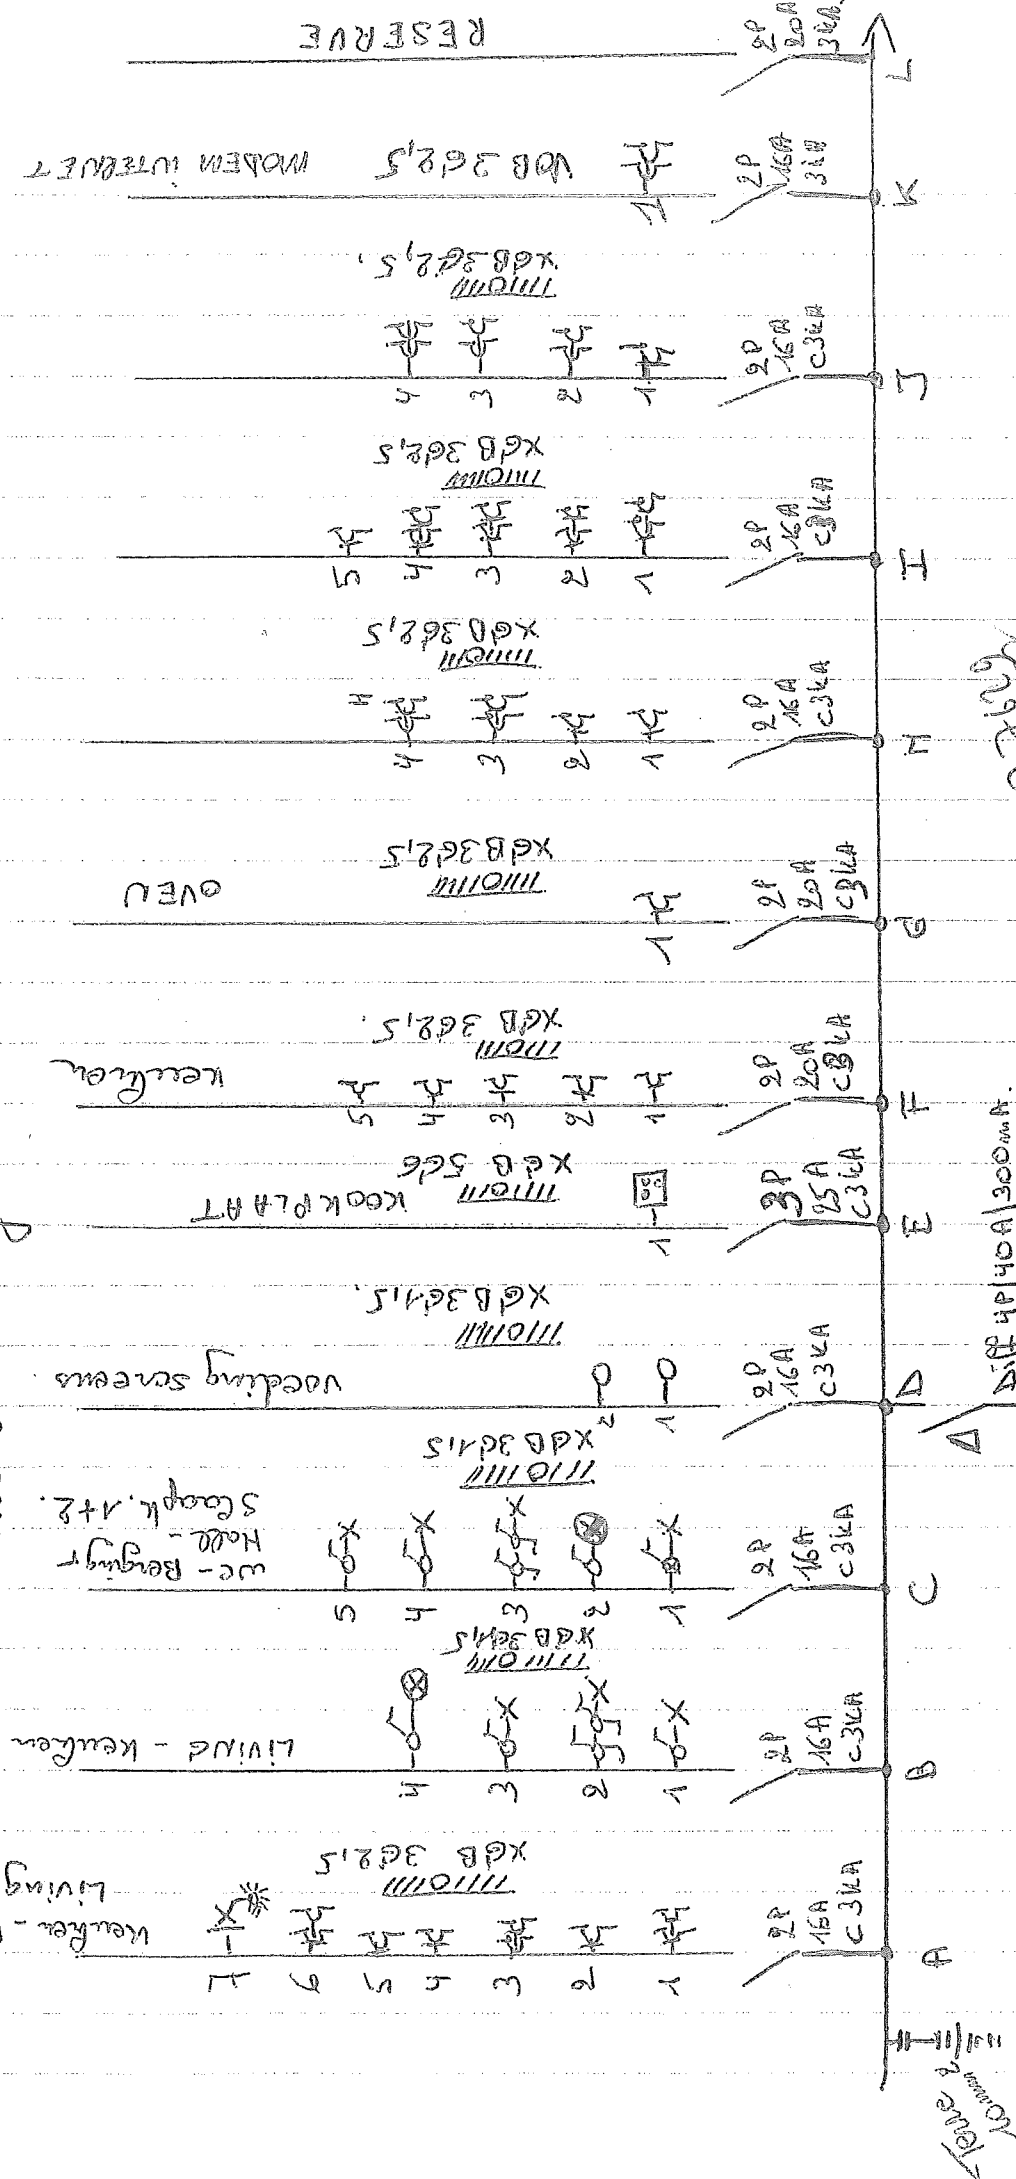

5377669
AKCAOGLU Atilla
GSM: 0493/219.132
atilla.akcaoglu@akcaoglu.be
11-04-20

Bed 1/2

XGB 4x10
van Teller 3x230 volt/32A.