

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: CHRISTEL FAES
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0495/527.492
e-mail: vinckx@telenet.be



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5951790
Voorl. verslagnr.:
Datum: 11/01/2023

Klant / Opdrachtgever:

CHRISTEL FAES
NACHTEGAALLAAN 12 bus 23
2660 HOBOKEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 628 VERSCHUREN JORDY
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Michael Vinckx Adres: NACHTEGAALLAAN 12 BUS 23 HOBOKEN 2660
Installateur/verantw. werk: Naam: Michael Vinckx Adres: NACHTEGAALLAAN 12 BUS 23 HOBOKEN 2660 B.T.W.: -
Adres installatie: CHRISTEL FAES NACHTEGAALLAAN 12 BUS 23 Private HS-cabine: NEE
HOBOKEN 2660
Type installatie: appartement Toestel/Install. ID: NACHTEGAALLAAN 12 BUS 23 HOBOKEN 2660_LS01
EAN nr.: 54144950000540894 Netbeheerder: Fluvius Teller nr.: 43115343 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole ná ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: niet toegepast Installatiedatum: na 01/06/2020
(* Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 11/01/2023 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/01/2048

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Nom. spanning: 3 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 3p 40A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EVAVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Aardverbinding: aard: gemeenschappelijk bereikbaarheid: in orde - gemeensch. aardonderbreker is bereikbaar
Aardelektrode: type: lus sectie: 25 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 63A/300mA bijkomende: 4p 63A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 13 waarvan 2 reserve

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 98,7 MOhm Spreidingsweerstand: 4,06 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.


De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN



Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

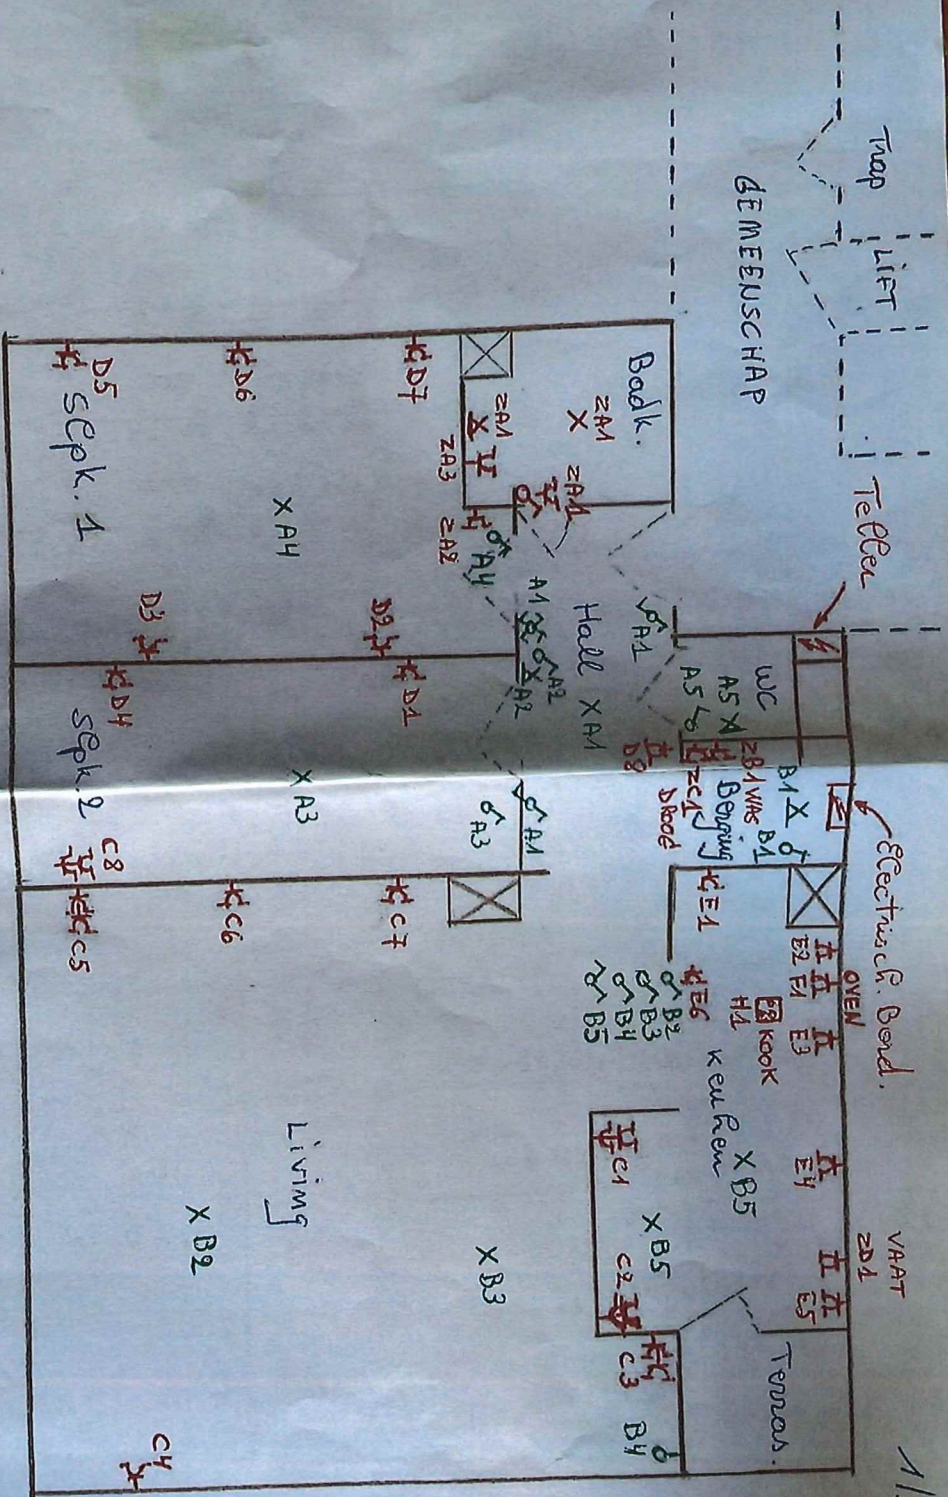


1/3

Telefoon: 43'115' 343
EAN no: 54141950000510894

eigenaar/waardehouder: Michael Vink
Adres installatie: Naaftegaleen 12 bus 23
Van Staendjensveld
OER
Van Staendjensveld
OER

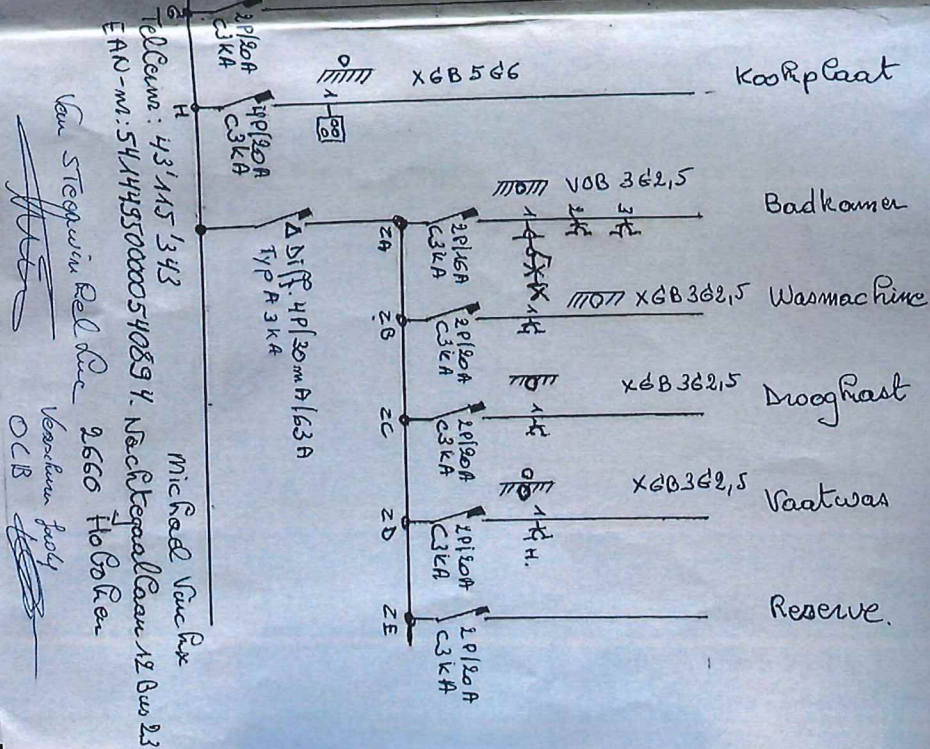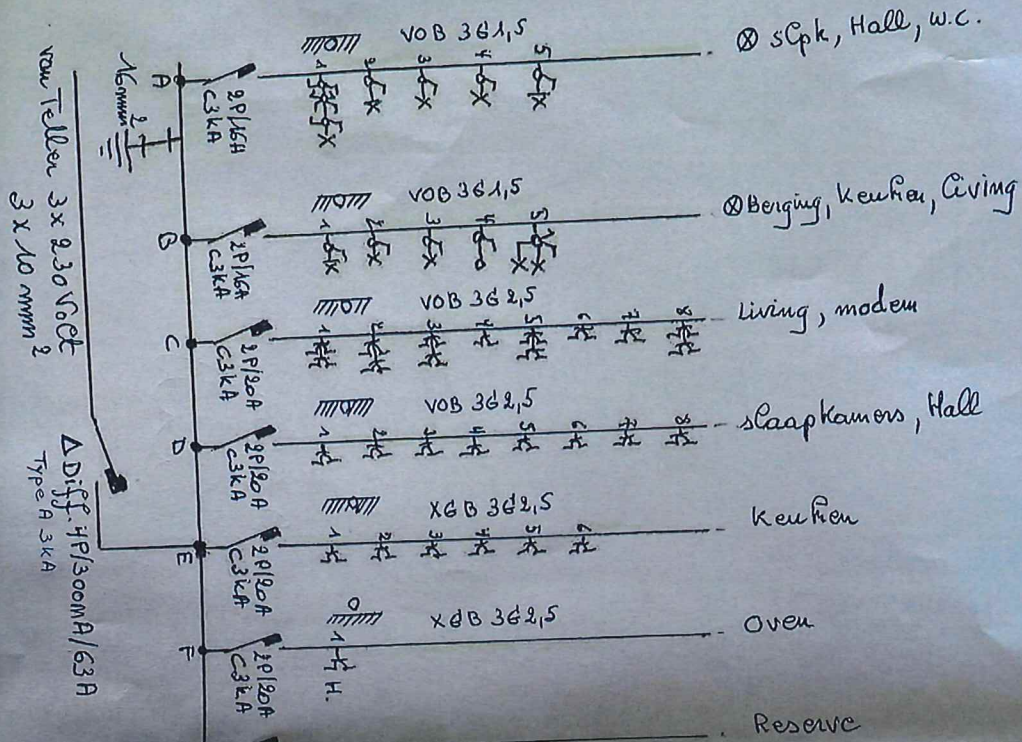

Teller: 43'15'343
 EAN-nr: 54149350000540894. Nachstegeallrean 12.6.23
 van Stegwin Red die 2660 Hoboken
 OCB

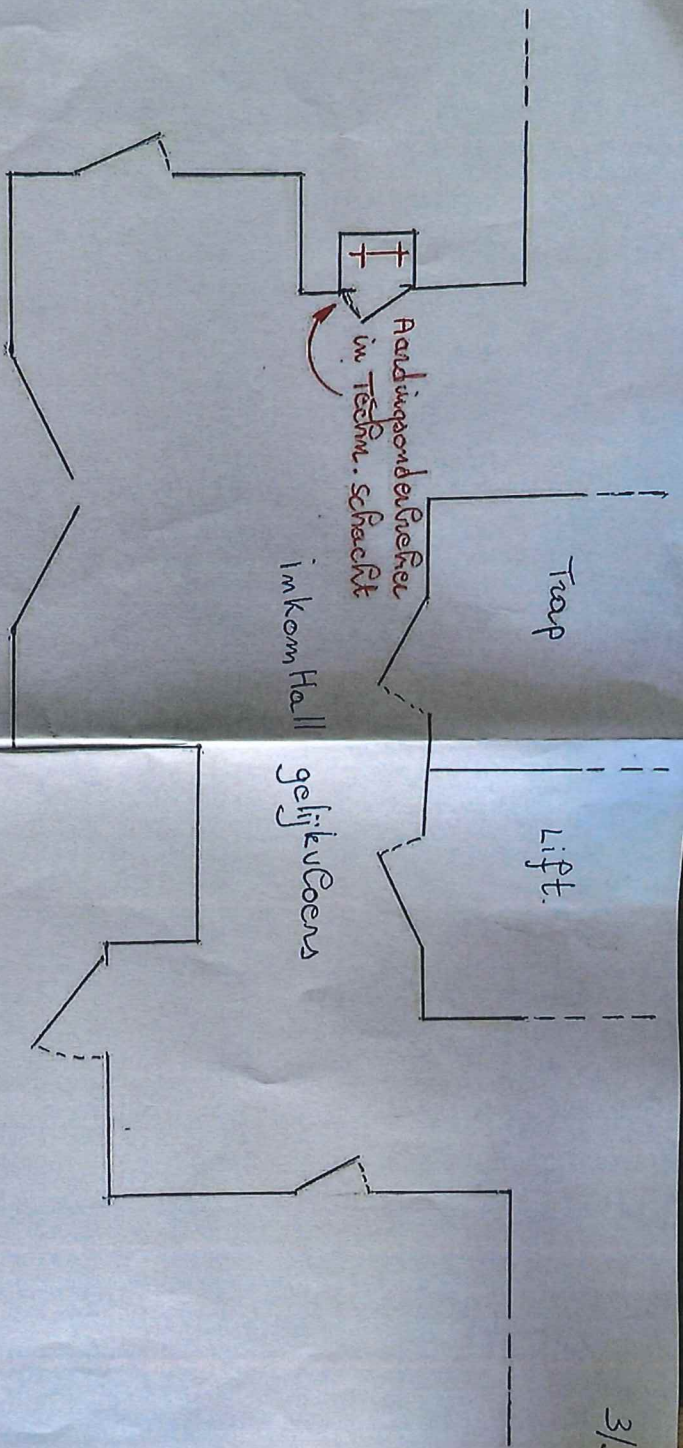

Van Steenwinkel Luc

[Signature]

Telefoon: 43'115'343

EAN-nr: 541449500000540894

Eigenaar / install: Michael Vinkx

Adres

: NacRtegevalleaan 12 Bus 23
2660 Hoofden.

Verkeerslicht
OCB *[Signature]*

