

**ACA Vzw**Erkend controle-organisme  
Elektrische installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

512100468

Ref: 2018092301

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBUIKNAME EN/OF CONTROLEBEZOEK  
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING****Algemene gegevens**

|                           |                                                   |                |        |                |                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|-----------------------------|
| Plaats van het onderzoek: | Leopoldlei 5, 2e rechts, 2660 HOBOKEN (ANTWERPEN) |                |        |                |                             |
| Eigendom van:             | JT renovation                                     |                |        |                |                             |
| Opdrachtgever:            | DBSP, Weynesbaan 8, 2820 BONHEIDEN                |                |        |                |                             |
| Type lokalen:             | Appartement                                       | DNB:           | Infrax | Tarief:        | Dubbeltuurtarief            |
| EAN-code installatie:     | 541 44                                            | Nr. teller:    | /      | Index:         | / kWh                       |
| Installateur:             | DBSP                                              |                |        |                |                             |
| BTW-nr.:                  | /                                                 | Of ID-kaartnr: | /      | Uitgereikt te: | / op /                      |
| Agent-bezoeker:           | Kim De Wachter                                    |                |        |                | Datum onderzoek: 18/09/2018 |

**Aard van het onderzoek**

|                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) - Interne procedure QPRO/ELE/001                                                           |                                           |
| Type keuring:                                                                                                                                                                                   | Art. 270 Gelijkvormigheid / Ingebruikname |
| Bijkomende info:                                                                                                                                                                                | Differentieel verzegeld                   |
| Herkeuring op:                                                                                                                                                                                  | /                                         |
| Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking:<br>Art. 86 Huishoudelijke lokalen of plaatsen<br>(net TT - voeding van de elektrische installatie via elektrische teller) |                                           |

**Algemene gegevens elektrische installatie**

|                                    |                              |                      |        |                                   |                    |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|
| Nominale spanning:                 | 1 x 230V                     | Max nominale stroom: | 40 A   | Nominale stroom hoofdbeveiliging: | 40,00              |
| Voedingsleiding hoofdbord:         | 4*10 mm <sup>2</sup>         | Type:                | EXVB   |                                   |                    |
| Aardelektrode:                     | Metalen aardingsbaar of -pen |                      |        | Sectie:                           | 16 mm <sup>2</sup> |
|                                    |                              |                      |        | Aardgeleider:                     | 16 mm <sup>2</sup> |
| Hoofddifferentieel - In:           | 40 A                         | Gevoeligheid DI:     | 300 mA | Aantal polen:                     | 2                  |
| Extra hoofddifferentieel(s):       | /                            |                      |        |                                   |                    |
| Bijkomende differentieel - In:     | 40 A                         | Gevoeligheid DI:     | 30 mA  | Aantal polen:                     | 2                  |
| Extra bijkomende differentieel(s): | /                            |                      |        |                                   |                    |
| Aantal eindstroombanen:            | 9                            | Aantal borden:       | 1      |                                   |                    |

**Metingen & controles**


|                                      |           |                                        |         |                                  |         |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Aardspreidingsweerstand:             | 23.3 Ohm  | Bescherming onrechtstreekse aanraking: | In orde | Hoofddifferentieel verzegeld:    | In orde |
| Algemeen isolatieniveau:             | +0.5 MOhm | Werking differentieel - Testknop:      | /       | Staat vast elektrisch materiaal: | In orde |
| Aardingscontinuïteit:                | In orde   | Werking differentieel - Foutlus:       | /       | Schema's vs. uitvoering:         | In orde |
| Bescherming rechtstreekse aanraking: | In orde   |                                        |         |                                  |         |

|                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                           |                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Besluit :</b><br><b>DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI</b> |                                                                      | De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór:<br>25 jaar na datum onderzoek <input checked="" type="checkbox"/> Door hetzelfde organisme (*) |                        |
| <b>AANTAL BIJLAGEN</b>                                         | Situatieschema's: Ja                                                 | DE AGENT BEZOEKER:<br>                                                                                                                                    | Visum van de verdeler: |
|                                                                | Eendraadsschema's: Ja<br>Plan uitwendige invloeden: NVT<br>Andere: / |                                                                                                                                                           |                        |


**Visum controle organisme**ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie (en moet indien van toepassing voorgelegd worden aan de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk). Bovendien dient dit dossier elke aangebrachte wijziging te vermelden. Iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie moet voor ingebruikname onderworpen worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek. De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(\*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

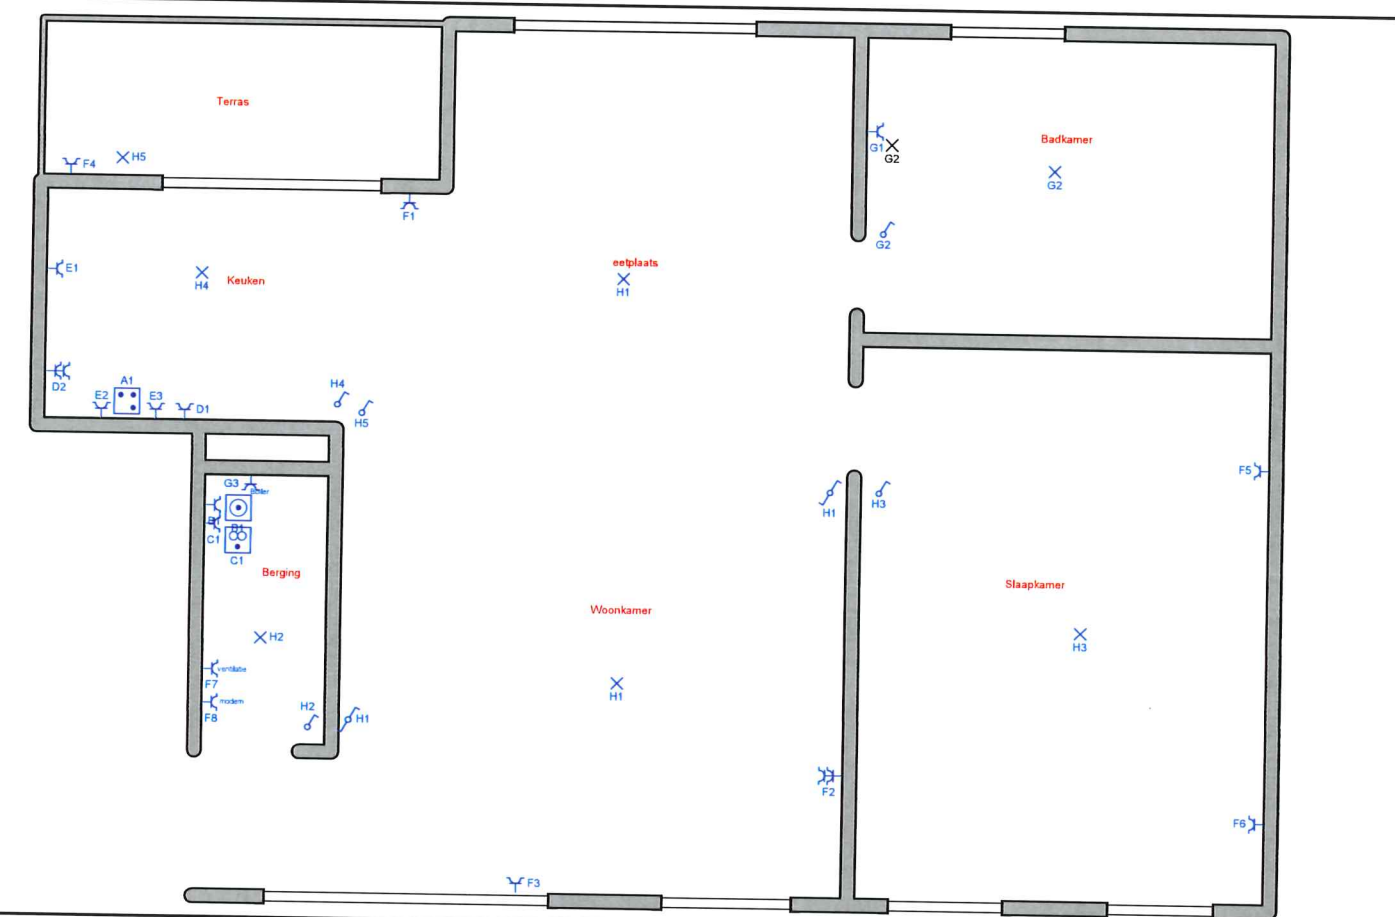

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>             nisme<br/>             enweg 338<br/>             elare<br/>             00 02<br/>             0 10 02<br/>             @acavzw.be           </p> | <p> <b>Plaats van de elektrische installatie</b><br/>             JT Renovation<br/>             Leopoldlei 5<br/>             2660 Hoboken           </p> | <p> <b>Installateur</b><br/>             DBSP bvba<br/>             Weynesbaan 8<br/>             2820 Bonheiden<br/>             GSM: 0476 89 52 94<br/>             e-mail: info@dbspbvba.be<br/>             BTW BE 0533.766.254           </p> | <p>             p. 2/2<br/> <b>Situatieschema</b><br/>             2de verdieping recht           </p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

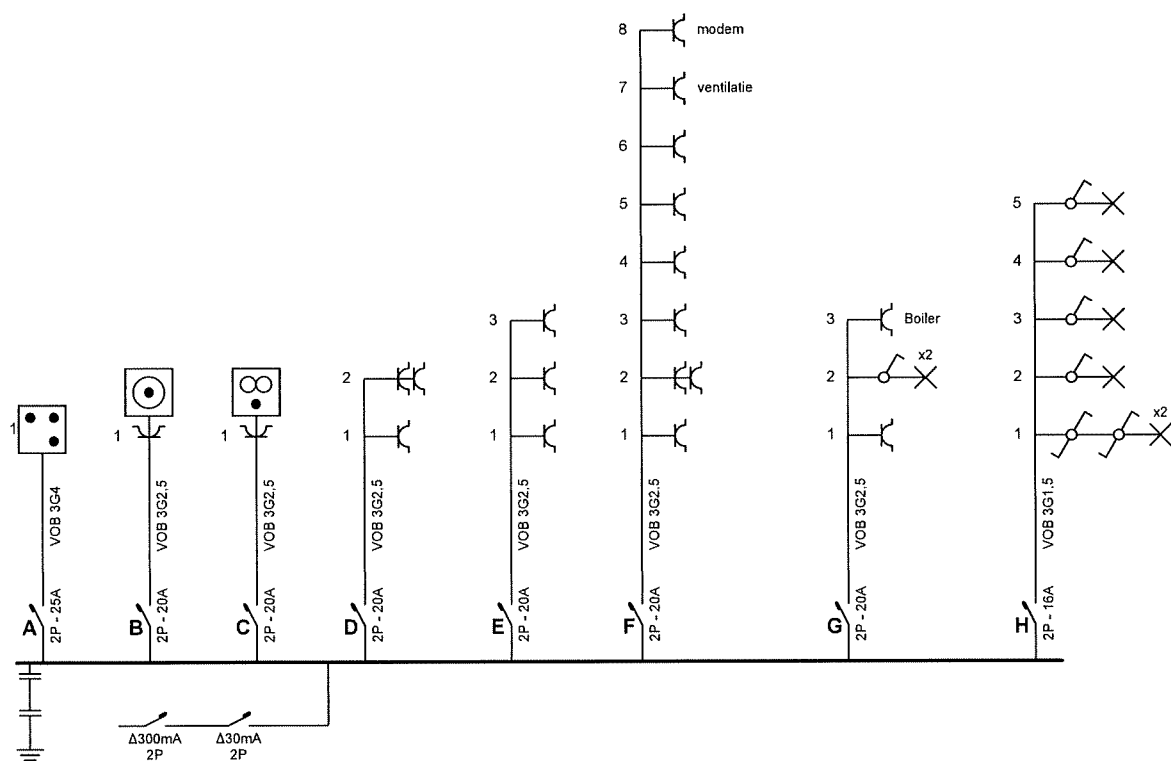

**Erkend Organisme**  
ACA  
Meensesteenweg 338  
8800 Roeselare  
Tel.: 051 20 00 02  
Fax: 051 20 10 02  
e-mail: info@acavzw.be

**Plaats van de elektrische installatie**  
JT Renovation  
Leopoldlei 5  
2660 Hoboken

**Installateur**  
DBSP bvba  
Weynesbaan 8  
2820 Bonheiden  
GSM: 0476 89 52 94  
e-mail: info@dbspbvba.be  
BTW BE 0533.766.254

**p. 1/2**  
**Eendraadschema**  
2de verdieping recht:

