



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : P015192681



N 263123

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabanttel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11☐ Oost & West - Vlaanderen
☐ Walloniëtel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

Resi code:

16

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : SEPTOR	Naam, voornaam : DE BOEL NADINA	Naam, voornaam : DE BOEL NADINA
Ident. Kaart nr. :	Adres : NACHTEGALLAAN 6/B4	Adres : ZELFDE ADRES
BTW nr.: BE 434 750 139	Post nr. + Stad : 2660 ANTWERPEN	Post nr. + Stad : 2660 ANTWERPEN
Tel. : / /	Tel. : / /	Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art ...	☒ Art 271 bis ☐ Art 278 ☐ Art ☐ Art	☒ Wooneenheid ☐ Huishoudelijke werkeenheden ☐ Gemeenschappelijke delen ☐ Werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐			
☐ Art 276 : verzwarende	☒ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN : / /	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. : meterstand dag : nacht : / /		☐ kWh excl. nacht meter : nr. : meterstand : / /
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐		
	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☒ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐		Type aardelektrode : ☐ aardingslus ☒ open / baar
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐		☐
	Voedingsleiding hoofdbord : X mm ² - Type : bestaande		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 30 mA	Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 6
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☐ Aardingsweerstand : 23 Ω	☐ Algemeen isolatieniveau : 2 MΩ	☒ Controle foullus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	
☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
☐ Nihil	
Opmerkingen	Visum DNB of aangestelde :
☐ Nihil	

Besluit(en) :

☐ De nieuwe installatie	☒ voldoet	☒ voldoet niet	aan het AREI.
☐ De bestaande installatie	☒ voldoet	☒ voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

11/7/2012 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : VANEYDE K Agent nr. 1519 Datum : 11 / 7 / 2012

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : ☒ Eéndraadsschema(s) : ☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tel. 03 216 28 90

Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15

1000 Brussel

Tel. 02 230 97 69

Fax 02 230 26 76

ANTWERPEN

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2660 Holobem

Veldingwillebeem 6

EIGENAAR: Delvoux Guido

Adres: Pauwelslei 73, 2930 Brasschaat

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: idem

INSTALLATEUR: /

Adres: /

BTW of IK: /

EAN: 43115797

Ref.: Teller nr. 4302404

Index: 48583

Datum van het onderzoek: 14/03/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorshr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: APP GLV GID

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting dubbel 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 70 mm²

Alg. schakelaar: type ADS 40 A 1300 mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 7; Aantal eindstroombanen: 6; RA: 16 Ohm; RI tot 770 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: /

BESCHRIJVING:

5 x Bring 2P C76A automaat 7,5² VOB

7 x Bring 3P C25A automaat 4² VOB

7 x ADS 40 A 1300 mA

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

206: aardingsonderbreuk ontbreekt

401: eëndraadschema ontbreekt

403: situatieschema ontbreekt

803: aarding op een stopcontact is niet verbonden met de aarding (kleine stopcontacten)

804: verduikling op minder dan 1m van bad

moet 1P x 4 (spatiëtoetskabel zijn)

Stopcontact op minder dan 1m van bad is verboden

De keuring is beperkt tot de bereikbare delen op moment van de keuring

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eëndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 18 maanden na datum akte

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

ASBL



S.E.C.T.
organisme de contrôle

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat
3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BUREAUX REGIONAL

Demandeur :

Delvaux guide
Pauwelslei 73, 2030 Brasschaat

Date du rapport : 14/03/2012

Date de la visite : 14/03/2012

Lieu de la visite :

2260 Hoboken
Vandegastelen 6 app. G

V. ref. :

N. ref. :

TITRE: Siliciumlets appartement

N° DE RAPPORT : 347120314/02

1. Description générale


2. Examen

3. Résultat des mesures

4. Constatations/Notes

5. Conclusion

appartement gebouwen

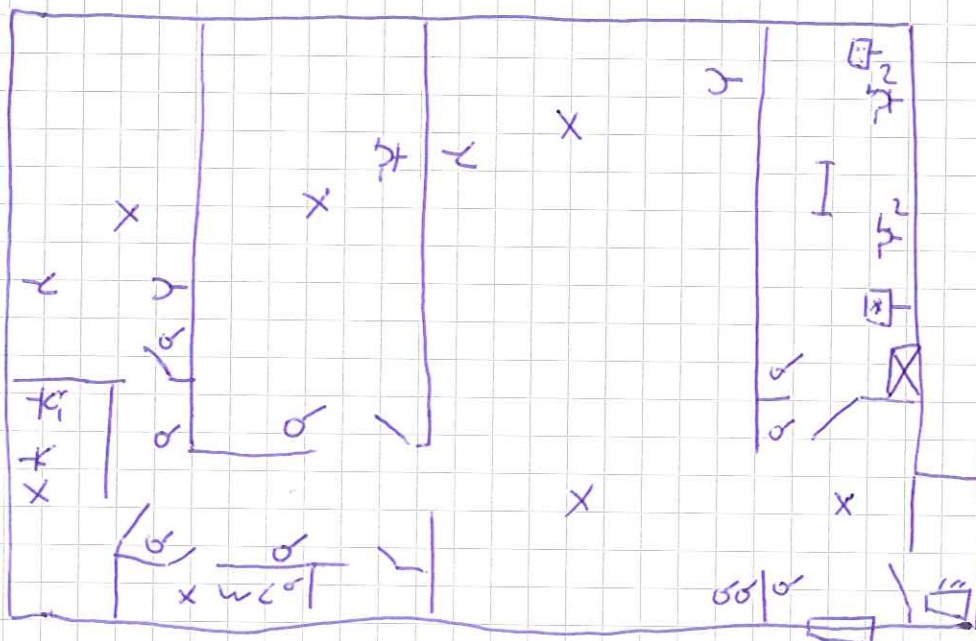

347 Dreyler Win
dru

Septor b.v.b.a.

Spoorweglaan 133

2610 Wilrijk

Tel. 03/449.75.38 Fax 03/448/08/24

RPR Antwerpen

BTW BE 0434.750.139

Reg. nr. 434.750.139/02.26.01

Rek. nr. BE11 4147 0933 3148

BIC KREDBEBB

DE BOEL**NACHTEGAALLAAN 6 B4****2660 HOBOKEN****FACTUUR 25/3227 van 09/07/2012****Klantnummer 594**

Aantal	Code	Omschrijving	Stukprijs	% BTW	Prijs excl.	Prijs incl.
1,00		VERNIEUWEN VERDEELBORD; MAKEN				
1,00		VAN PLAN EN SCHAMA.				
1,00		KEURING.				
		TOTAAL:	800,00	6,00	800,00	848,00

Bedrag excl.	%	Bedrag BTW	Bedrag incl.
800,00	6,00	48,00	848,00

Te betalen voor 24/07/2012 :**848,00 EUR**

Eventuele klachten worden enkel schriftelijk aanvaard binnen de 14 dagen na faktuurdatum. Fakturen te betalen binnen de 15 dagen na faktuurdatum. Na verloop van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1,5 % per maand en een schadevergoeding van 10% van het fakturatiebedrag met een minimum van 50 €.

in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.