

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	176/2019/4/30/12	Datum van bezoek: Date de visite:	30/04/2019
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	RAMEX BVBA Grote Goddaard 32 - 2000 ANTWERPEN BTW BE 0871.988.824	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	-
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Voetbalstraat 22 B1R - 2660 HOBOKEN (ANTWERPEN)		
Eigenaar: Propriétaire:	W&A GROUP BVBA Frans Van Hombeeckplein 33 - 2600 BERCHEN (ANTWERPEN)		
Installateur:	RAMEX BVBA	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP6 (Conformiteitscontrole van 6 app op hetzelfde adres)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 270
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement	1 E RECHTS	
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:	
1x400V+N	4 x 10 mm ² XVB	40A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	14.6 Ohm	Isolatie / Isolément: >1 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 11	
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	300mA	A/s	11
40A	30mA	A/s	11
TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE	
OK	OK	270	
OK	OK	270	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK
		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK

Inbreuken / Infractions:


Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:


Verlichting en keuken toestellen te plaatsen

I VERDIP R

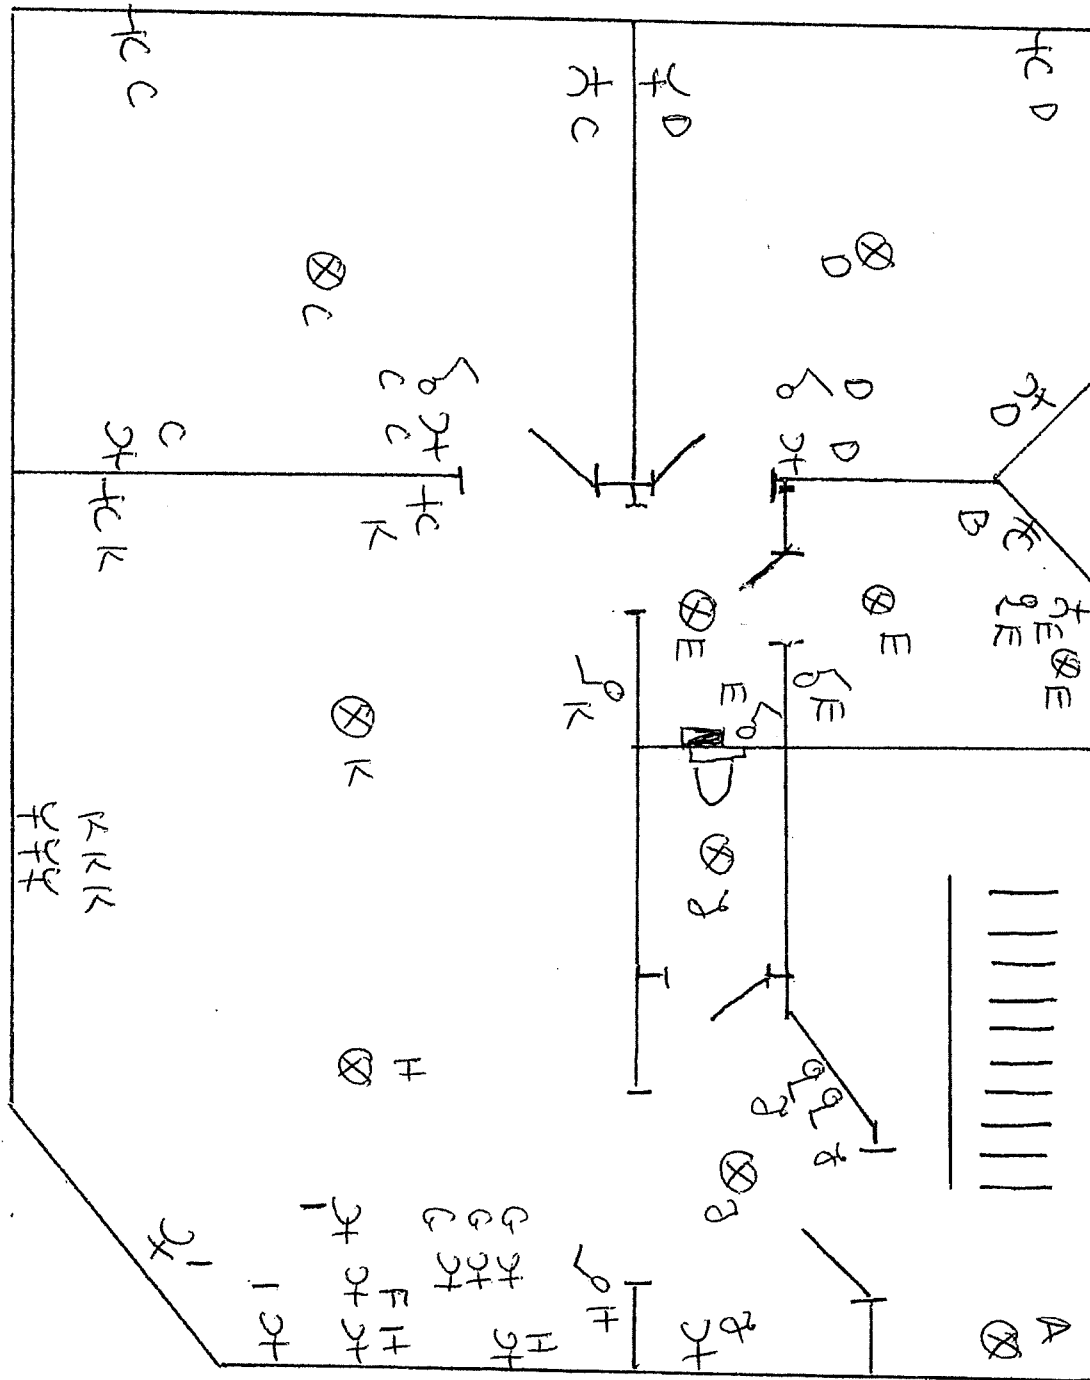

WERF ADRES
VOETBALSTRAAT 22
2660 HOBOKEN

I VERDIP R

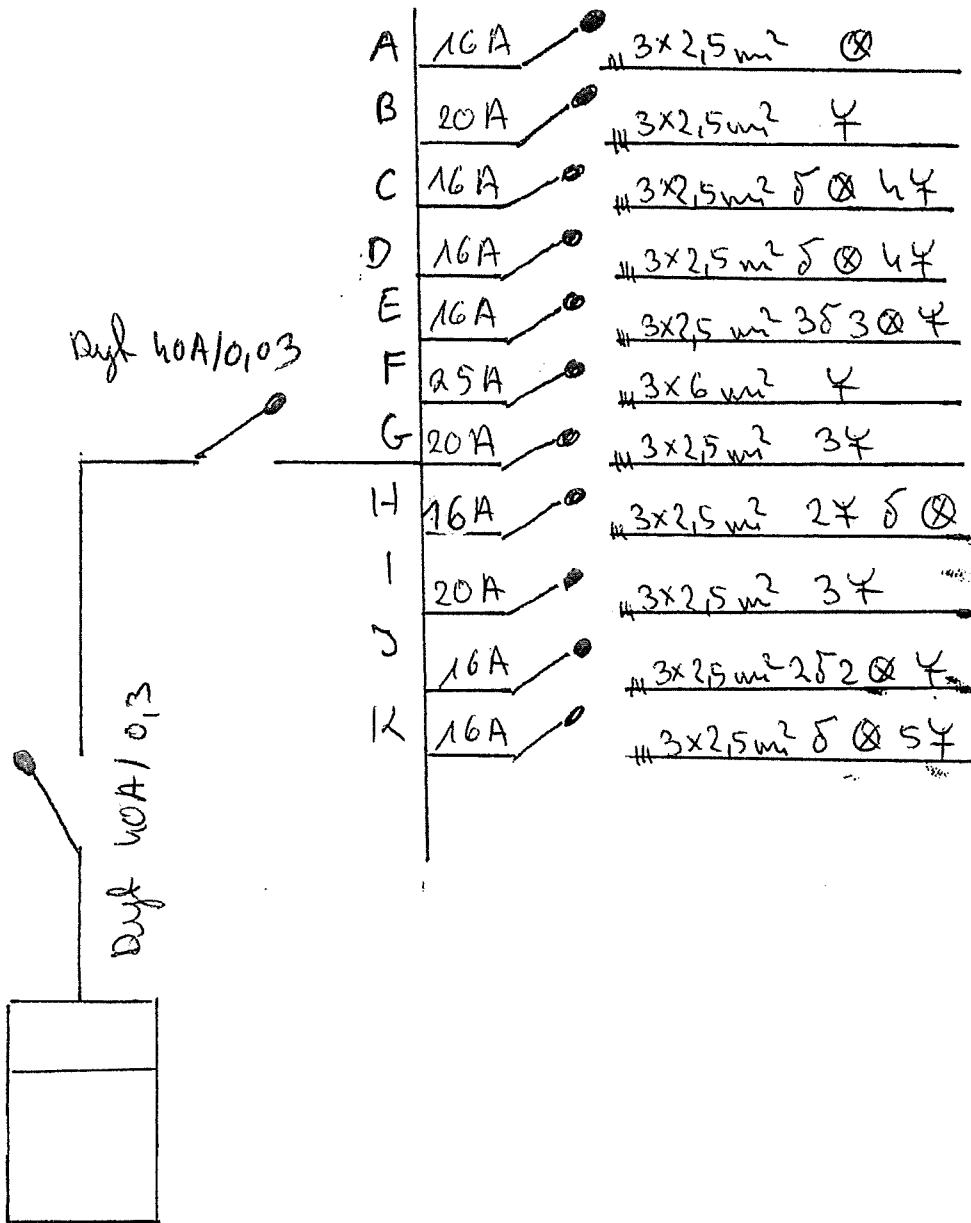

VERF ADRES

VOETBALSTRAAT 22

2660 HOBOKEN

ELECTROTEST
Bilgin Aydemir
Inspecteur
bilgin.aydemir@electro-test.be
Gam 0475/53811

30.4.19

RAMEX