

sas lift 2
lichtpunten

peha AURA
WIT

J. VAN KEURINGS
inspectie
CALLE


J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME
inspecteur (16)
CALLENS Dirk

ELEKTRICITEIT
DEBLAERE & C°
ROESELARE 051/20.04.06

24-10-07
22-02-08

RESIDENTIE ASTERIE NIEUWPOORT
C 0801 Comm V.A. P.D.S.

POC PARTNERS
Joost de ter Beerstlaan 64
8740 Pittem

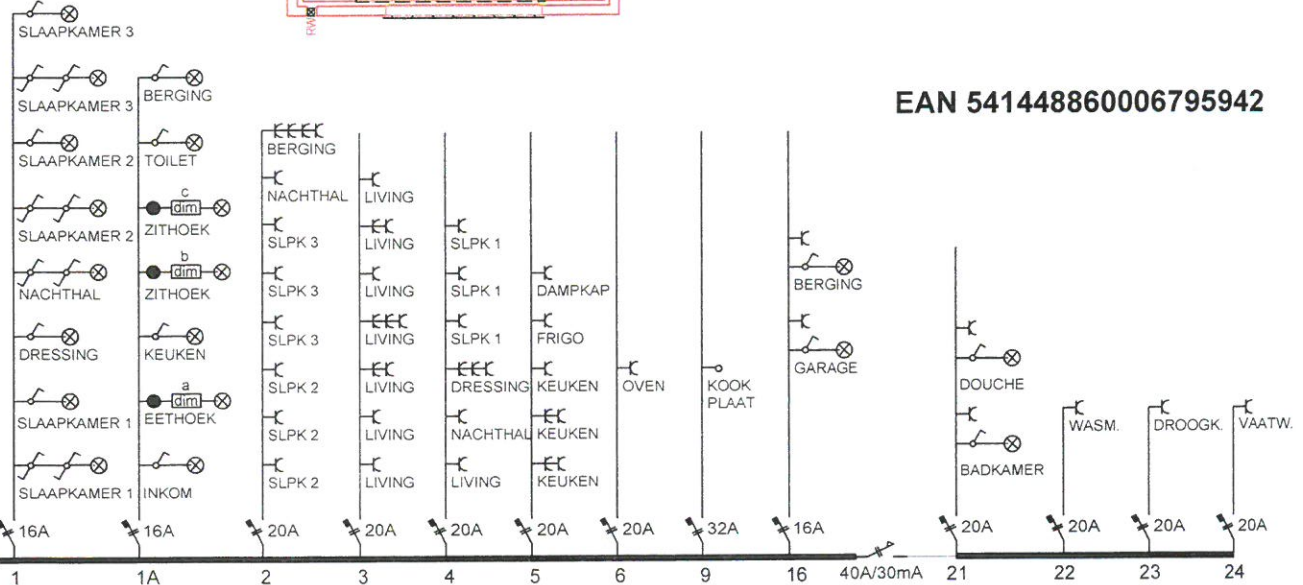

EAN 541448860006795942

2X220V

XVB 4X10 40A/30mA 1 1A 2 3 4 5 6 9 16 40A/30mA 21 22 23 24



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☑ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 09K-812E Ref. verslag RAP PA 2009 03 03-2E

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning
overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties bij overdracht van eigendom (AREI art. 276)

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|
| Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam | RESIDENTIE ASTERIE | | Voornaam | | Postnr | |
| Adres | LEFEBVRE STRAAT | | Gemeente | | | |
| Installateur | DEBLAERE | | Gemeente | ROESELAERE | | |
| BTW-nummer | BE 0407126123 | | | | | |
| of identiteitskaartnr. | - | - | Uitreikingsdatum | __/__/__ | Gemeente | |
| Plaats van onderzoek | COMM V.A.P.S. APP. C0801 | | Postnr. | | | |
| Adres | IDEM | | Gemeente | | | |
| EAN-code | 541448860006795942 | | Elektriciteitsverdelers | | | |
| Installatie | <input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten | | <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) | <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden | <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid | |

| Algemene beschrijving van de aansluiting | | Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen | |
|--|----------|---|--|
| U _{nom} (V ac/dc) | 11-400 | | |
| Ø voedingskabel (mm²) | 4x10mm² | | |
| I _{nom} aansluiting (A) | | | |
| Type alg. schakelaar | 40A | | |
| Aantal borden | 1 | | |
| Aantal eindstroombanen | 13 | | |
| Type aardelektrode | LV3 | | |
| Algemene diff.stroom.inr. | 40A 0,3 | | |
| Bijkomende diff.stroom.inr. | 40A 0,03 | | |
| Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW): | | | |

| Metingen | Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is | | Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01 | | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------|--|
| Aardspreidingsweerstand : | 1,5 Ω | Isolatiweerstand (250/500/1000V) : | 10 MΩ | Werking differentieelstroominrichting : | OK/NOK | Continuïteit PE-geleiders & equipot.: OK/NOK |

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

geen

opm stopc is verplaatst uit volume 2

☑ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP DC 2009 01 15 - 1 A

Besluit

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

| | | | | | |
|--|------------|---|------------|-------------------------|------------|
| Volgend controlebezoek uiterlijk op : | 03/03/2034 | Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening) | Annye Poet | Datum onderzoek: | 03/03/2009 |
|--|------------|---|------------|-------------------------|------------|

Wettelijke verlichtingen nota's en algemene voorwaarden op keerzijde

U4959 RAP-E-901 (01-2007)