

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE:

Venunstraat 22
2000 Antwerpen

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Bul construct B.V.B.A.

Adres:

Wouwerideel 51

INSTALLATEUR:

2900 Schoten

Adres:

BTW of IK:

BE 0892.617.358

EAN:

Teller nr.:

Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 06/10/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen:

App. gelijkvloers
Kruisloep achter
40 A met Max

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 11.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x230 V

Bescherming van de aansluiting

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type ADJ

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 20 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

*Stroomkruisen: zie aendrachtplan 4.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

**PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK**

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 06/10/16 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

B. JEBERS




* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,

Bijlage :
Verslag nr :

Adres van de Installatie : **VENUSSTRAAT 22**
Post nr : **2000** Gemeente : **ANTWERPEN**
GLV+IV NCHTER

Leidingschema :

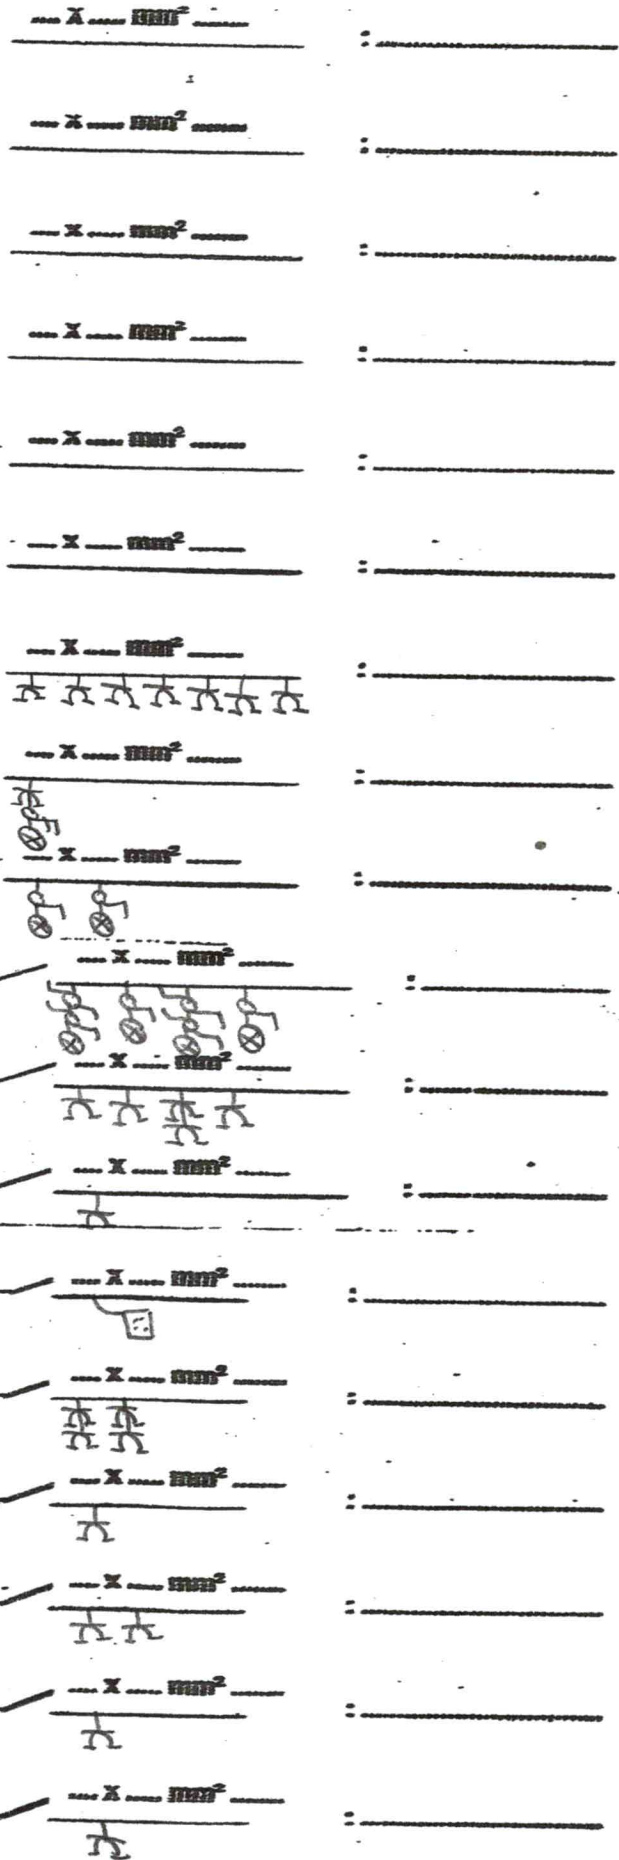

Nominale spanning : **230 V (AC)**
Bord : **4**

Voeding bord
12 polig
in 40A
4 x 12 mm²

12 polig
in 40A
Type A...
Δ 300 mA

SEGEERS JOHAN 83

De eigenaar

De verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken

Antebezorger: Naam :
Datum :
Handtekening :

Naam :
Datum :
Handtekening :

Naam :
BTW nr. :
Cl. nr. :
Opgesteld op :
Datum :
Handtekening :

VENUSSTRAAT 22
2000 ANTWERPEN

GLV ACHTER

