

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 18/06/2026

Inspecteur: Stephanie Sevens

Mentor:

Installateur: Floré B&W

ID-label: Dekenijstraat

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.:BE 0860 094 644

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481275

Datum verslag: 18/06/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Dekenijstraat
Huisnummer 16
Busnummer
Postcode 9080
Gemeente LOCHRISTI
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam Dekenijstraat
Huisnummer 16
Busnummer
Postcode 9080
Gemeente LOCHRISTI
Land België

Installateur

Naam Floré B&W
BTW nr. BE 0860 094 644
Telefoonnummer 0478909837
E-mail wouterflore@flore-bw.be

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: -

☒ **Niet meegedeeld**

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 26

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 11,36 MΩ

RE: 19,68 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I:t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	26	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 18/6/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:43 tot 11:22

De inspecteur Stephanie Sevens

De werknemer,

Stephanie Sevens

Steph

ACEG VZW - #158

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 18/6/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




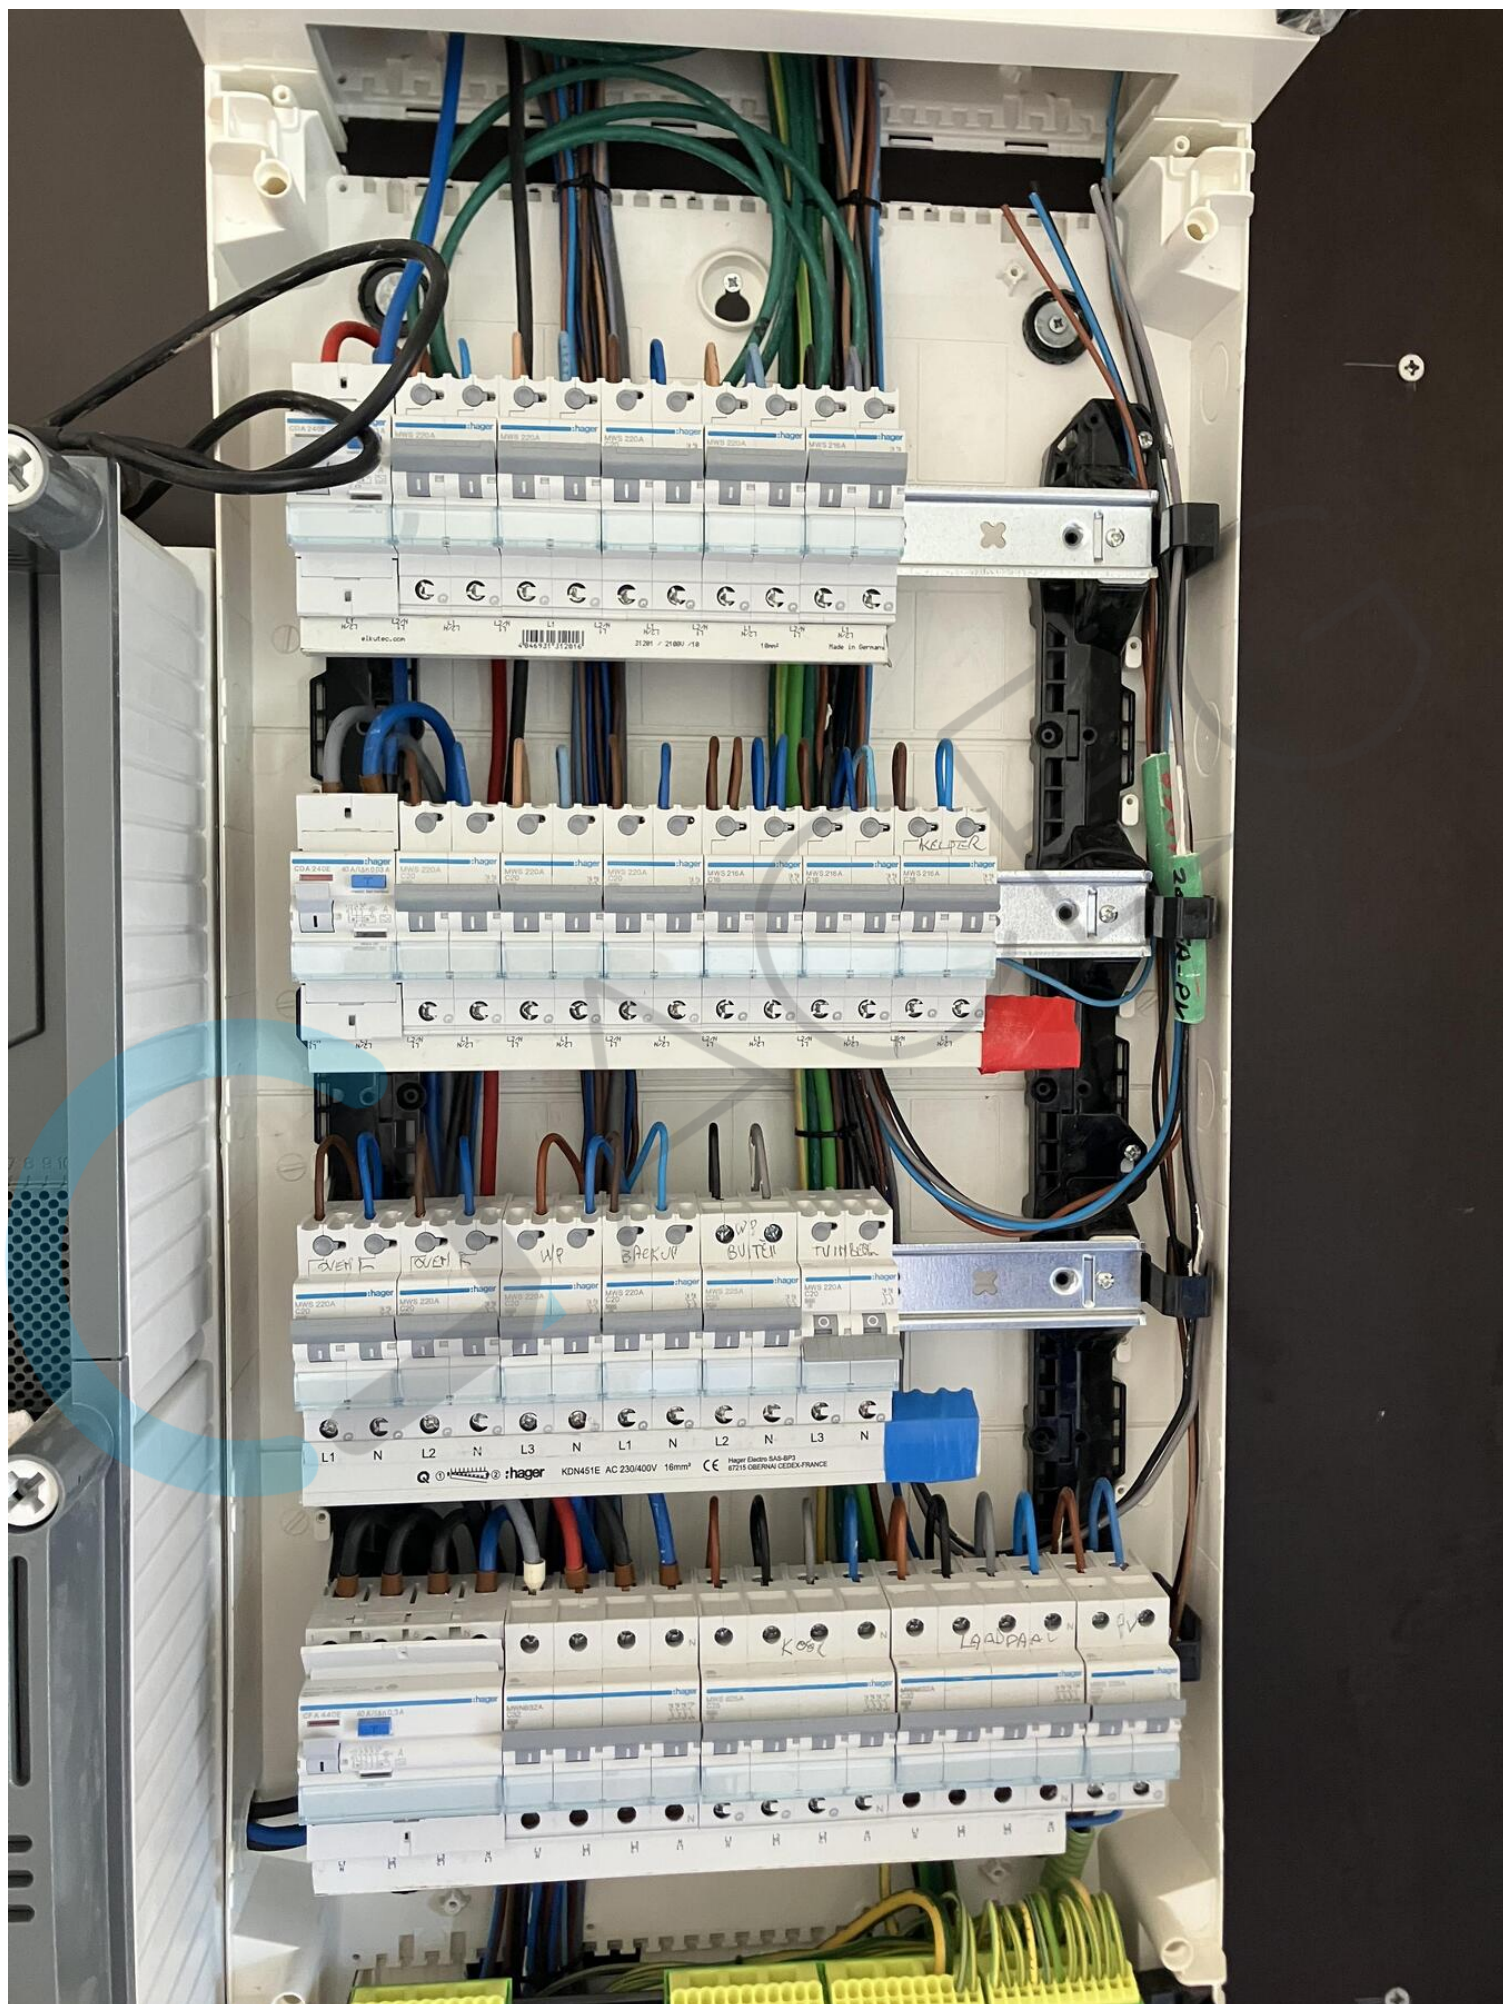

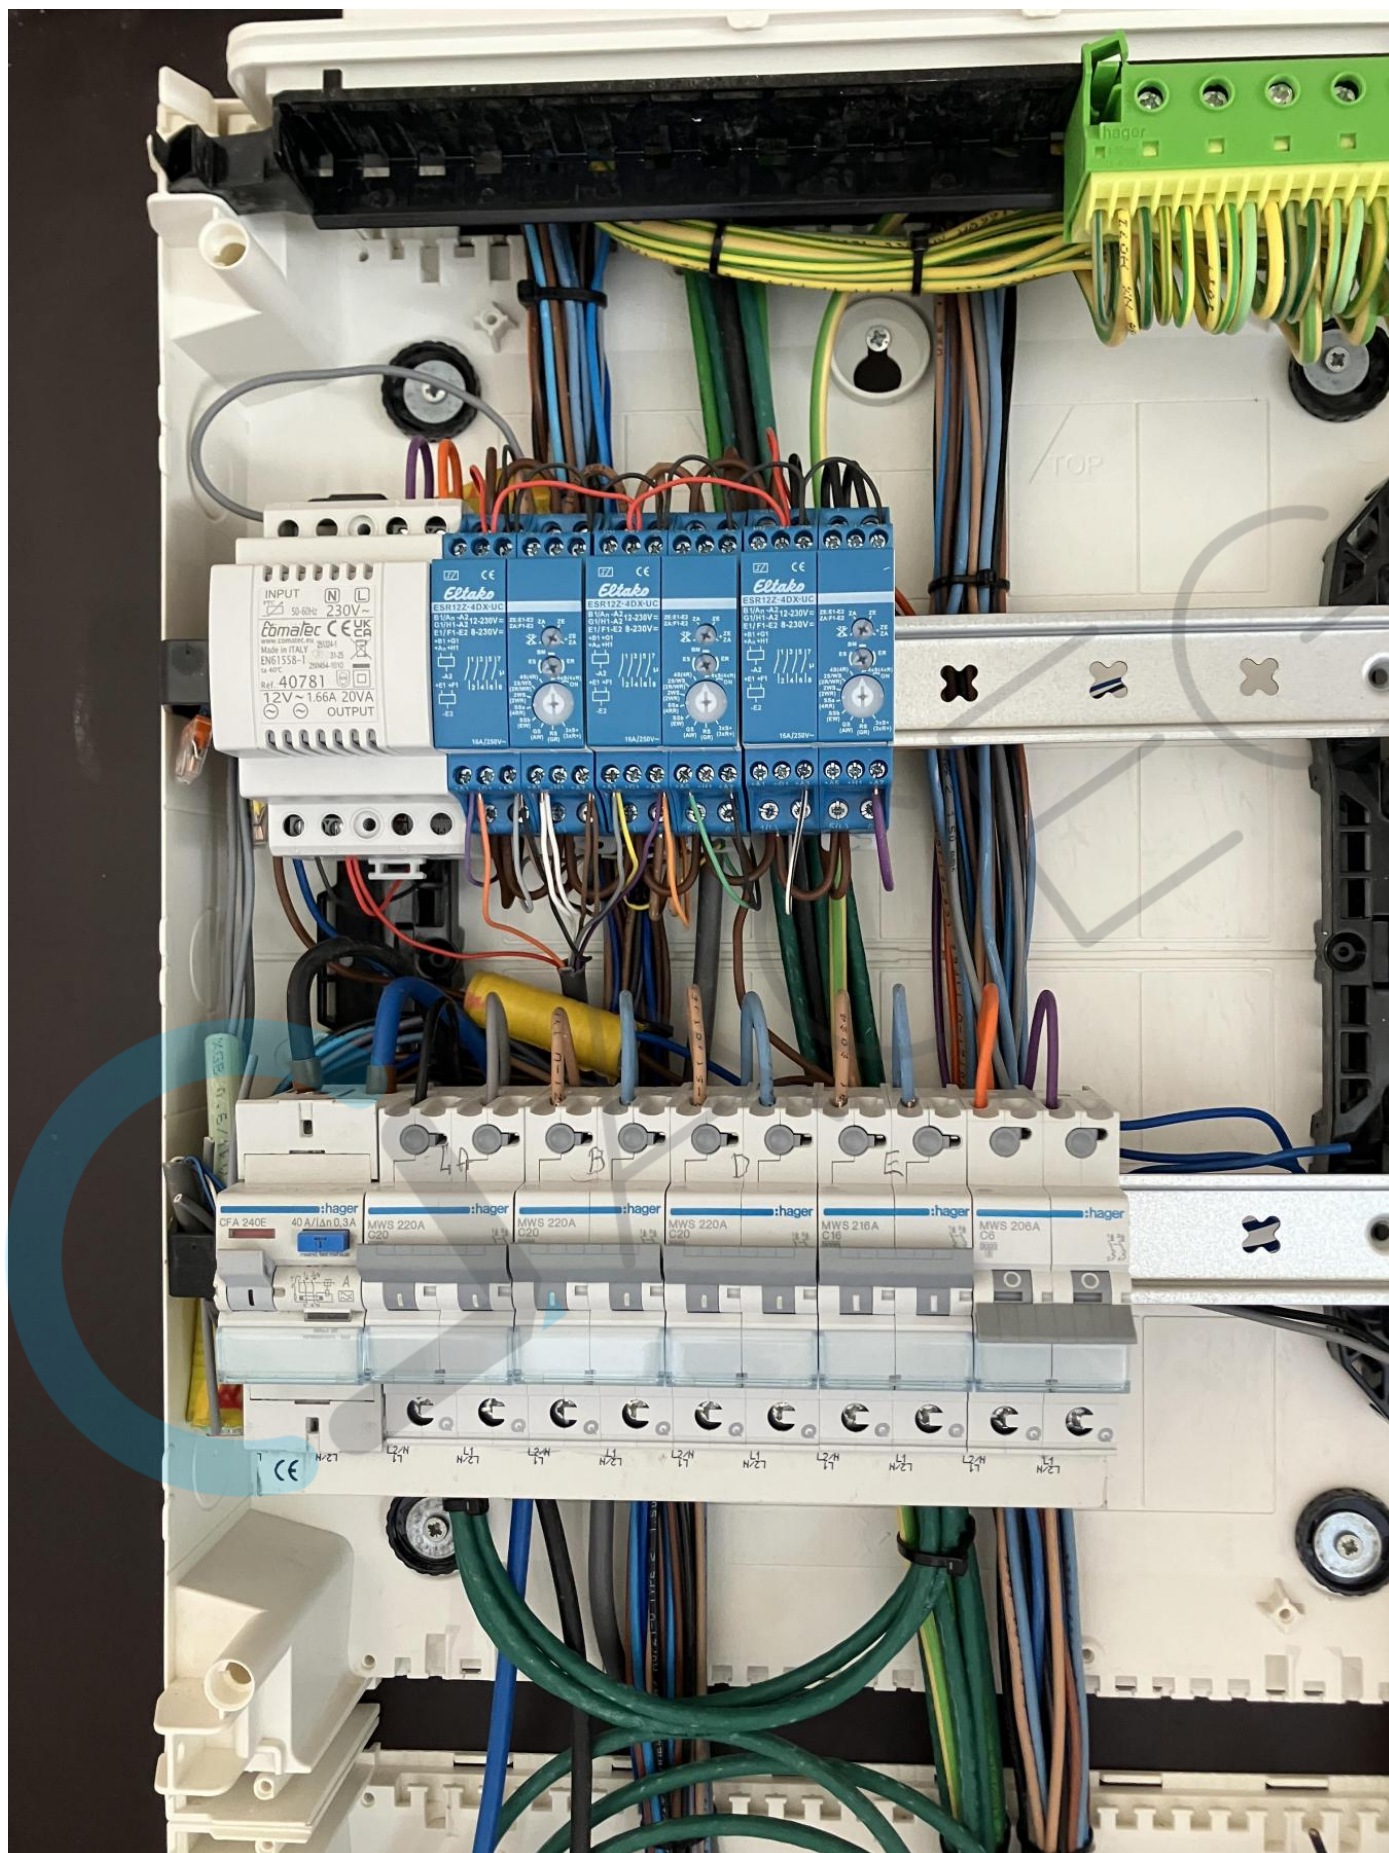

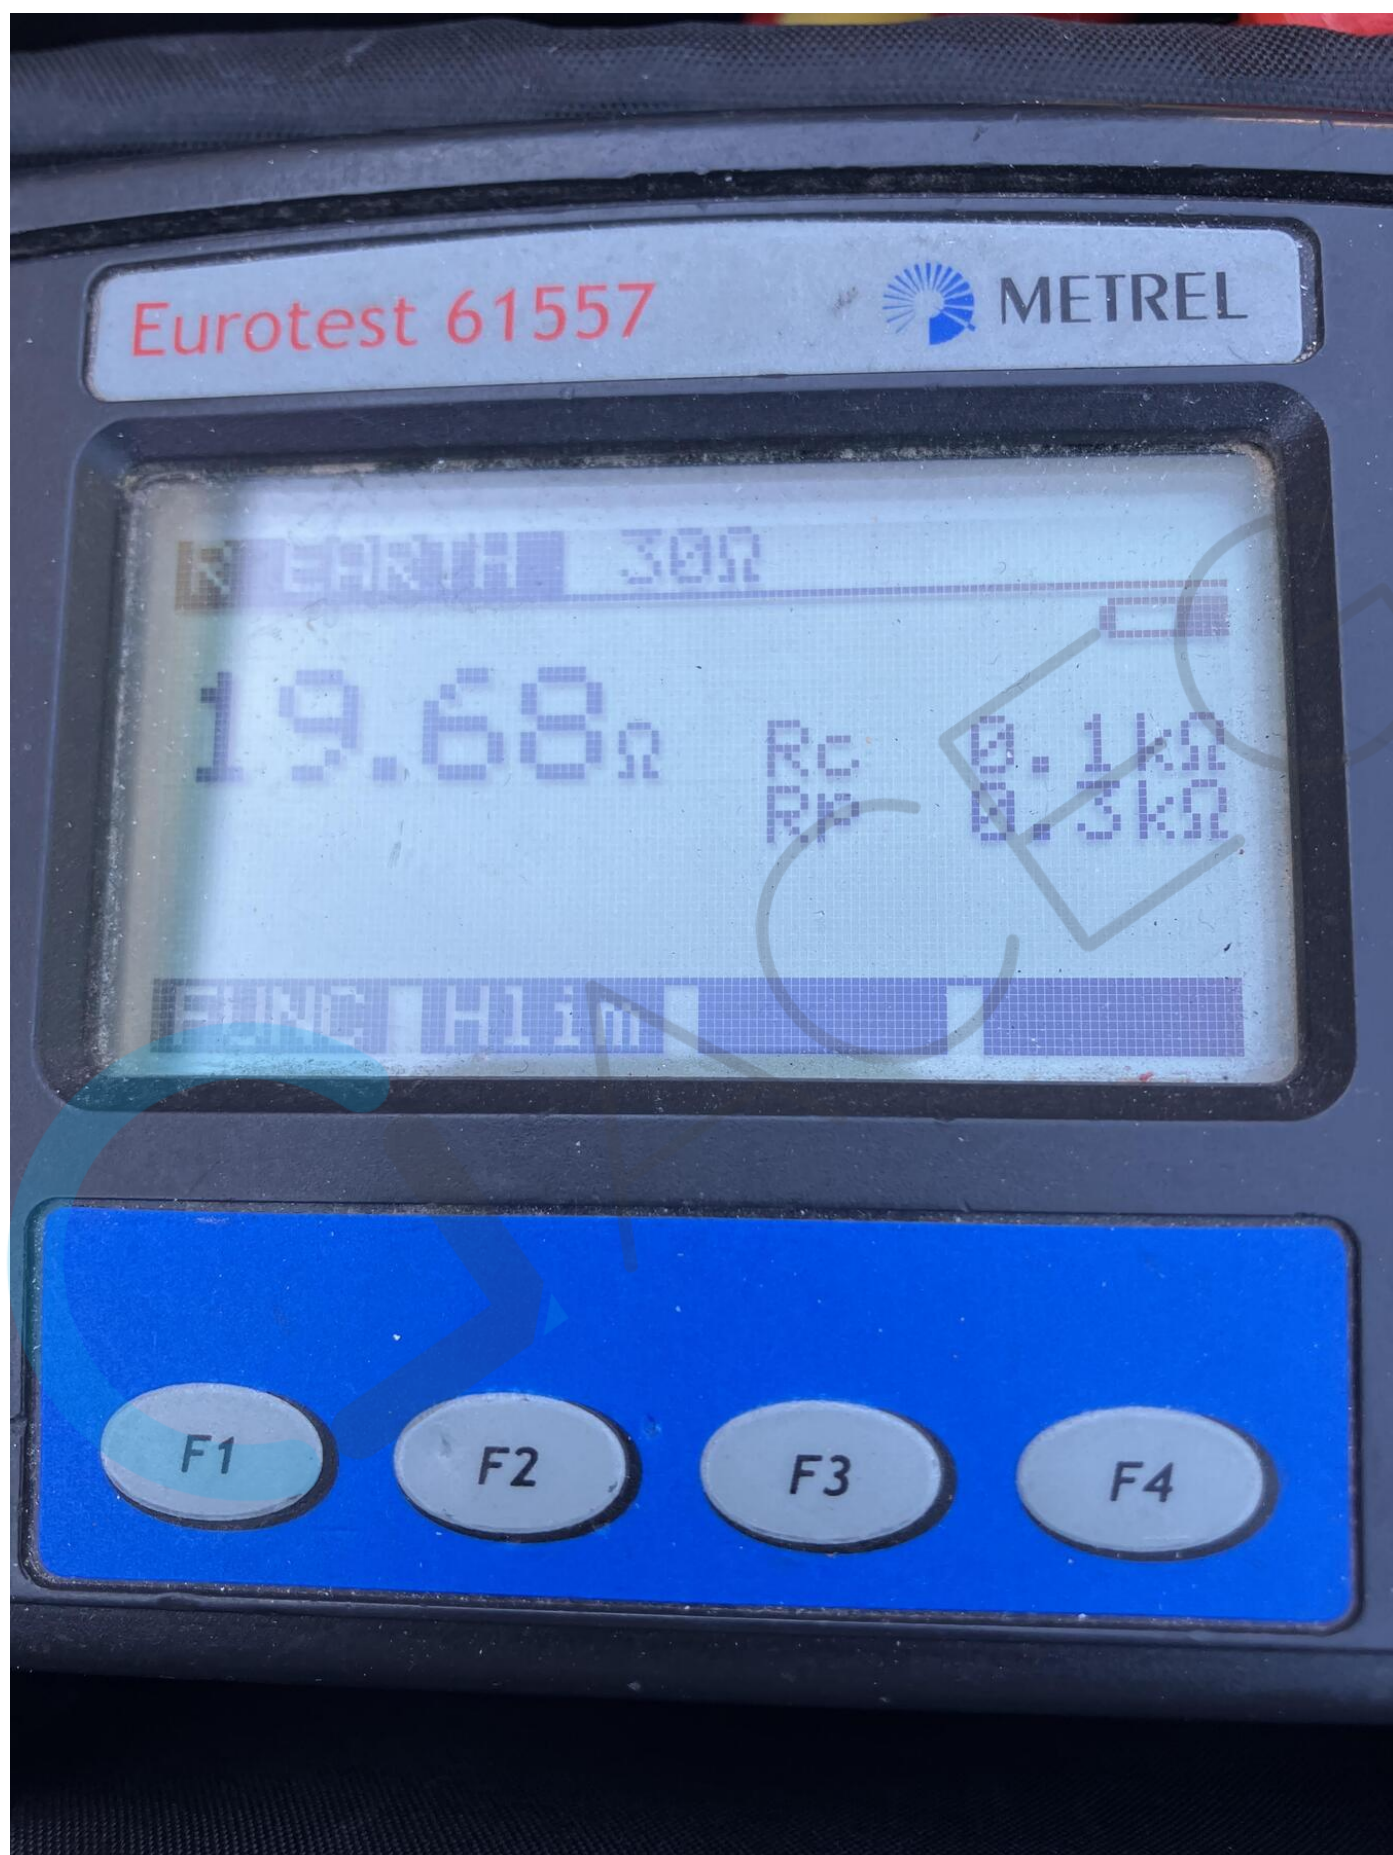


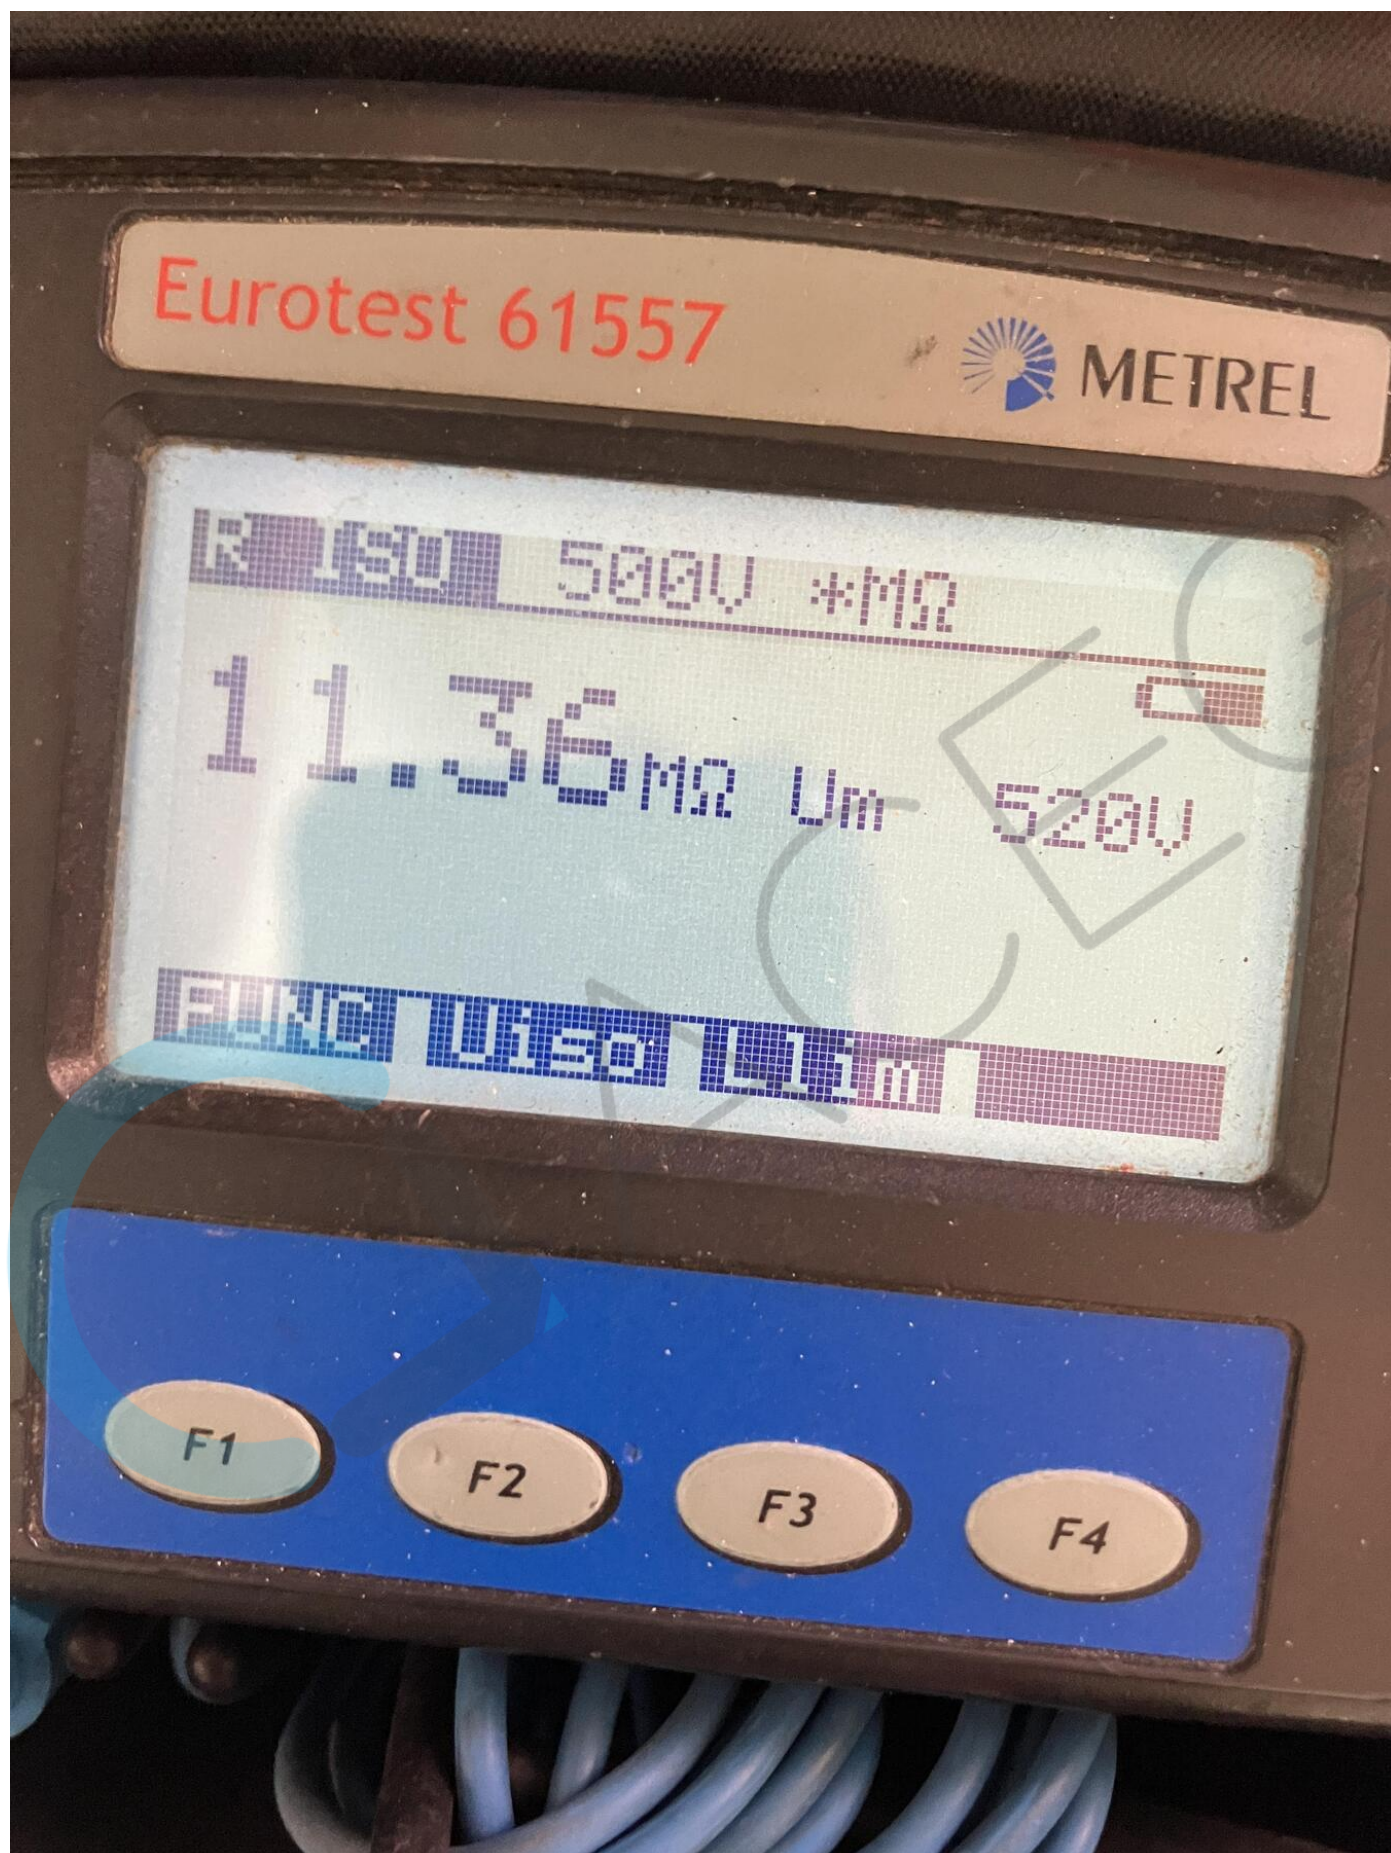

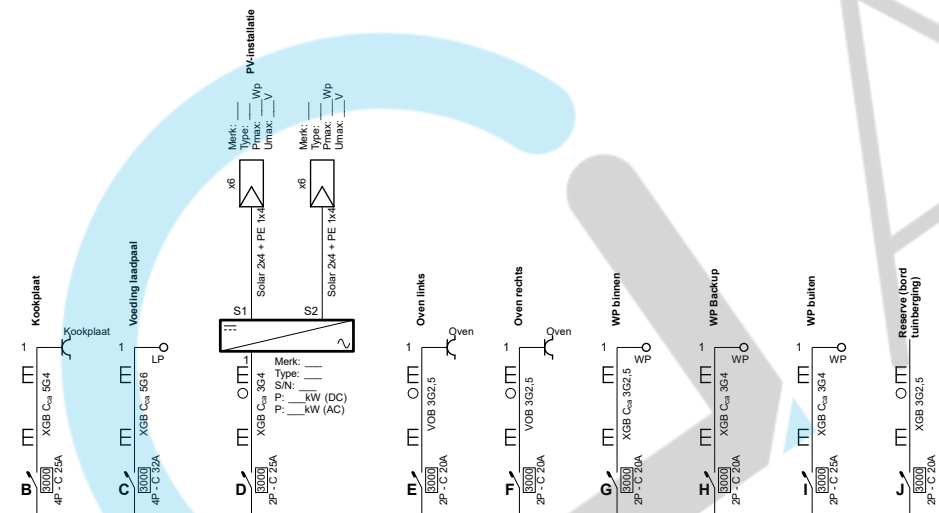

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie

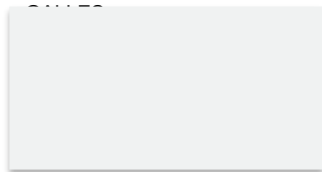

Installateur
Floré B&W bvba
Hijftestraat 2A
9080 Lochristi
Tel.: 09 328 42 20 GSM: 0478 90 98 37
e-mail: wouterflore@flore-bw.be
BTW BE 0860.094.644




p. 2/5
Eendraadschema

Datum: 30/01/2026

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2026-06-05 17:37:01

18/06/2026

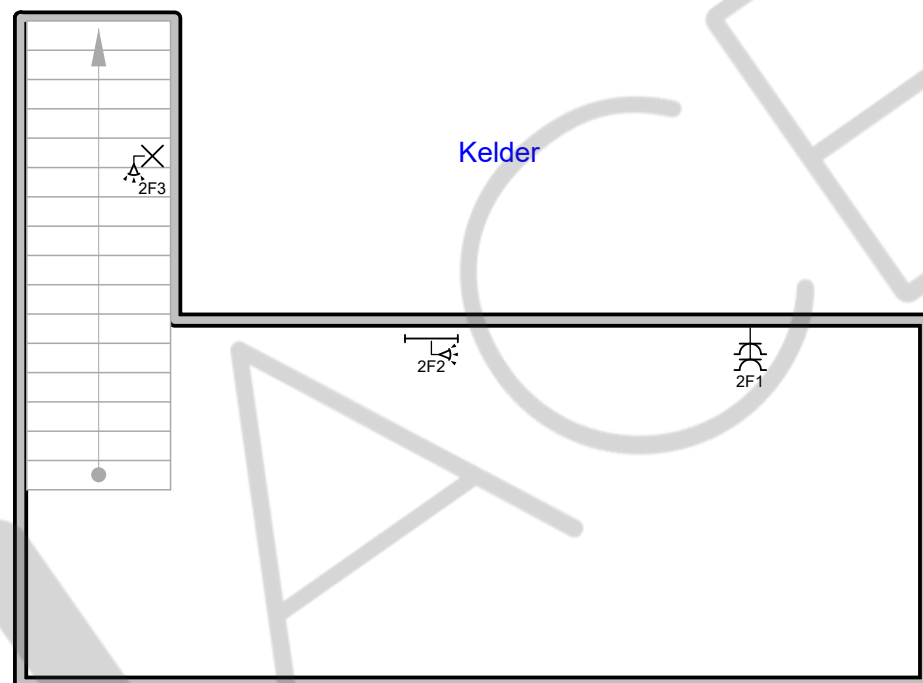


De werknemer,

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481

18/06/2026

Plaats van de elektrische installatie

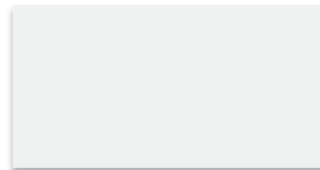

Installateur

Floré B&W bvba
Hijftestraat 2A
9080 Lochristi
Tel.: 09 328 42 20 GSM: 0478 90 98 37
e-mail: wouterflore@flore-bw.be
BTW BE 0860.094.644




p. 3/5
Situatieplan

Datum: 30/01/2026

3 x 400V + N ~ 50Hz


V.2026-06-05 17:37:01

ACEG VZW #158

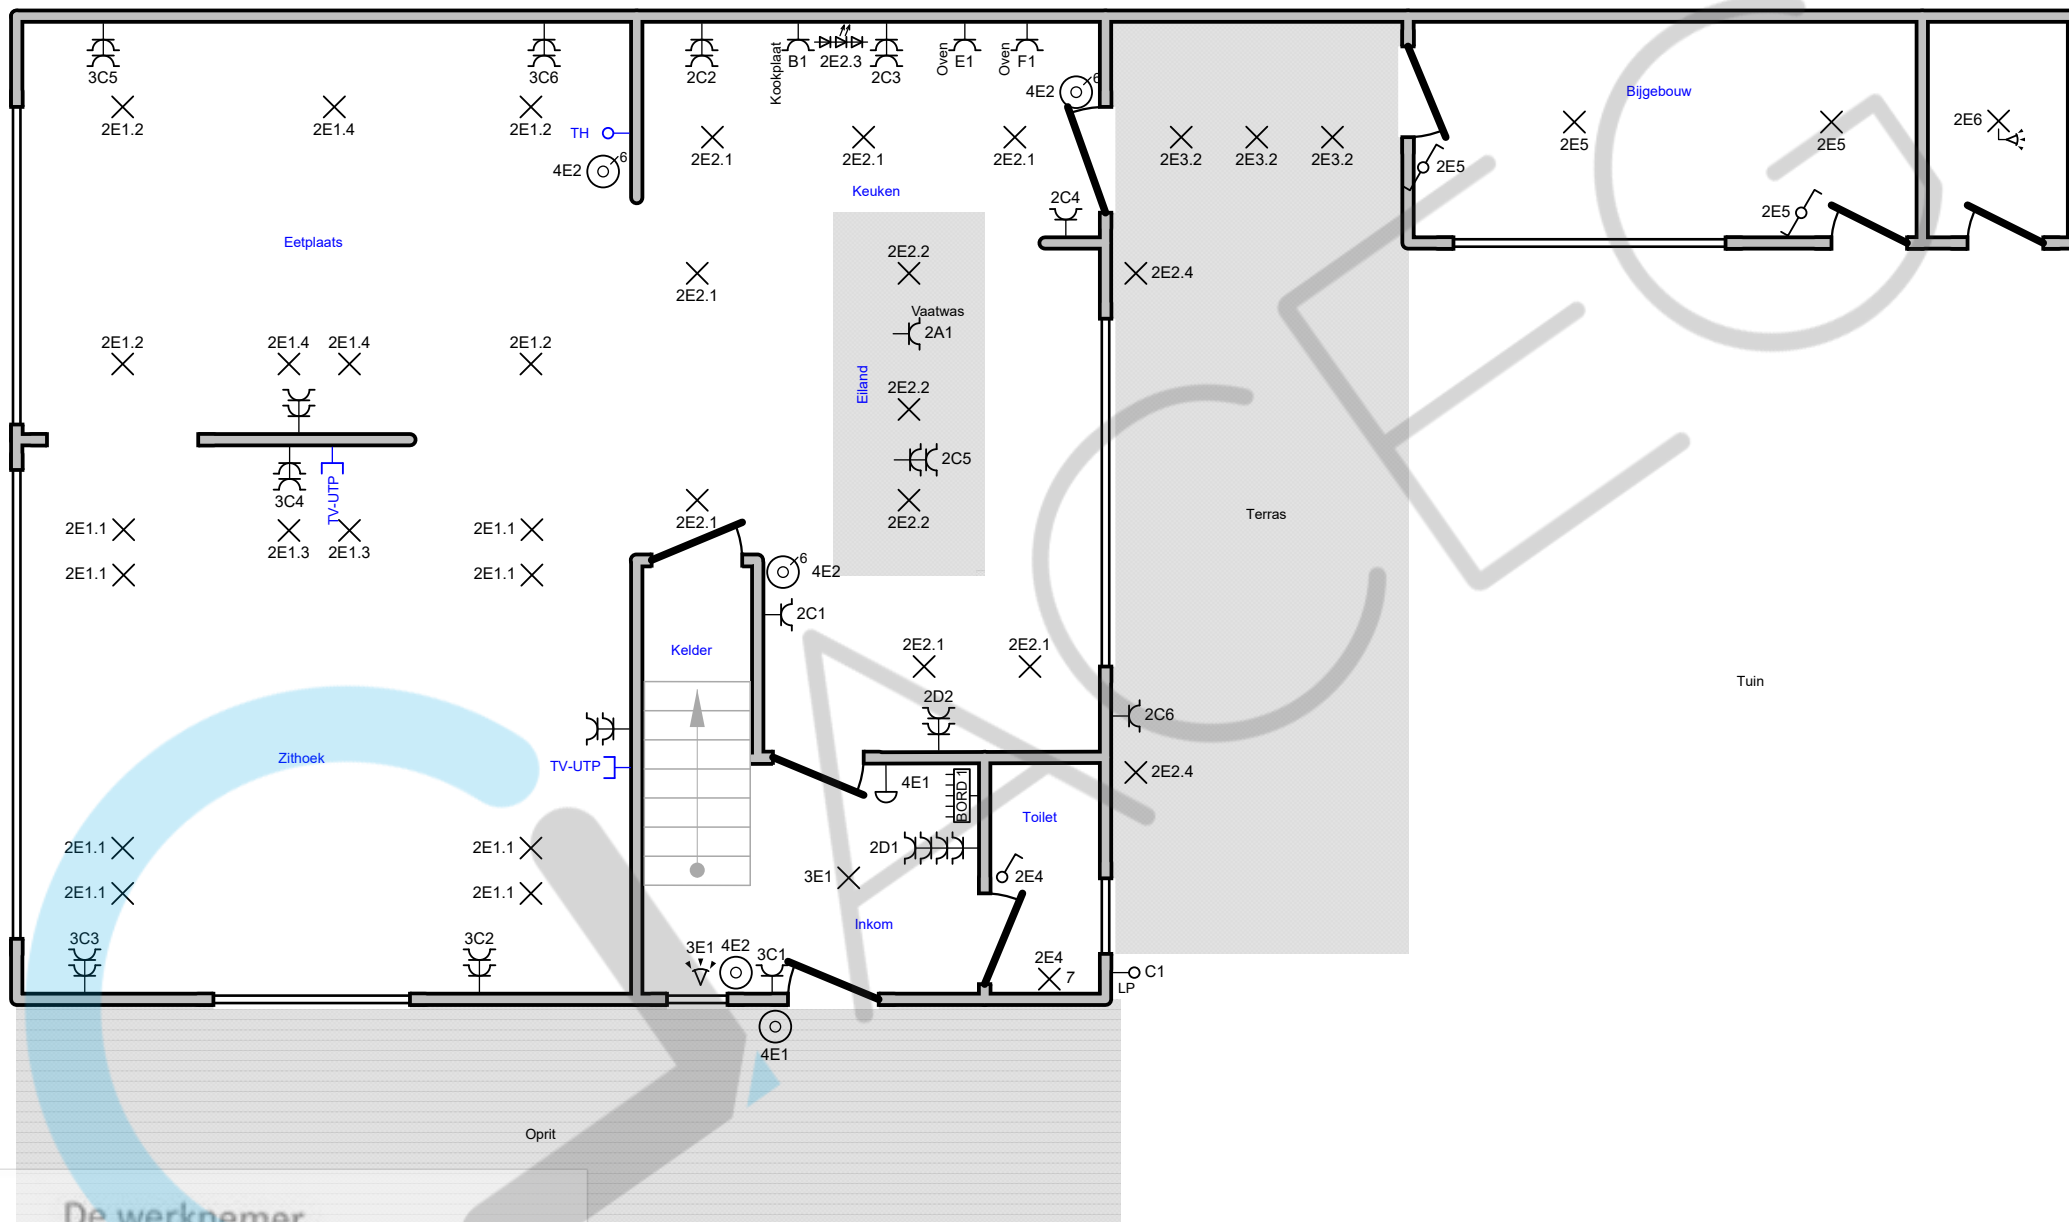

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie

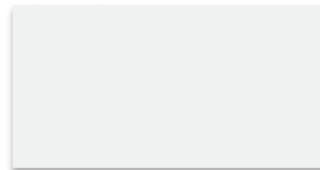

Installateur

Floré B&W bvba
Hijftestraat 2A
9080 Lochristi
Tel.: 09 328 42 20 GSM: 0478 90 98 37
e-mail: wouterflore@flore-bw.be
BTW BE 0860.094.644




p. 4/5 Situatieplan

Datum: 30/01/2026

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2026-06-05 17:37:01

18/06/2026

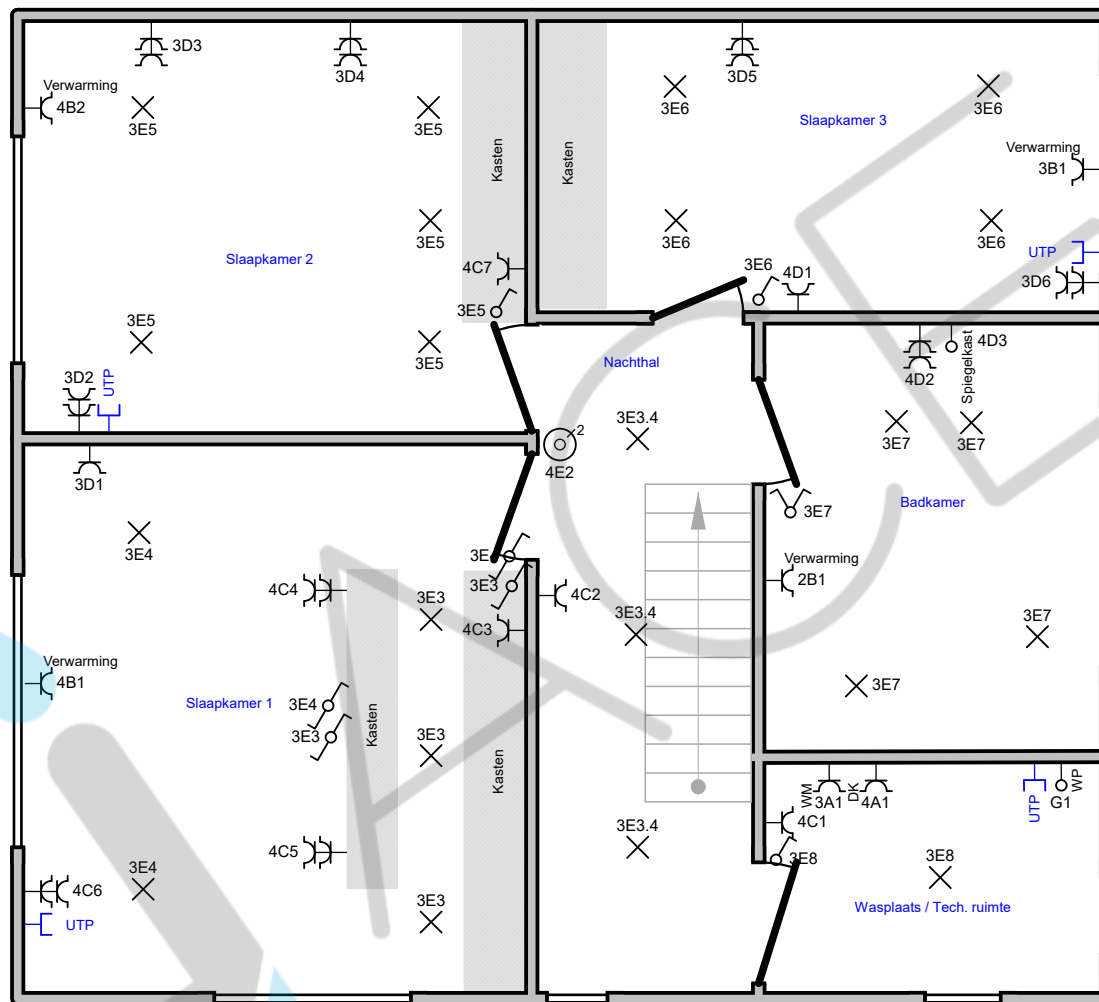


De werknemer,

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481

18/06/2026

Plaats van de elektrische installatie

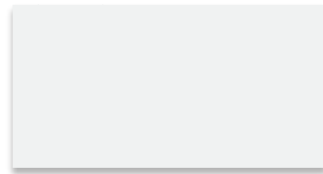

Installateur

Floré B&W bvba
Hijftestraat 2A
9080 Lochristi
Tel.: 09 328 42 20 GSM: 0478 90 98 37
e-mail: wouterflore@flore-bw.be
BTW BE 0860.094.644



p. 5/5
Situatieplan

Datum: 30/01/2026

3 x 400V + N ~ 50Hz

V.2026-06-05 17:37:01