ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

# Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

**CONFORM**

**Datum keuring:** 22/10/2026
**Inspecteur:** Michel Mergan
**Mentor:**
**Installateur:** AIZ
**ID-label:**
**Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557
Serienummer: 19481286

**Datum verslag:** 22/10/2026

**Plaats van het onderzoek**

| | |
|---|---|
| Straatnaam | Verkortingstraat |
| Huisnummer | 100 |
| Busnummer | |
| Postcode | 9040 |
| Gemeente | Sint-Amandsberg |
| Land | België |

**Eigenaar**

| | |
|---|---|
| Naam | |
| Straatnaam | Verkortingstraat |
| Huisnummer | 100 |
| Busnummer | |
| Postcode | 9040 |
| Gemeente | Sint-Amandsberg |
| Land | België |

**Installateur**

| | |
|---|---|
| Naam | AIZ group |
| BTW nr. | BE 0890 117 926 |

**Type** : woning
Afbeelding schakel- en verdeelbord:



**Aard onderzoek:** Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

**Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?** Ja

Netbeheerder: FLUVIUS | Spanning: 1~230V | Meter / bord verbinding: 10 $mm^2$ | Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 | Aantal kringen: 14
Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 73.7 MΩ

OK




RE: 6.37 Ω

OK




## DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| IΔ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I²t | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | | 22,5kA2s (3000A) | A | | OK | OK |
| 30 | 40 | A-F | 22,5kA2s (3000A) | A | 7 | OK | OK |
| 30 | 40 | G-M | 22,5kA2s (3000A) | A | 7 | OK | OK |

## BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zie schema in bijlage | - | - | | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Visueel nazicht (algemeen)** | OK | **Directe aanraking** | OK | **Indirecte aanraking** | OK |
| **Aansluitingen** | OK | **schema in bijlage door Aceg vzw** | OK | | |
| **Equipotentiale verbindingen** | OK | **Doorsnede geleiders** | OK | | |
| **Continuiteit** | OK | **Verlichting / toestellen** | NVT | | |

## OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

N39 Delen van deze installatie dateren van na 1981, hierdoor zijn de uitzonderingen opgenomen in AREI boek 1 afdeling 8.2.2. ook van toepassing.

Aardingspaal

N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

## BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 22/10/2051

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 6

## VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:22 tot 11:10

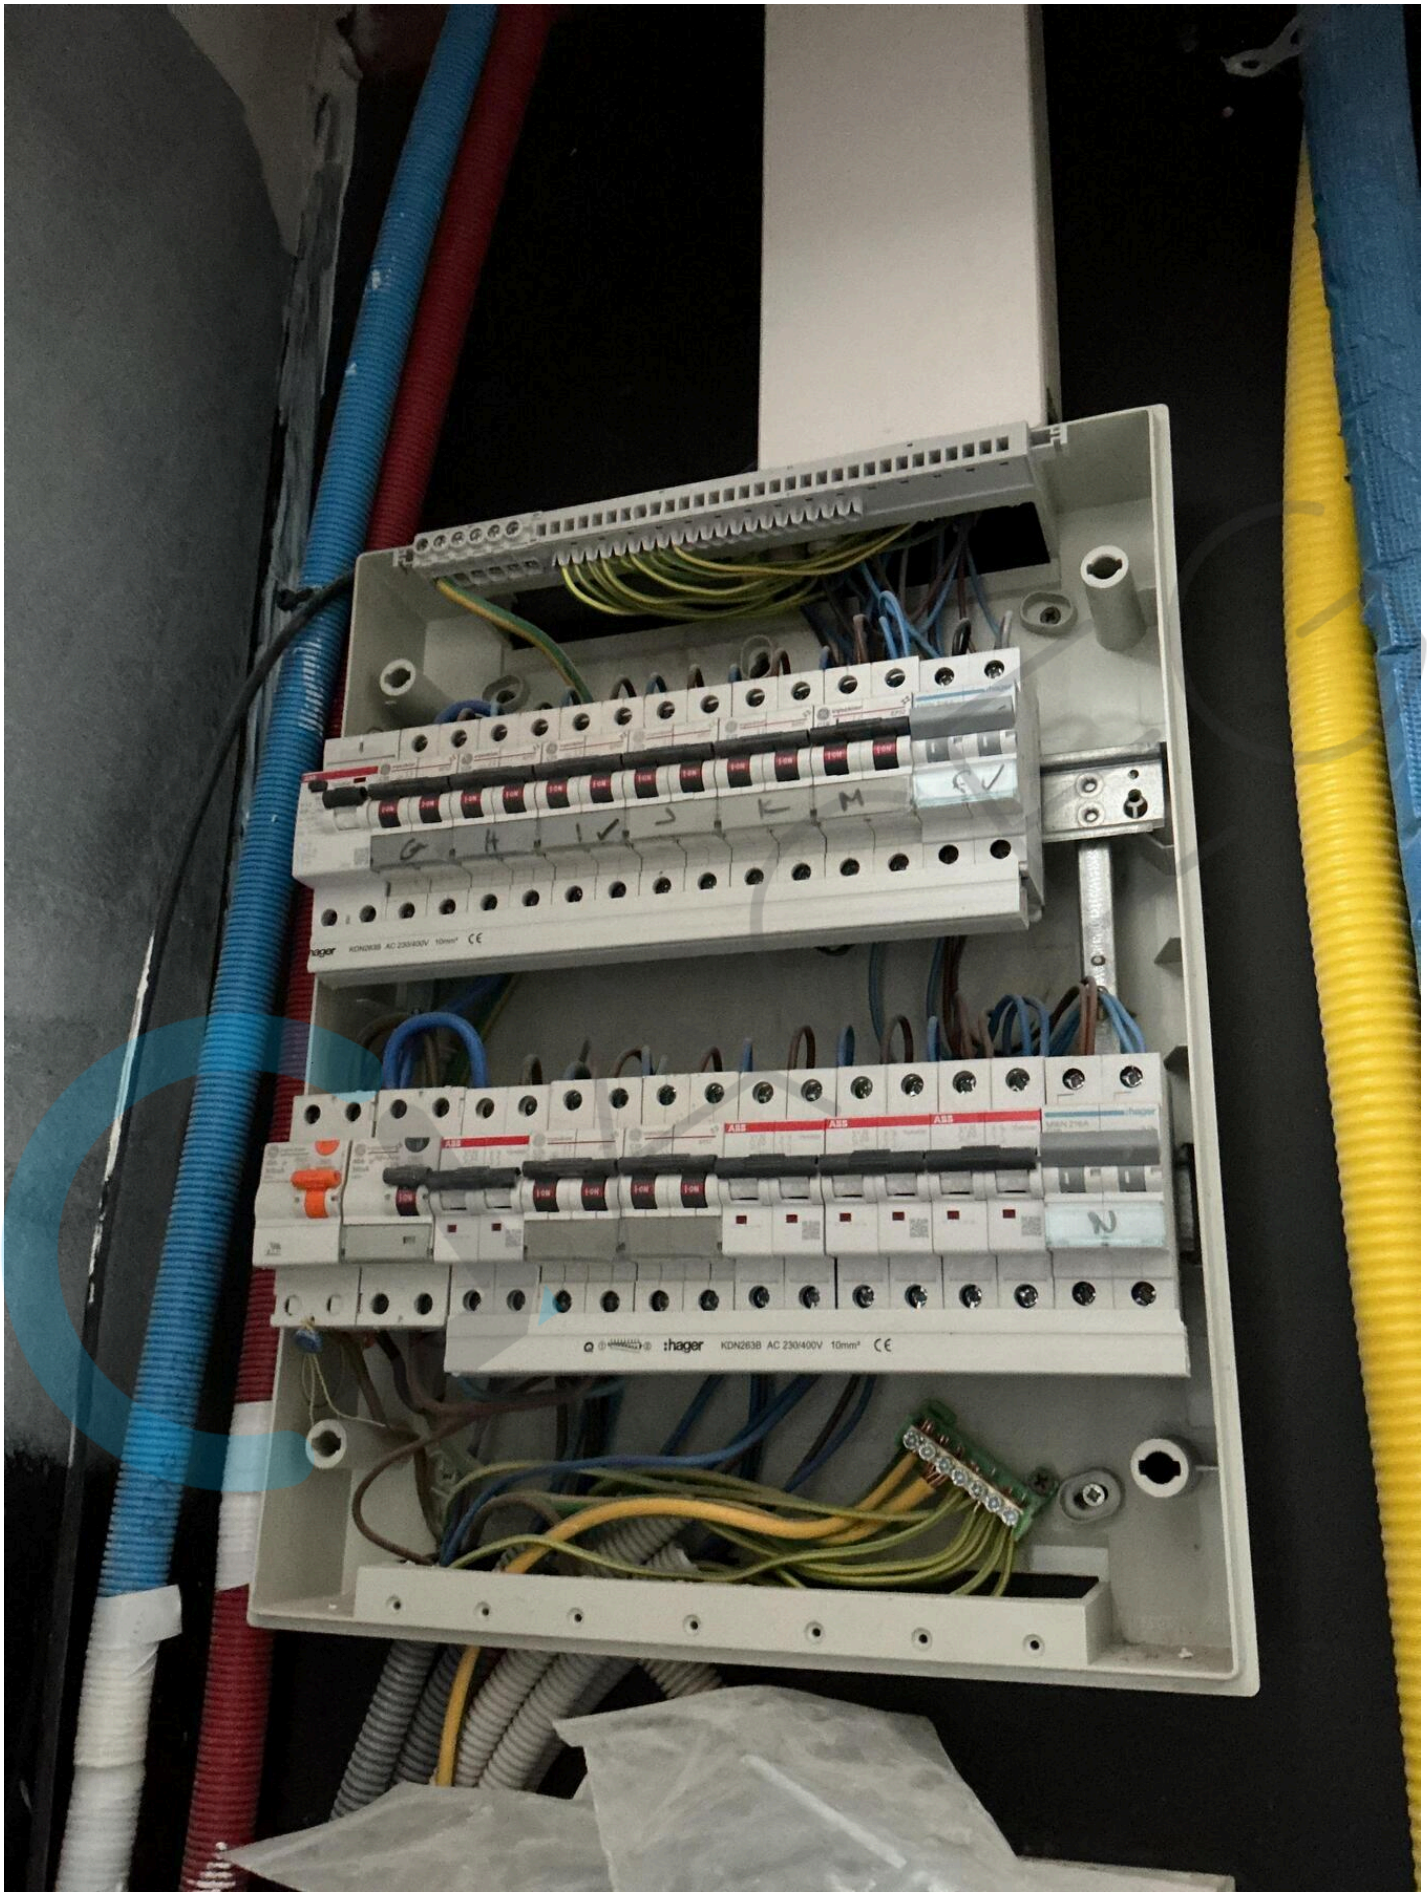
De inspecteur Michel Mergan

Mergan Michel - ACEG

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
**Kwaliteit**
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

| Stappenplan voor een installatie die conform is: | | | |
|---|---|---|---|
| **Stap 1** | **Stap 2** | **Stap 3** | **Stap 4** |
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 22/10/2051 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |


hager
KDN263B AC 230/400V 10mm²
ABB


S211
SICONIA
CEM240071
kWh
Kvarh
wM-BUS




6.37Ω
FUNC
Hlim


Eurotest 61557
500V
73.7 MΩ
F1
F2
F3