

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 05/03/2025

Inspecteur: Sidjell Haxhiu

Mentor:

Installateur: Nico Meersman BV

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0770 830 096

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3155 Serienummer: 21251243

Datum verslag: 05/03/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Heidebloemstraat
Huisnummer 91
Busnummer
Postcode 9100
Gemeente SINT-NIKLAAS
Land België

Eigenaar

Naam Eline Van Mol
Straatnaam Heidebloemstraat
Huisnummer 91
Busnummer
Postcode 9100
Gemeente SINT-NIKLAAS
Land België

Installateur

Naam Nico Meersman BV
BTW nr. BE 0770 830 096
Telefoonnummer +32 497 35 85 78
E-mail info@nicomeersman.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54



Teller Nr. : 5104451-2005

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal kringen: 13

Ri algemeen: 0,76 MΩ

RE: 12,64 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's in bijlage!					
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 5/3/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:00 tot 08:45

De inspecteur Sidjell Haxhiu

ACEG VZW - #219

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 5/3/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



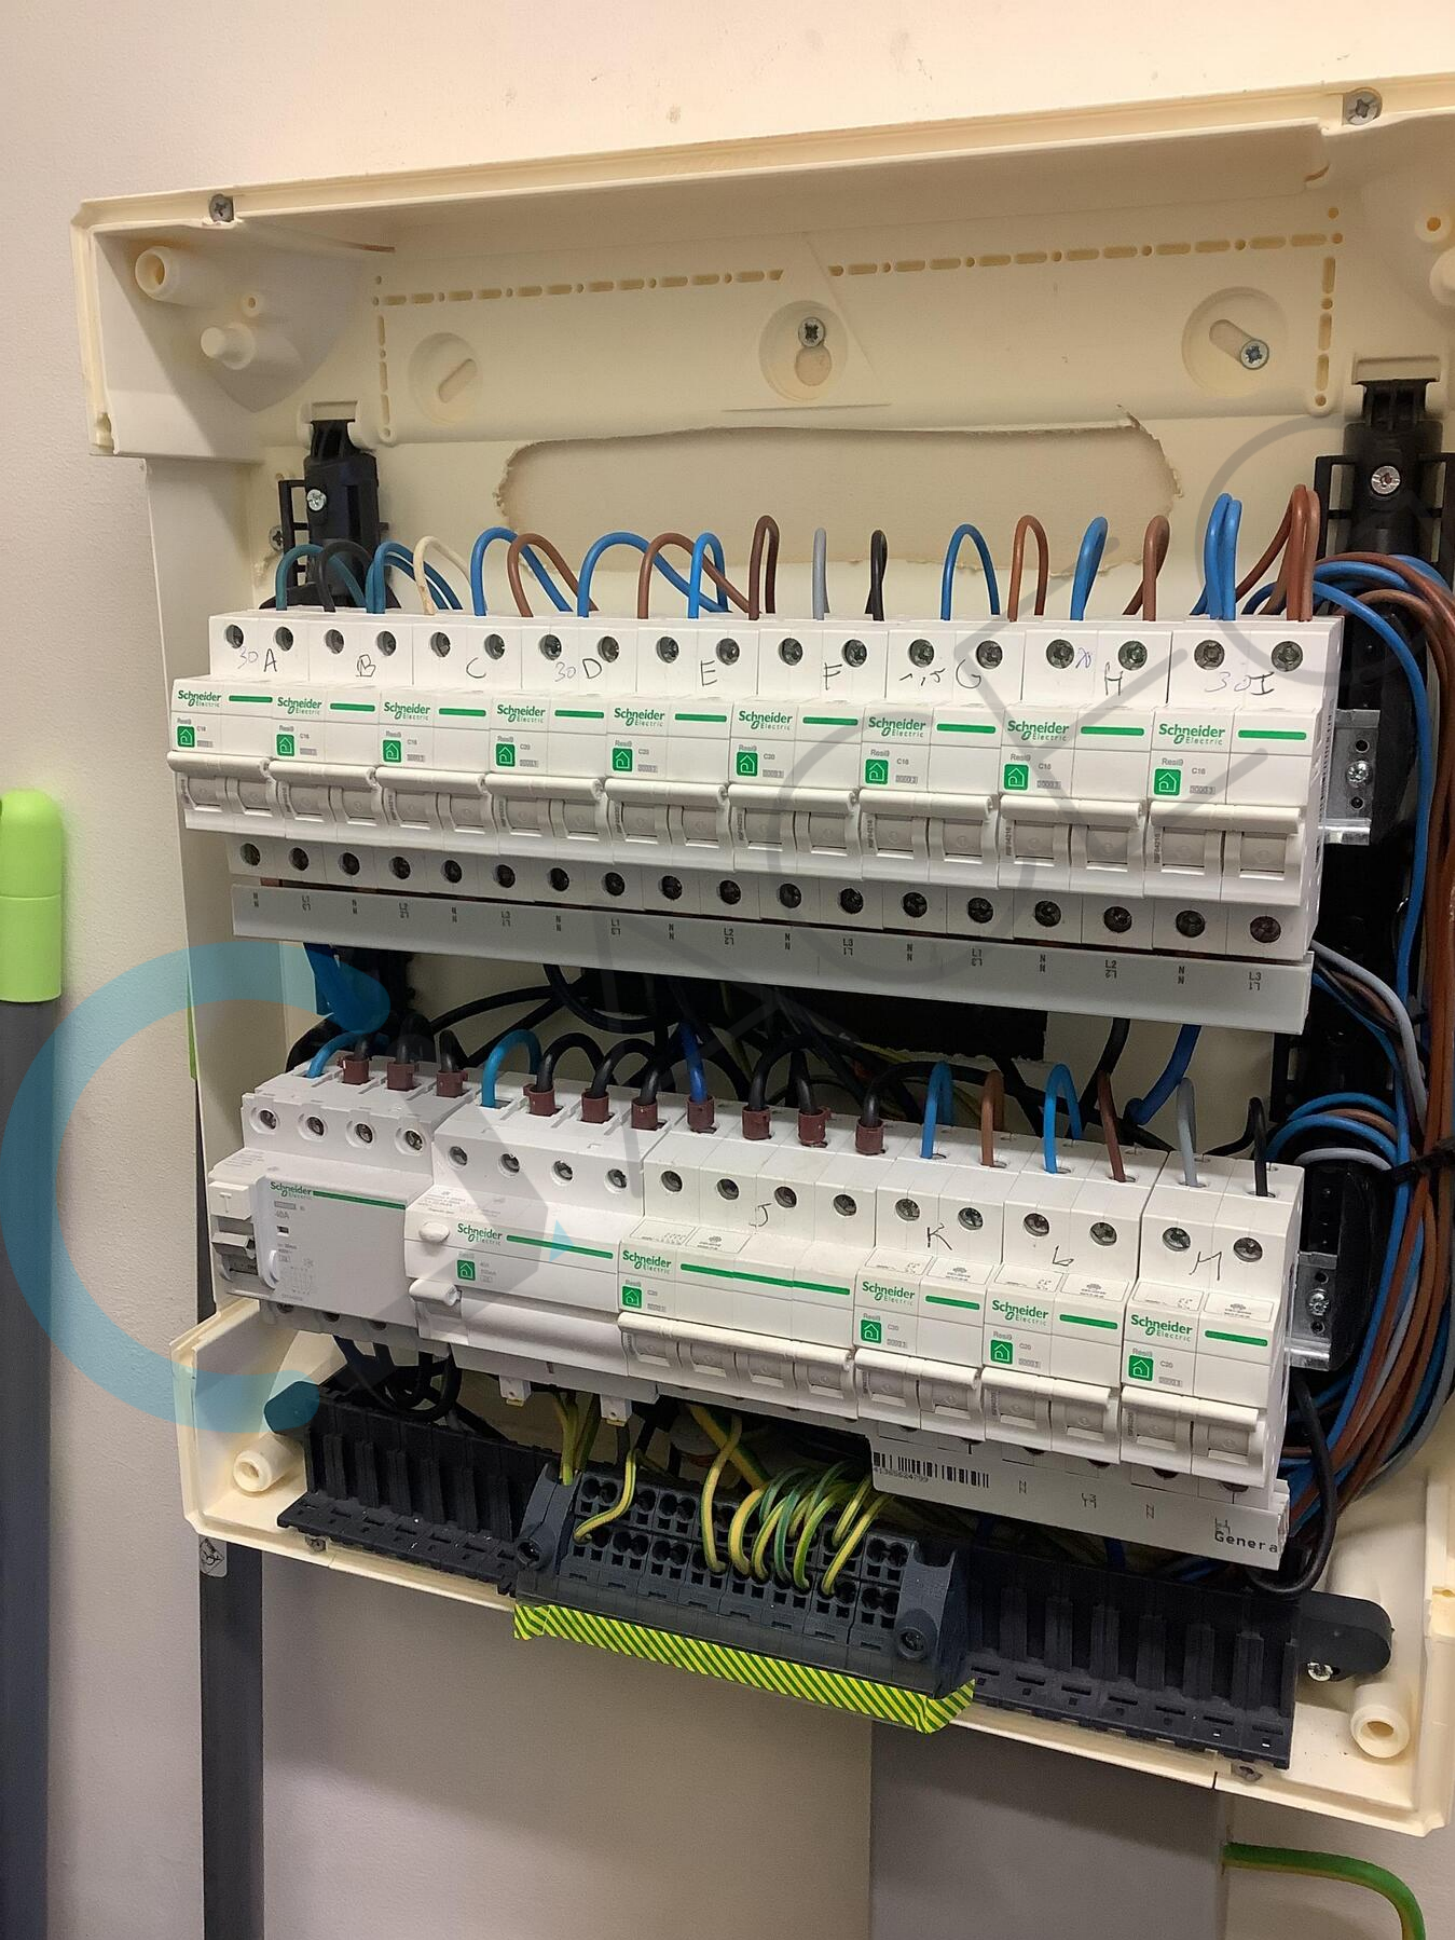




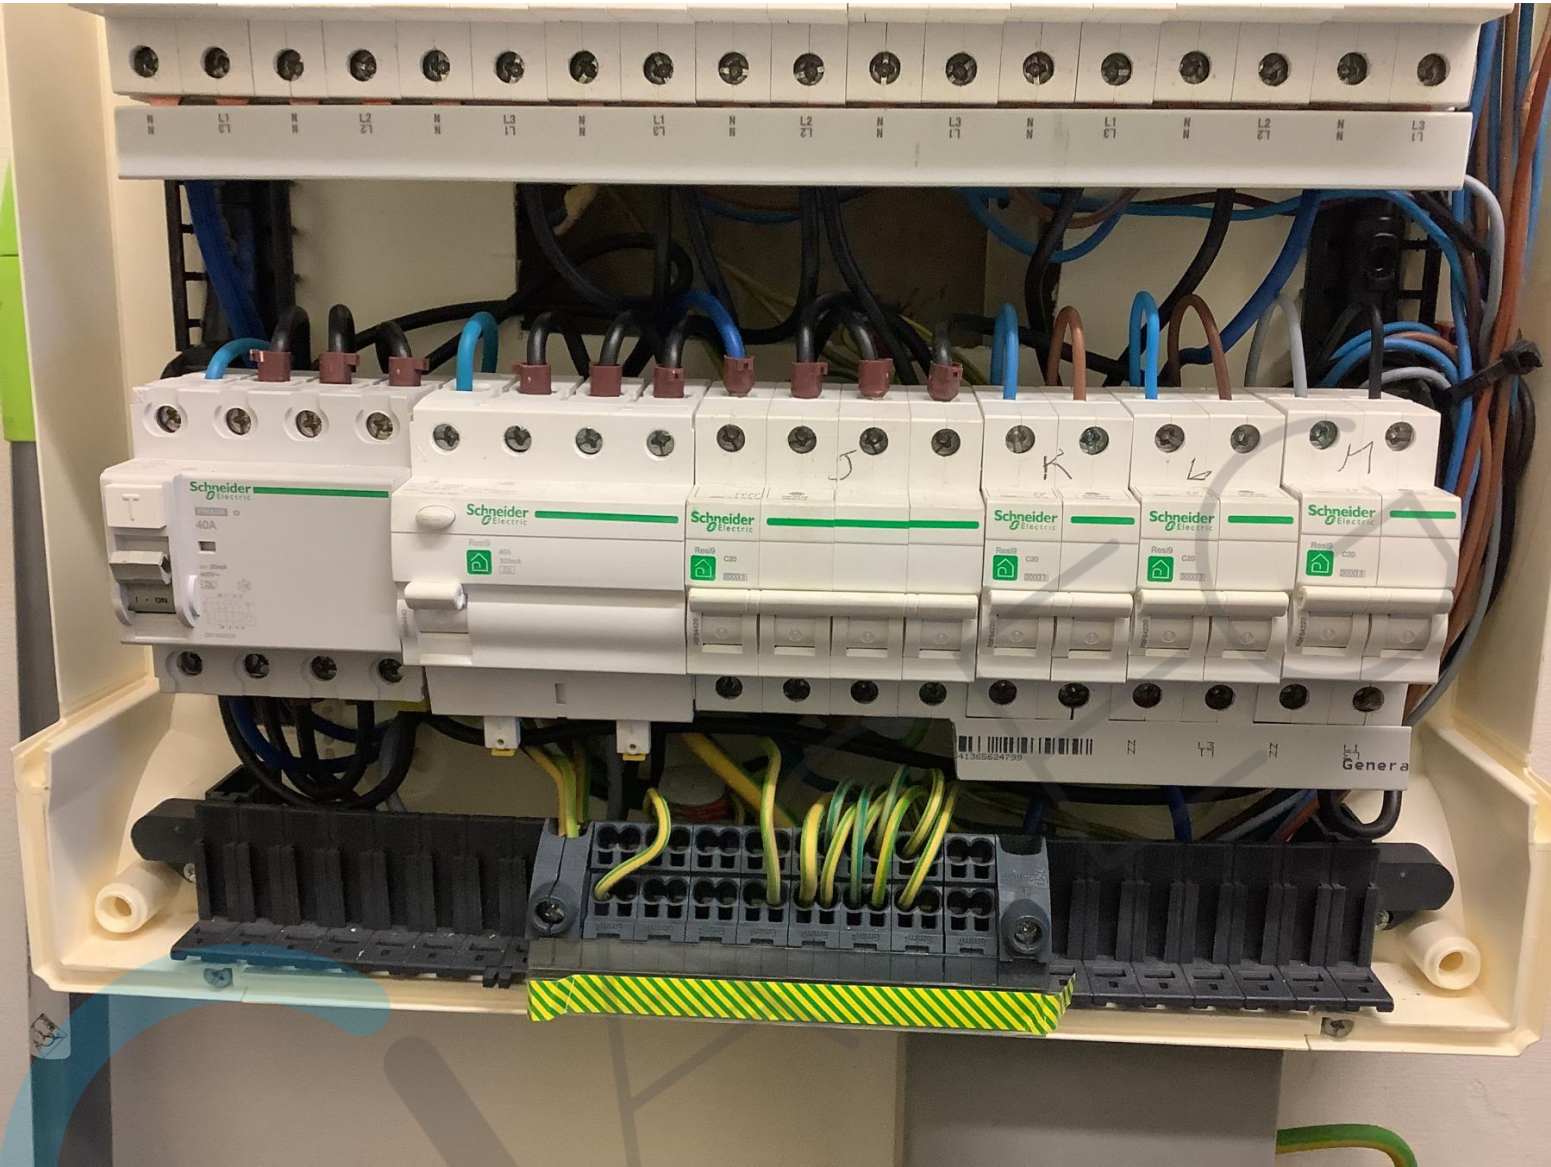

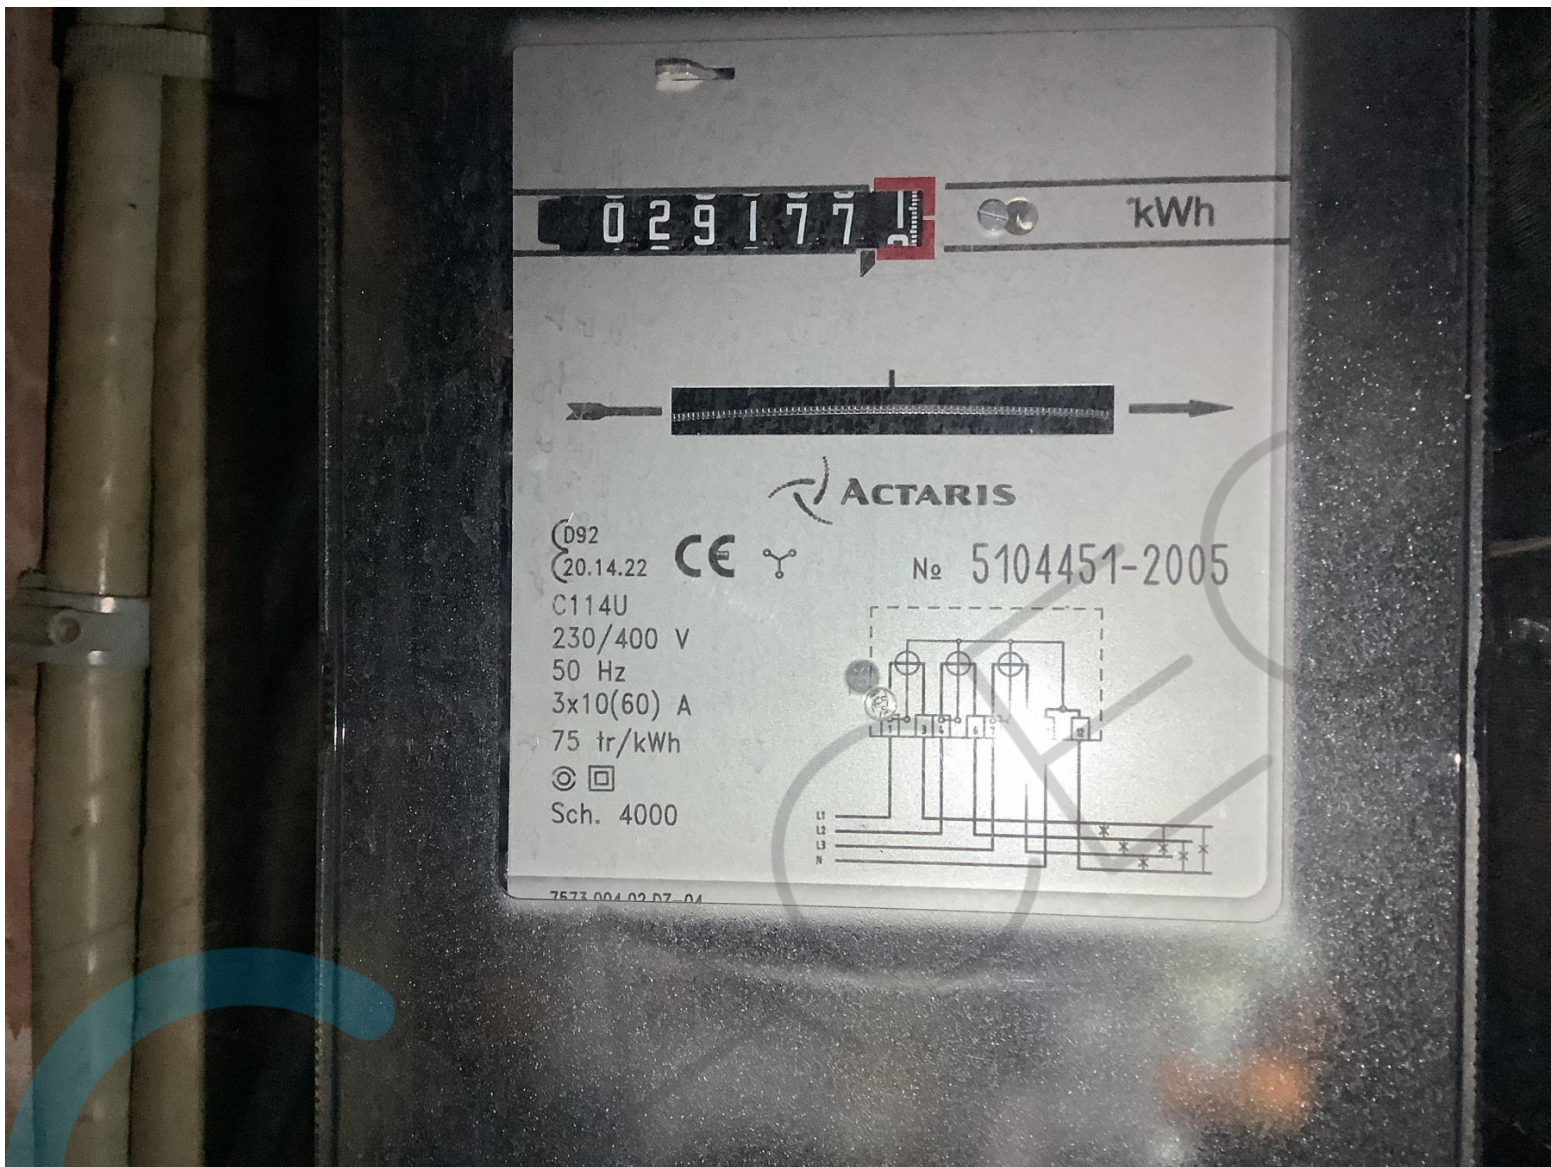





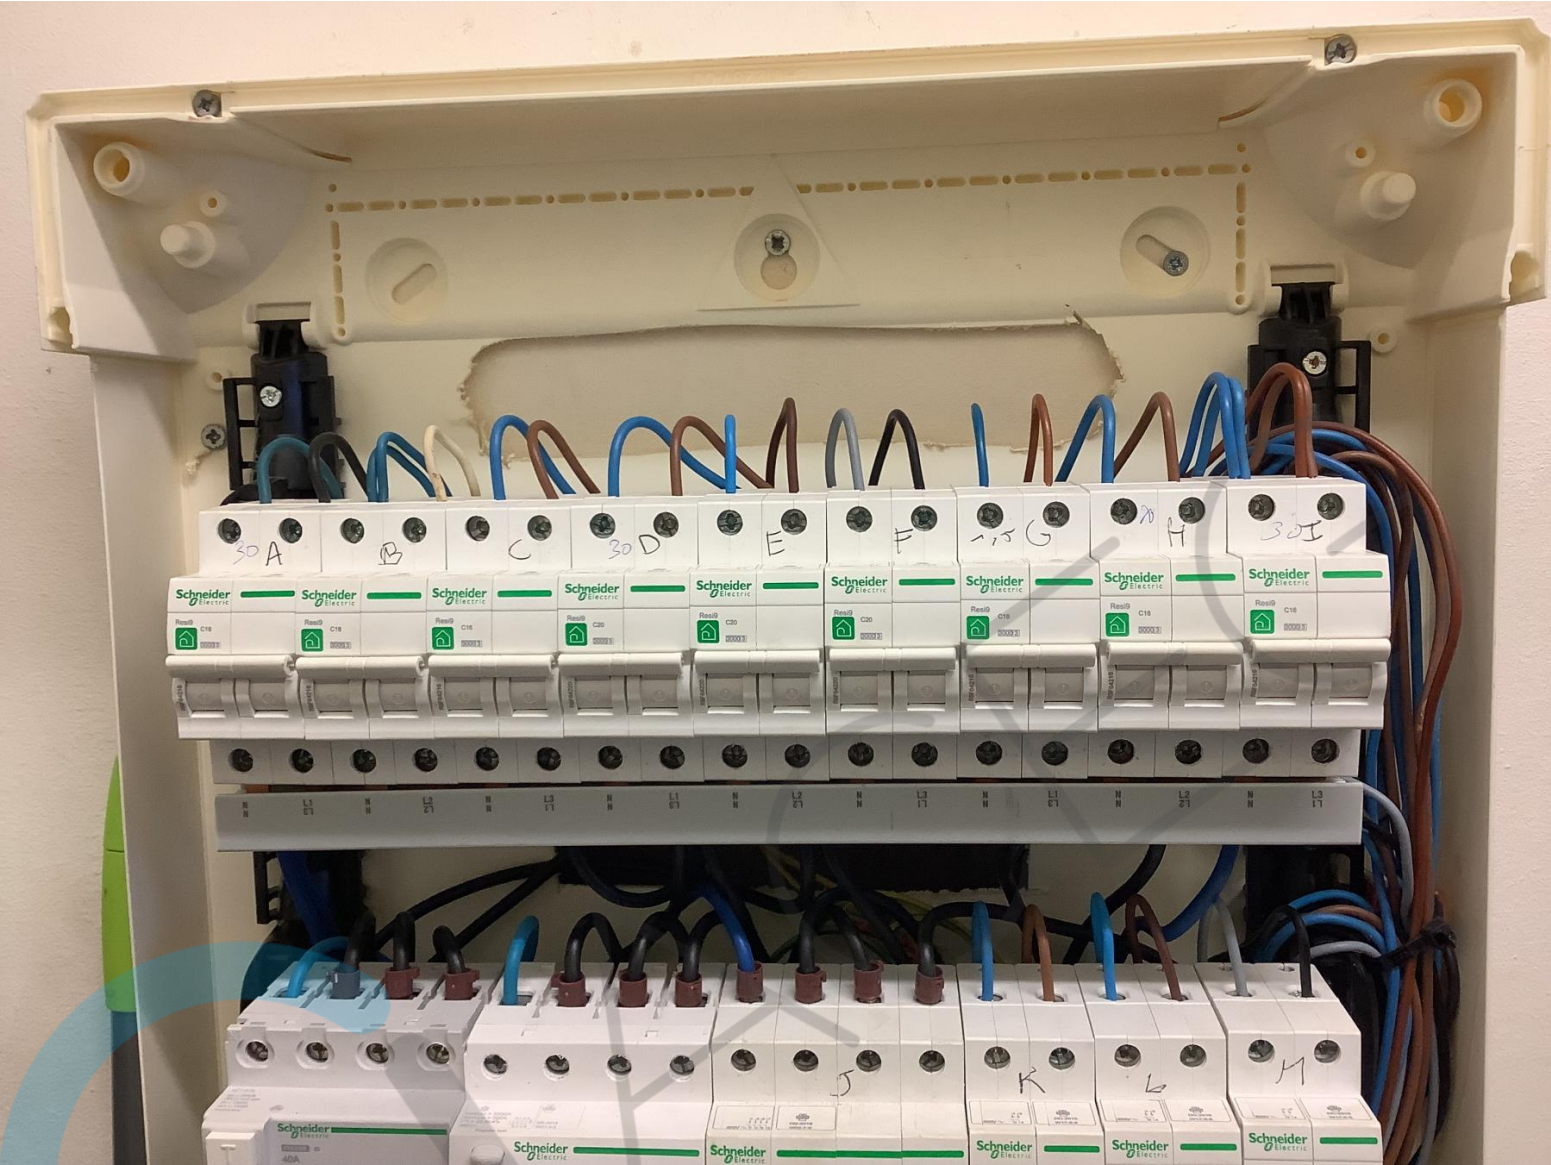






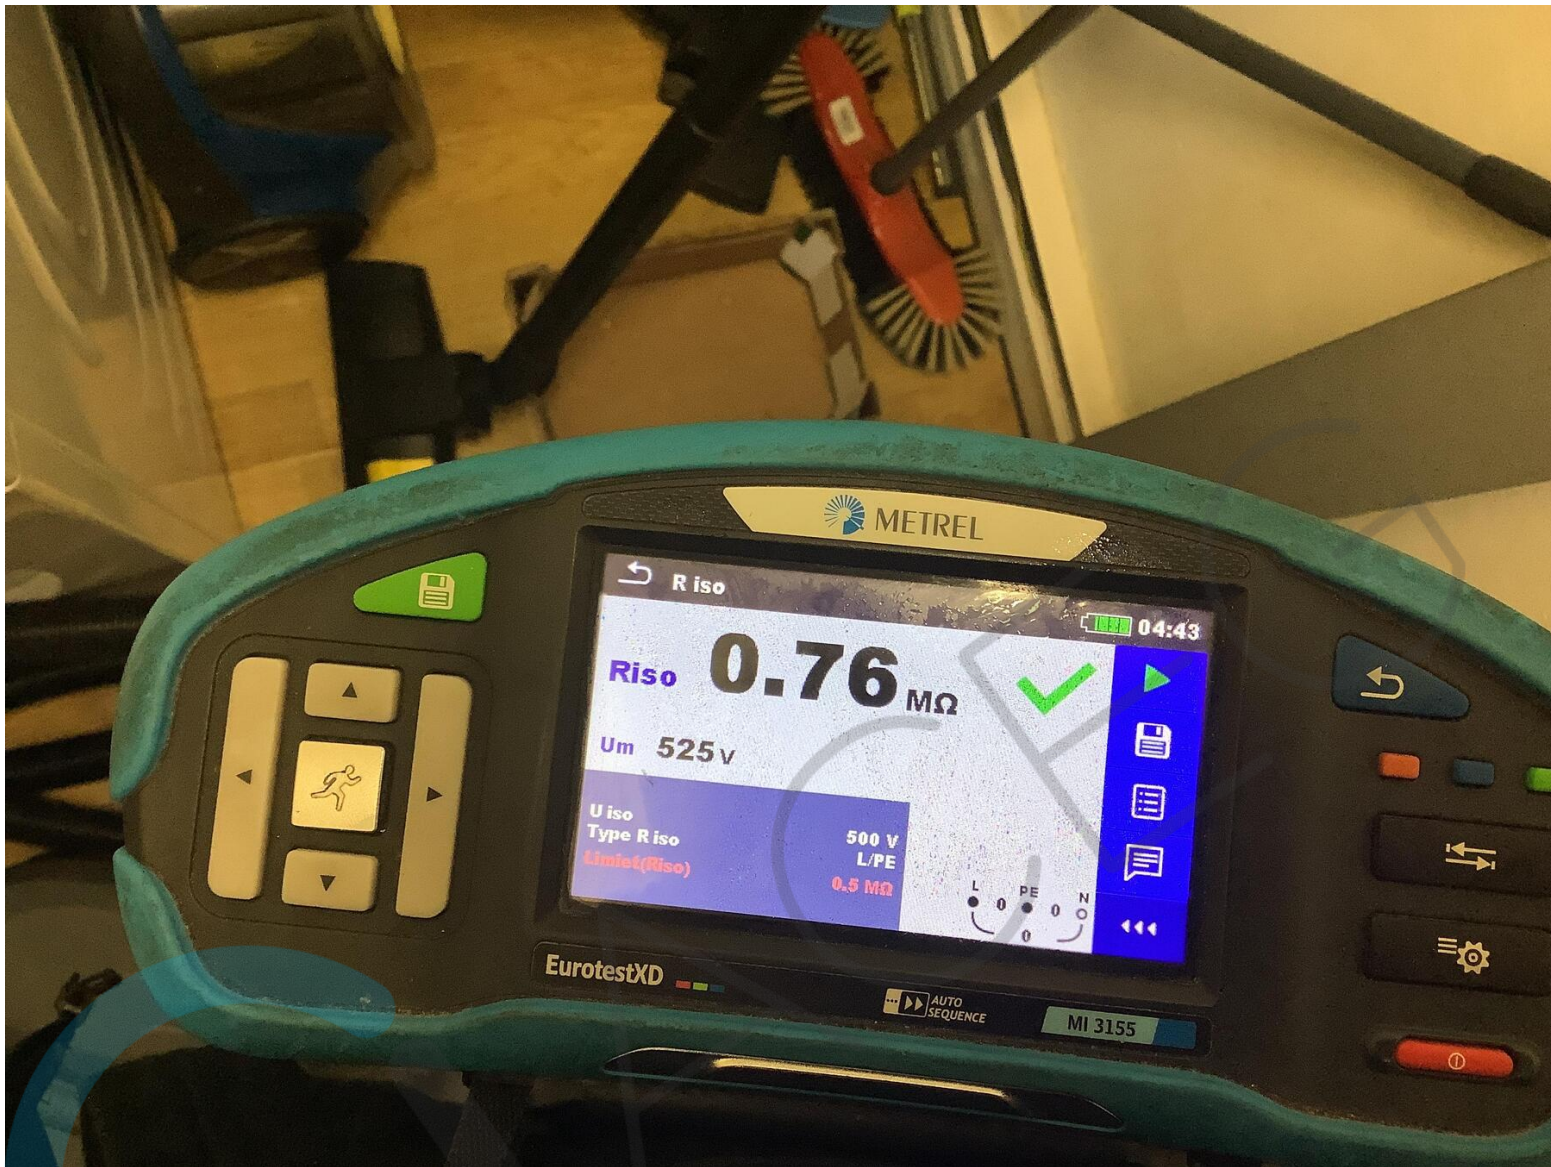



XGB C_{ca} 4x10 Type A - Δ300mA
[3000]
2P - 40A

05/03/2025 ACEG VZW - #219

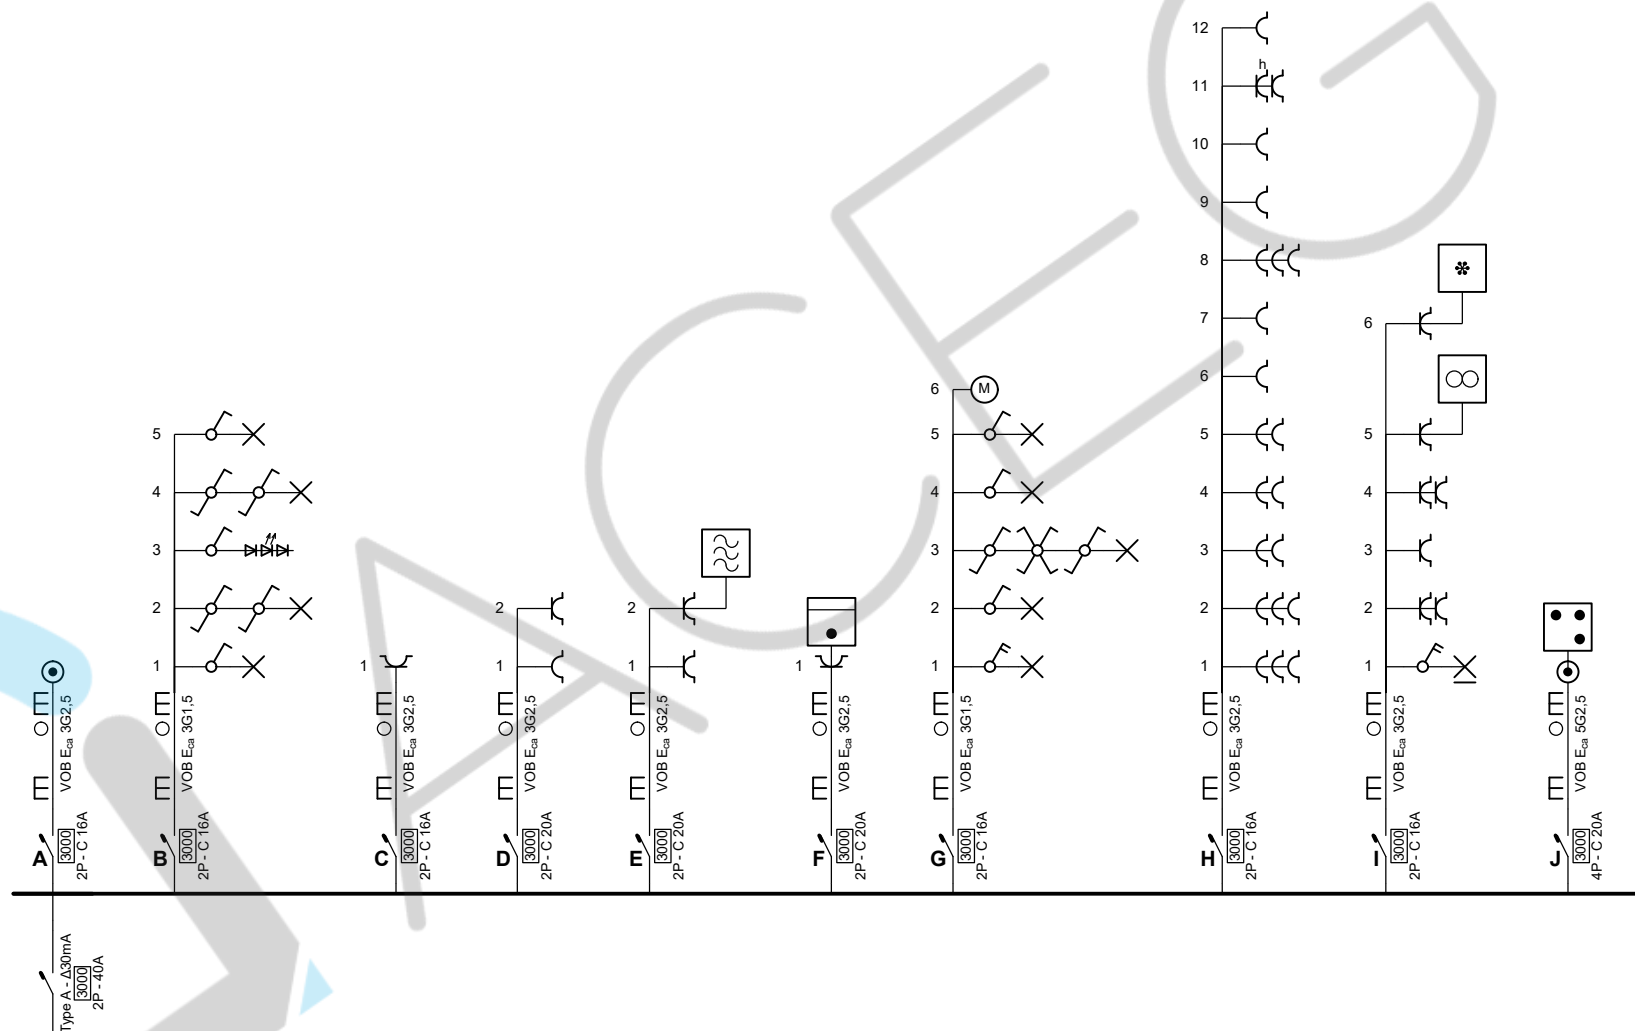

Plaats van de elektrische installatie

Eline Van Mol
Heidebloemstraat 91
9100 Sint-Niklaas

Installateur


Nico Meersman BV
Driegaaiehenhoek 35 bus 103
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 375 50 17 GSM: 0497 35 85 78
e-mail: info@nicomeersman.be
BTW BE 0770 830 096

9

p. 1/4 Eendraadschema

Datum: 5/12/2024

2 x 230V ~ 50Hz

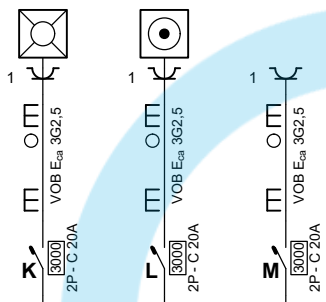

Handwritten signature: Barbara

Plaats van de elektrische installatie

Eline Van Mol
Heidebloemstraat 91
9100 Sint-Niklaas

Installateur


Nico Meersman BV
Driegaaienhoek 35 bus 103
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 375 50 17 GSM: 0497 35 85 78
e-mail: info@nicomeersman.be
BTW BE 0770 830 096

Handwritten mark: 9

**p. 2/4
Eendraadschema**

Datum: 5/12/2024

2 x 230V ~ 50Hz

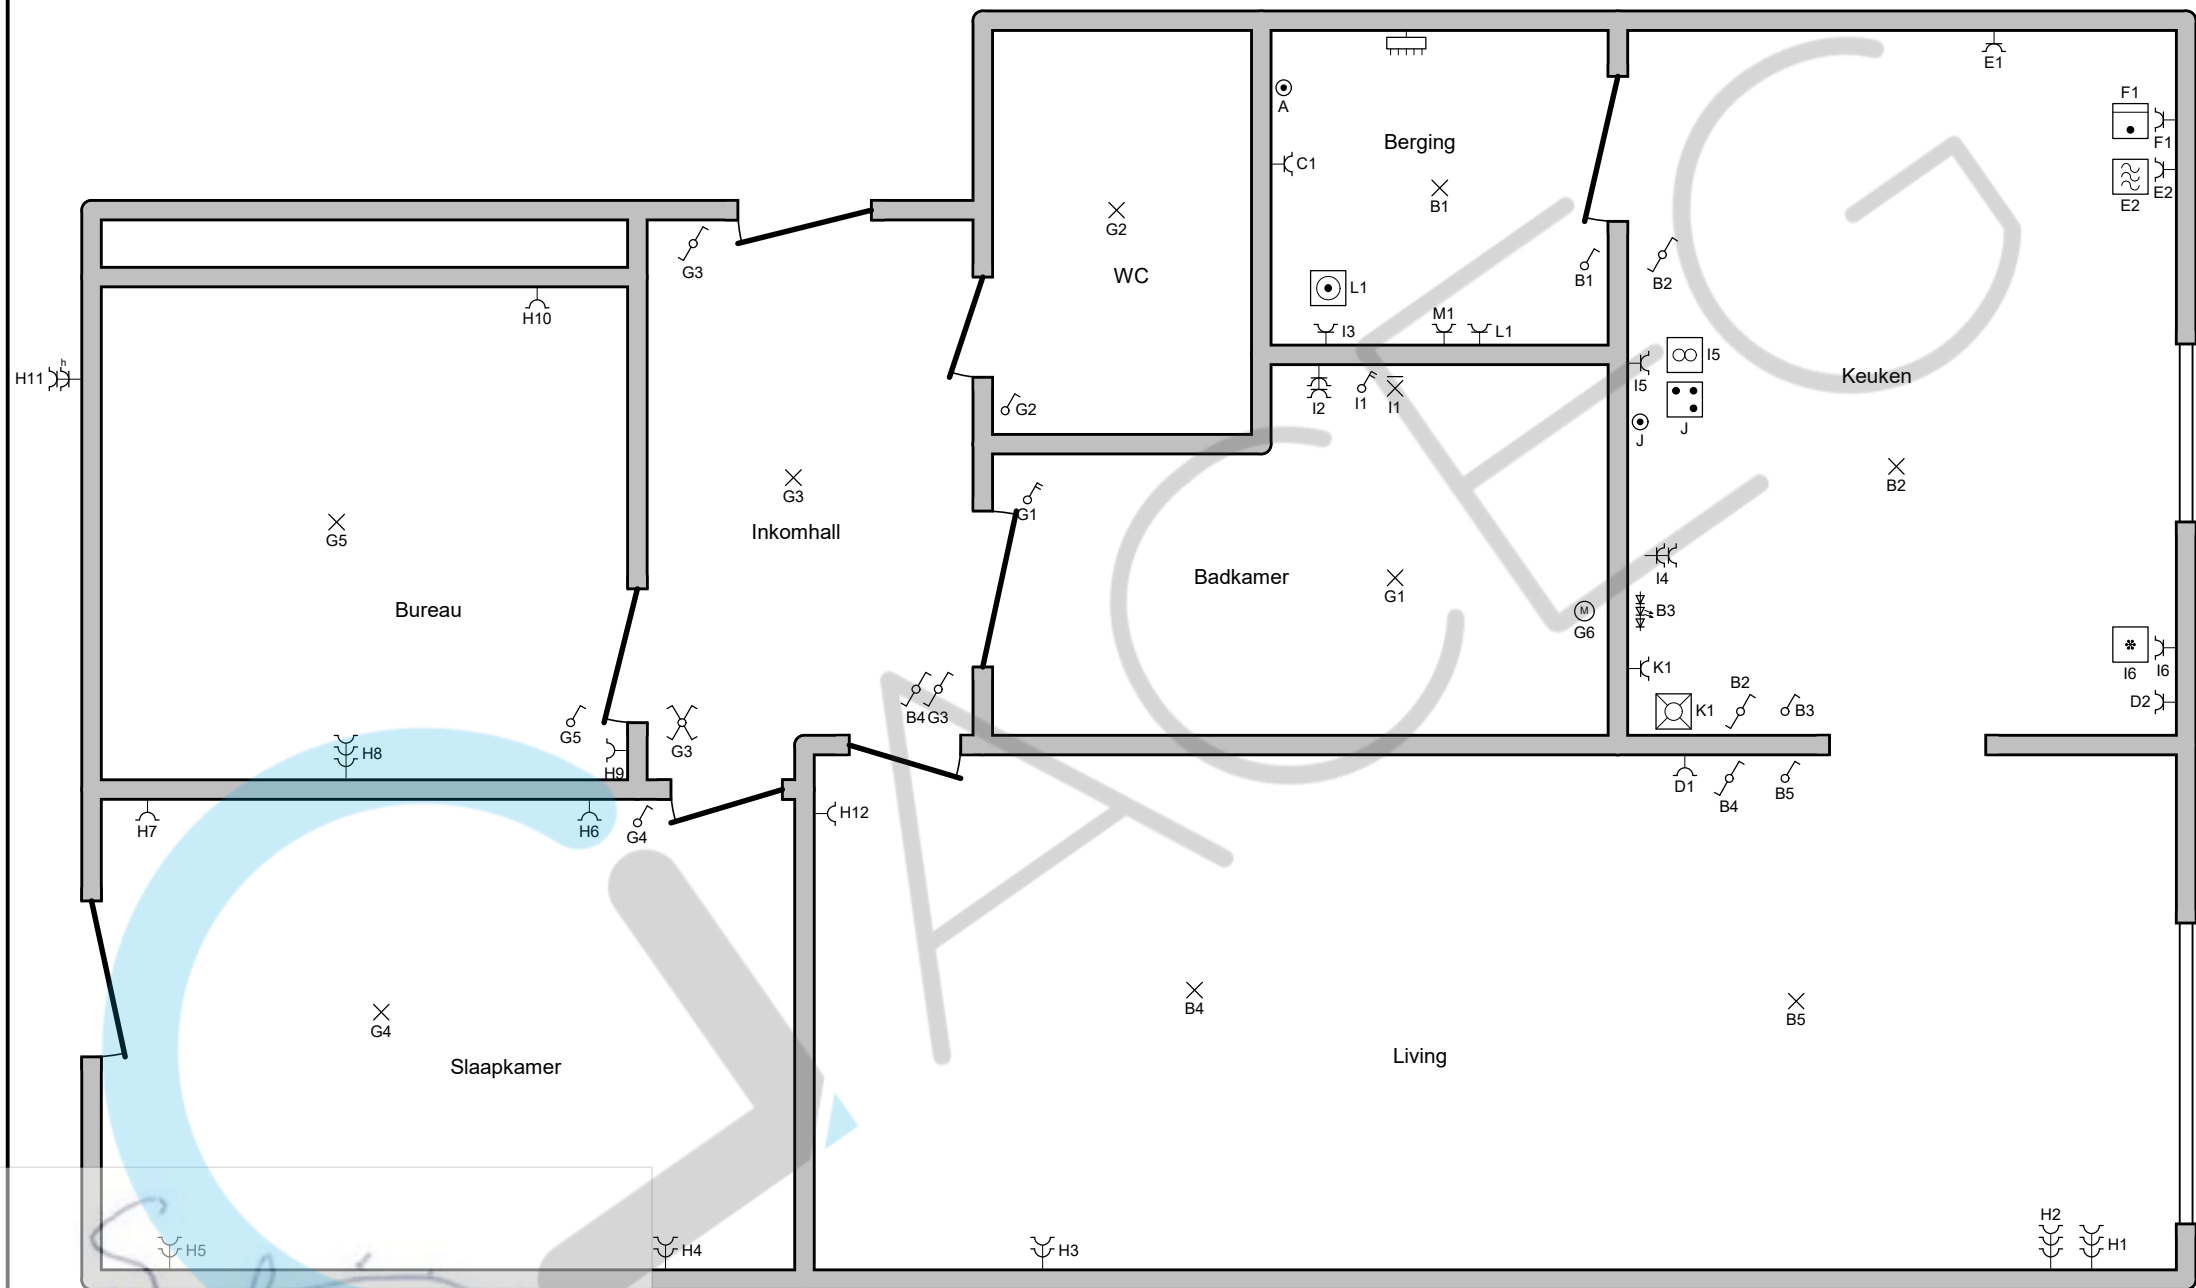

Plaats van de elektrische installatie

Eline Van Mol
Heidebloemstraat 91
9100 Sint-Niklaas

Installateur

Nico Meersman BV
Driegaaiehenhoek 35 bus 103
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 375 50 17 GSM: 0497 35 85 78
e-mail: info@nicomeersman.be
BTW BE 0770 830 096

p. 3/4 Situatieplan

Datum: 5/12/2024

2 x 230V ~ 50Hz

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Plaats van de elektrische installatie

Eline Van Mol
Heidebloemstraat 91
9100 Sint-Niklaas

Installateur

Nico Meersman BV
Driegaaiehenhoek 35 bus 103
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 375 50 17 GSM: 0497 35 85 78
e-mail: info@nicomeersman.be
BTW BE 0770 830 096

p. 4/4
Lijst Kringen

Datum: 5/12/2024

2 x 230V ~ 50Hz