



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Erkend Controleorganisme

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

1050130773

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



CN 048063

Resi code : 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam :	Naam, voornaam : <u>Stefan Alexander</u>
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>Zonetaart 156</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : <u>8100 St-Niklaas</u>
	Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☒

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☐ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Woon eenheid
	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwarende	☐ Art 276bis : verkoop van een woon eenheid			☐ Art ...	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN <u>541448890065279781</u>	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <u>16097683</u>	meterstand dag : <u>11</u> nacht : <u>8</u>	
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☒ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr. :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>6</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>XVB</u>	☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>50</u> A / <u>300</u> mA		
☒ zie bijlage(n)	Aantal borden : <u>1</u>		
	Aantal eindstroombanen : <u>21</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>15</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>>0,5</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB of aangestelde : <u>Eandis DIAL</u> <u>28/07/2017</u>
Inbreuken Bestaande installatie		
Opmerkingen		

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

28/07/2017

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :


Naam : Heleen van M Agent nr. 5018 Datum : 28/07/2017

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 1 ☒ Einddraadsschema(s) : 1 ☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

BEN X BEN
5
-15
BLA

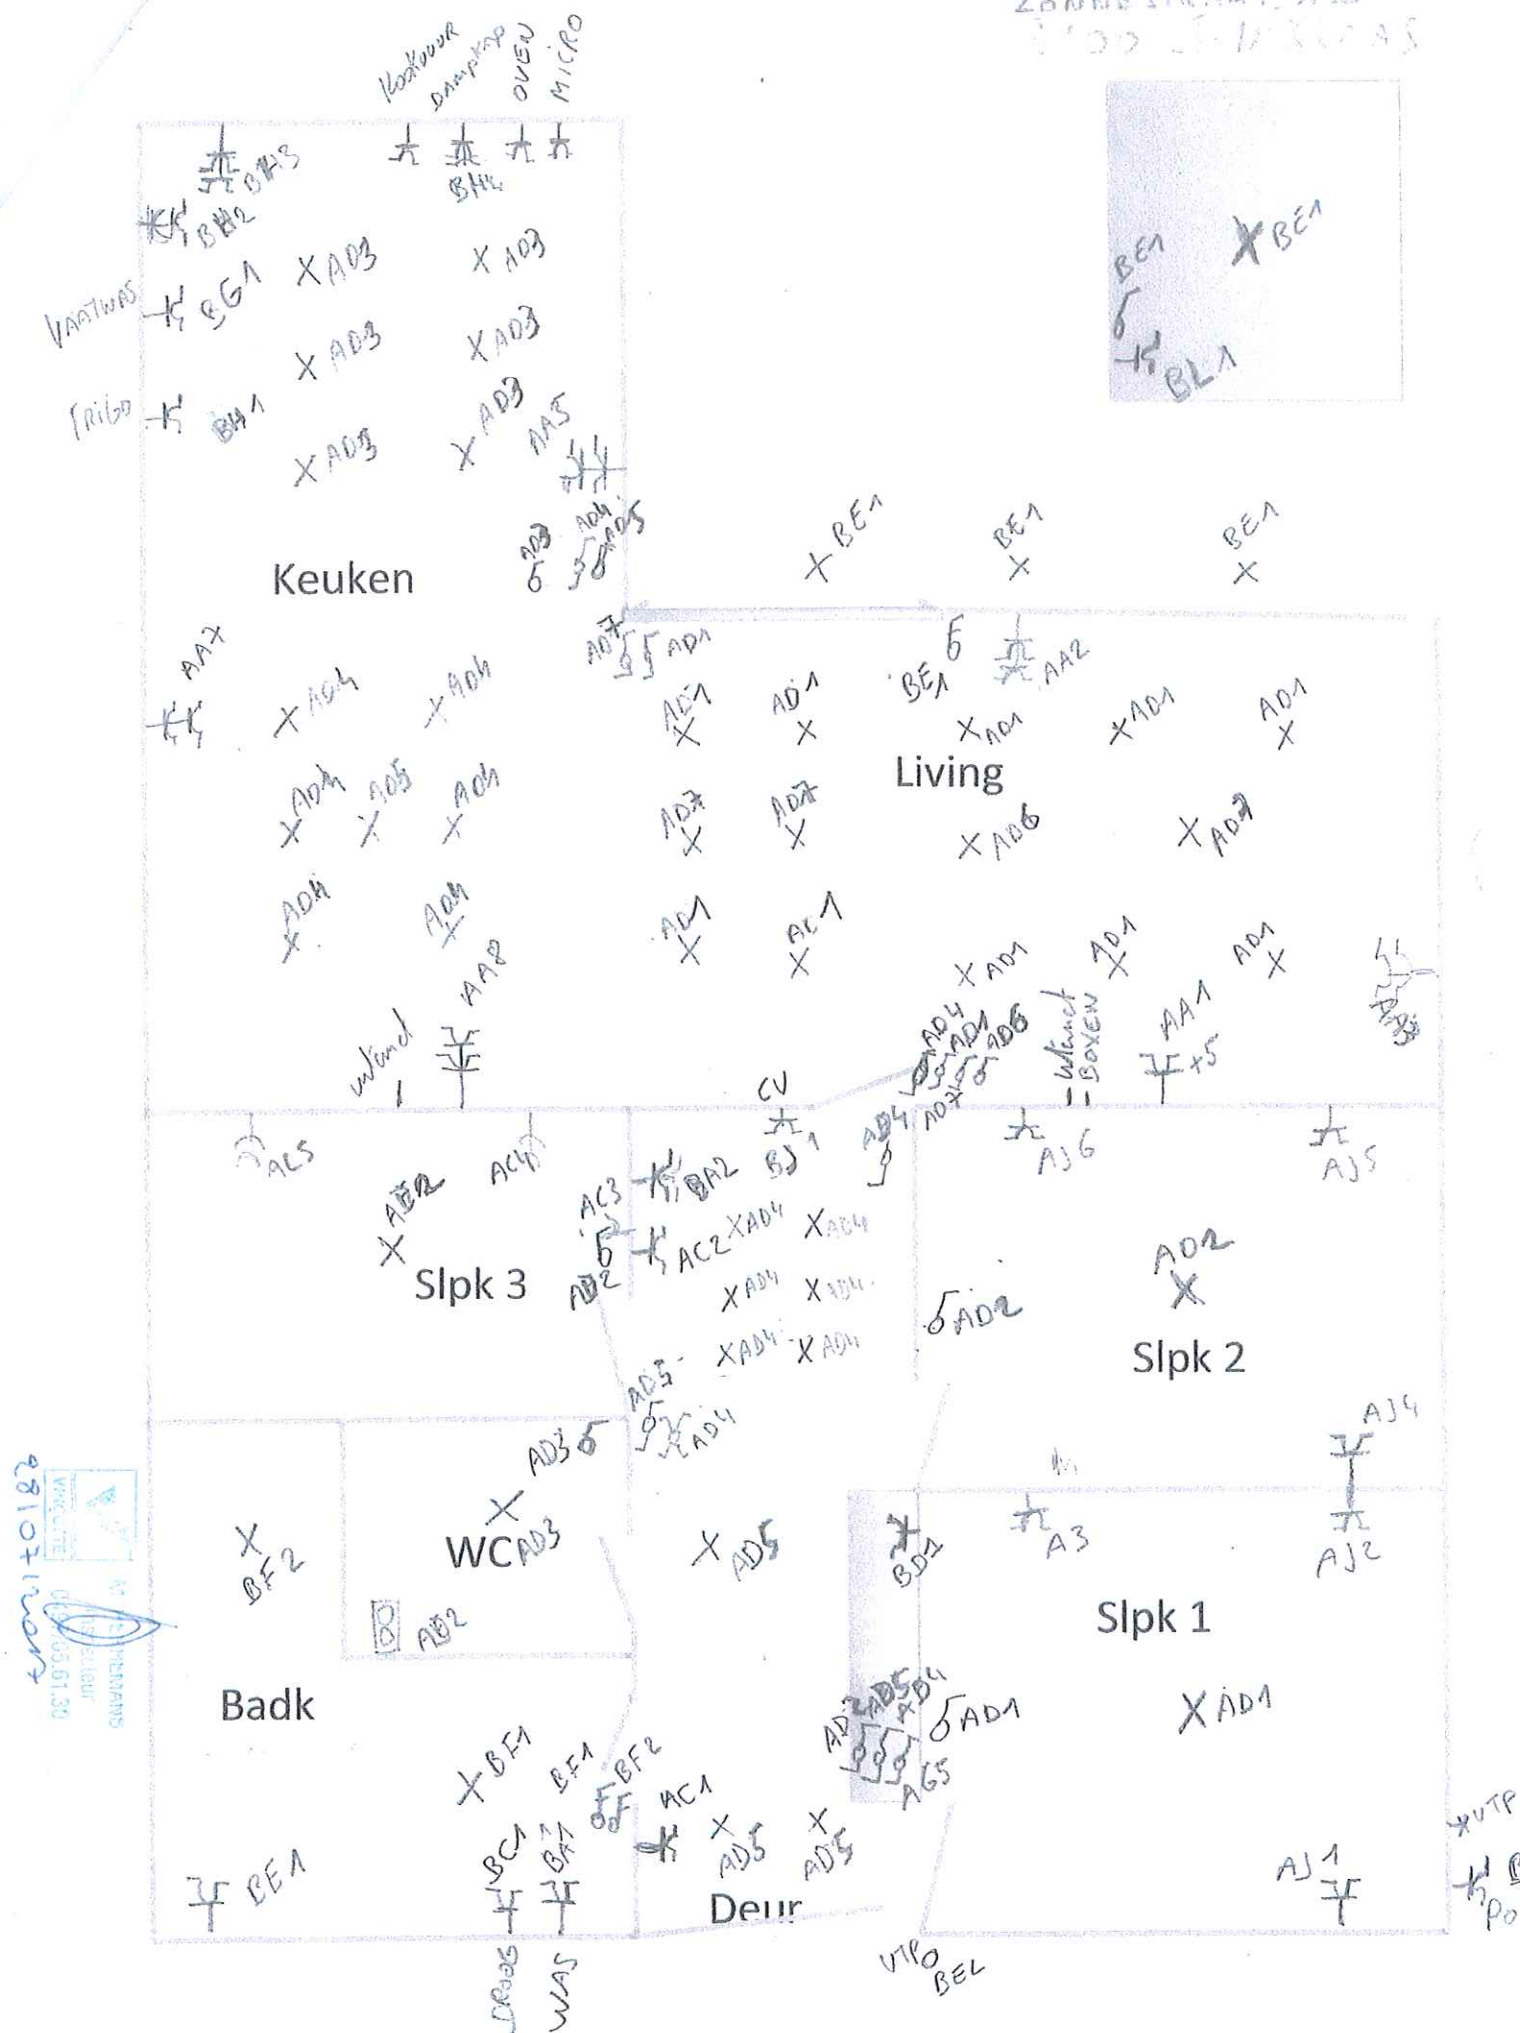

Wm. H. Wilson

BOVEN



AD² AD²

X 

281071267

M. HERREMANS
Individueel
0970066130

~~NOT RECOMMEND~~

KELDER

852

2
X

BD1 103 H 2 H

06-09-2007 15:30
Vrijdag 15 september 2007
28107
Went

3x400V+N

Δ 300mA
4P-40A

STERKAJ ALEKSANDRO
ZONNEVLAAT ASG
9400 IT-WILKNAAS

281071104
049 00 61 30
049 00 61 30
049 00 61 30

AA	2P-20A	V0B 362,5	KKKKKKKK	StopK Living
AB	2P-16A	V0B 361,5	Video bel	
AC	2P-16A	V0B 361,5	1 2 3 4 5 6 7 8	Verlichting SlpK 1+2 + Living 6
AD	2P-16A	V0B 361,5	1 2 3 4 5	Verlichting Gang + WC + Slp 3
AE	2P-20A	V0B 362,5	1	OVEN
AF	2P-16A			Reserve
AG	4P-32A	V0B 566		Kookruur
AH	2P-20A	V0B 362,5	1	StopK Boven
AI	2P-20A	V0B 362,5	1 2	StopK SlpK 1+2
AJ	2P-20A	V0B 362,5	1 2	StopK gang + Slp 3
AK	2P-16A			Reserve
BA	2P-20A	V0B 362,5	KK	WASHMACHINE
BB	2P-20	V0B 362,5	K	DROOGKAST
BC	2P-20A	V0B 362,5	KKKK	StopK Kelder
BD	2P-16A	V0B 361,5	1 2	Verlichting GARAG + Buiten + Kelder
BE	2P-20A	V0B 362,5	K	BADKAMER
BF	2P-20A	V0B 362,5	1 2	Verlichting BADKAMER
BG	2P-20A	V0B 362,5	K	VAATWAS
BH	2P-20A	V0B 362,5	KKKKKKKK	StopK Keuken
BI	2P-20A	V0B 362,5	K	POORT
BJ	2P-20A	V0B 362,5	K	CV
BK	2P-20A	V0B 362,5	K	MICRO GOLF
BL	2P-20A	V0B 362,5	K	StopK GARAGE

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: aleksander_16@hotmail.com



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6190243
Voorl. verslagnr.:
Datum: 05/01/2024

Klant / Opdrachtgever:

STERKAJ ALEKSANDER
ZONNESTRAAT 156
9100 NIEUWKERKEN-WAAS

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 521 AKOPIAN KARO
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: STERKAJ ALEKSANDER Adres: ZONNESTRAAT 156 NIEUWKERKEN-WAAS 9100
Installateur/verantw. werk: Naam: nvt Adres: nvt B.T.W.: nvt
Adres installatie: STERKAJ ALEKSANDER ZONNESTRAAT 156 Private HS-cabine: NEE
NIEUWKERKEN-WAAS 9100 Toestel/Install. ID: 1^{ste} verdiep
Type installatie: wooneenheid Teller nr.: 3100374571 Nachtteller nr.: nvt
EAN nr.: nvt Netbeheerder: Fluvius

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatiedatum: ☒ vóór 01/10/1981 ☐ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☒ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: toegepast

Datum: 05/01/2024 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/01/2049


Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Nom. spanning: 3N400V Max. beveiliging: 25A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 25A Alg. scheidingsschak.: aut.maatschappij
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/30mA
Eëndraadschema en situatieplan: ☐ nvt ☐ referentie: -
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 9

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 1,2 MOhm Spreidingsweerstand: 18 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

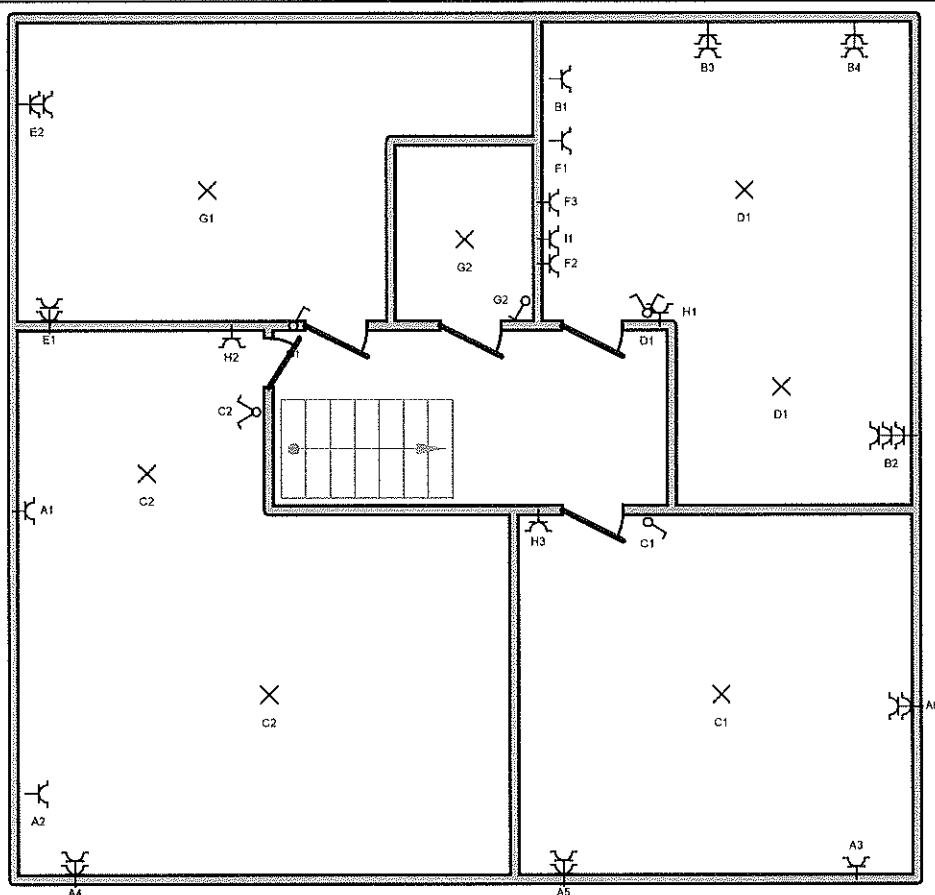


Plaats van de elektrische installatie

zonnestraat 156
 9100 sint-niklaas
 Tel.: 0471854223 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

AK Building Solutions bv
 Meerstraat 100
 1852 Grimbergen
 Tel.: - GSM: 0488 70 59 98
 Fax: -
 e-mail: akbuildingsolution@outlook.com
 BTW BE 0778.810.129

p. 3/3
 Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

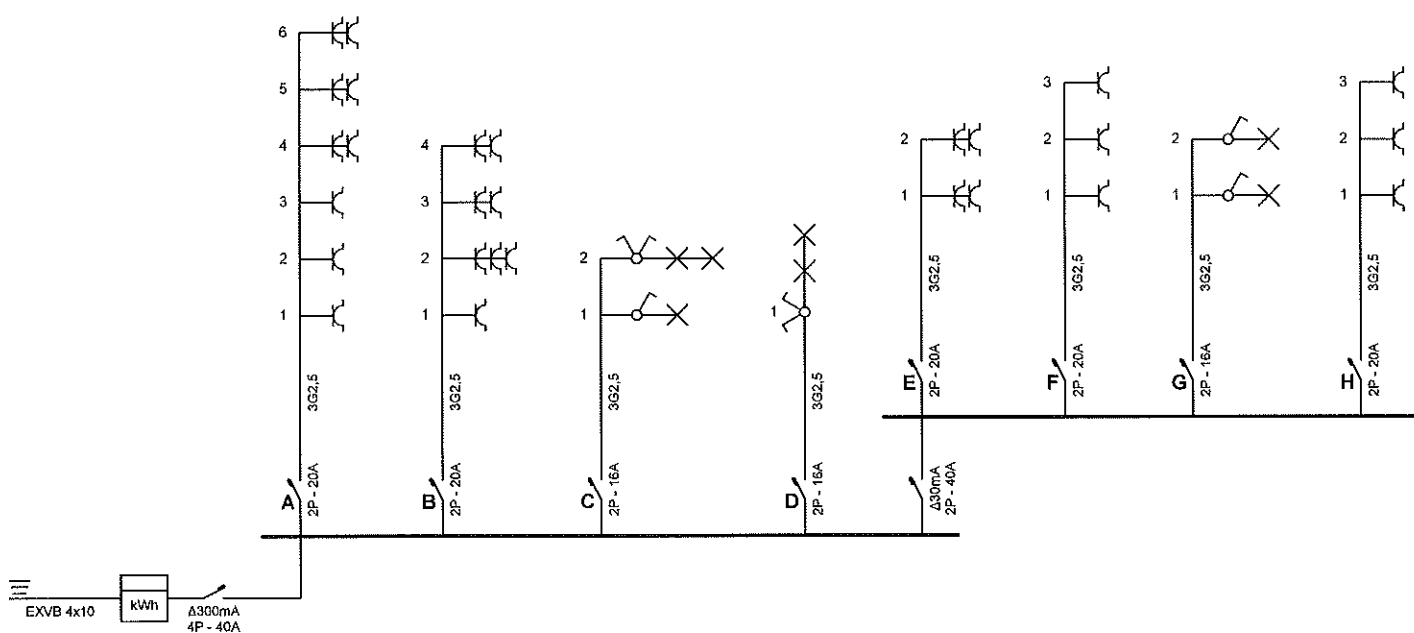

Plaats van de elektrische installatie

zonnestraat 156
9100 sint-niklaas
Tel.: 0471854223 GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

AK Building Solutions bv
Meerstraat 100
1852 Grimbergen
Tel.: - GSM: 0488 70 59 98
Fax: -
e-mail: akbuildingsolution@outlook.com
BTW BE 0778.810.129

p. 1/3

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz