VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent — Tel: +32 9 244 77 11 — gent@vincotte.be
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde — Tel: +32 2 674 57 11 — brussels@vincotte.be
Noordersingel 23, 2140 Antwerpen — Tel: +32 3 221 86 11 — antwerpen@vincotte.be
Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux — Tel: +32 81 432 611 — gembloux@vincotte.be

BELAC 040-INSP

Verslag nr. : P052/10263-

N 204988

Resi code : 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Nm,voornaam : N.V.D. Electro	Naam, voornaam : ARM AND MAUDE	idem
	Adres : TYBAERT STRAAT 11	
nt. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : 9170 SINT GILLES WAAS	
W nr.: BE	Tel. : /	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) O

Art 270	O ingebruikname	✓ wijziging	O uitbreiding	✓ Art 86	O Art 271 bis	✓ Wooneenheid
	O mobiel	O tijdelijk		O Art 87	✓ Art 278	② Huishoudelijke werkeenheid
Art 271	O periodiek	O controle	O	O Art 88	O Art	③ Gemeenschappelijke delen
Art 276 : verzwaring		✓ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid		O Art ...	O Art	④ Werkeenheid

Gemene gegevens elektrische installatie :

gevens rdeler	EAN	✓ EAN niet meegedeeld	O kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 701096 meterstand dag : 4618 nacht : 6734		O kWh excl. nacht meter : nr. : meterstand :
	Bescherming aansluiting (A) : O20 ✓25 O32 O40 O50 O63 O80 O100 O.....		
gevens tallatie	Ontworpen voor U_N : O 230 V O 3x230 V ✓ 3N400 V O.....		Type aardelektrode : O aardingslus ✓ben / baar O .....
	Maximale nominale stroom (A) : O20 O25 O32 ✓40 O50 O63 O80 O100 O.....		
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 6 mm² - Type : XVB		
chrijving tallatie zie age(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA	Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 11

Vingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking	✓ Onrechtstreekse aanraking	✓ Montage	O Toestellen	O Materieel	✓ Doorsnede	✓ Schema's
Aardingsweerstand : 14,5Ω	✓ Algemeen isolatieniveau : 745 MΩ		✓ Controle foutlus	✓ Aardingscontinuïteit	✓ Test diff.	

Differentieelstroominrichting : O was verzegeld O werd verzegeld ✓ werd niet verzegeld O kan niet verzegeld worden

Opmerkingen - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie
O Nihil

Inbreuken Bestaande installatie
O Nihil

Opmerkingen
O Nihil

Visum DNTE of de ingeschakelde :

Besluit(en) :

De nieuwe installatie [voldoet] ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
De bestaande installatie [voldoet] ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 23/11/2043
O door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Nm : Bauwat Tom Agent nr. : 564 Datum 23/11/18

Bijlage(n) : O Situatieschema('s) : 3 O Eéndraadsschema('s) : 2 O .....

Voor de directeur generaal : Handtekening

Proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
Controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
Indien werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle voorzorgsmaatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

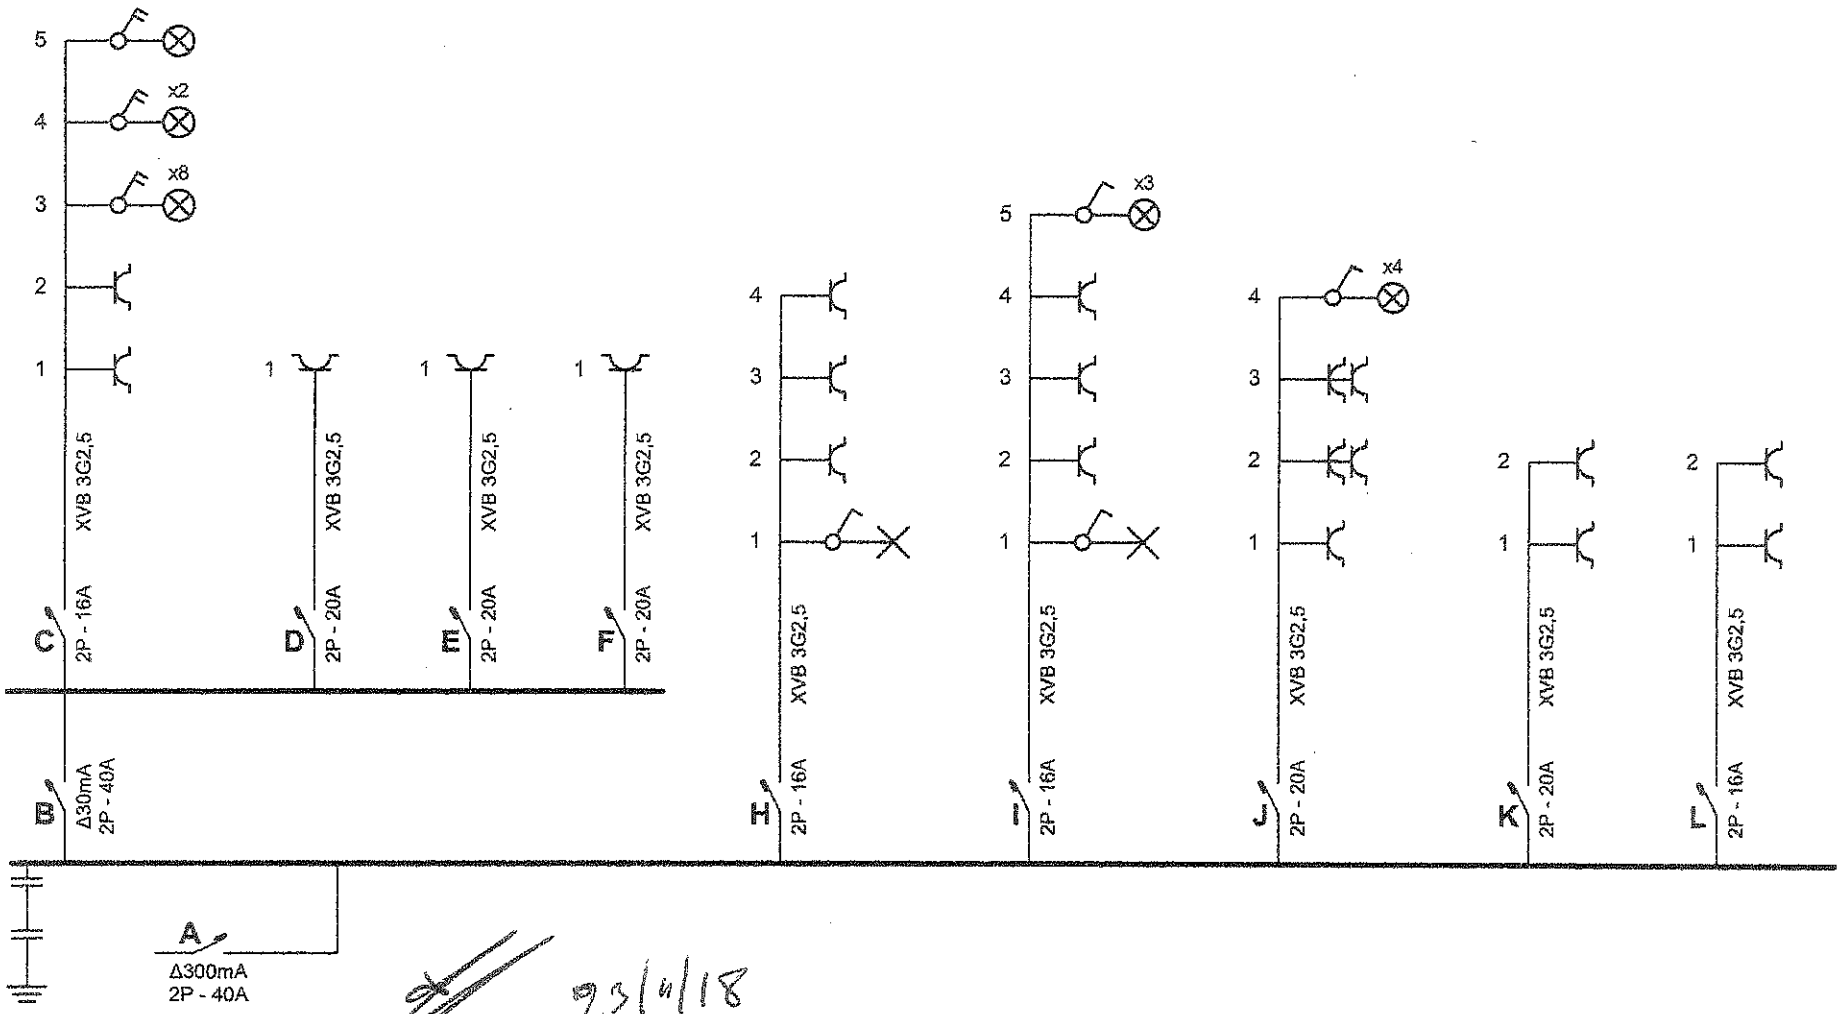

23/4/18

Plaats van de elektrische installatie
Maude Armand
Tybaertstraat 11
9170 Sint Gillis Waas

Installateur
Elektro Nico
Onze Lieve Vrouwstraat 107
9120 Beveren
Tel.: 03 775 31 32 GSM: 0495 67 81 17
e-mail: nico.mertens@skynet.be
BTW BE 0684.431.802

p. 1/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

VINÇOTTE vzw
Tom Buyl
5067

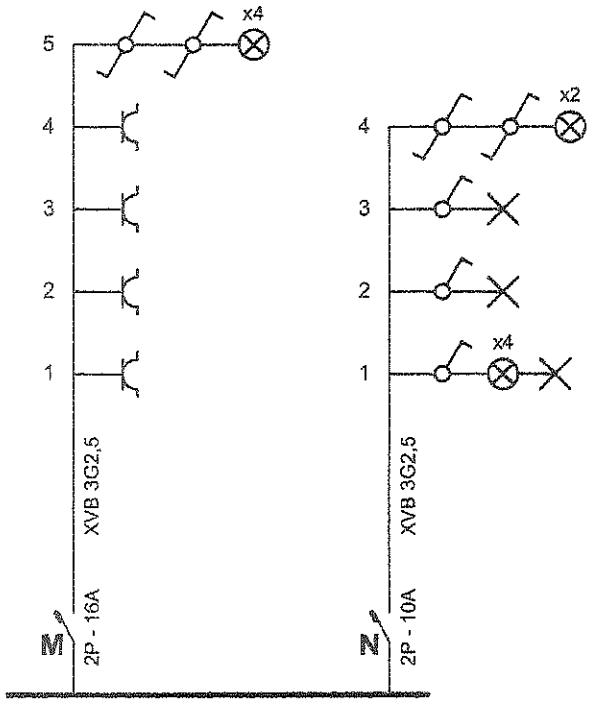

Plaats van de elektrische installatie
Maude Armand
Tybaertstraat 11
9170 Sint Gillis Waas

Installateur
Elektro Nico
Onze Lieve Vrouwstraat 107
9120 Beveren
Tel.: 03 775 31 32 GSM: 0495 67 81 17
e-mail: nico.mertens@skynet.be
BTW BE 0684.431.802

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

INKOM GELIJKVLOERS

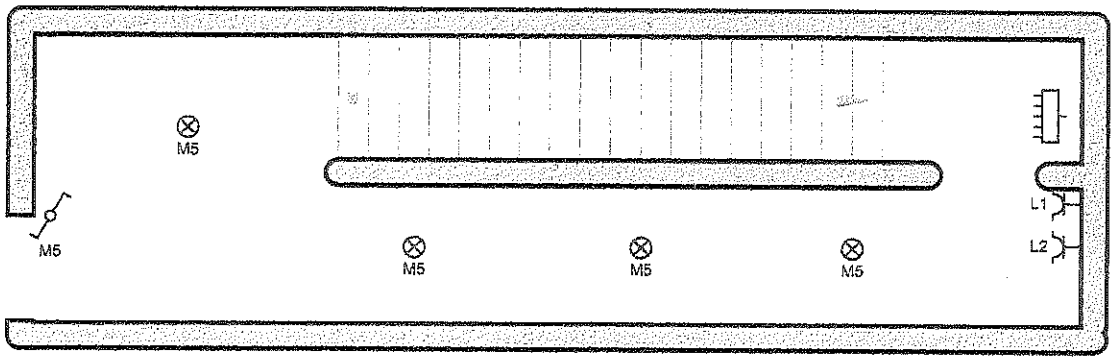

Plaats van de elektrische installatie
Maude Armand
Tybaertstraat 11
9170 Sint Gillis Waas

Installateur
Elektro Nico
Onze Lieve Vrouwstraat 107
9120 Beveren
Tel.: 03 775 31 32 GSM: 0495 67 81 17
e-mail: nico.mertens@skynet.be
BTW BE 0884.431.802

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

1E VERDIEPING

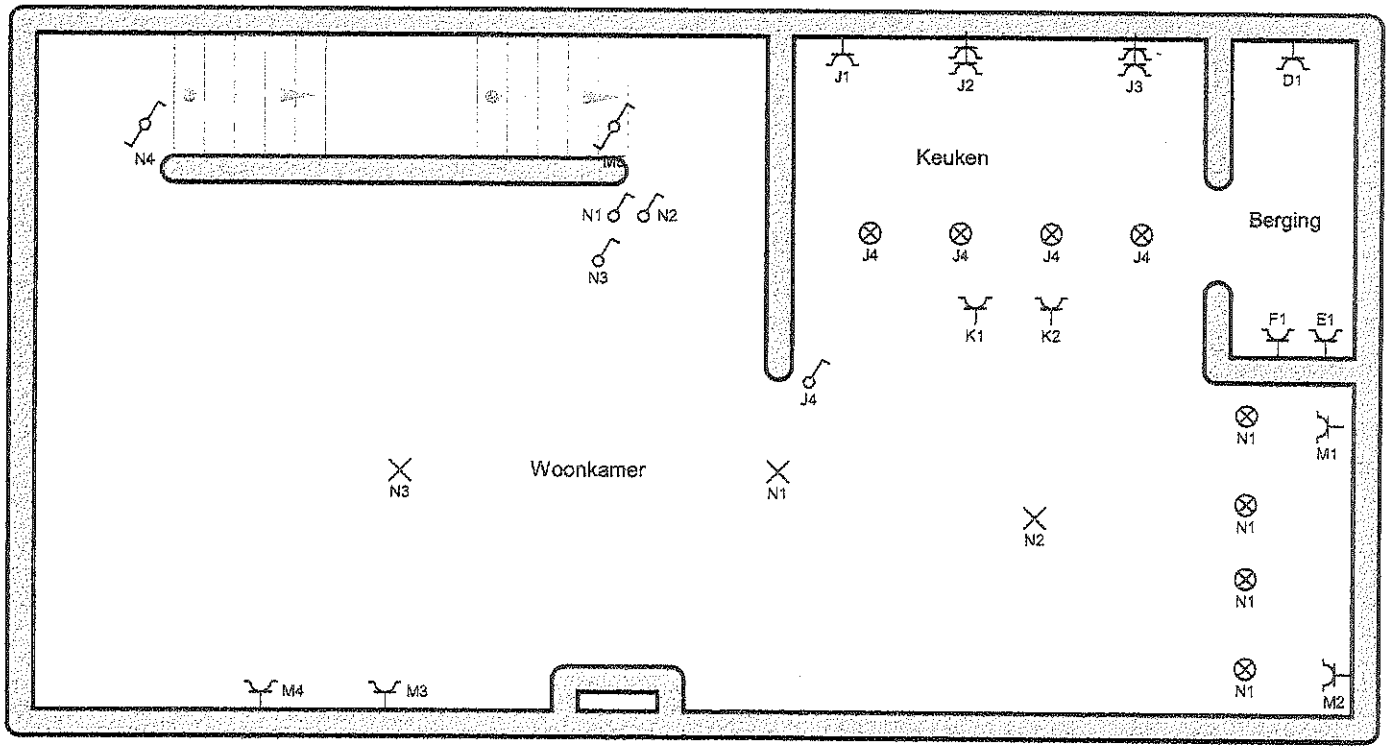

Plaats van de elektrische installatie
Maude Armand
Tybaertstraat 11
9170 Sint Gillis Waas

Installateur
Elektro Nico
Onze Lieve Vrouwstraat 107
9120 Beveren
Tel.: 03 775 31 32 GSM: 0495 67 81 17
e-mail: nico.mertens@skynet.be
BTW BE 0684.431.802

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

2DE VERDIEPING

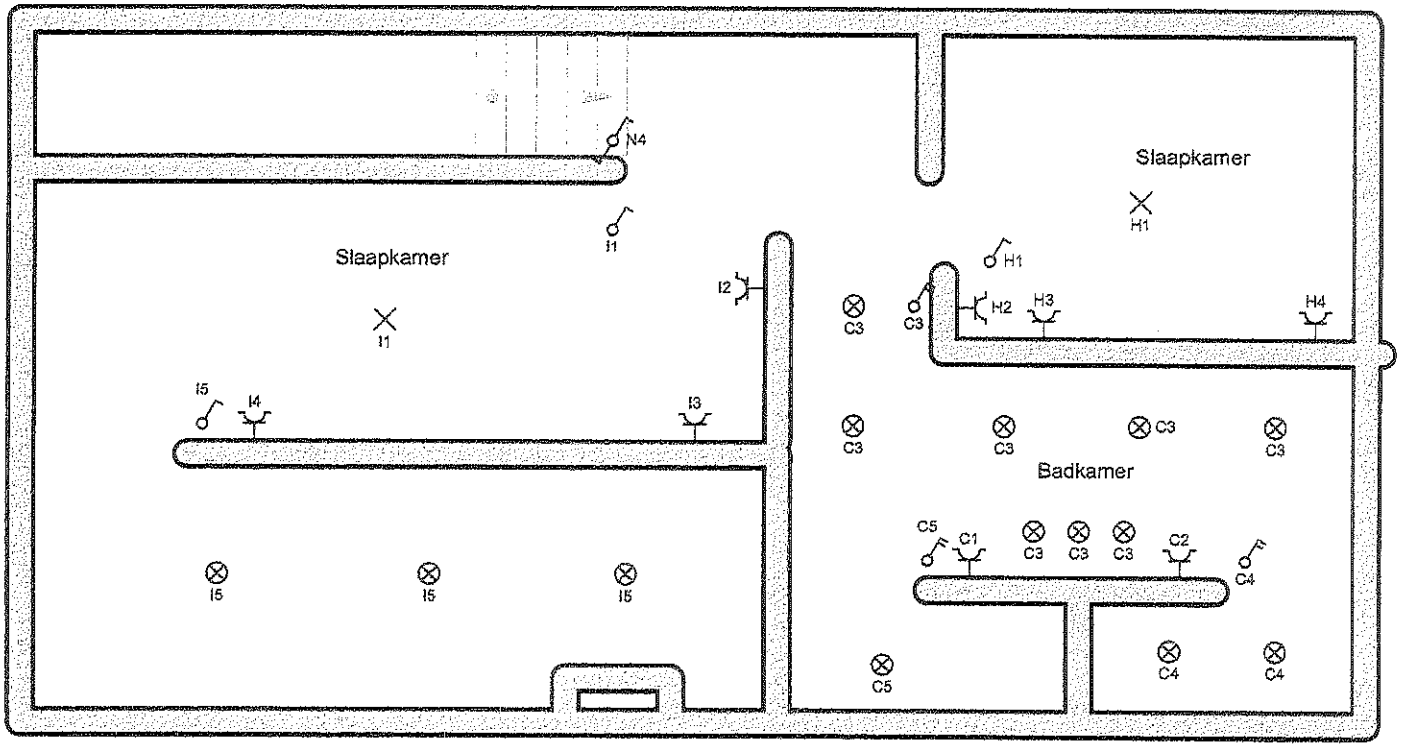

Plaats van de elektrische installatie
Maude Armand
Tybaertstraat 11
9170 Sint Gillis Waas

Installateur
Elektro Nico
Onze Lieve Vrouwstraat 107
9120 Beveren
Tel.: 03 775 31 32 GSM: 0495 67 81 17
e-mail: nico.mertens@skynet.be

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz