

**ACA vzw**Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

155002044

Ref: 2015080471

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Collegelaan 101 GLV rechts bus1 , 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN)		
Eigendom van:	SCHOONBAERT		
Opdrachtgever:	Schoonbeert,Collegelaan 101, 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN)		
Type lokalen:	Appartement	Distributenetbeheerder: /	
EAN-code installatie:	541 44		
Installateur:	SCHOONBAERT		
BTWnr:	/	of ID-kaartnr: 592 0946311 60	Uitgereikt te: / op /
Agent-bezoeker:	Roel Willems		Datum onderzoek: 18/09/2015

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)		
Type keuring:	Art 271/271bis Periodieke controle	
Bijkomende info:	/	
Herkeuring op:	ACA 2015060196	

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	2x230v	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	30,00
Voedingsleiding hoofdbord:	3 X 10 mm ²	- Type:	XVB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Sectie:	/ mm ²	Aardgeleider:	16 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	63 A	- DI:	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	63 A	- DI:	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	11	Aantal borden:	2	Tarief:	Dag

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	11.80 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	43 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI		De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☒ door hetzelfde organisme (*)	
AANTAL BIJLAGEN	Situatieschema's: Ja	DE AGENT BEZOEKER: 	Visum distributeur (art 270)
	Eendraadsschema's: Ja Andere: /		

Visum controle organismeACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

beschrijving van de stroombanen

TE SCHEMA


VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- 0 : [INTERNE OPMERKING] Dit rapport betreft een interne kwaliteitscontrole op het dossier met hetzelfde referentienummer (rechtsboven) en vervangt geenszins het eerder opgestelde rapport!!!
- A : Geen Inbreuken.
- A3 : Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Collegelaan 101
2140 Borgerhout

Buis 1

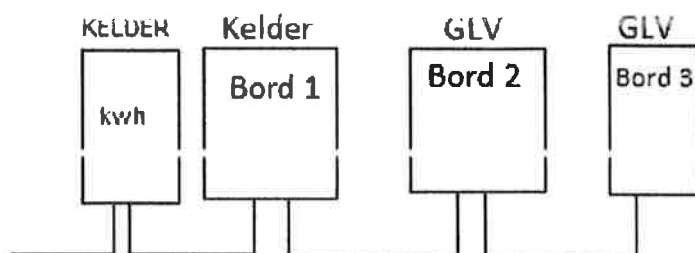

SPANNING 2x230v

de afgevaardigde van het erkend organisme

de verantwoordelijke voor de uitvoering
van het werk.




ACA asbl - Organisme de Controle Agrée
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Collegelaan 101
2140 Borgerhout

Bus 1

BORD 1

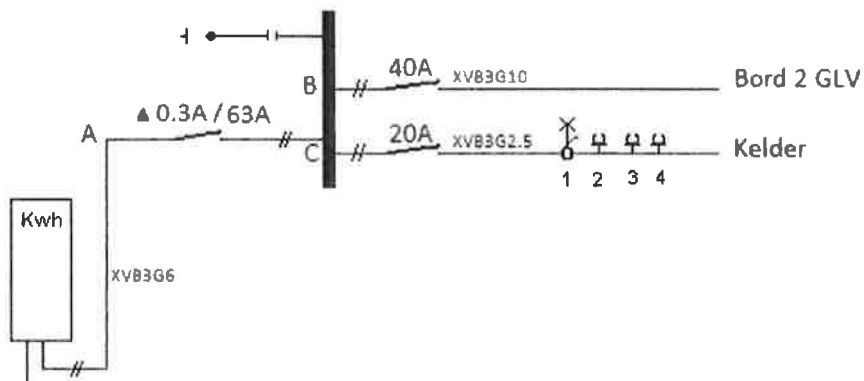

Rod Wille
18/9/08
EK WAT 080 471

de afgevaardigde van het erkend organisme




ACA asbl - Organisme de Controle Agrée
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

de verantwoordelijke voor de uitvoering
van het werk.

Collegelaan 101
2140 Bergerhout

Buis

KELDER
BORD 1

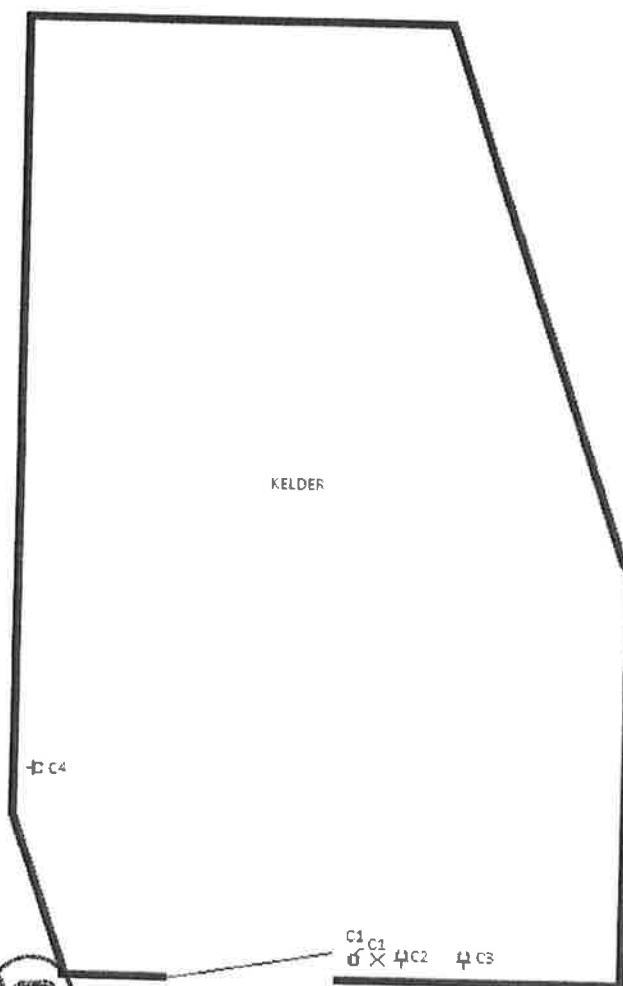

ACA asbl - Organisme de Controle Agrée
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

EK 2014 090 471
de afgevaardigde van het organisme,

Rod Willem
[Signature]

de verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk,