

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Stanislas Leclefstraat 24 , 2600 BERCHEM (ANTWERPEN)		
Eigendom van:	BEYERS		
Opdrachtgever:	Studio Zannekin Philippe Libeert, Bremlaan 17, 8500 KORTRIJK		
Type lokalen:	Woning	Distributienetbeheerder: /	
EAN-code installatie:	541 44		
Installateur:	/		
BTWnr:	/	of ID-kaartnr: /	Uitgereikt te: / op /
Agent-bezoeker:	Marc Everaert		Datum onderzoek: 19/01/2016

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)	
Type keuring:	Art 276bis Verkoop van een wooneenheid
Bijkomende info:	Installatie volledig vernieuwd na 01/10/1981
Herkeuring op:	/

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	3x230v	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdverlichting:	25,00
Voedingsleiding hoofdbord:	3 X 6 mm ²	- Type:	VVB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Sectie:	/ mm ²	Aardgeleider:	16 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI :	300 mA	Aantal polen:	4
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI :	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	21	Aantal borden:	1	Tarief:	Dag

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	11.3 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	7.9 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI	De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór: 25 jaar na datum onderzoek <input type="checkbox"/> door hetzelfde organisme (*)	
AANTAL BIJLAGEN Situatieschema's: Ja Eendraadsschema's: Ja Andere: /	DE AGENT BEZOEKER: 	Visum distributeur (art 270)

Visum controle organisme

ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

ZIE SCHEMAS

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A : Geen inbreuken.
- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- A3 : Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).
- AB : Het is aangeraden contact op te nemen met uw distributienetbeheerder om het gedeelte vóór het begin van de installatie aan te passen conform de regels van goed vakmanschap.
- U1 : De elektrische schema's waren aanwezig op het ogenblik van de controle en werden ter plaatse nagezien. Deze moeten opnieuw voorgelegd worden tijdens de eerstvolgende (her)keuring.

Extra opmerkingen :

OUD BORD VERWIJDEREN

VOEDINGSKABEL ELECTRABEL TEGEN MUUR BEVESTIGEN


VASTSTELLINGEN: Inbreuken

BIJLAGE – HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Algemene gegevens

Bijlage aan verslag nr.: 170000789	Nominale spanning: 3x230v
Plaats van het onderzoek: Stanislas Leclefstraat 24 , 2600 BERCHEM (ANTWERPEN)	
Eigendom van: BEYERS	
Agent-bezoeker: Marc Everaert	Datum onderzoek: 19/01/2016

Vereenvoudigd situatieschema (< 01/10/1981) of foto van de elektrische installatie (> of < 01/10/1981)

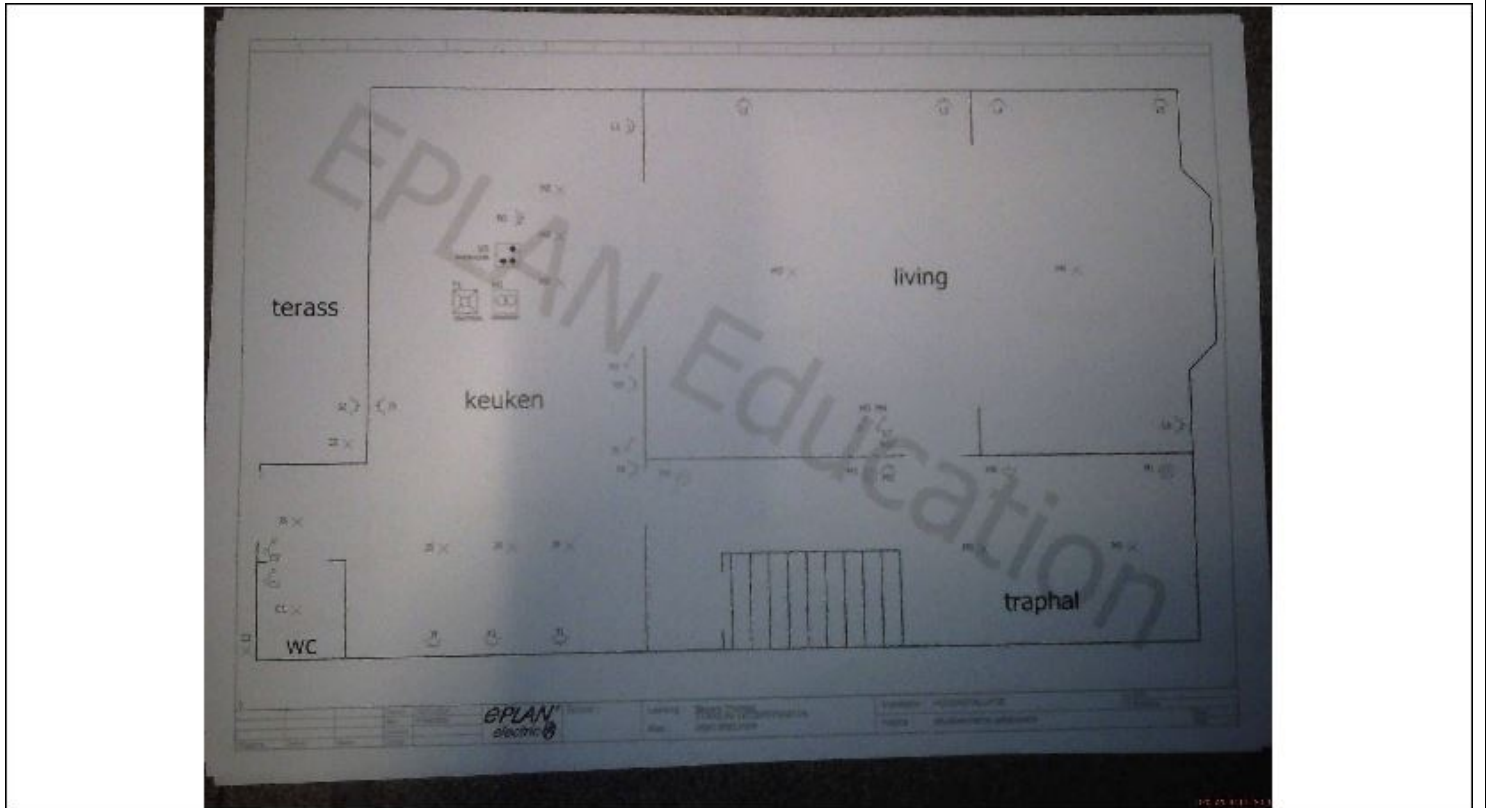

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker: