

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 1866
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: elektralux.bvba@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5433551
Voorl. verslagnr.:
Datum: 29/09/2020

Klant / Opdrachtgever:
ELEKTRALUX
VAARTSTRAAT 162
2520 RANST

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 408 VERSCHOREN CHRIS
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: VAN D'HELSEN Adres:
Installateur/verantw. werk: Naam: ELEKTRALUX Adres: B.T.W.:
Adres installatie: VAN D'HELSEN LINNAEUSSTRAAT 29 BORGERHOUT Private HS-cabine: NEE
(ANTWERPEN) 2140 Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID:
EAN nr.: 54144882003990417 Leverancier: Teller nr.: Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5) Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast
(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 29/09/2020 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/09/2045 Installatiedatum: vóór 01/10/1981

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: _ Isolatieplaat: _
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Alg. scheidingsschak.: aut.maatschappij
Meter-bordverbinding: kabeltype: _ aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: Maatsch aantal geleiders: _ doorsnede: _ mm²
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 63A/300mA bijkomende: 2p 63A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 6+8

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 0.7 MOhm Spreidingsweerstand: 22 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Beschermt tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Beschermt tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

FASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,


Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf



VERSCHOREN Chris
GSM: 0493/246.113
chris.verschoren@ocb.be

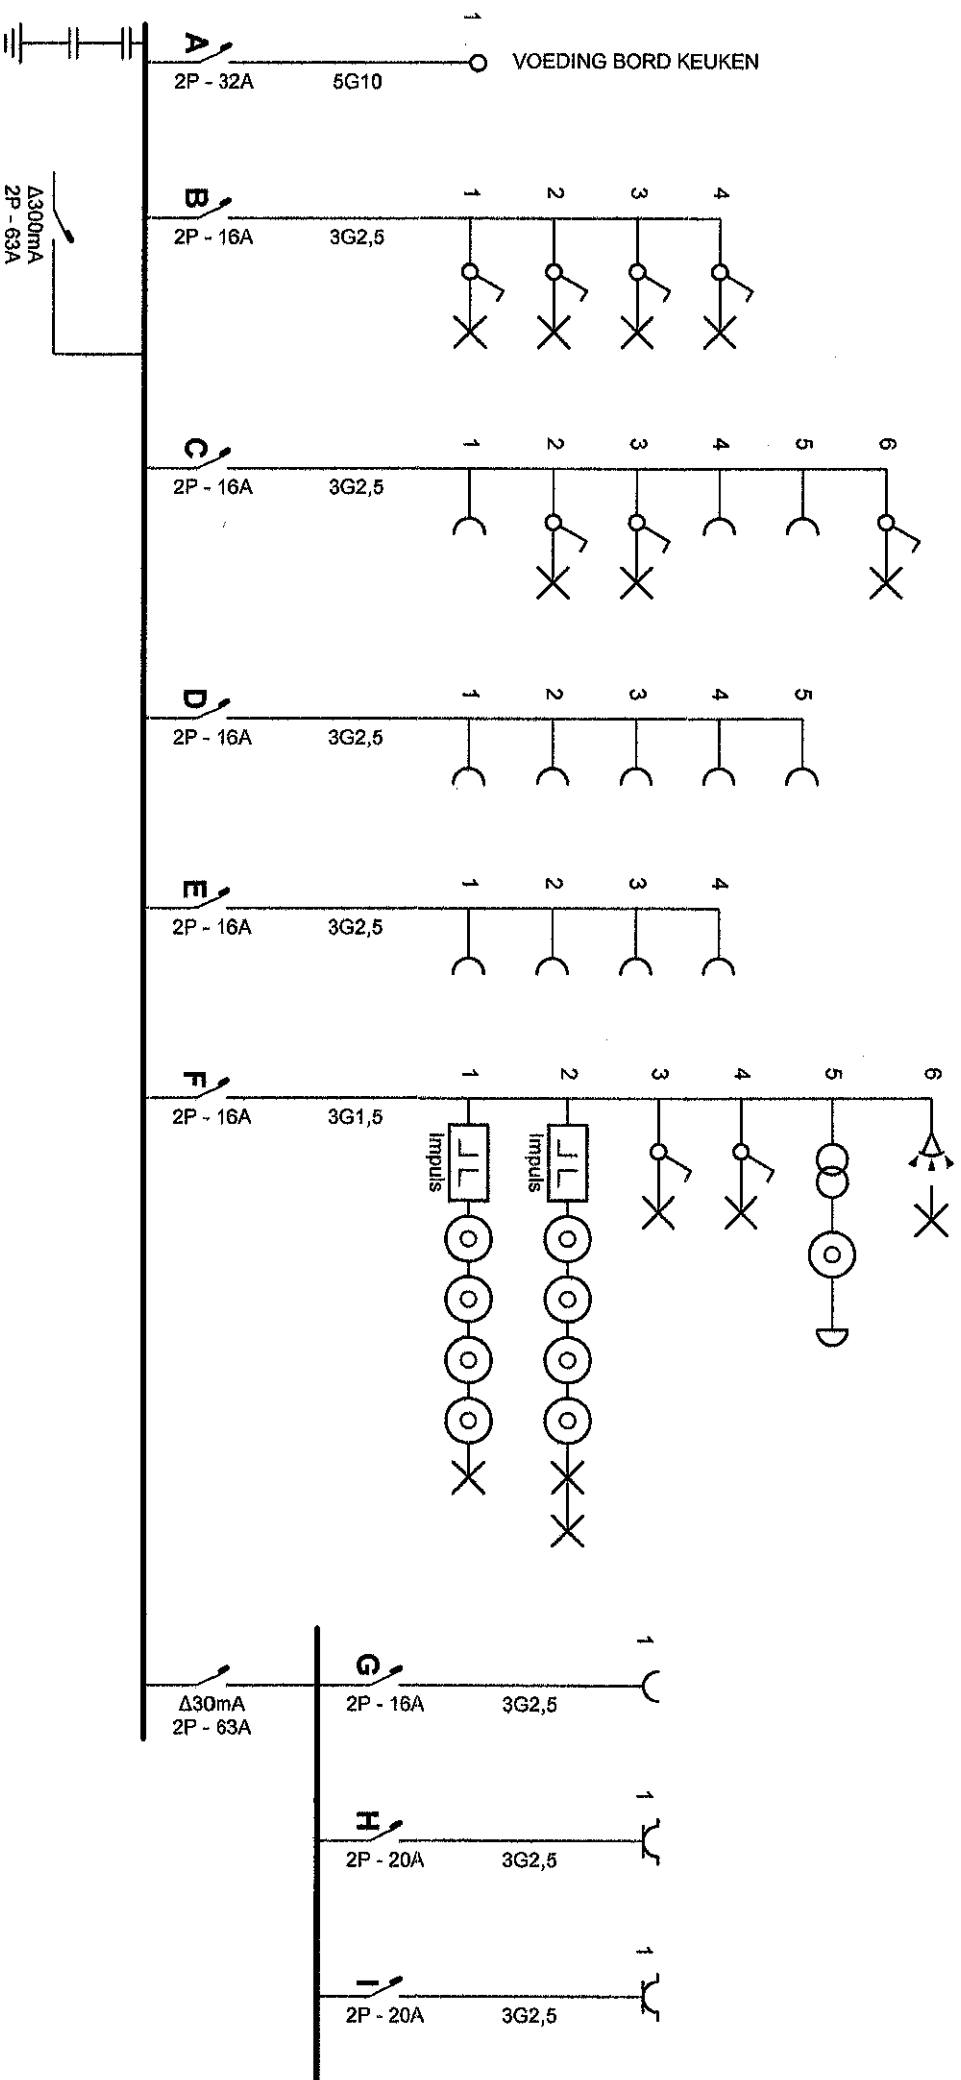


Erkend Organisme
OCB

Plaats van de elektrische installatie
Van d'Helsen Michel
Limmaeusstraat 29
2140 Borgehout

Installateur
Elektralux B.V.B.A.
Vaartstraat 162
2520 Ranst
Tel.: 03/485.67.19
Fax: 03/475.01.03
e-mail: elektralux.bvba@telenet.be
BTW BE 0420.155.302

p. 1/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

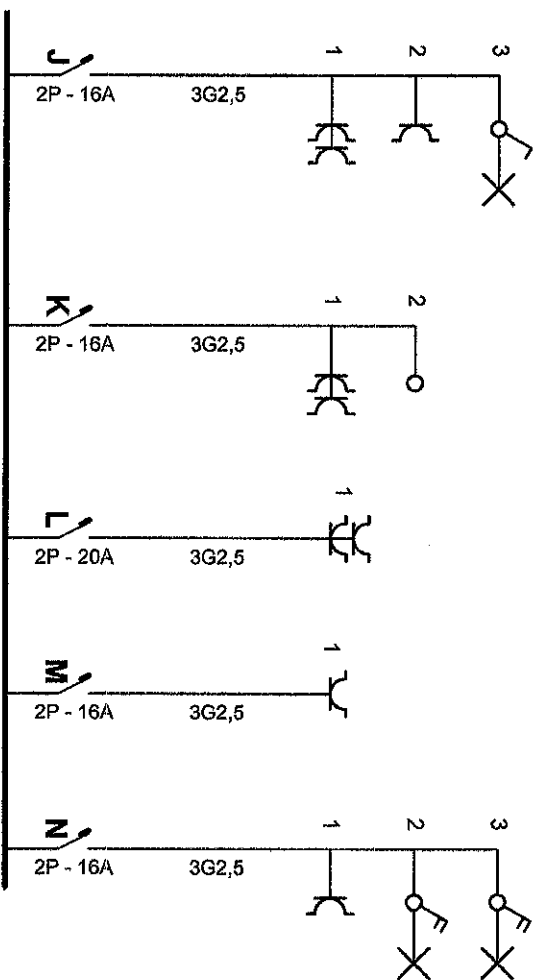


Erkend Organisme
OCB

Plaats van de elektrische installatie
Van d'Helsen Michel
Linneusstraat 29
2140 Borgehout

Installateur
Elektralux B.V.B.A.
Vaartstraat 162
2520 Ransl
Tel.: 03/485.67.19
Fax: 03/475.01.03
e-mail: elektralux.bvba@telenet.be
BTW BE 0420.155.302

p. 2/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

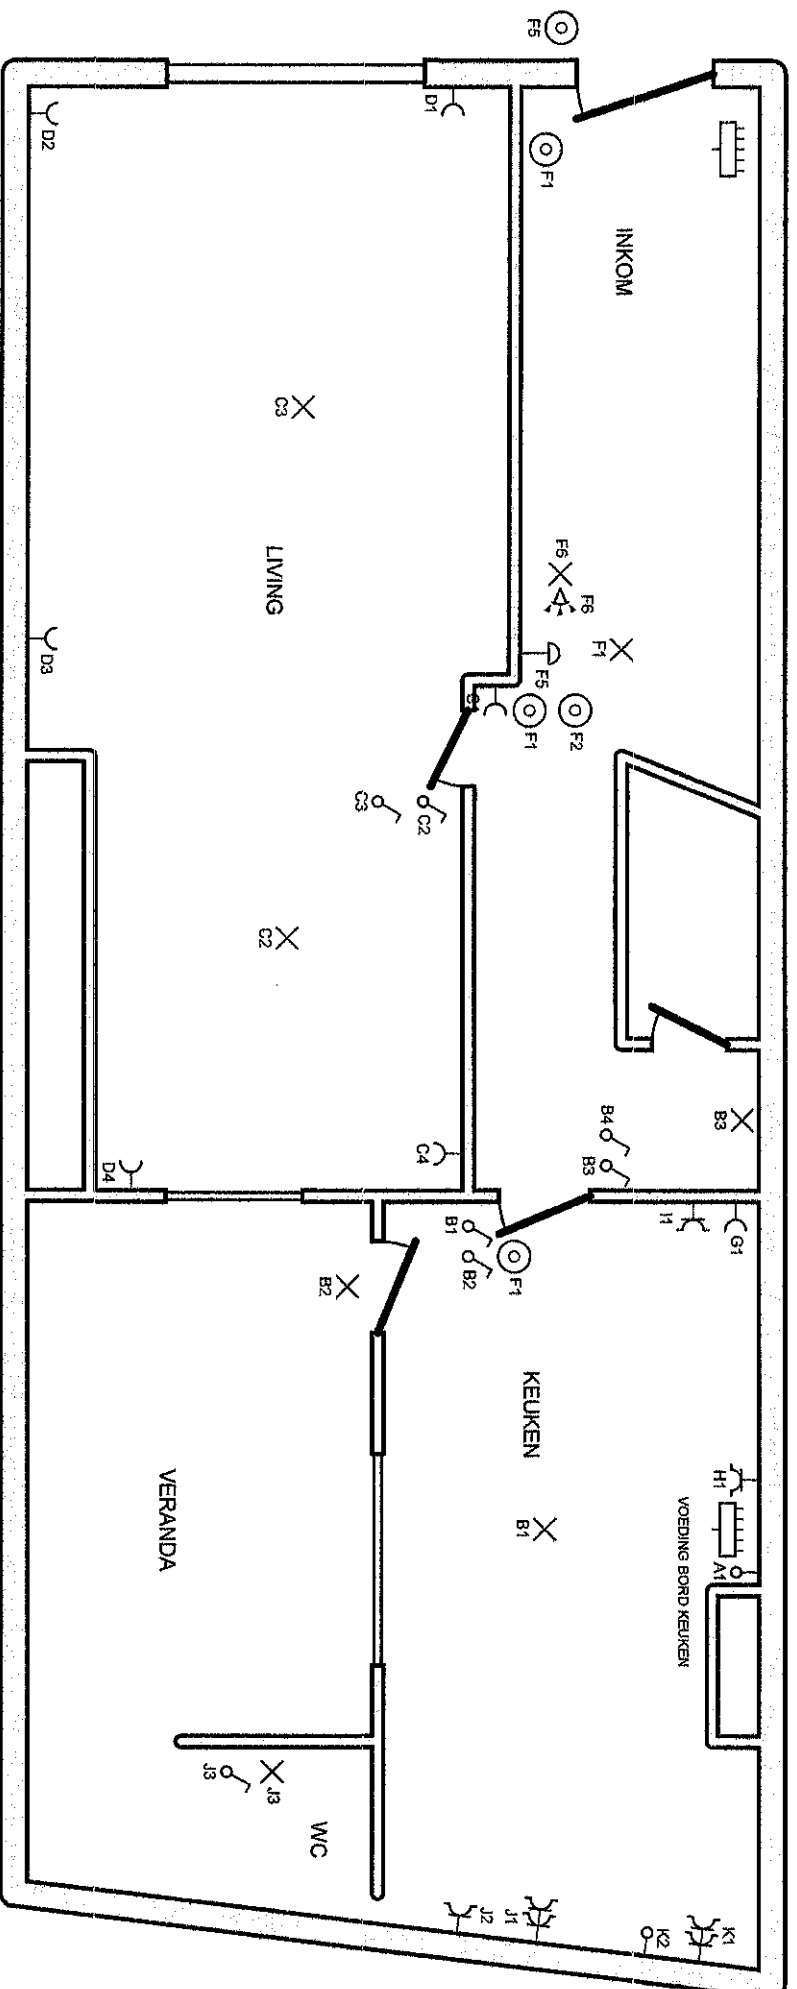

GELUKVLOERS

VAN D'HEUSEN MICHEL

LINAESSTRAAT 29


2140 BORGERHOUT

Erkend Organisme
OCB

Plaats van de elektrische installatie
Van d'Heusen Michel
Linnaeusstraat 29
2140 Borgerhout

Installateur
Elektralux B.V.B.A.
Vlaarstraat 162
2520 Ranst
Tel.: 03/485.67.19
Fax: 03/475.01.03
e-mail: elektralux.bvba@telenet.be
BTW BE 0420.155.302

p. 3/5
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

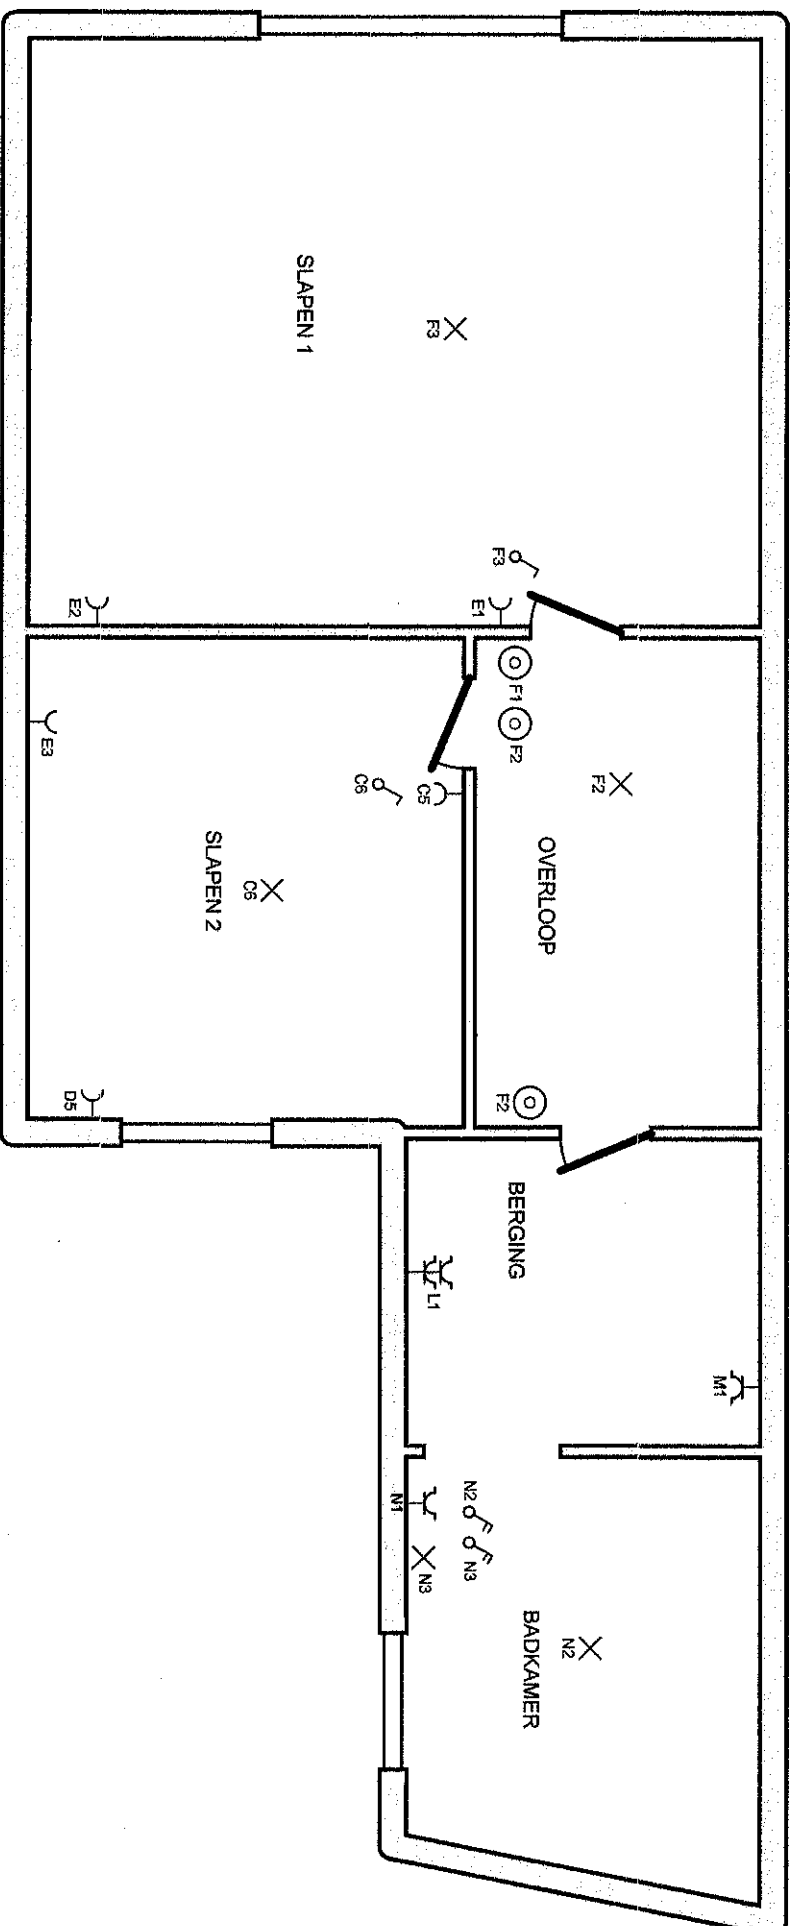

1 STE VERDIEP



VAN D'HELSSEN MICHEL
LINNAEUSSTRAAT 29
2140 BORGERHOUT

Erkend Organisme
OCB

Plaats van de elektrische installatie
Van d'Heelsen Michel
Linnaeusstraat 29
2140 Borgerhout

Installateur
Elektralux B.V.B.A.
Vaartsstraat 162
2520 Ranst
Tel.: 03/485.67.19
Fax: 03/475.01.03
e-mail: elektralux.bvba@telenet.be
BTW BE 0420.155.302

p. 4/5
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

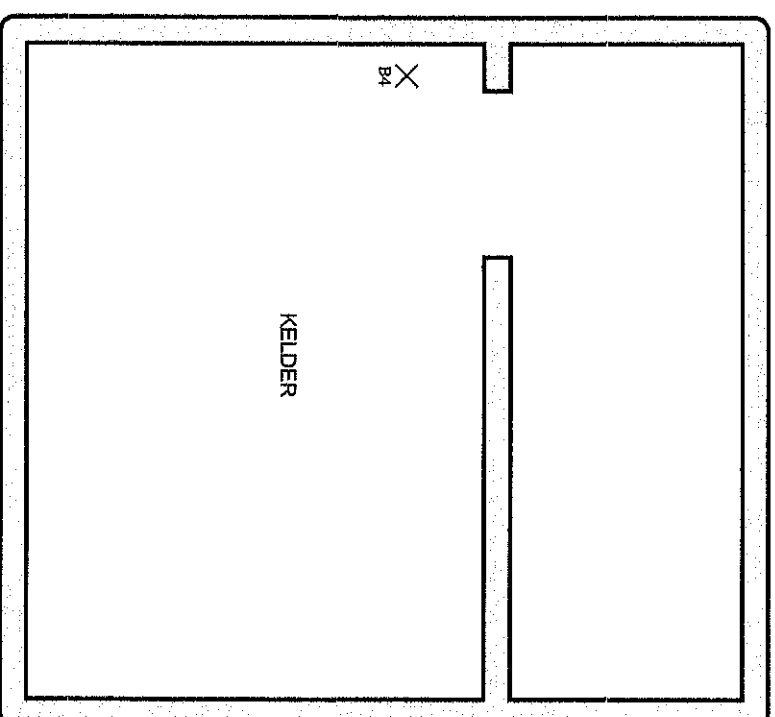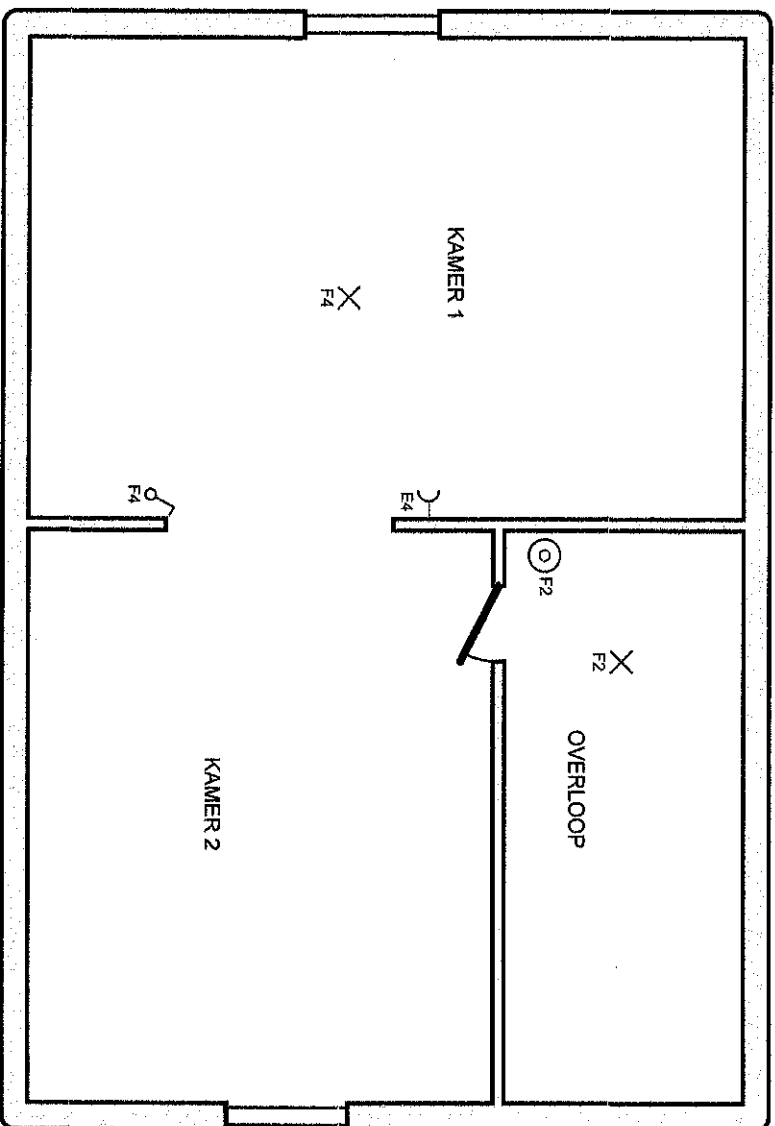

2 DE VERDIEP

VAN D'HEISEN MICHEL
LINNÆUSSTRAAT 29
2140 BORGERHOUD

Erkend Organisme
OCB

Plaats van de elektrische installatie
Van d'Heisen Michel
Linnaeusstraat 29
2140 Borgerhout

Installateur
Elektralux B.V.B.A.
Vaanstraat 162
2520 Ranst
Tel.: 03/485.67.19
Fax: 03/475.01.03
e-mail: elektralux.bvba@telenet.be
BTW BE 0420.155.302

p. 5/5
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz