

Distributienetbeheerder : Eenduis  
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :         
N° comp :       

**Verslag van onderzoek:**  
**Rapport de contrôle:**

N°: 76162012

EAN code :       

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Plaats van het onderzoek : Velodromstraat 15, 2620 Berchem  
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Willemen Adres : idem  
Propriétaire : Adresse :

Installateur : Eigenaar BTW / TVA :         
Datum van het onderzoek : 20.06.2011 Ik. / C.I. :         
Date du contrôle : Inspecteur : De Wuytbank

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Apart.  Studio 1.6A

Spanning : 3x230V Meter / bord verbinding : Besluit Max. beveiliging : 40A  
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : besluit Isolatie : 105 Mohm Aantal verdeelborden : 1  
Electrode de terre : 10,1 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>2</u> Nombre des circuits terminaux :	Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<u>40</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>KA, B + E.</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>40</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>E</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>KA, C, D vervuld.</u>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Visueel nazicht : algemeen :  OK  NOK directe aanraking :  OK  NOK  
Contrôle visuel : générale :   contact direct :   Indirecte aanraking :  OK  NOK  
Contact indirect :

Aansluitingen :  OK  NOK Potentiaalvereffeningen :  OK  NOK  
Raccordements : Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM :**  
Opmerkingen/Remarques : Geen Datum/date :

Note: Bod + schakelmateriaal vernieuwd



Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>      </u>
<u>18 m</u>				
271 AK	<input type="checkbox"/>	271 HK	<input type="checkbox"/>	..... / .....
276 AK	<input type="checkbox"/>	276 HK	<input type="checkbox"/>	..... / .....

Besluit / Conclusion  
De installatie is met conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven.  
L'installation est ne peut pas conform au RGIE et peut ne peut pas temporairement être mise en service - rester en service.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.  
- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.  
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.  
o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 20.../06/...2036  
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :  
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.  
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.  
voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

Rapp. EIS/EI.1.1.04

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. (Energie) dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

**Velodroomstraat 15 verdiep 1 links achter  
2600 Berchem**

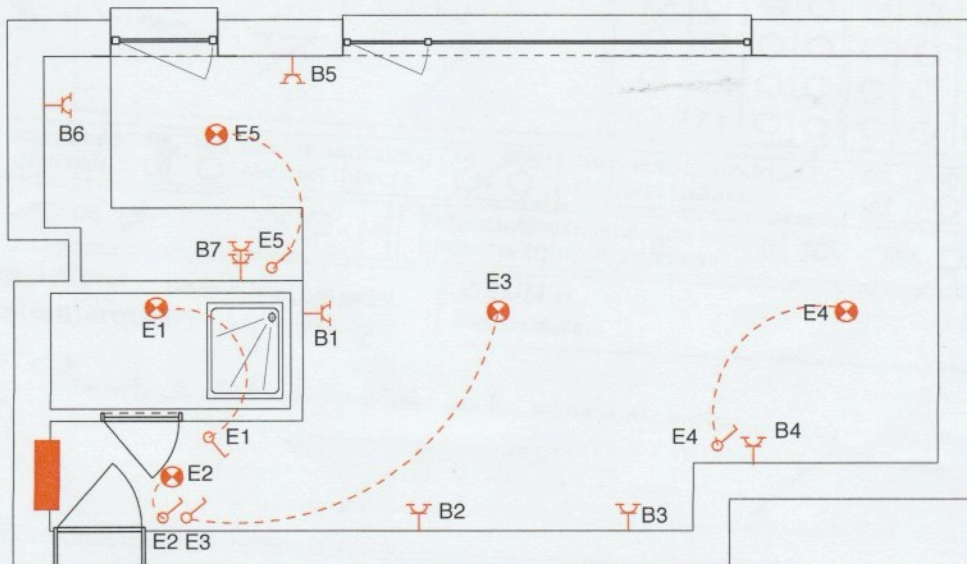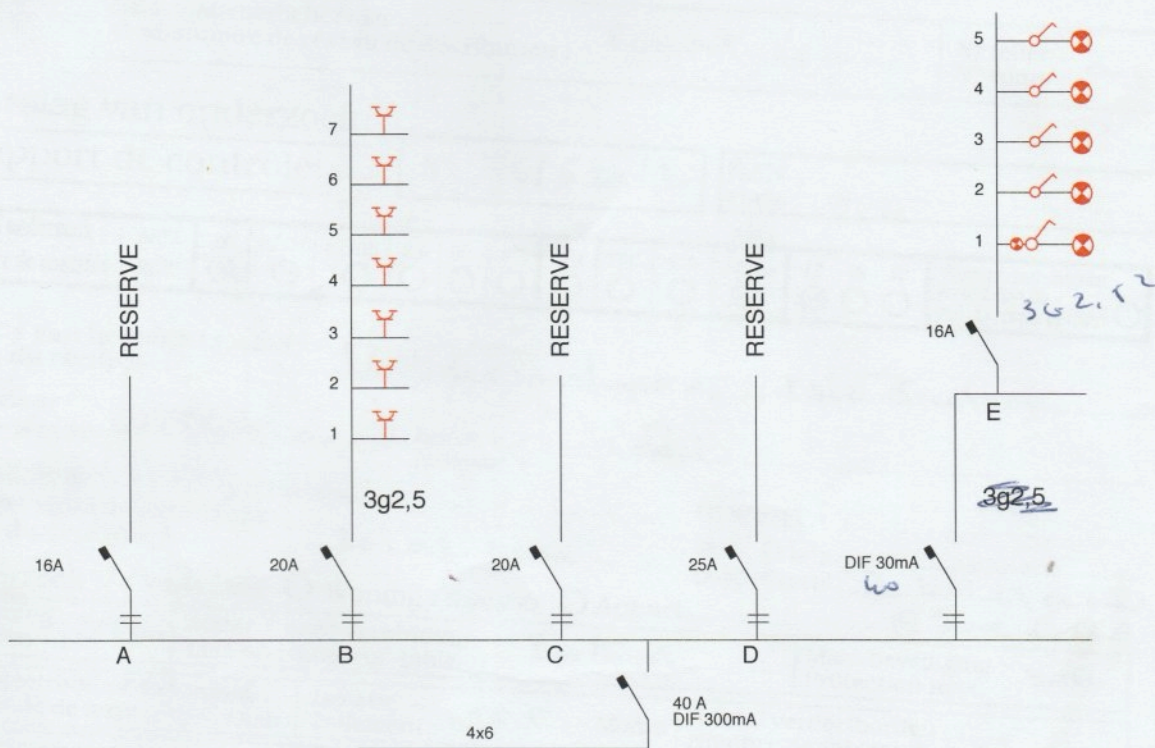

*Handwritten signature and notes:*  
 PV 761 02 12  
 20.6.2011