

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 23/10/2015

Inspecteur: Michael Van den Eynde

Installateur: Noppe BVBA

Datum verslag: 22/10/2015

B.T.W. nr.: BE0887.577.021

IK. nr.: -

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B

Serie Nr.: 2202036

Toestel mag gebruikt worden tot: 16/01/2016

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Florastraat
Huisnummer 143
Postcode 2140
Gemeente Borgerhout
Type woning

Eigenaar:

Naam -
Straatnaam Florastraat
Huisnummer 143
Postcode 2140
Gemeente Borgerhout

EAN : 541448860014279342

Teller Nr.: 32652846

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: EANDIS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 16

Aardelektrode: Lus pen weerstand: 6,47 Ω

Isolatie: 0.82 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ	In	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	16	x	x
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	4	x	x
mA	A			-	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming	Curve	IN	P	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Curve	IN	P	Sectie
12	C		20	2	2,5 mm²	1	C		25	2	4 mm²
3	C		16	2	2,5 mm²						mm²
					mm²						mm²
					mm²						mm²

Visueel nazicht (algemeen)

☒ OK ☐ NOK

Directe aanraking

☒ OK ☐ NOK

Indirecte aanraking

☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen

☒ OK ☐ NOK

Correcte schema's

☒ OK ☐ NOKschema in bijlage door Aceg vzw ☐

Equipotentiale verbindingen

☒ OK ☐ NOK☐ niet van toepassing☐ in afwachting

Continuïteit

☒ OK ☐ NOK

Verlichting / toestellen

☐ OK ☐ NOK ☒ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota: Verlichtingsarmaturen niet geplaatst.

CONCLUSIE

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 23/10/2040
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 2

VOOR DE TECHNISCHE DIRECTEUR ELEKTRICITEIT

Michael Van den Eynde

Van den Eynde Michael


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte of onrechte, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Bord 3

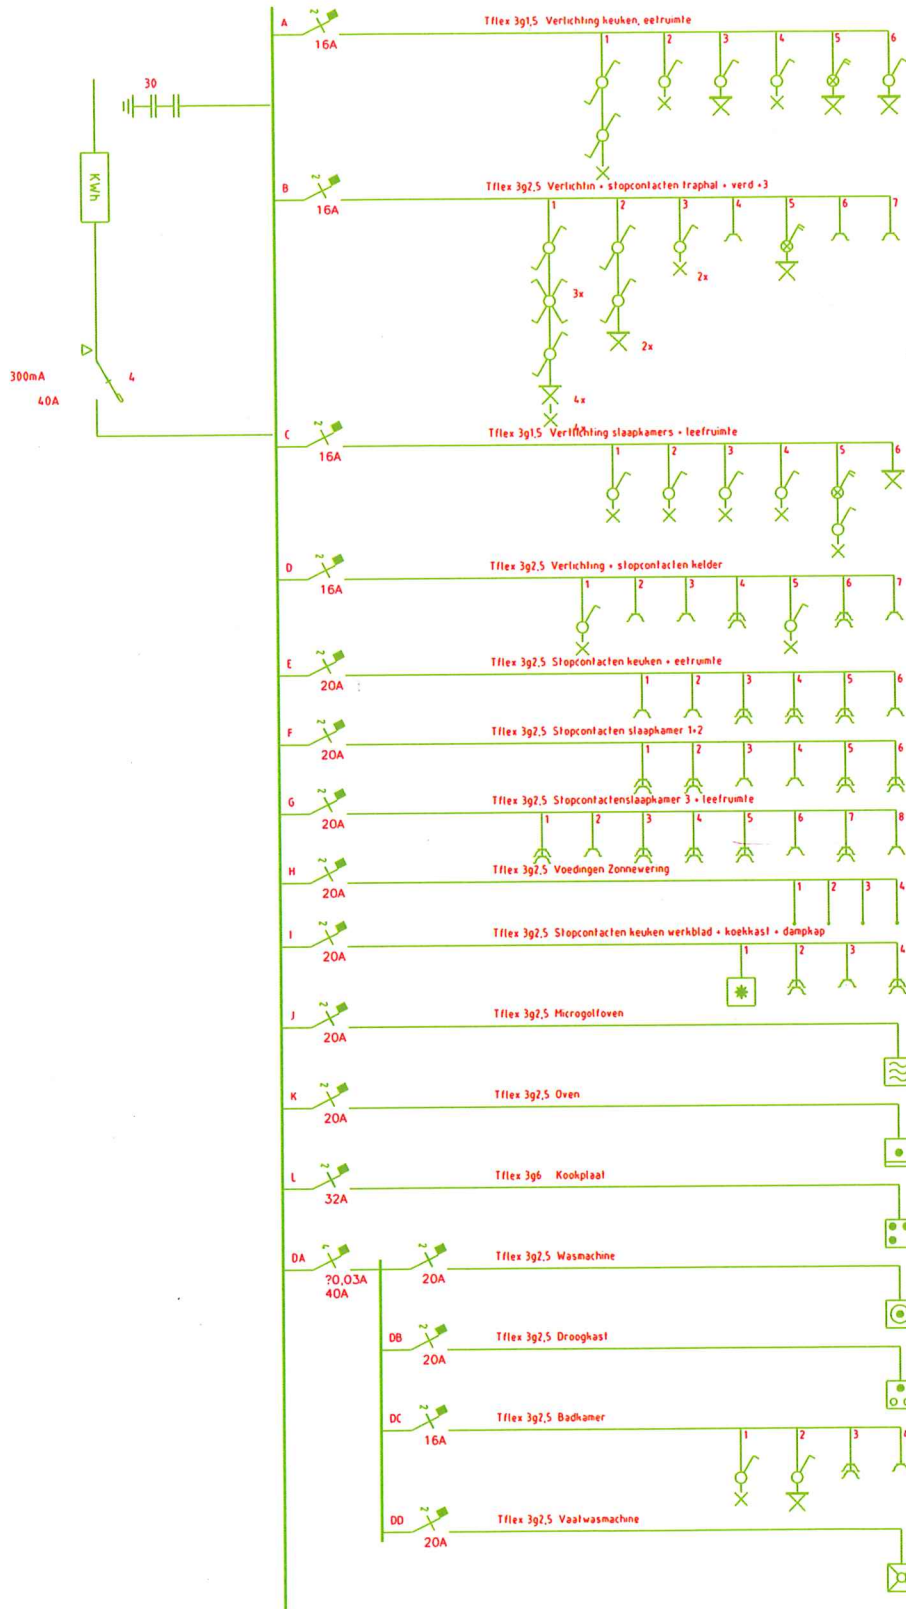

Klant:

Installateur:

Datum: 22/04/15

Get. door: A. Rommers

Naam: AG Vespa
Straat: Florastraat
Gemeente: Borgerhout
Projectnr:

Elektriciteitswerken
Noppe BVBA

Energelaan 26 bus 7
2950 Kapellen
BTW: BE 0887.577.021
Tel: 0032 495 274 206

Formaat:

A4