

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: JP/B1129/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Sint Sebastiaanstraat
45 2610 Wilrijk

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Taykun b.v.b.a.

Adres: Graaf Van Hornestraat 60

INSTALLATEUR: 2000 Antwerpen

Adres: _____

BTW of IK: BE 0452.810.360

Datum van het onderzoek: 29/11/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 202) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~Verkoop wooneenheid~~ - Type der lokalen: App. 1e verdieping

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86 links

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut Max

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type AD1

van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 9,2 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,



**KJELLE VERVOORT
Planning**

ASBUILT

Nijverheidslaan 7, 1853 Strombeek-Bever | 02 669 65 65


Erkend Organisme
ACEG Brussels HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be


Plaats van de elektrische installatie
Sint Sebastiaan straat 45
2100 Wilrijk

Installateur
As Built
Nijverheidslaan 7
1853 Strombeek-Bever



p. 1/4
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

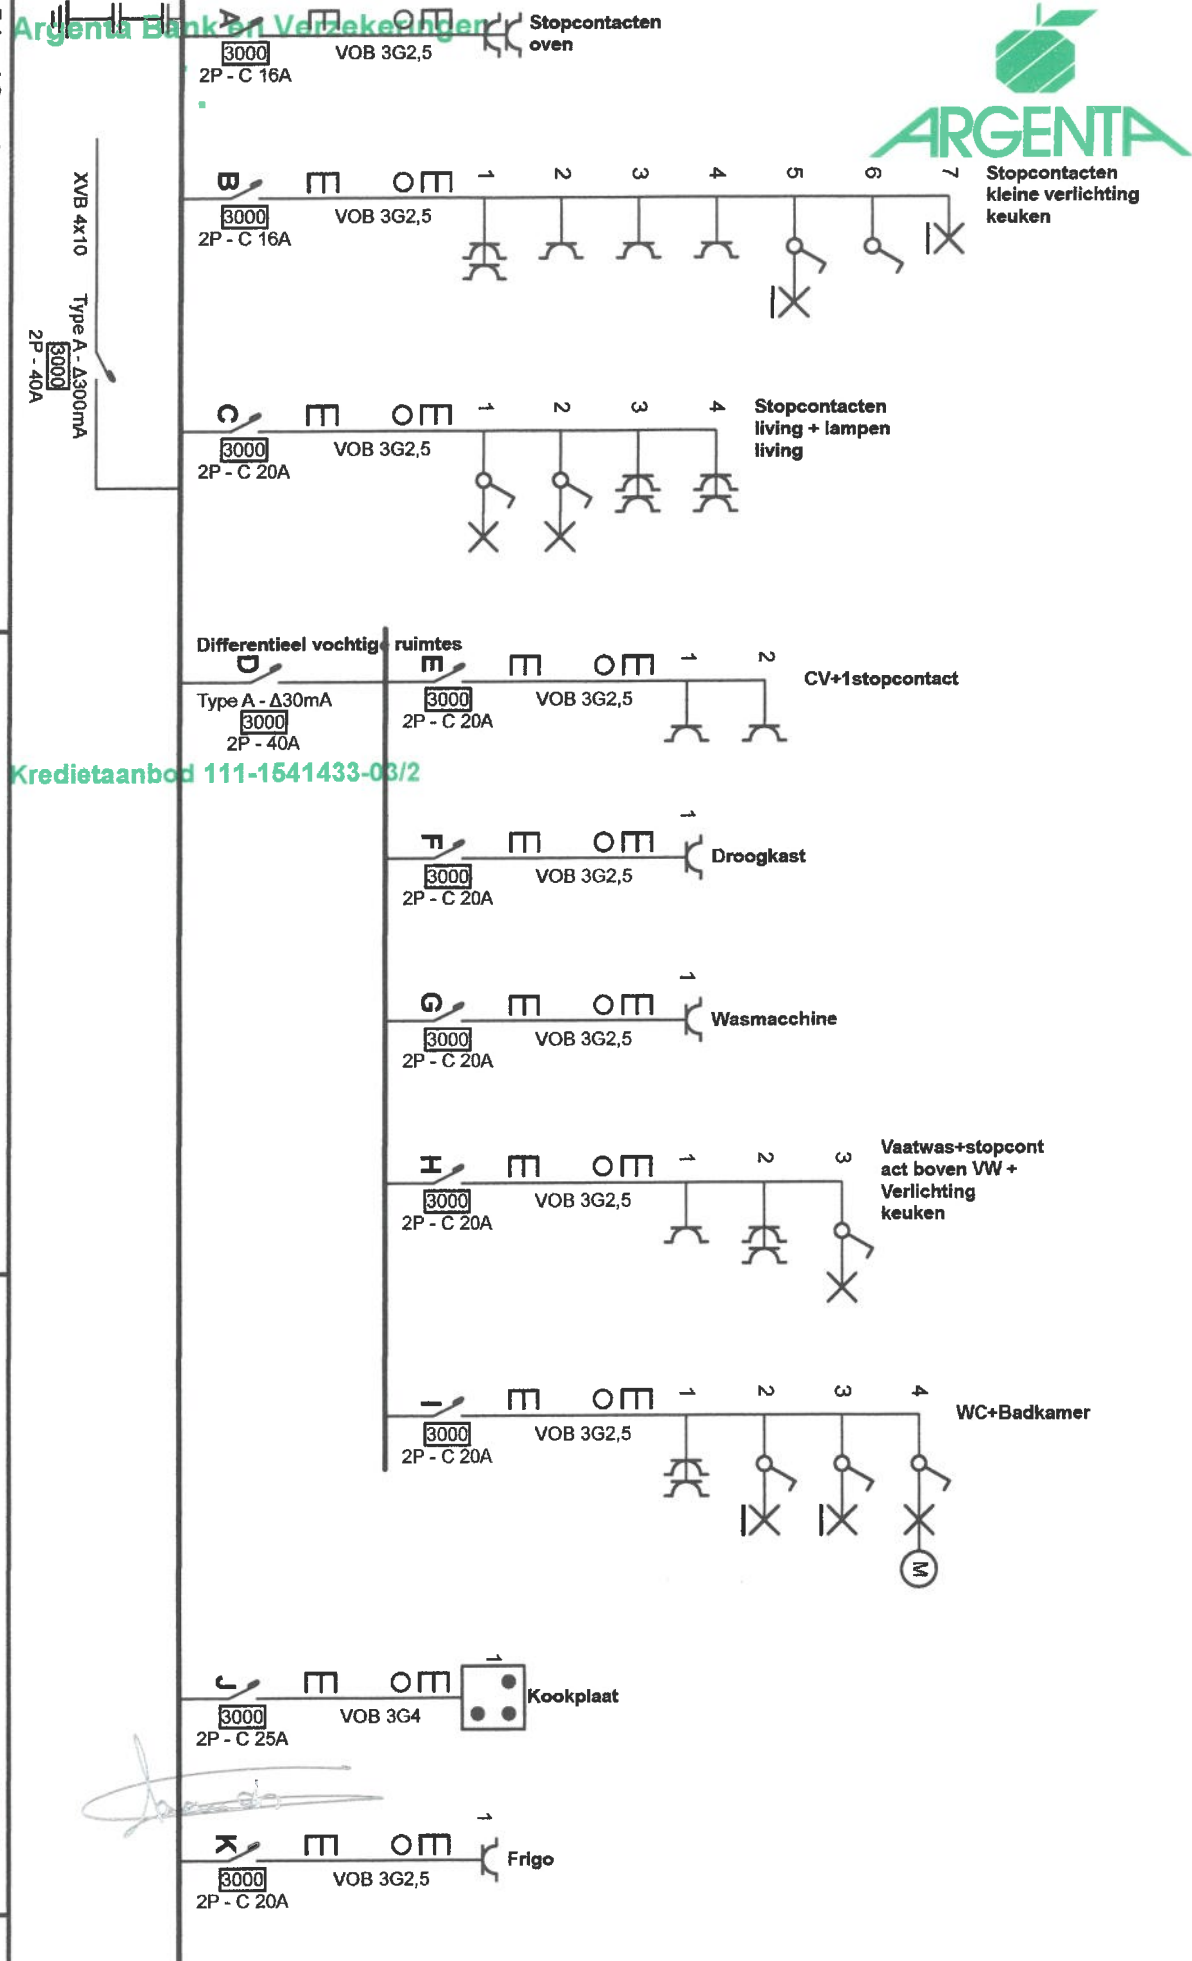

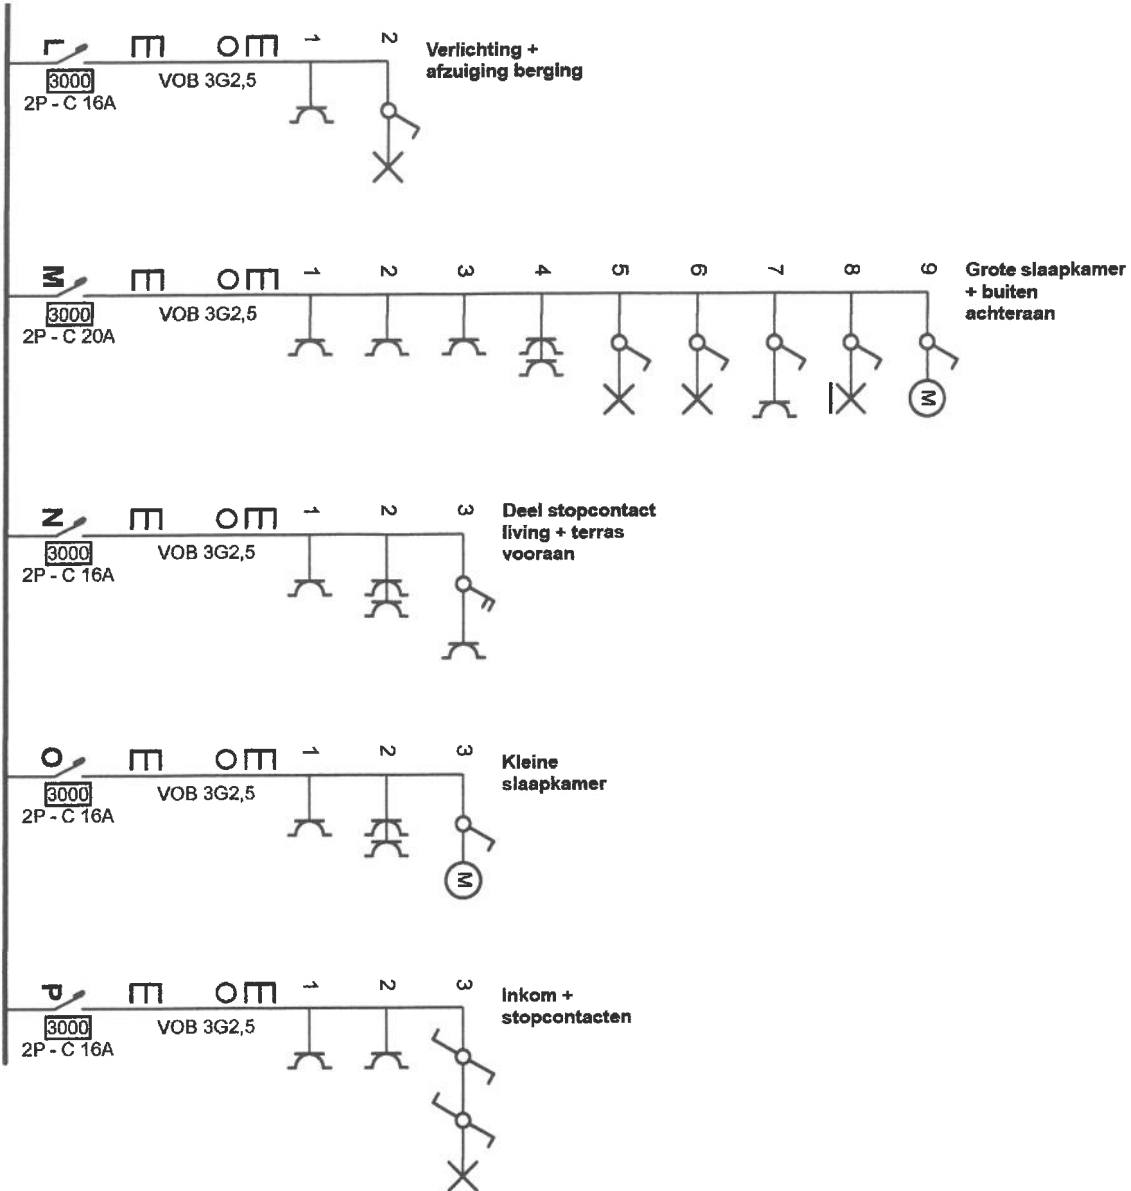


Erkend Organisme
ACEG Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Sint Sebastiaan straat 45
2100 Wilrijk

Installateur
As Built
Nijverheidslaan 7
1853 Strombeek-Bever



p. 2/4
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

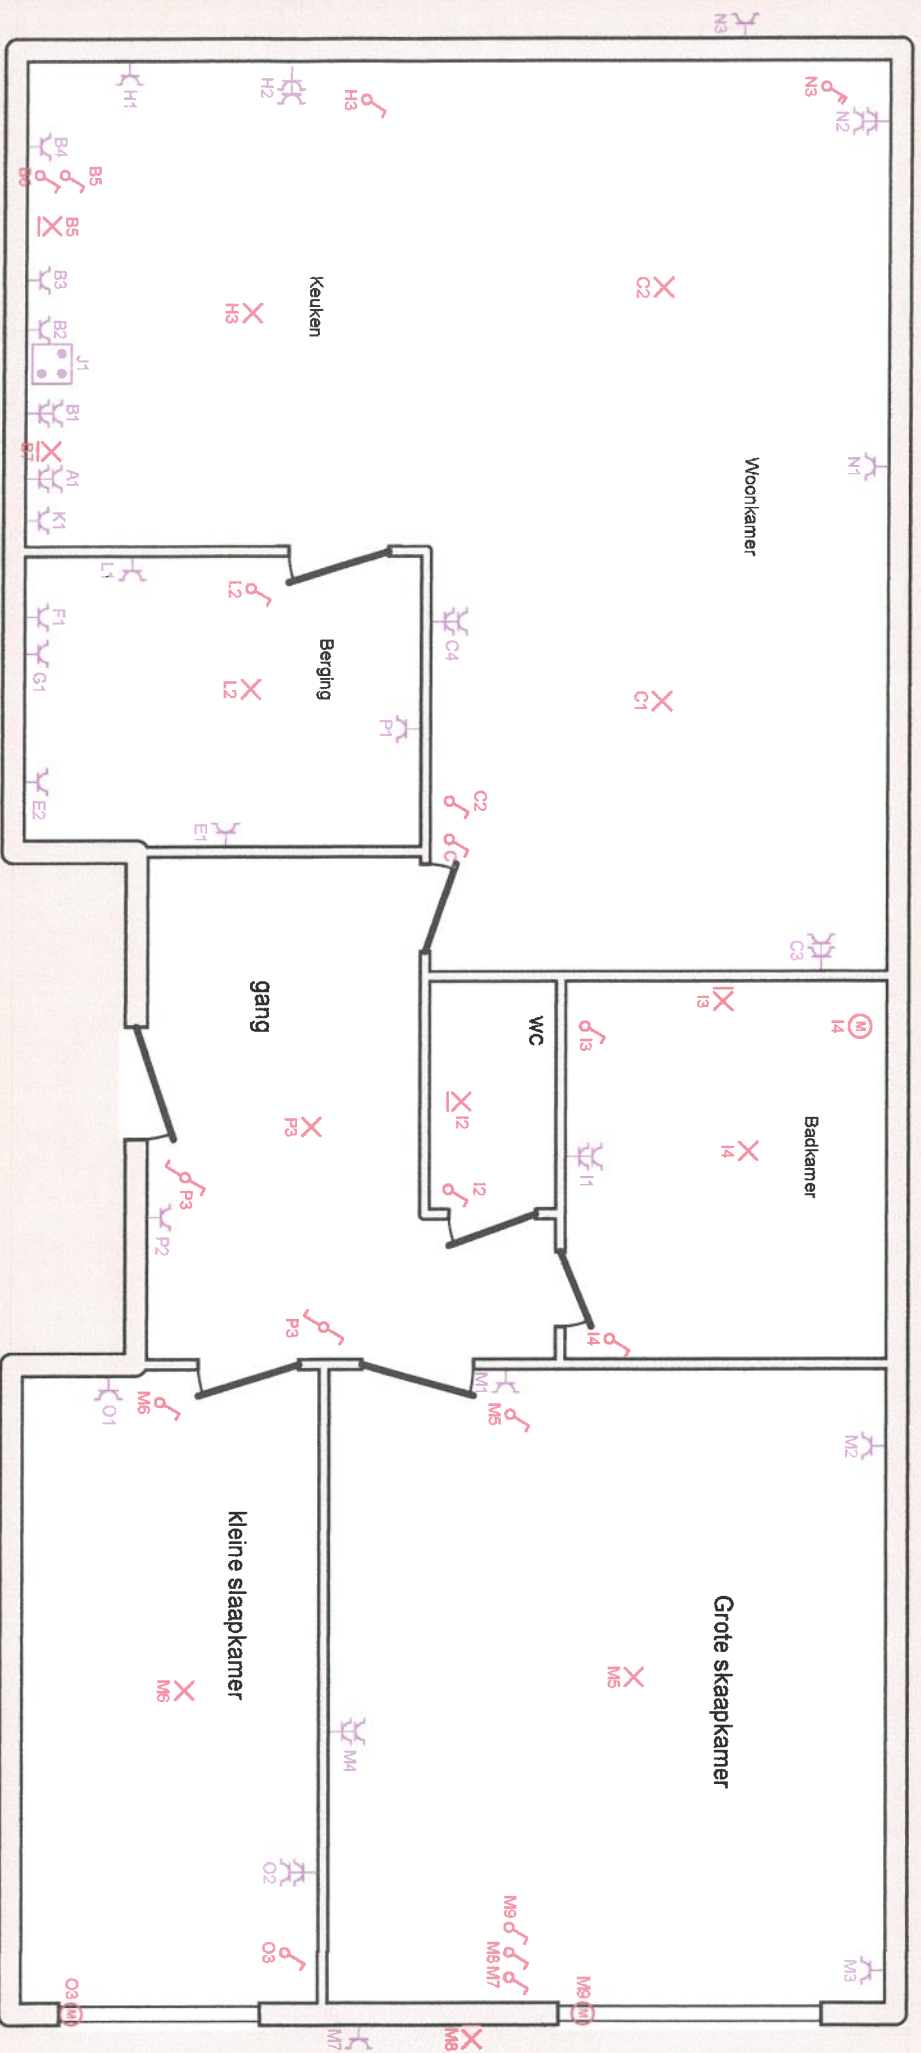

Erkend Organisme

ACEG Brussels HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie

Sint Sebastiaan straat 45
 2100 Wilrijk

Installateur

As Built
 Nijverheidslaan 7
 1853 Strombeek-Bever



p. 3/4
 Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

- A** Stopcontacten oven
- B** Stopcontacten kleine verlichting keuken
- C** Stopcontacten living + lampen living
- D** Differentieel vochtige ruimtes
- E** CV+1stopcontact
- F** Droogkast
- G** Wasmachine
- H** Vaatwas+stopcontact boven VW + Verlichting keuken
- I** WC+Badkamer
- J** Kookplaat
- K** Frigo
- L** Verlichting + afzuiging berging
- M** Grote slaapkamer + buiten achteraan
- N** Deel stopcontact living + terras vooraan
- O** Kleine slaapkamer
- P** Inkom + stopcontacten

Erkend Organisme ACEG Brussels HQ Ringlaan 39 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be	Plaats van de elektrische installatie Sint Sebastiaan straat 45 2100 Wilrijk	Installateur As Built Nijverheidslaan 7 1853 Strombeek-Bever	p. 4/4 Lijst Kringen 2 x 230V ~ 50Hz
--	---	--	--

