

**AAN SCHOLLAERT Rudy**  
**Waterschaapstraat 19**  
**1570 Galmaarden**

Ingooigem, woensdag 11 juli 2012

Geachte,

Hierbij vindt u:


- Het keuringsverslag van uw elektrische installatie (te bezorgen aan uw elektriciteitsmaatschappij),
- Het schema van uw elektrische installatie (door u te bewaren).

Hierbij zijn alle formaliteiten vervuld om spoedig uw elektrische aansluiting te bekomen.

Ik hoop u hiermee van dienst geweest te zijn en blijf graag bereid voor verdere inlichtingen.

Met de meeste hoogachting,  
voor Depoorter elektro

Rik Depoorter

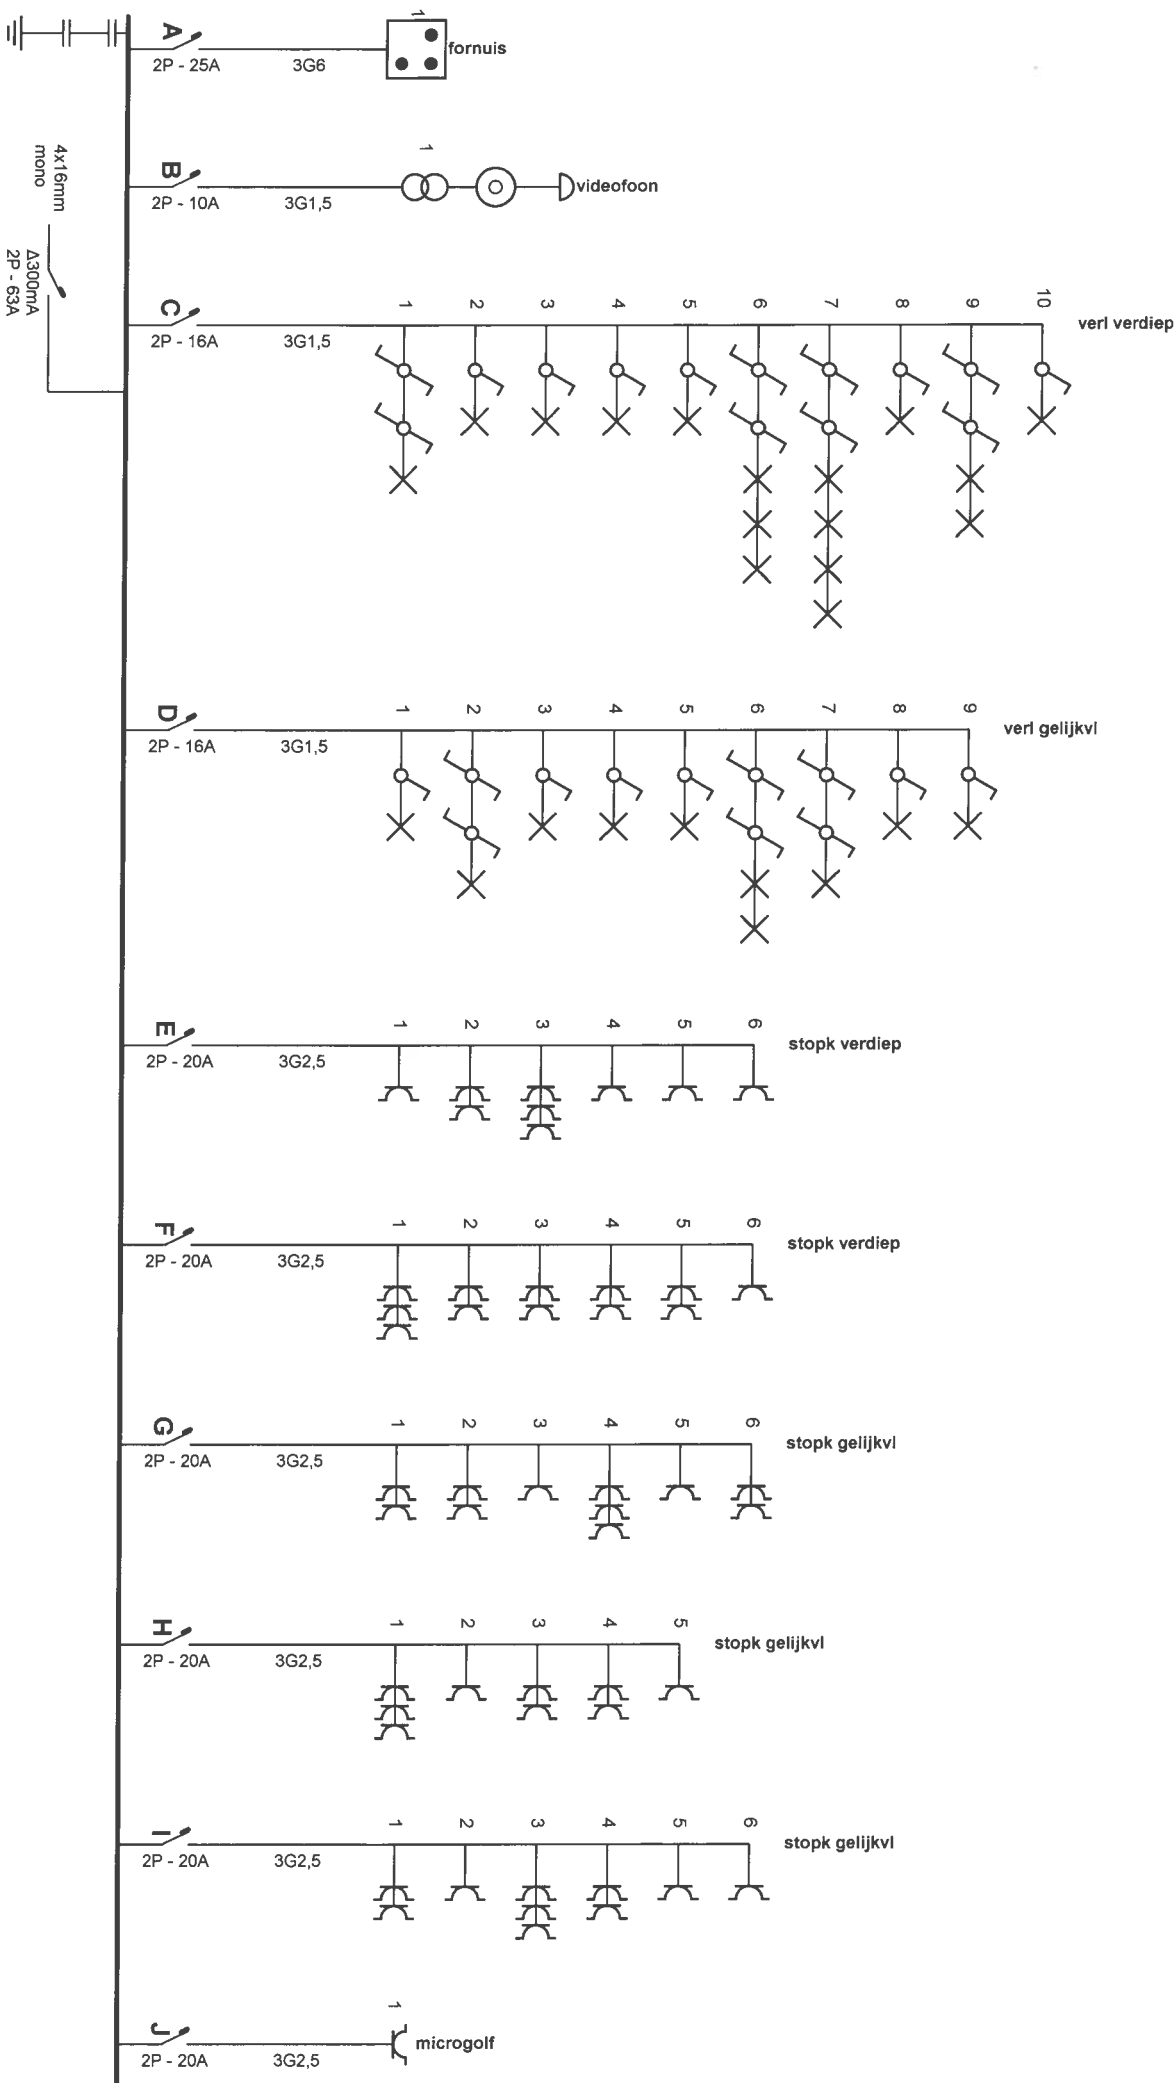

# **Erkend Organisme**

AIB-Vincotte  
 Bollebeegen 2b Bus 10  
 9052 Gent (Zwijnaarde)  
 Tel.: 09/244 77 11 GSM: -  
 Fax: 09/244 77 15  
 e-mail: gent@vincotte



**Luc SOETE**  
 Inspecteur  
 1079

# **Plaats van de elektrische installatie**

Schollaert  
 Kruisstraat lot 3  
 Lierde  
 Tel.: - GSM: 0486 95 67 92  
 Fax: -  
 e-mail: -

# **Installateur**

Debylek B.V.B.A.  
 Sint-Antoniusstraat 135  
 8570 Ingoigem  
 Tel.: +32 56 777 082 GSM: -  
 Fax: +32 56 775 950  
 e-mail: info@depoorter-elektro.be  
 BTW BE 0465.026.710




p. 1/4  
**Eendraadschema**

Datum: 15/05/2012

2 x 230V ~ 50Hz

EAN 541 44 886 00 1135 76 78

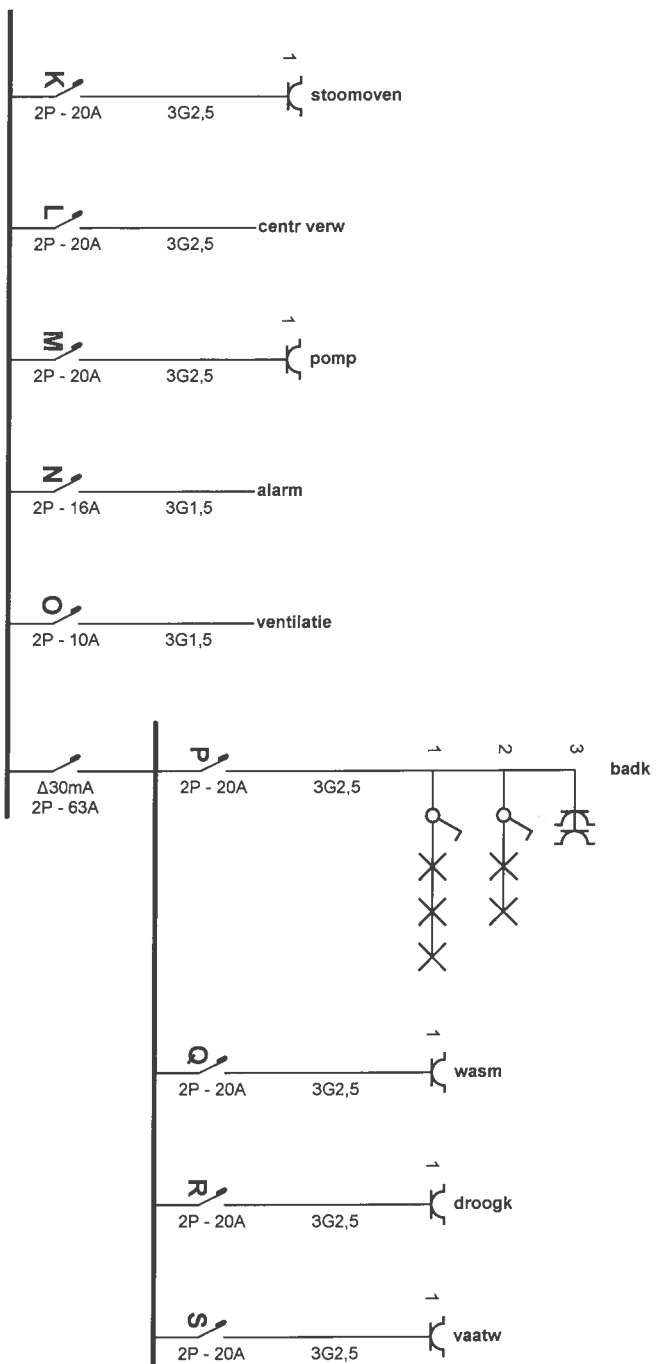

*Handwritten notes:*  
 1. Alleen voor de badk  
 2. 2P - 20A  
 3. 3G2,5

# **Eikend Organisme**

AlB-Vencotte  
 Bollebergen 2b Bus 10  
 9052 Gent (Zwijnaarde)  
 Tel.: 09/244.77.11 GSM:-  
 Fax: 09/244.77.15  
 e-mail: gent@vincotte



# **Plaats van de elektrische installatie**

Luc SOETE  
 Schollaert  
 Kruisstraat lot 3  
 Lierde  
 Tel.: -  
 Fax: -  
 GSM: 0486 95 67 92  
 e-mail: -

# **Installateur**

Debyek B.V.B.A.  
 Sint-Antoniusstraat 135  
 8570 Ingooigem  
 Tel.: +32 56 777 082 GSM:-  
 Fax: +32 56 775 950  
 e-mail: info@depoorter-ektro.be  
 BTW BE 0465.026.710




p. 2/4  
 Einddraadschema

Datum: 15/05/2012

2 x 230V ~ 50Hz

EAN 541 44 886 00 1135 76 78

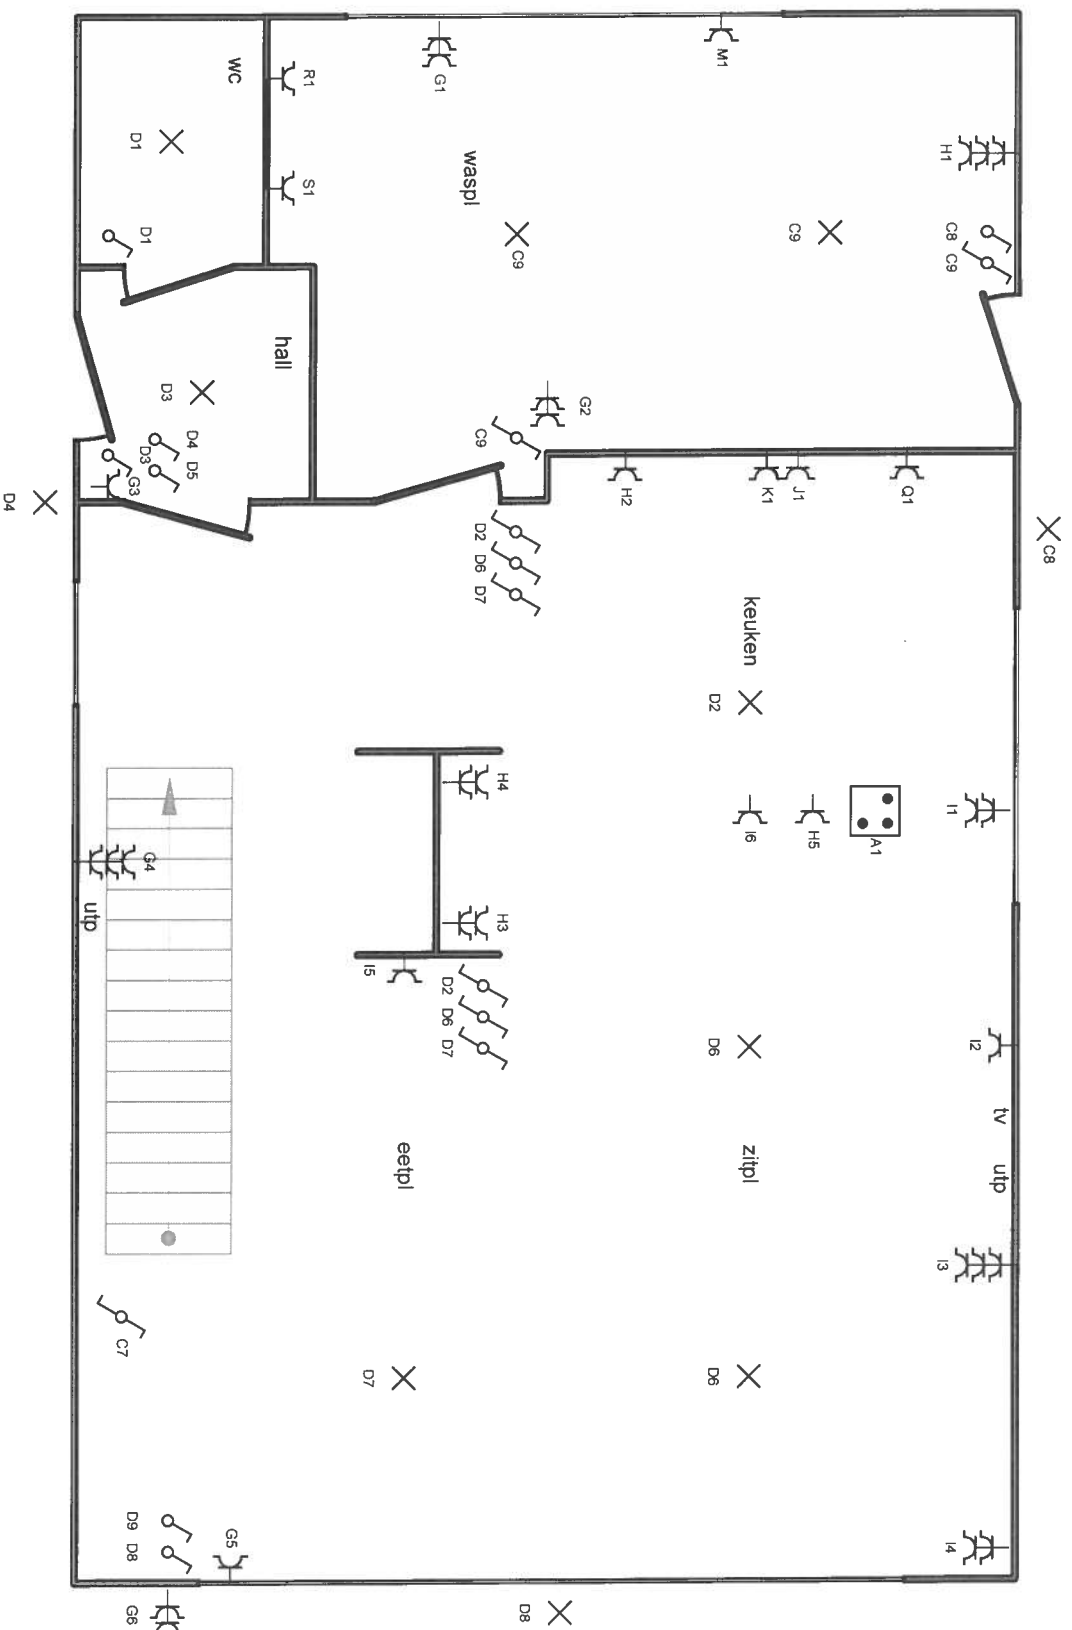

gelijkvloers

Tekst

# Erkend Organisme

AlB-Vencotte  
Bollebergen 2b Bus 10  
9052 Gent (Zwijnaarde)  
Tel.: 09/244.77.11 GSM:  
Fax: 09/244.77.15  
e-mail: gent@vincotte



Luc SOETE  
Inspecteur  
1079

## Plaats van de elektrische installatie

Schollaert  
Kruisstraat lot 3  
Lierde  
Tel.: - GSM: 0486 95 67 92  
Fax: -  
e-mail: -

## Installateur

Debyek B.V.B.A.  
Sint-Antoniusstraat 135  
8570 Ingooigem  
Tel.: +32 56 777 082 GSM: -  
Fax: +32 56 775 950  
e-mail: info@depoorter-elektro.be  
BTW BE 0465.026.710




p. 4/4  
Situatieschema

Datum: 15/05/2012

2 x 230V ~ 50Hz

EAN 541 44 886 00 1135 76 78

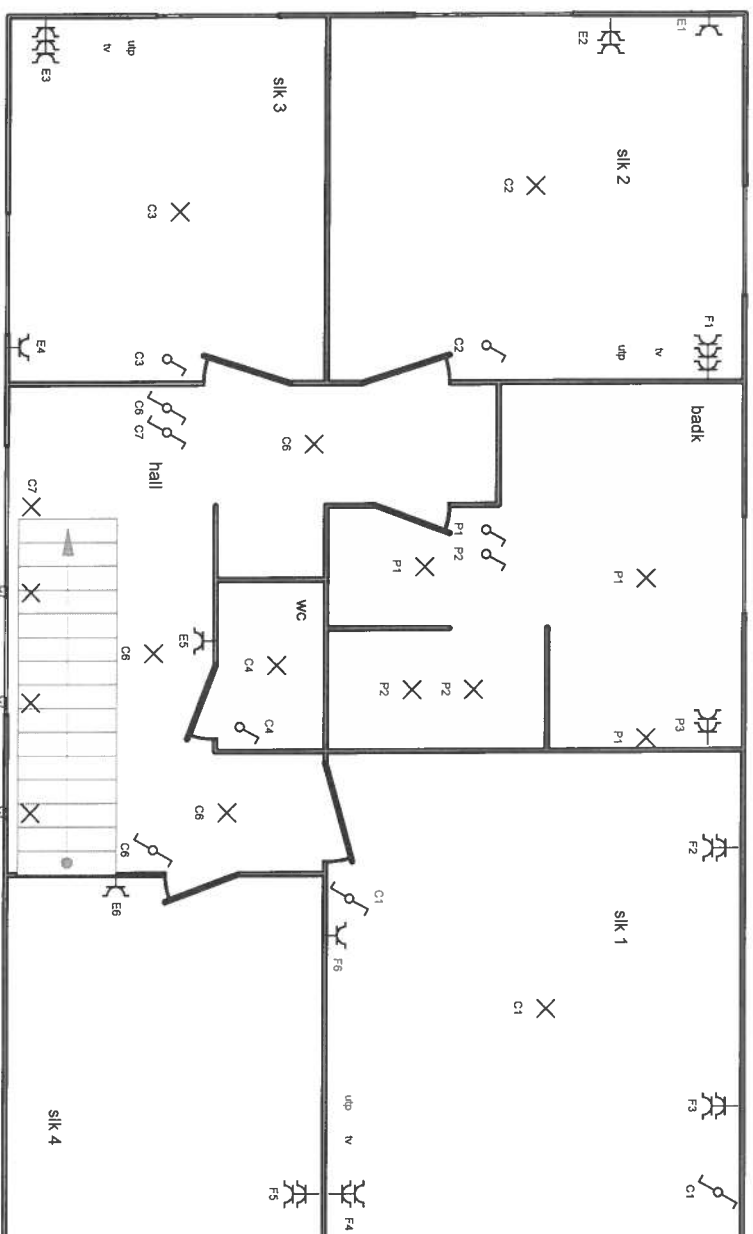

verdiep

Tekst

# Erkend Organisme

AlB-Vencotte  
Bollebergen 2b Bus 10  
9052 Gent (Zwijnaarde)  
Tel.: 09/244.77.11 GSM:-  
Fax: 09/244.77.15  
e-mail: gent@vincotte



## Plaats van de elektrische installatie

**LUC SOETE**  
Inspecteur  
Kruisstraat lot 3  
Lierde  
Tel.: - GSM: 0486 95 67 92  
Fax: -  
e-mail: -

## Installateur

Debylek B.V.B.A.  
Sint-Antoniusstraat 135  
8570 Ingooigem  
Tel.: +32 56 777 082 GSM:-  
Fax: +32 56 775 950  
e-mail: info@depoorter-elektro.be  
BTW BE 0465.026.710



p. 3/4  
Situatieschema

Datum: 15/05/2012

2 x 230V ~ 50Hz

EAN 541 44 886 00 1135 76 78



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : .....



N 292332

Resi code: .....

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☒ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

1

## PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

|                                    |                                       |                               |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Verantwoordelijke voor de werken : | Installatie :                         | Eigenaar of beheerder :       |
| Naam, voornaam : <u>DEBILIEK</u>   | Naam, voornaam : <u>SCHOUTMA</u>      | Naam, voornaam : <u>idem</u>  |
| Ident. Kaart nr. :                 | Adres : <u>KUNSTRAAT (Wijk 3) 63B</u> | Adres : <u>idem</u>           |
| BTW nr. : BE <u>0465.026.120</u>   | Post nr. + Stad : <u>9570 AFTINGE</u> | Post nr. + Stad : <u>idem</u> |
|                                    | Tel. : <u>1</u>                       | Tel. : <u>1</u>               |

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

|                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Art 270 <input checked="" type="radio"/> ingebruikname <input type="radio"/> wijziging <input type="radio"/> uitbreiding | <input checked="" type="radio"/> Art 86 <input type="radio"/> Art 271 bis | <input type="radio"/> ① Wooneenheid                |
| <input type="radio"/> mobiel <input type="radio"/> tijdelijk                                                                                              | <input type="radio"/> Art 87 <input type="radio"/> Art 278                | <input type="radio"/> ② Huishoudelijke Werkeenheid |
| <input type="radio"/> Art 271 <input type="radio"/> periodiek <input type="radio"/> controle <input type="radio"/>                                        | <input type="radio"/> Art 88 <input type="radio"/> Art                    | <input type="radio"/> ③ Gemeenschappelijke delen   |
| <input type="radio"/> Art 276 : verzwaring <input type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid                                                 | <input type="radio"/> Art ... <input type="radio"/> Art                   | <input type="radio"/> ④ Werkeenheid                |

Algemene gegevens elektrische installatie :

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gegevens verdeler                                                                                                                                                                                                                                        | EAN <u>541448860011357678</u> <input type="radio"/> EAN niet meegedeeld <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst             |                                      |
| kWh meter nr. <u>34889680</u> meterstand dag : <u>999189,4</u> nacht : <u>999708,8</u>                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> kWh excl. nacht meter :                                                                                      |                                      |
| Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input checked="" type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 | nr. : meterstand :                                                                                                                 |                                      |
| Gegevens installatie                                                                                                                                                                                                                                     | Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V | Type aardelektrode :                 |
| Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input checked="" type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 | <input checked="" type="radio"/> aardingslus <input type="radio"/> pen / baar                                                      |                                      |
| Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> x <u>16</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>EXVB</u>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                      |
| Beschrijving installatie                                                                                                                                                                                                                                 | Algemene differentieelstroominrichting : <u>63</u> A / <u>300</u> mA                                                               | Aantal borden : <u>1</u>             |
| <input checked="" type="radio"/> zie bijlage(n)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | Aantal eindstroombanen : <u>19+1</u> |

Metingen - testen - controles - verzegeling :

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                          |                                                       |                                            |                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking                                                                                                                                                      | <input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking               | <input checked="" type="radio"/> Montage | <input type="radio"/> Toestellen                      | <input checked="" type="radio"/> Materieel | <input checked="" type="radio"/> I>/doorsnede | <input checked="" type="radio"/> Schema's |
| <input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>1,5</u> Ω                                                                                                                                             | <input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>200</u> MΩ | <input type="radio"/> Controle foutlus   | <input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit | <input type="radio"/> Test diff.           |                                               |                                           |
| Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden |                                                                          |                                          |                                                       |                                            |                                               |                                           |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie    | <u>Geen inbreuken, naar gesteld</u>                                                        |
| <input type="radio"/> Nihil     |                                                                                            |
| Inbreuken Bestaande installatie | <u>bedrog te plaatsen</u>                                                                  |
| <input type="radio"/> Nihil     |                                                                                            |
| Opmerkingen                     | <u>De twee panelen, velds in dienst, werden getoetst door onze diensten op 22/06/2012.</u> |
| <input type="radio"/> Nihil     |                                                                                            |
|                                 | Visum DNB of aangestelde :                                                                 |

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
- ☐ De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker

Naam : luc Agent nr. 1079 Datum : 12Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 2 ☒ Eéndraadsschema(s) : 2

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- ☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- ☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

